



Buderus

WLW166i MBB AR T180 4-6-7 1x direct


Exemple de système version 12/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			PAC & accessoires	
20	7-724-002-218	1	WLW166i-4 MBB AR T180	
30	7-724-002-219	1	WLW166i-6 MBB AR T180	variante pour ligne 20
40	7-724-002-220	1	WLW166i-7 MBB AR T180	variante pour ligne 20
50	7-748-000-026	1	HBW câble 30m	
60	7-738-347-014	1	Support au sol anti-vibrations 700mm	
70	8-750-743-753	1	Support Mural Unité Extérieure (4-7)	variante pour ligne 60
80	7-724-002-421	1	Grille de protection taille 4-6-7 kW	option
90	7-724-002-423	1	Résistance chauffante bac à condensat	option
100	7-724-001-304	1	Raccord compression mono circuit	option
110	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
120	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
130	7-738-330-194	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 28 mm	
140	7-738-319-546	1	Séparateur boues 28mm racc. + isol.	
			Régulation	
160	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
170	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante pour ligne 160
180	7-747-204-698	1	Sonde de point de rosée TPS 3	option

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

1 circuit de chauffage direct, sans ballon tampon et sans bypass

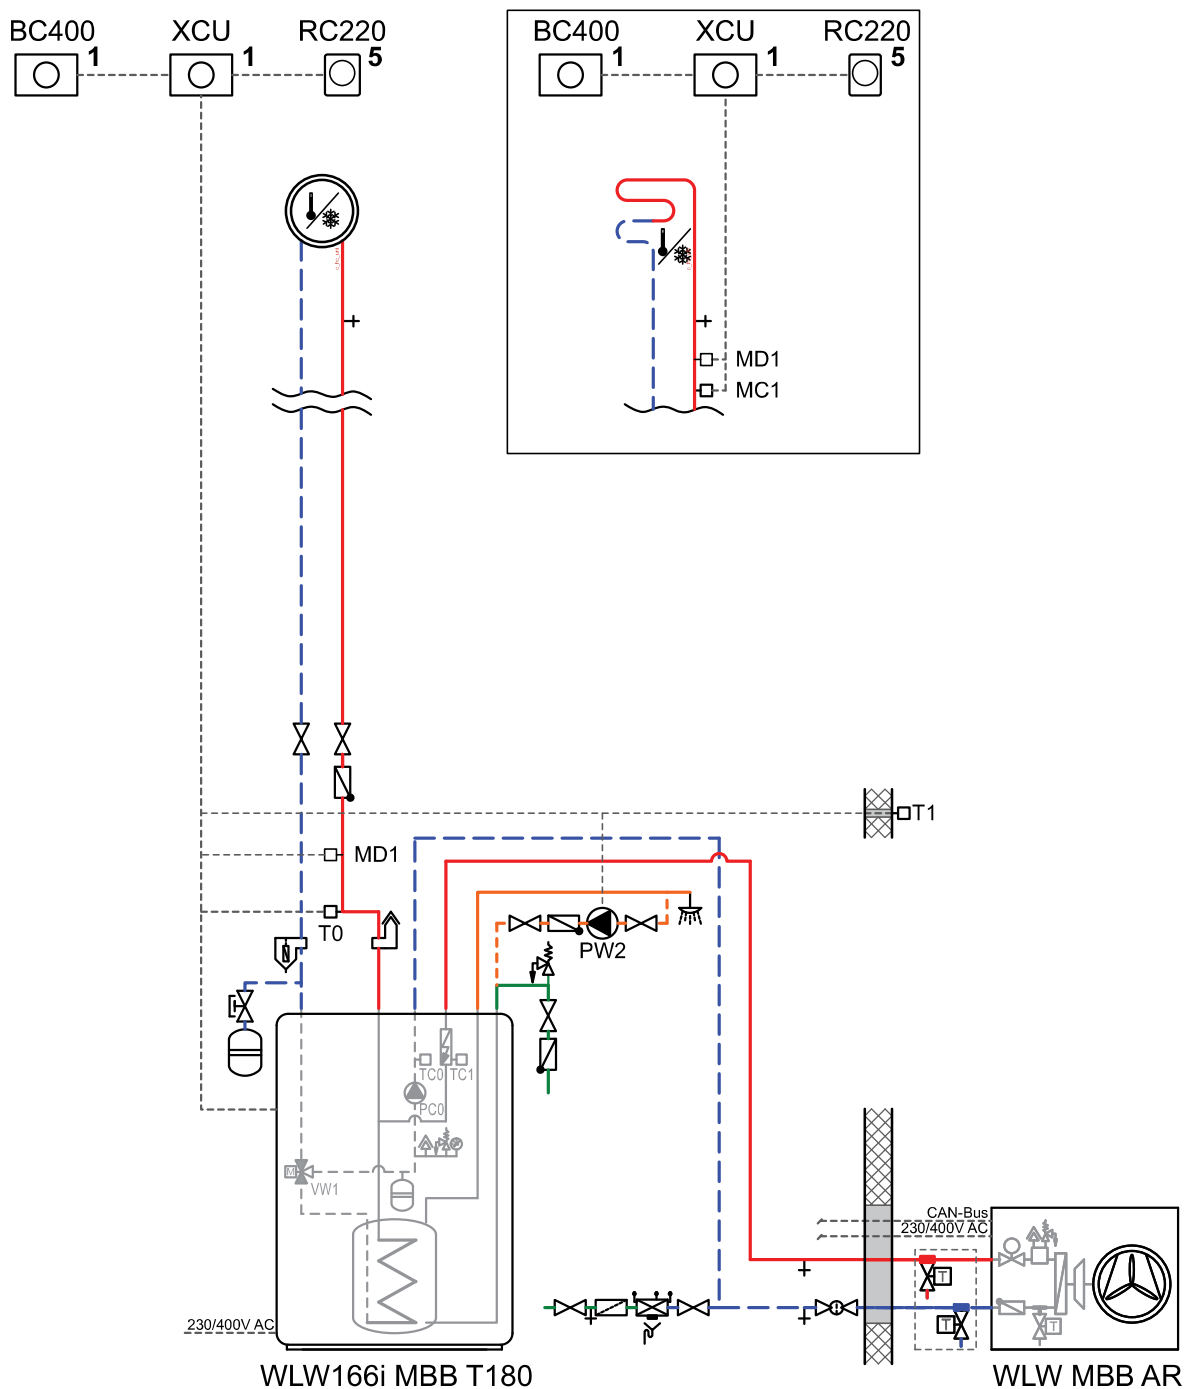

1. Débit minimal requis pour le dégivrage : 10 l/min
2. Il est nécessaire de vérifier si la pompe dispose d'une hauteur manométrique suffisante pour fournir le débit requis à l'installation (y compris le trajet vers l'unité extérieure)

WLW166i MBB AR T180 4-6-7 1x mélangé


Exemple de système version 16/06/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-724-002-218	1	WLW166i-4 MBB AR T180	
30	7-724-002-219	1	WLW166i-6 MBB AR T180	variante pour ligne 20
40	7-724-002-220	1	WLW166i-7 MBB AR T180	variante pour ligne 20
50	7-748-000-026	1	HBW câble 30m	
60	7-738-347-014	1	Support au sol anti-vibrations 700mm	
70	8-750-743-753	1	Support mural Unité Extérieure (4-7)	variante pour ligne 60
80	7-724-002-421	1	Grille de protection taille 4-6-7 kW	option
90	7-724-002-423	1	Résistance chauffante bac à condensat	option
100	7-724-001-304	1	Raccord compression mono circuit	option
110	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
120	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
130	7-738-330-194	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 28 mm	
140	7-738-319-546	1	Séparateur boues 28mm racc. + isol.	
150	7-738-345-433	1	Bypass pièce T avec doigt de gant, 3x Rp1"	
160	7-724-000-000	1	AE ballon tampon BT-HP 30	
170	7-724-000-001	1	AE ballon tampon BT-HP 50	variante pour ligne 160
180	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
190	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
200	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
Régulation				
220	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
230	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante pour ligne 220
240	7-747-204-698	1	Sonde de point de rosée TPS 3	option
250	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

1 ou plusieurs circuits de chauffage via bypass, avec ballon tampon

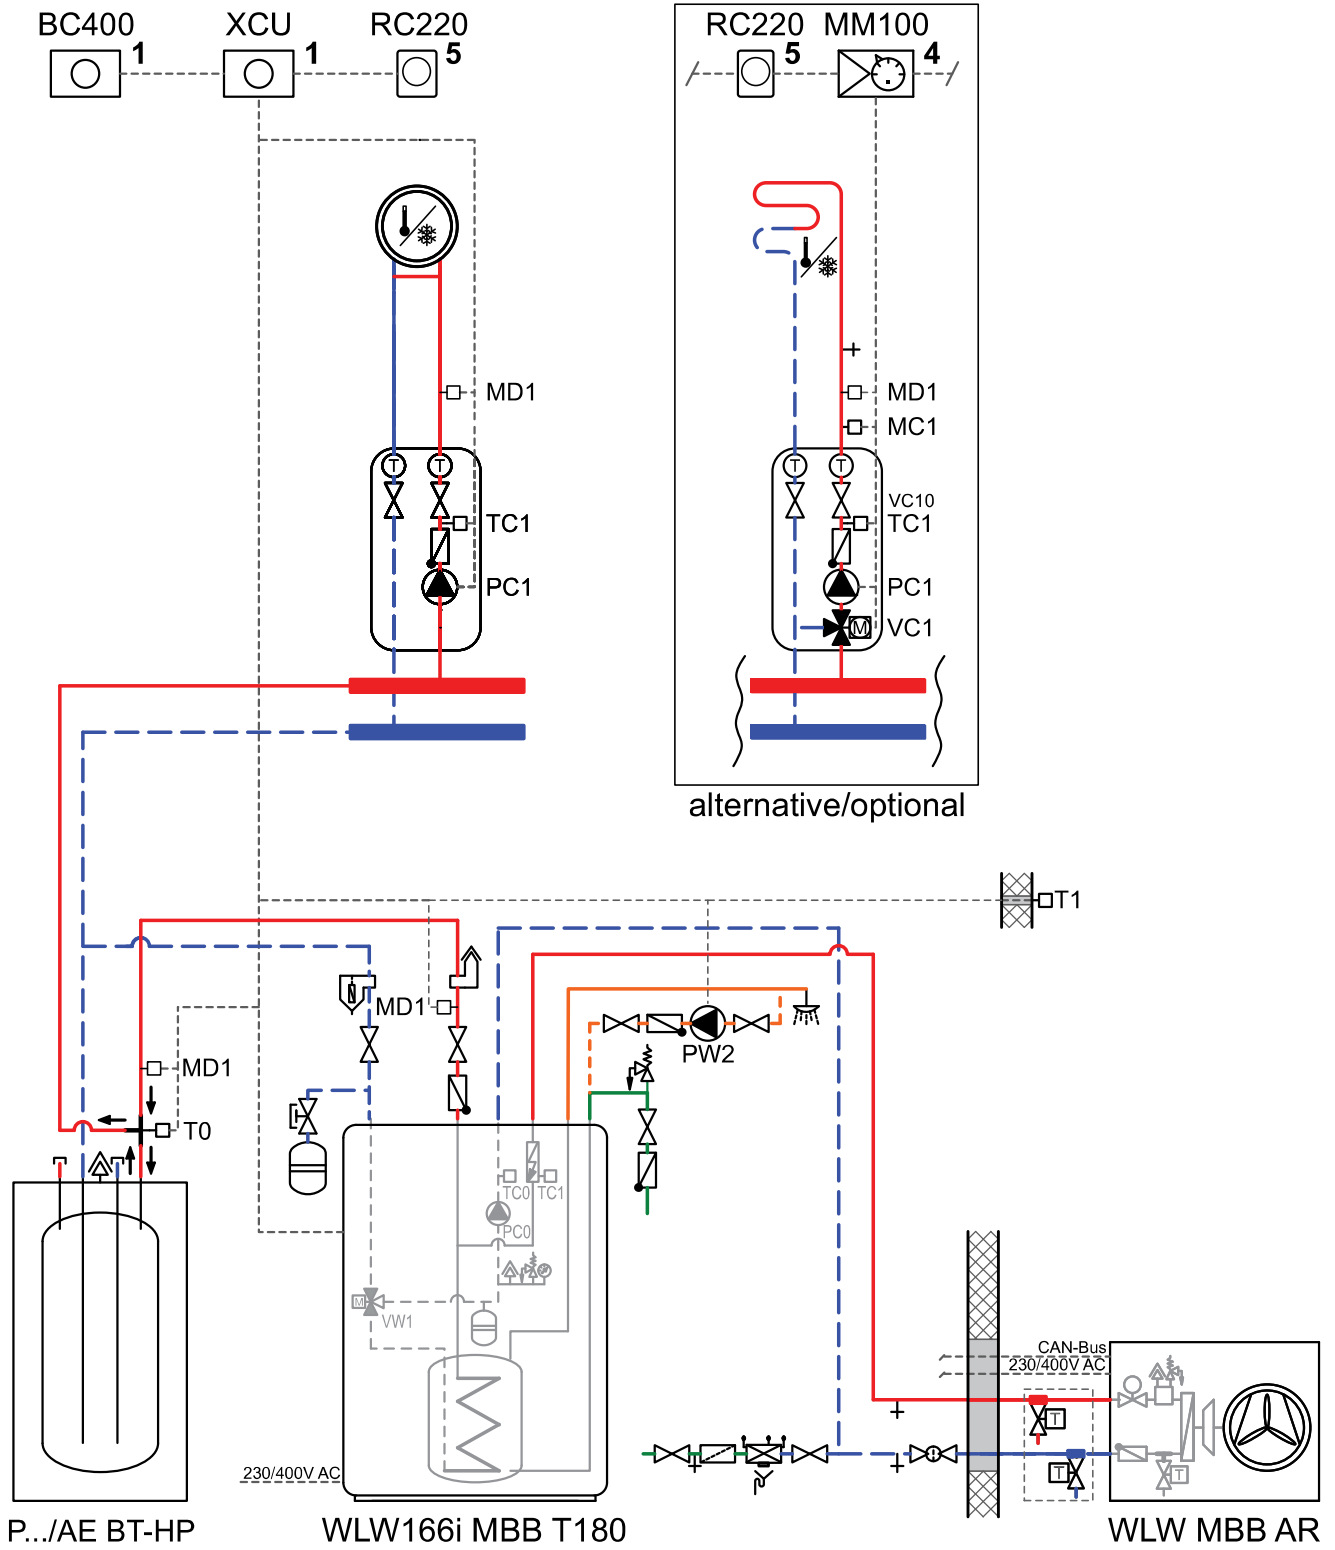

WLW166i MBB AR T180 4-6-7 2x mélangé


Exemple de système version 16/06/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-724-002-218	1	WLW166i-4 MBB AR T180	
30	7-724-002-219	1	WLW166i-6 MBB AR T180	variante pour ligne 20
40	7-724-002-220	1	WLW166i-7 MBB AR T180	variante pour ligne 20
50	7-748-000-026	1	HBW câble 30m	
60	7-738-347-014	1	Support au sol anti-vibrations 700mm	
70	8-750-743-753	1	Support mural Unité Extérieure (4-7)	variante pour ligne 60
80	7-724-002-421	1	Grille de protection taille 4-6-7 kW	option
90	7-724-002-423	1	Résistance chauffante bac à condensat	option
100	7-724-001-304	1	Raccord compression mono circuit	option
110	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
120	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
130	7-738-330-194	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 28 mm	
140	7-738-319-546	1	Séparateur boues 28mm racc. + isol.	
150	7-738-345-433	1	Bypass pièce T avec doigt de gant, 3x Rp1"	
160	7-724-000-000	1	AE ballon tampon BT-HP 30	
170	7-724-000-001	1	AE ballon tampon BT-HP 50	variante pour ligne 160
180	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
190	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
200	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
210	8-718-599-211	2	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
Régulation				
230	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
240	7-738-112-973	2	RC100.2 H	variante pour ligne 230
250	7-747-204-698	2	Sonde de point de rosée TPS 3	option
260	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

1 ou plusieurs circuits de chauffage via bypass, avec ballon tampon

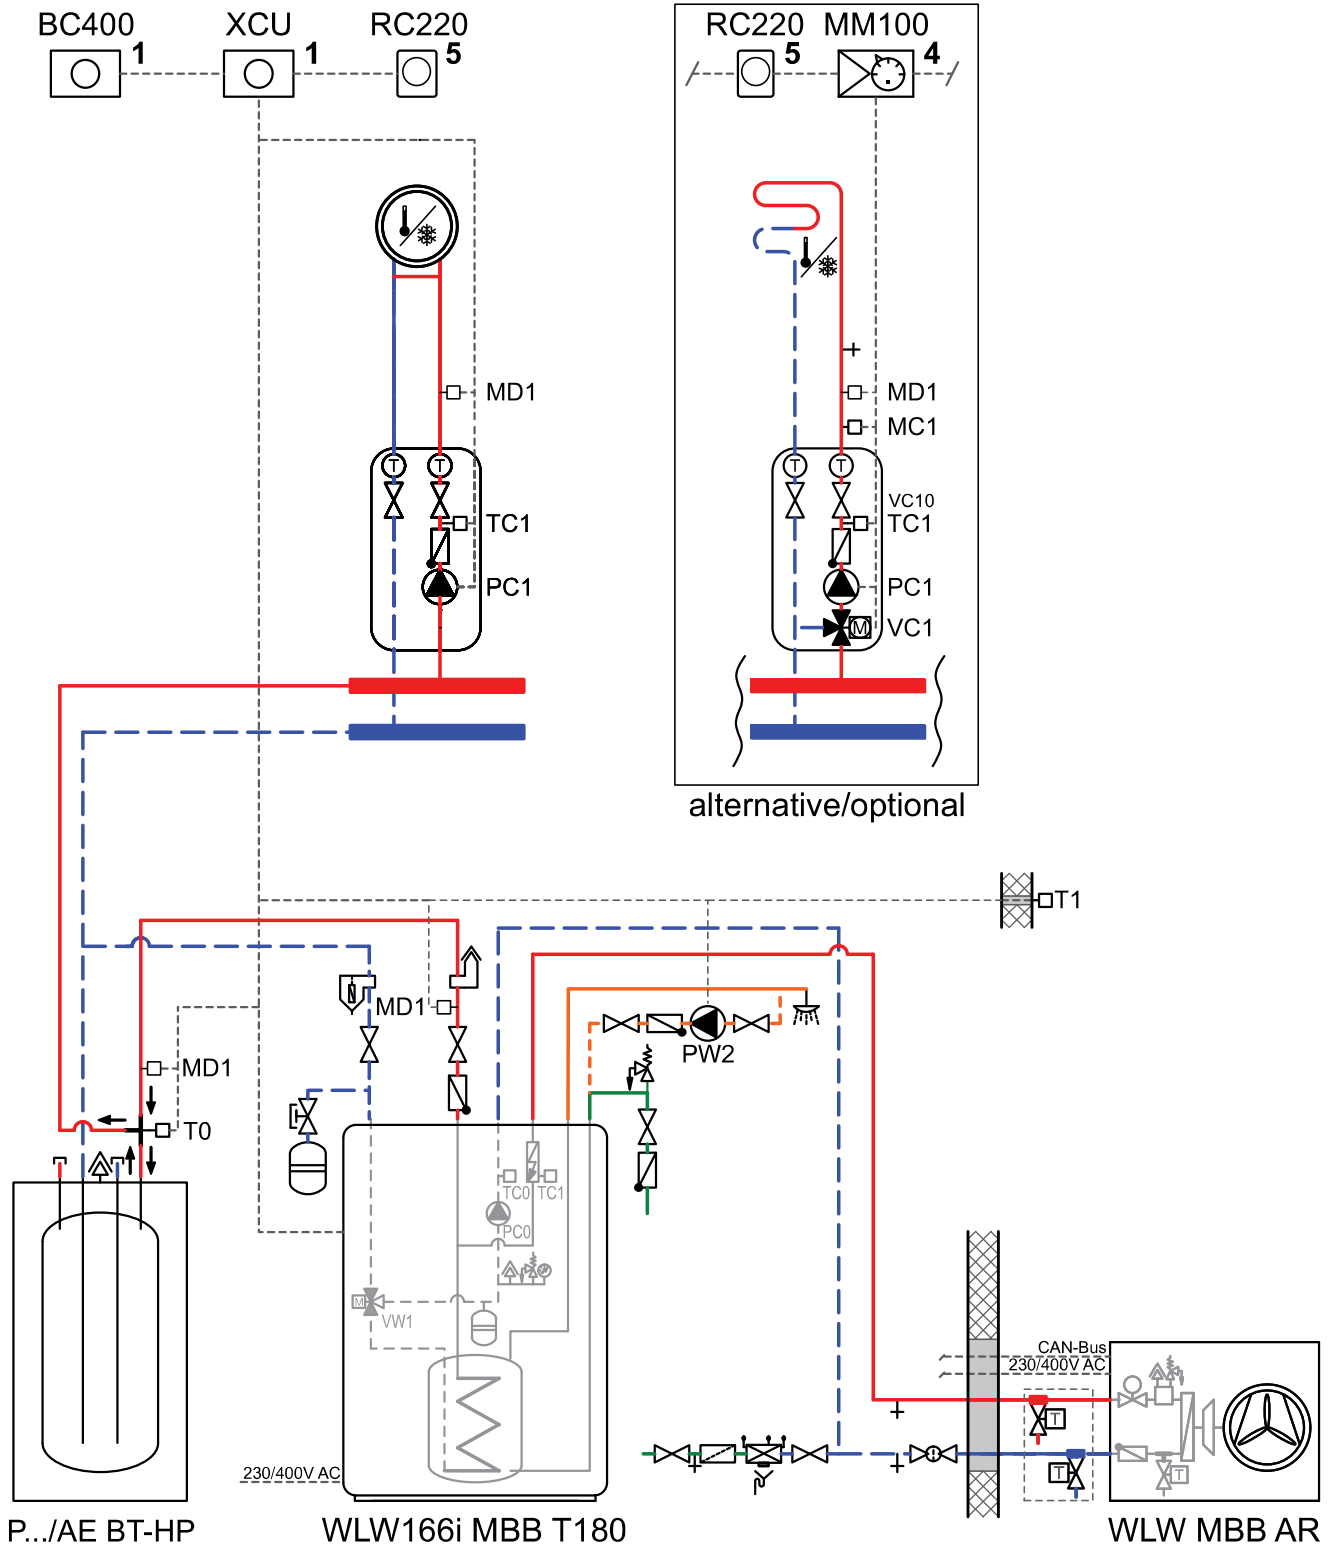

WLW166i MBB AR T180 4-6-7 mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 16/06/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-724-002-218	1	WLW166i-4 MBB AR T180	
30	7-724-002-219	1	WLW166i-6 MBB AR T180	variante pour ligne 20
40	7-724-002-220	1	WLW166i-7 MBB AR T180	variante pour ligne 20
50	7-748-000-026	1	HBW câble 30m	
60	7-738-347-014	1	Support au sol anti-vibrations 700mm	
70	8-750-743-753	1	Support mural Unité Extérieure (4-7)	variante pour ligne 60
80	7-724-002-421	1	Grille de protection taille 4-6-7 kW	option
90	7-724-002-423	1	Résistance chauffante bac à condensat	option
100	7-724-001-304	1	Raccord compression mono circuit	option
110	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
120	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
130	7-738-330-194	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 28 mm	
140	7-738-319-546	1	Séparateur boues 28mm racc. + isol.	
150	7-738-345-433	1	Bypass pièce T avec doigt de gant, 3x Rp1"	
160	7-724-000-000	1	AE ballon tampon BT-HP 30	
170	7-724-000-001	1	AE ballon tampon BT-HP 50	variante pour ligne 160
180	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
190	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
200	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
210	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
220	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
Régulation				
240	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
250	7-738-112-973	2	RC100.2 H	variante pour ligne 240
260	7-747-204-698	2	Sonde de point de rosée TPS 3	option
270	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

1 ou plusieurs circuits de chauffage via bypass, avec ballon tampon

