
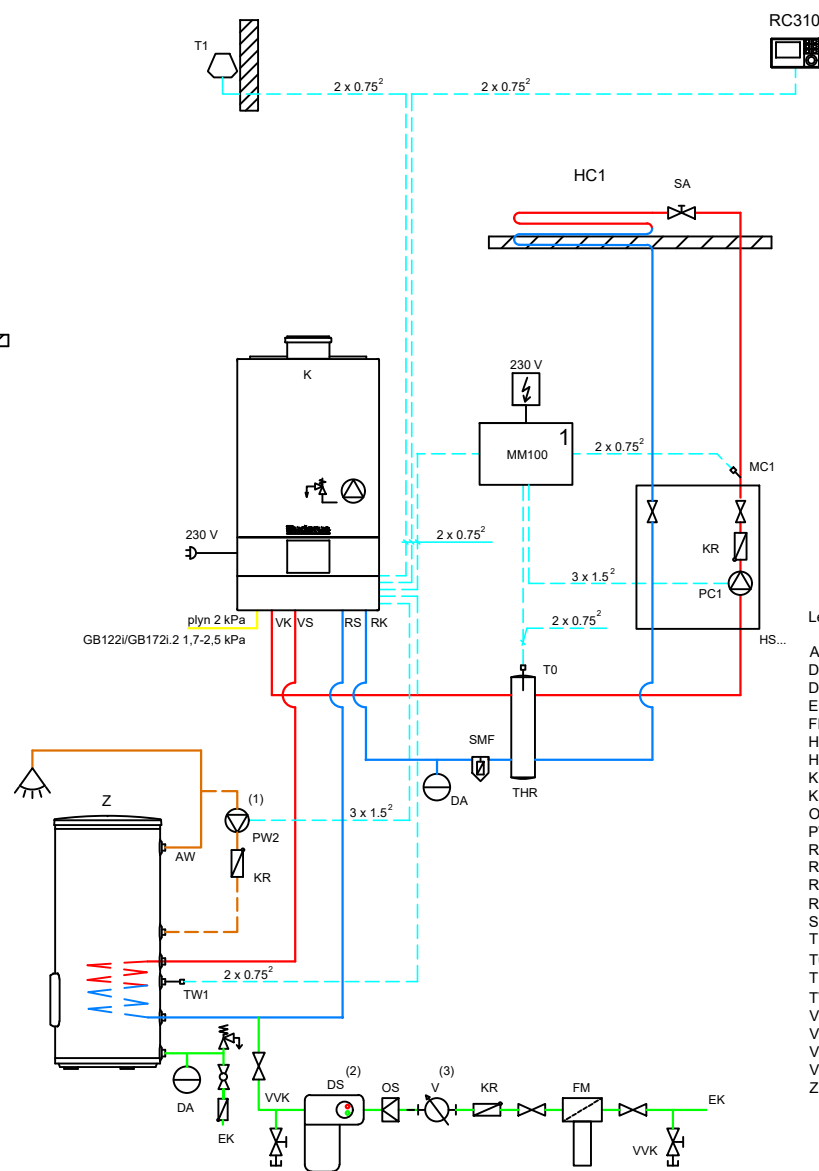


Schéma zapojení nástěnného kondenzačního kotle Logamax plus GB122i/ GB172i.2 provedení "singl" a s nepřímo napojeným podlahovým vytápěním

Zapojení kotle "singl"
ohřev TV v externím zásobníku

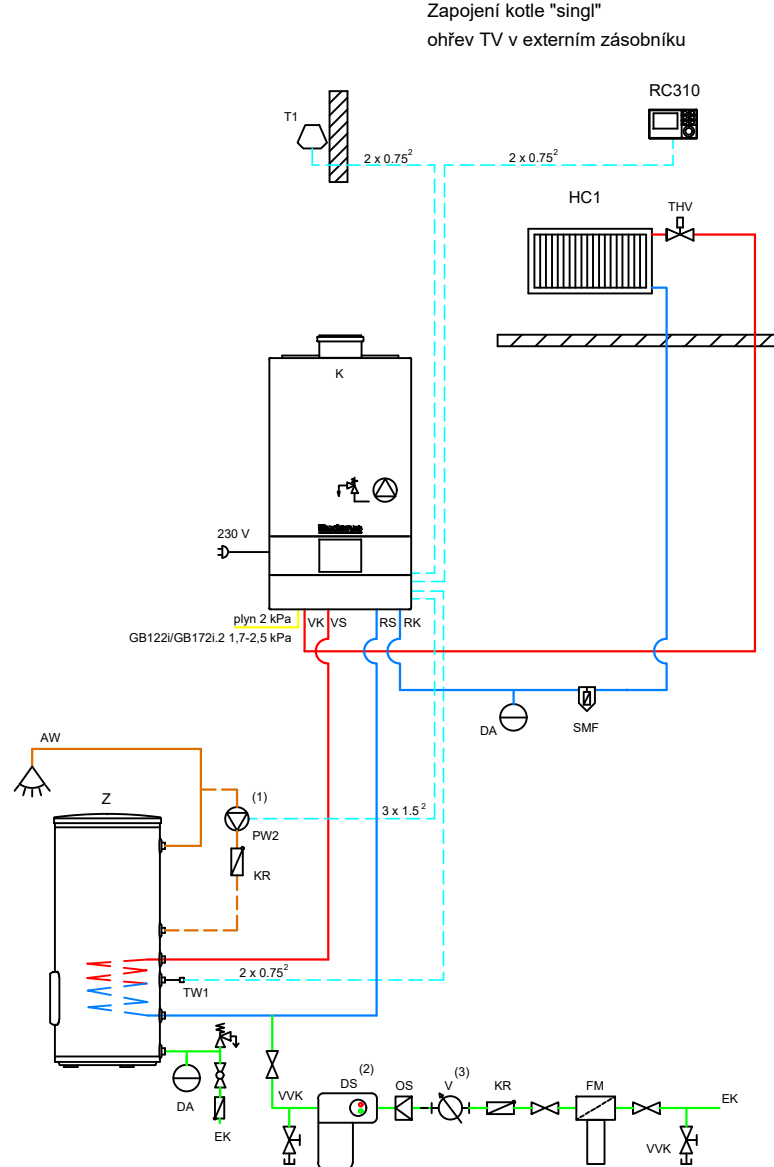

Legenda:	
AW	Výstup TV
DA	Expanzní nádoba vč. uzavírací a vypouštěcí armatury
DS	Demineralizační set pro úpravu topné vody řady Pxxx
EK	Vstup studené vody
FM	Filtr mechanických nečistot
HC	Otopný okruh
HS	Rychlomontážní sada bez směšovače
K	Plynový nástěnný kotel
KR	Zpětná klapka
OS	Oddělení systému dle EN 1717
PW2	Cirkulační čerpadlo
RC310	Ekvitermní modulační regulátor
RC200	Prostorový regulátor (bezdrátová verze RC200RF)
RK	Zpátečka vytápění
RS	Zpátečka ze zásobníku
SMF	Filtr s magnetem
THV	Termostatický ventil otopného tělesa
T0	Čidlo teploty THR
T1	Venkovní čidlo
TW1	Čidlo TV
V	Vodoměr
VK	Výstup do vytápění
VVK	Vzorkovací vypouštěcí kohout
VS	Výstup do zásobníku
Z	Zásobník TV (např. Logalux SU../5)

(1) Pro kotel GB122i; nemá svorky pro připojení cirkulačního čerpadla, nutno řešit externě.

(2) Zařízení pro úpravu topné vody - demineralizační filtr s měřičem vodivosti dle Technické stránky K8 a Provozního deníku

(3) U demineralizačního setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodoměr a měřič vodivosti součástí

Bližší informace pro navrhování nástěnných plynových kotlů naleznete v projekčních podkladech pro nástěnné plynové kotle Buderus Logamax plus.

Předkreslená DXF schémata výrobků Buderus naleznete na www.buderus.cz

Příklady zařízení obsahují pouze schématické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost.

Změny vyhrazeny.

Buderus

Schéma č.: 1 001

06/2024