


Zapojení nástěnného plynového kotle Logamax plus GB122i/ GB172i.2 /GB192i.2 a kotle na tuhá paliva s akumulacním zásobníkem

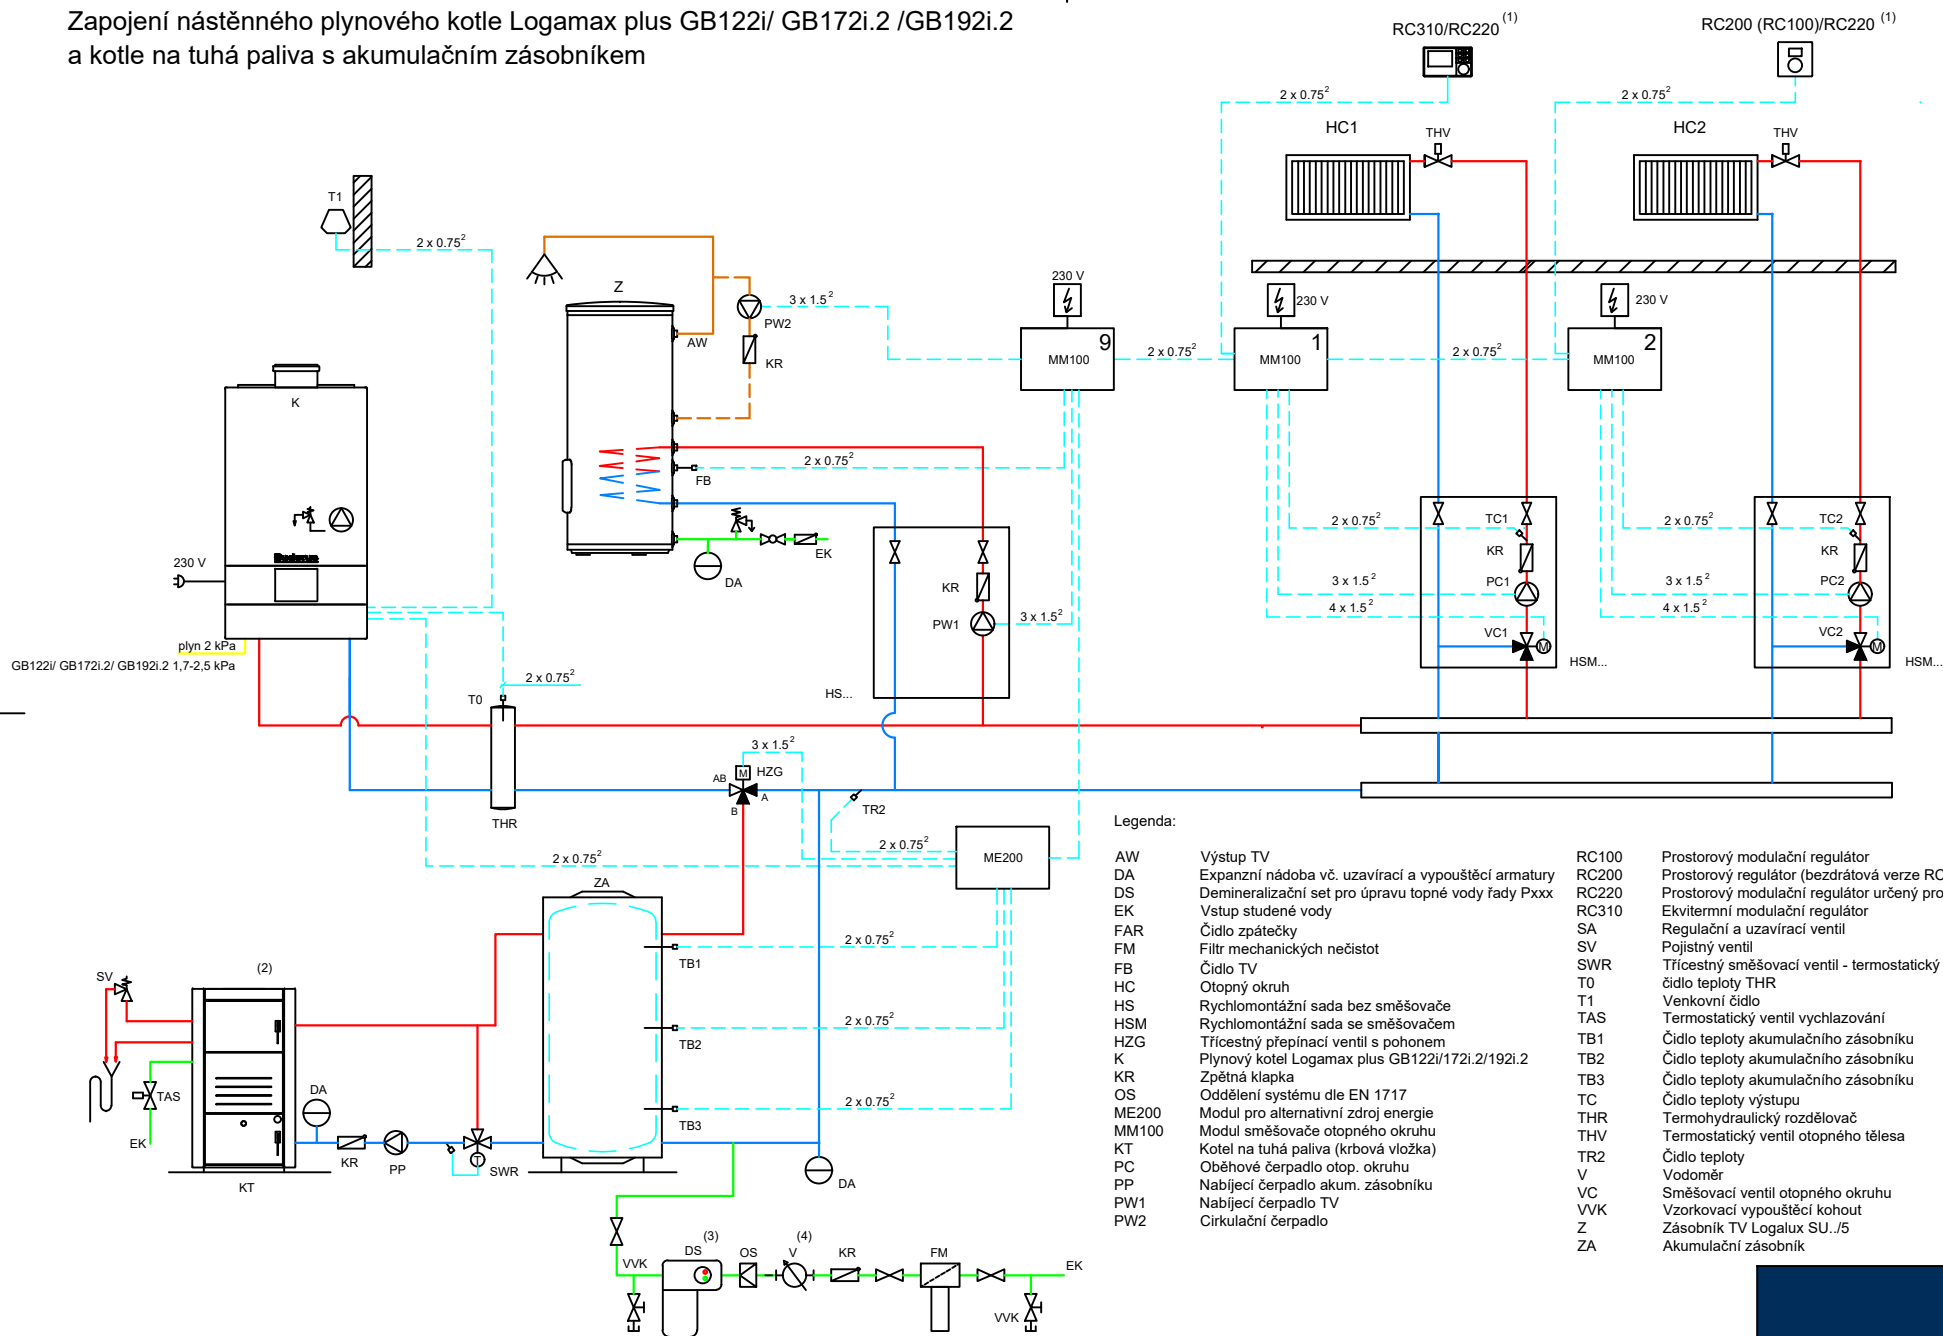

(1) Volitelné použití prostorového termostatu. Při použití kotle GB192i.2 je možné použít pouze RC220

(2) Hlídnání provozních podmínek zdroje tepla na tuhá paliva je ze strany stavby.

(3) Zařízení pro úpravu topné vody - demineralizační filtr s měřičem vodivosti dle Technické stránky K8 a Provozního deníku

(4) U demineralizačního setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodoměr a měřič vodivosti součástí

Předkreslená DXF schémata výrobců Buderus naleznete na www.buderus.cz

Příklady zařízení obsahují pouze schématické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost.

Změny vyhrazeny.

Buderus

Schéma č.: 1 006

06/2024