


Schéma zapojení kondenzačního kotle Logano plus GB212 a kotle na tuhá paliva s akumulčním zásobníkem

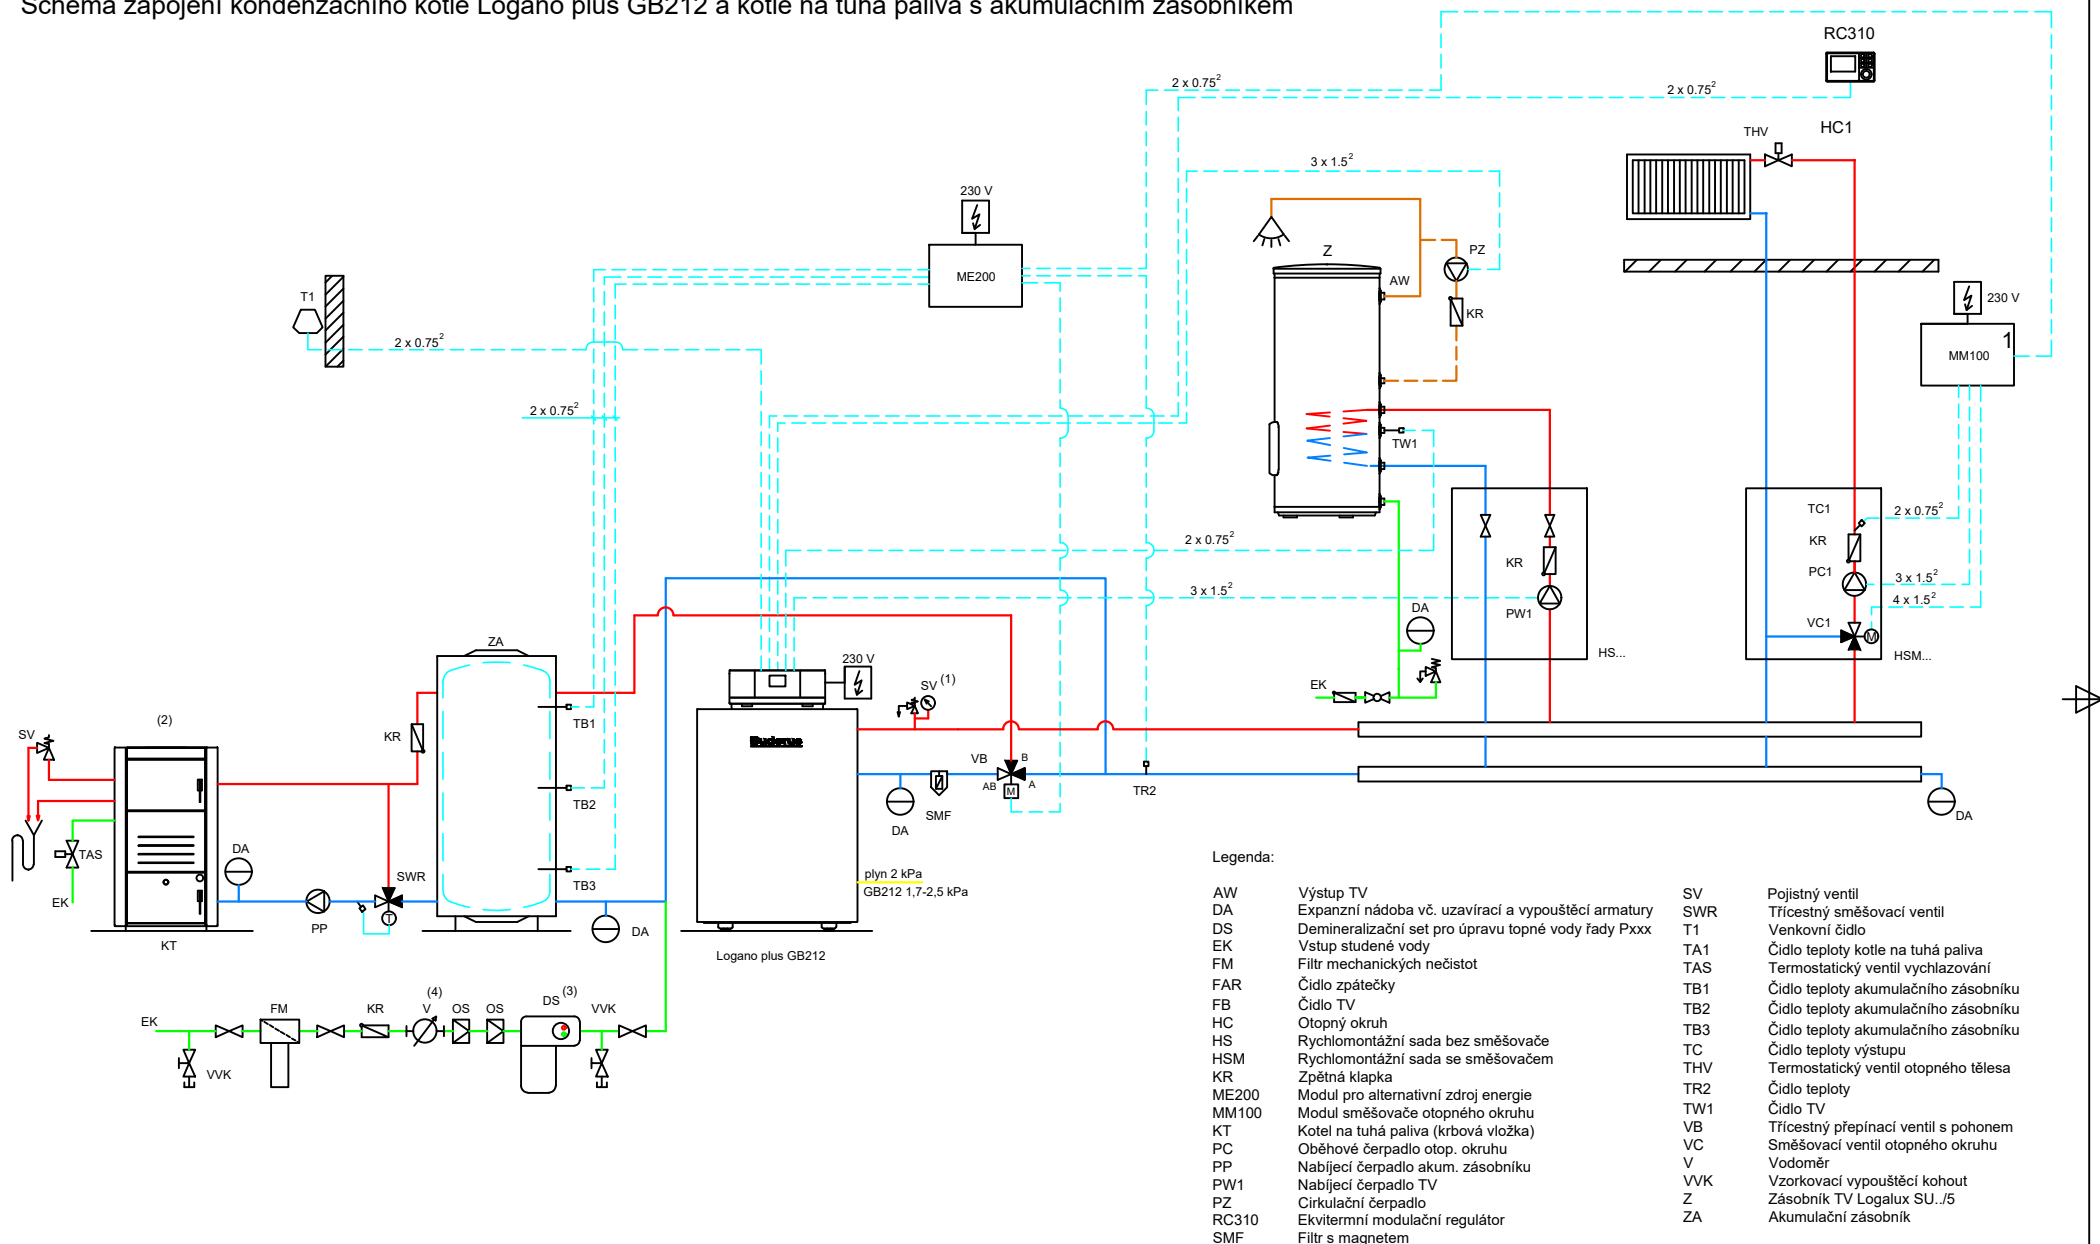

(1) Pojistná skupina Buderus BSS11 obsahuje manometr, odvzdušňovač a pojistný ventil 3 bary.

(2) Hlídní provozních podmínek zdroje tepla na tuhá paliva je ze strany stavby.

(3) Zařízení pro úpravu topné vody - demineralizační filtr s měřičem vodivosti dle Technické stránky K8 a Provozního deníku

(4) U demineralizačního setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodoměr a měřič vodivosti součástí

Předkreslená DXF schémata výrobků Buderus naleznete na www.buderus.cz

Příklady zařízení obsahují pouze schématické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost.

Změny vyhrazeny.

Buderus

Schéma č.: 2 003

06/2024