


Schéma zapojení kondenzačního kotle Logano plus GB212

Alternativně k nabíjecímu čerpadlu PW1 je možné ohřev TV realizovat třícestným přepínacím ventilem VW1.

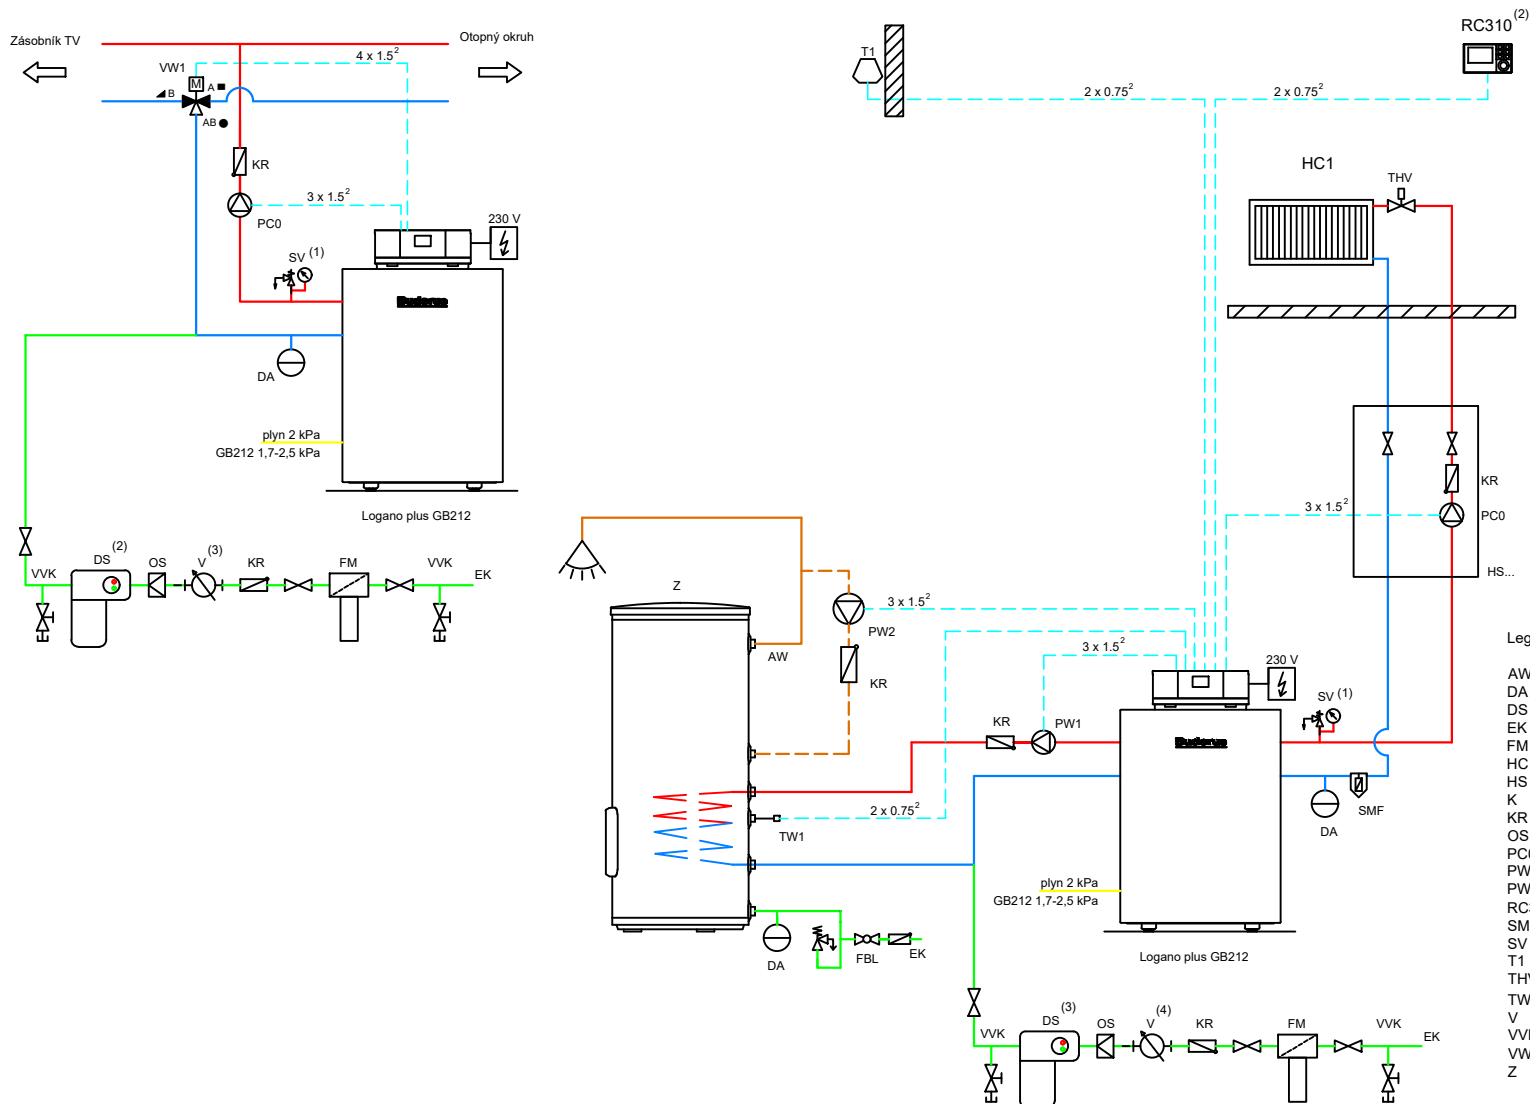

(1) Pojistná skupina Buderus BSS11 obsahuje manometr, odvzdušňovač a pojistný ventil 3 bary.

(2) Pokud není regulátor RC310 umístěn v kotli, je nutné použít kotlový displej BC30E.

(3) Zařízení pro úpravu topné vody - demineralizační filtř s měřičem vodivosti dle Technické stránky K8 a Provozního deníku

(4) U demineralizačního setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodoměr a měřič vodivosti součástí

DXF schémata výrobků Buderus ke stažení na www.buderus.cz

Bližší informace pro navrhování kotle Logano plus GB212 naleznete v Projekčních podkladech.

Příklady zařízení obsahují pouze schematické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost.

Změny vyhrazeny.

Buderus

Schéma č.: 2 001

06/2024