


Zařízení s nástěnným kondenzačním kotlem Logamax plus GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 se dvěma zásobníky s předehřevacím stupněm pro ohřev TV (např. bytové domy)

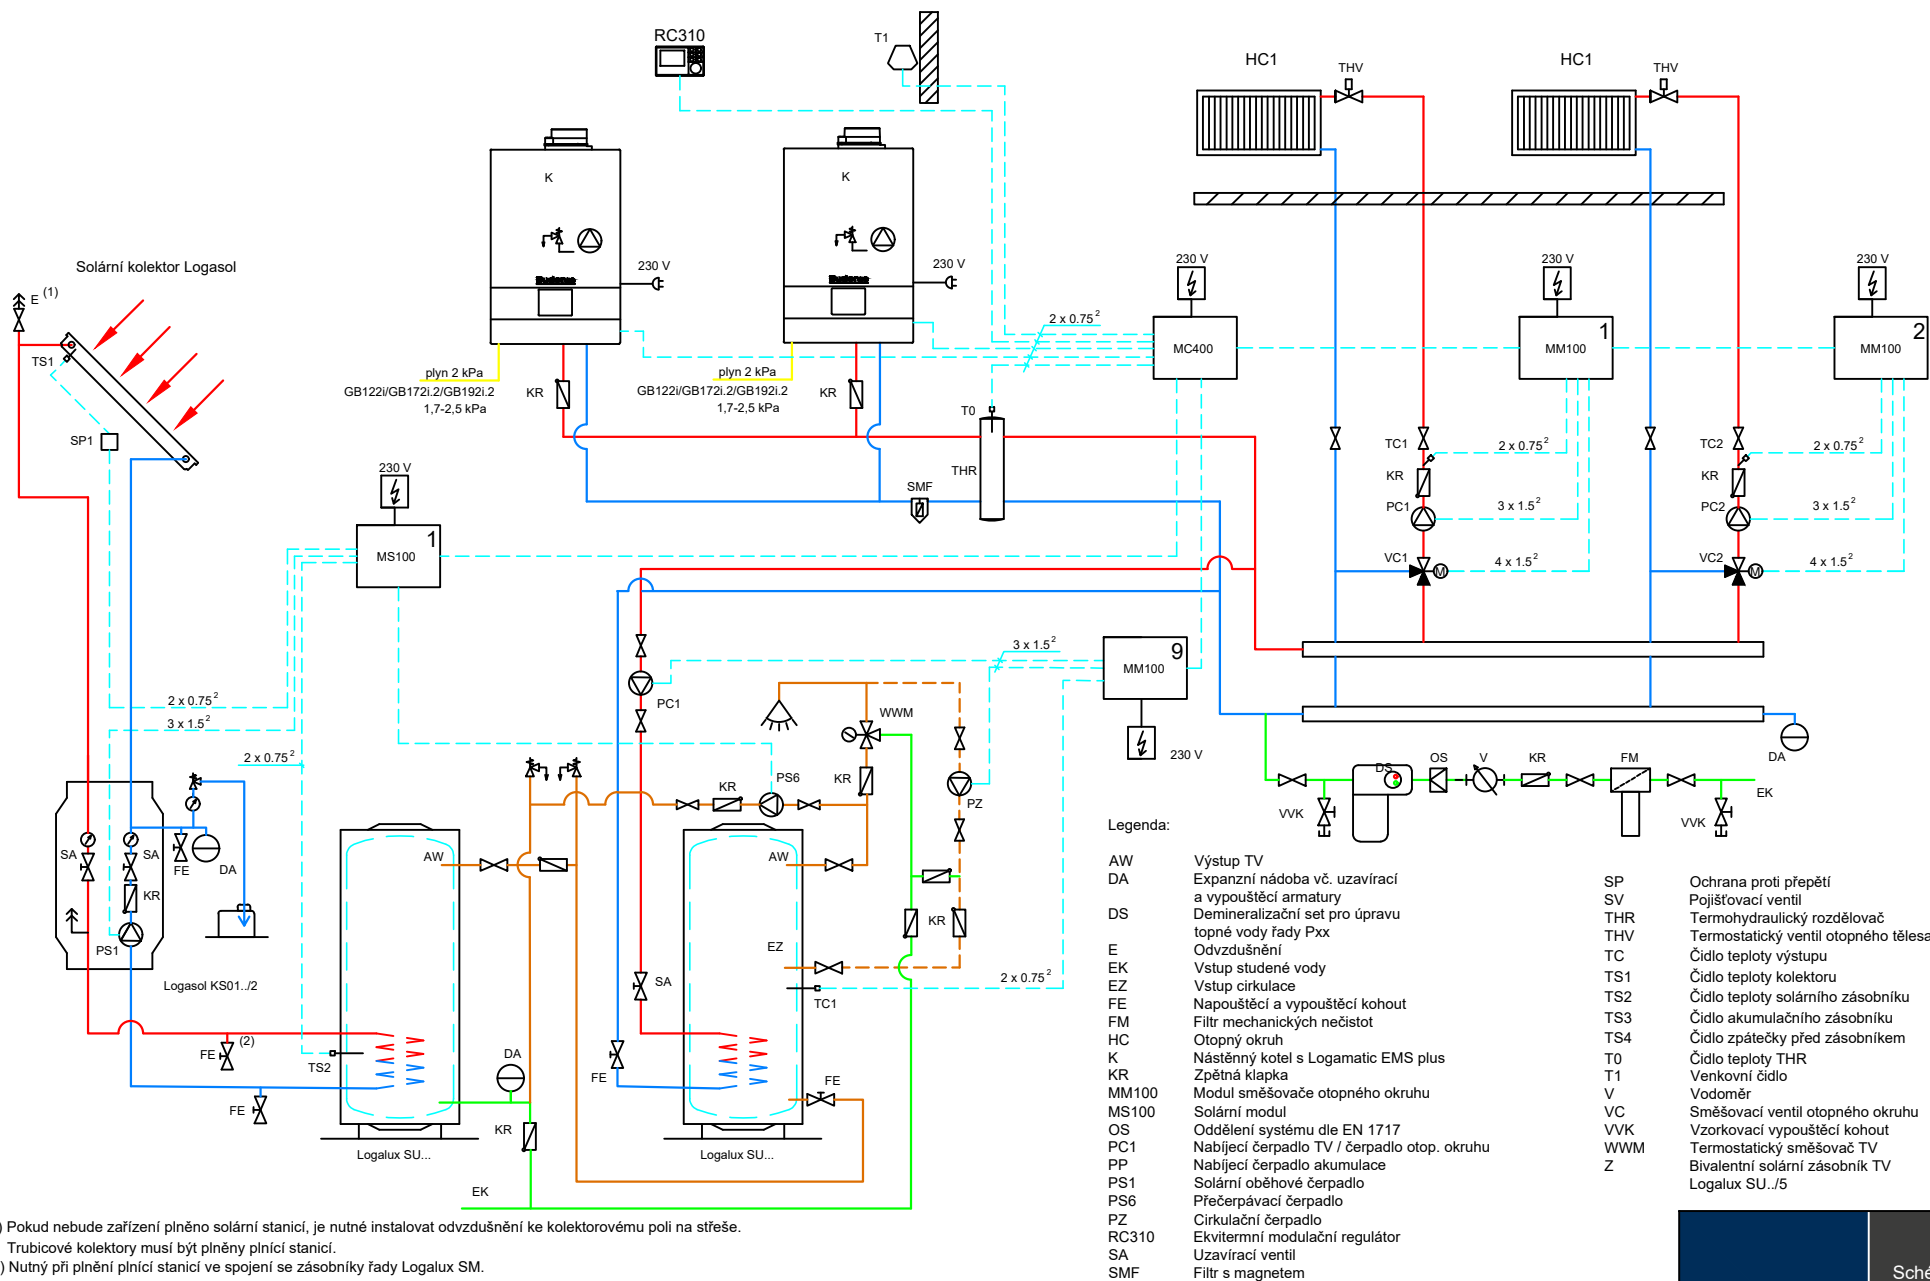

(1) Pokud nebude zařízení plněno solární stanicí, je nutné instalovat odvzdušnění ke kolektorovému poli na střeše.

Trubicové kolektory musí být plněny plnicí stanicí.

(2) Nutný při plnění plnicí stanicí ve spojení se zásobníky řady Logalux SM.

DXF schémata výrobků Buderus ke stažení na [www.buderus.cz](http://www.buderus.cz)

Bližší informace pro navrhování solárních zařízení Buderus naleznete v projekčních podkladech.

Příklady zařízení obsahují pouze schematické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost.

Změny vyhrazeny.

(3) Zařízení pro úpravu topné vody - demineralizační filtr s měřičem vodivosti dle Technické stránky K8 a Provozního deníku

(4) U demineralizačního setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodoměr a měřič vodivosti součástí

Izolace solárního okruhu nejlépe odolným kaučukovým systémem (konzultujte s dodavatelem).

**Buderus**

Schéma č.: 5 009

06/2024