


# Solární systém pro ohřev TV se stacionárním kondenzačním kotlem Logano plus GB212 a 2 otopnými okruhy

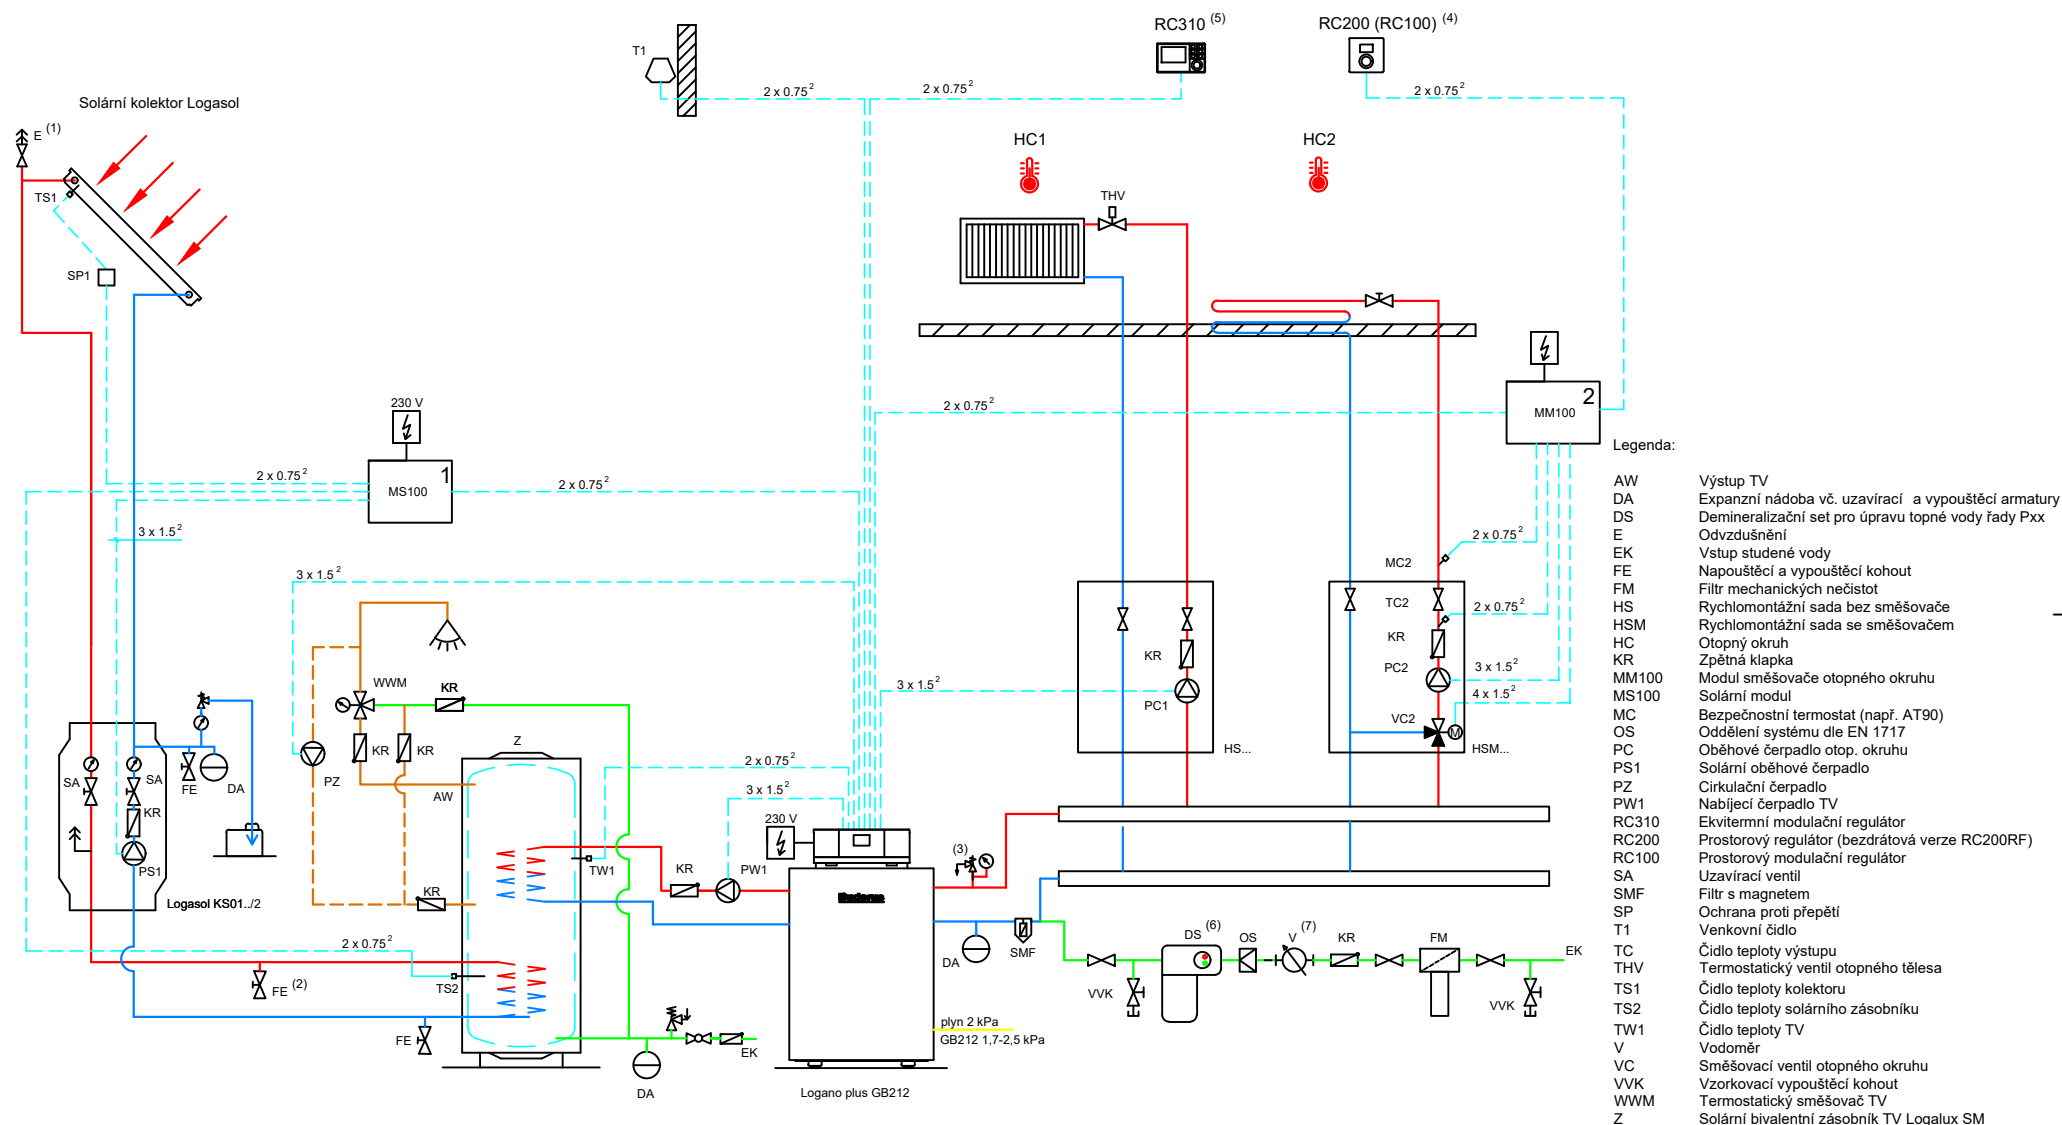

(1) Pokud nebude zařízení plněno solární stanicí, je nutné instalovat odvzdušnění ke kolektorovému poli na střeše.

Trubicové kolektory musí být plněny plnicí stanicí.

(2) Nutný při plnění plnicí stanicí ve spojení se zásobníky řady Logalux SM.

Izolace solárního okruhu nejlépe odolným kaučukovým systémem (konzultujte s dodavatelem).

DXF schémata výrobků Buderus ke stažení na [www.buderus.cz](http://www.buderus.cz)

Bližší informace pro navrhování solárních zařízení Buderus naleznete v projekčních podkladech.

Příklady zařízení obsahují pouze schematické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost.

Změny vyhrazeny.

**Buderus**

Schéma č.: 5 004

06/2024