


Schéma zapojení s nástěnným kondenzačním kotlem Logamax plus GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2 a solárním ohřevem TV

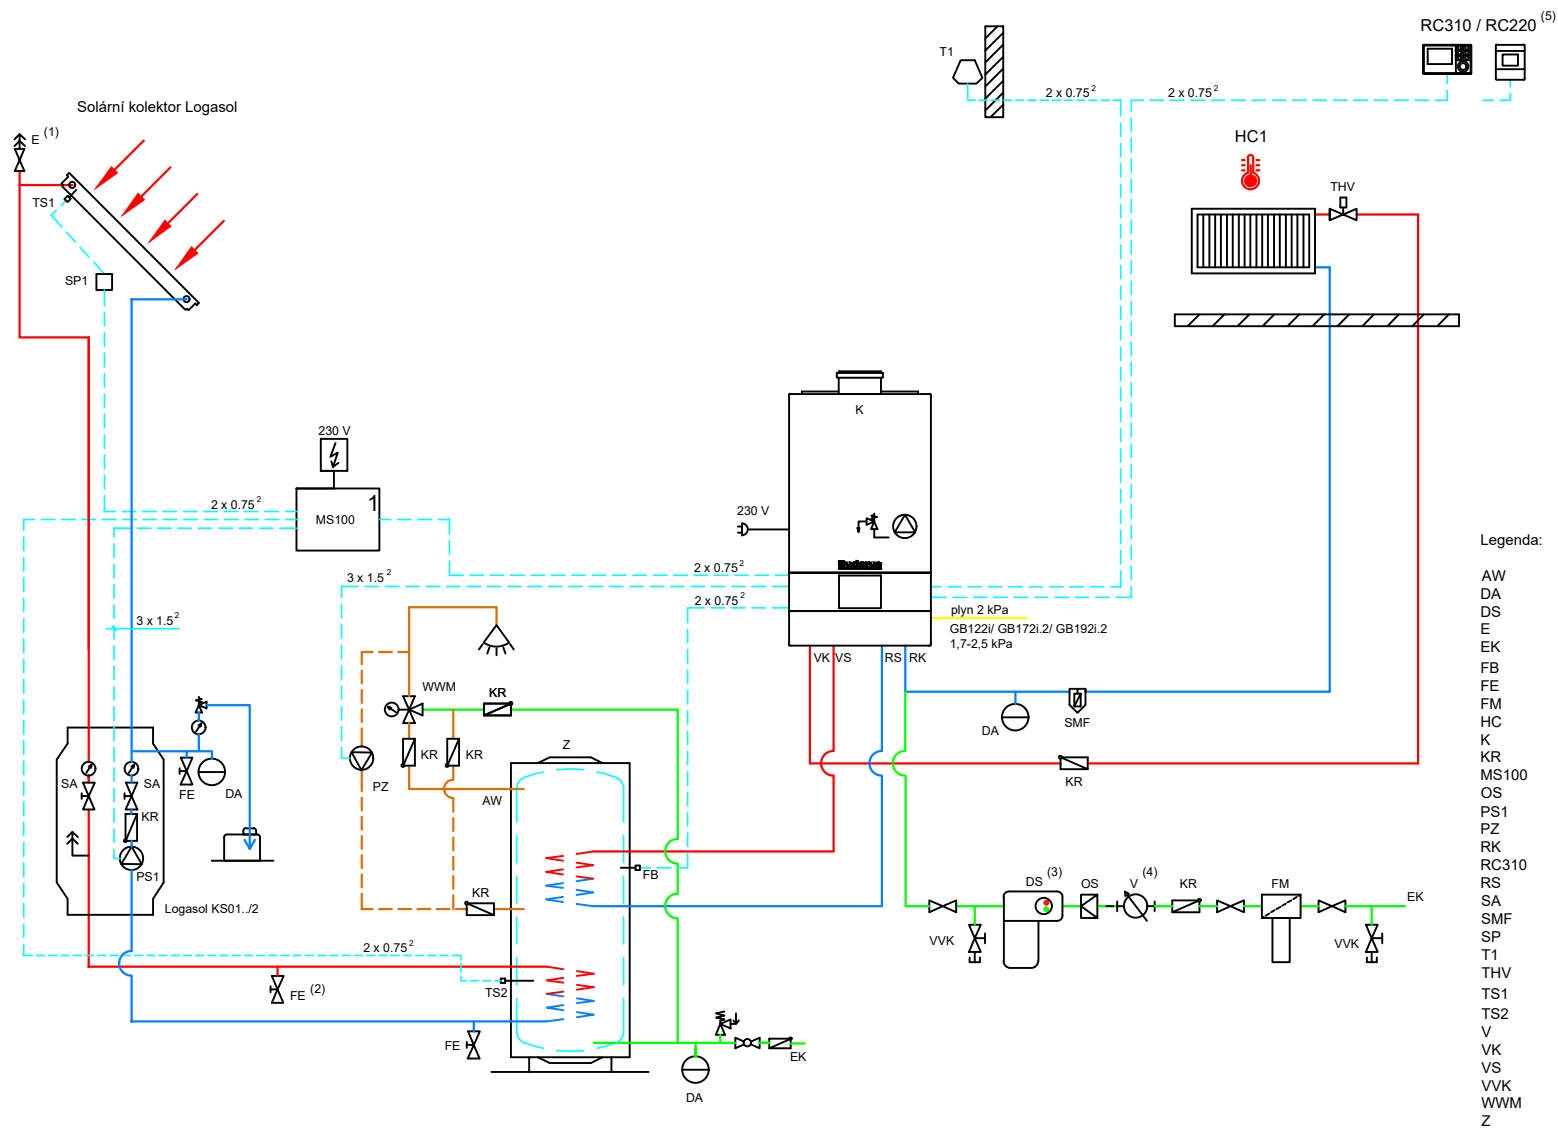

- (1) Pokud nebude zařízení piňno solární stanicí, je nutné instalovat odvodušnění ke kolektorovému poli na střeše. Trubicové kolektory musí být piňny piňnicí stanicí.
- (2) Nutný piň piňnicí stanicí ve spojení se zásobnicí řady Logalux SM.
- Izolace solárního okruhu nejlépe odolným kaučukovým systémem (konzultujte s dodavatelem).
- DXF schémata výrobků Buderus ke stažení na www.buderus.cz
- Blíži informace pro navrhování solárních zařízení Buderus naleznete v projekčních podkladech. Příklady zařízení obsahují pouze schematické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároku na úplnost. Změny vyhrazeny.

- (3) Zařízení pro úpravu topné vody - demineralizační filtr s měřičem vodivosti dle Technické stránky K8 a Provozního deníku
(4) U demineralizačního setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodoměr a měřič vodivosti součástí
(5) Volitelné použití prostorového termostatu. Při použití kotle GB192i.2 je možné použít pouze RC220