


Zařízení s nástěnným kondenzačním kotlem Logamax plus GB122i/ GB172i.2/ GB192i.2, solárním ohřevem TV, podporou vytápění a kotlem na tuhá paliva

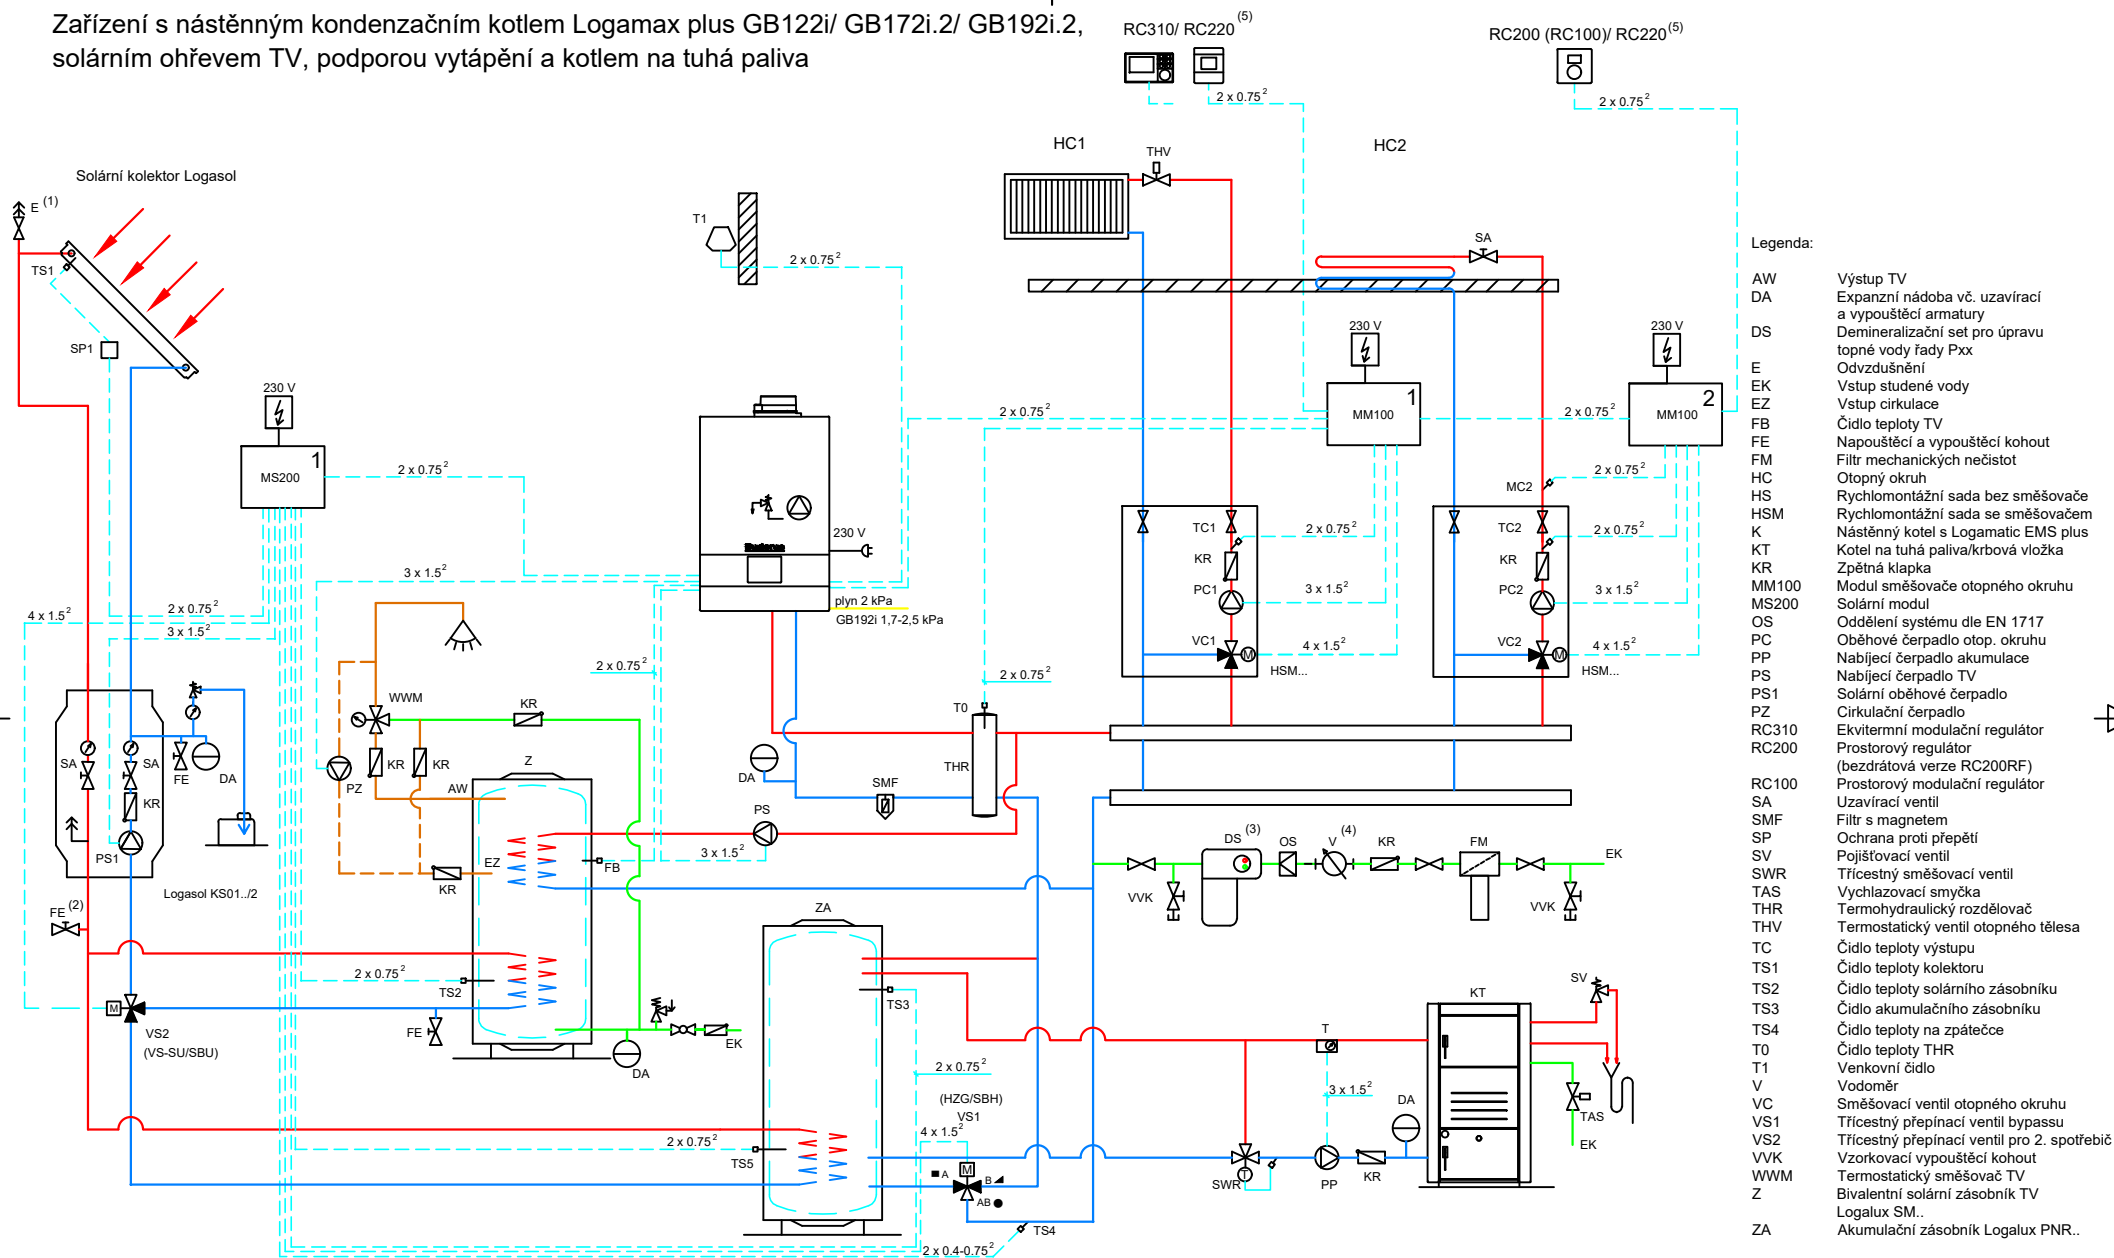

(1) Pokud nebude zařízení plněno solární stanicí, je nutné instalovat odvětrání ke kolektorovému poli na střeše. Trubicové kolektory musí být plněny plnicí stanicí.

DXF schémata výrobků Buderus ke stažení na www.buderus.cz

Bližší informace pro navrhování solárních zařízení Buderus naleznete v projekčních podkladech.

Příklady zařízení obsahují pouze schematické znázornění jednotlivých částí zařízení bez nároků na úplnost.

Změny vyhrazeny.

(2) Nutný při plnění plnicí stanicí ve spojení se zásobníky řady Logalux SM.

(3) Zařízení pro úpravu topné vody - demineralizační filtr s měřičem vodivosti dle Technické stránky K8 a Provozního deníku

(4) U demineralizačního setu P4000, P8000 a P16000 jsou vodoměr a měřič vodivosti součástí

(5) Volitelné použití prostorového termostatu. Při použití kotle GB192i.2 je možné použít pouze RC220

Izolace solárního okruhu nejlépe odolným kaučukovým systémem (konzultujte s dodavatelem).