

Logamax plus

GB062-24 H V2 | GB062-24 KD H V2

Buderus

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.



Πίνακας περιεχομένων

1	Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας	4
1.1	Επεξήγηση συμβόλων	4
1.2	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας	4
2	Στοιχεία για το προϊόν	6
2.1	Περιεχόμενο συσκευασίας	6
2.2	Δήλωση συμμόρφωσης	6
2.3	Αναγνώριση προϊόντος	6
2.4	Επισκόπηση τύπων	6
2.5	Διαστάσεις και ελάχιστες αποστάσεις	7
2.6	Επισκόπηση του προϊόντος	8
3	Προδιαγραφές	9
4	Απαγωγή καυσαερίων	10
4.1	Σήμανση τύπων αγωγών καυσαερίων	10
4.2	Επιτρεπόμενα εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων	10
4.3	Υποδείξεις συναρμολόγησης	10
4.4	Αγωγός καυσαερίων στο φρεάτιο	10
4.4.1	Απαιτήσεις για το φρεάτιο	10
4.4.2	Έλεγχος διαστάσεων φρεατίου	10
4.5	Ανοίγματα ελέγχου	11
4.6	Κάθετος αγωγός καυσαερίων μέσω της στέγης	11
4.7	Υπολογισμός μήκους εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων	11
4.8	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C13(x)	12
4.9	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C33(x)	12
4.9.1	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C33x στο φρεάτιο	12
4.9.2	Κάθετος αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C33(x) μέσω της στέγης	13
4.10	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C43(x)	13
4.11	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C53(x)	14
4.11.1	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C53(x) στο φρεάτιο	14
4.11.2	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C53x στον εξωτερικό τοίχο	15
4.12	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C93x	16
4.12.1	Άκαμπος αγωγός καυσαερίων κατά C93x στο φρεάτιο	16
4.12.2	Εύκαμπος αγωγός καυσαερίων κατά C93x στο φρεάτιο	16
4.13	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C63	17
4.14	Αγωγός καυσαερίων κατά B23p	17
4.15	Αγωγός καυσαερίων κατά B23p/B53p	18
4.15.1	Άκαμπος αγωγός καυσαερίων κατά B23p/B53p στο φρεάτιο	18
4.15.2	Εύκαμπος αγωγός καυσαερίων κατά B23p/B53p στο φρεάτιο	18
4.16	Αγωγός καυσαερίων κατά B33 (μόνο για συσκευές έως 35 kW)	19
4.16.1	Άκαμπος αγωγός καυσαερίων κατά B33 στο φρεάτιο	19
4.17	Πολλαπλή σύνδεση (μόνο για συσκευές έως 30 kW)	19
4.17.1	Ταξινόμηση ομάδας συσκευών για πολλαπλή σύνδεση	19
4.17.2	Αύξηση ελάχιστης ισχύος (θέρμανση και ζεστό νερό) του θερμαντήρα	19

4.17.3	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C(10)3x	19
4.17.4	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C(12)3x	20
4.17.5	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C(13)3x	20
4.17.6	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C(14)3x	21
4.18	συστοιχίες	23
4.18.1	Ανιχνευτής CO για απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης της συστοιχίας μονάδων	23
4.18.2	Ταξινόμηση ομάδας συσκευών για συστοιχία μονάδων	23
4.18.3	Αύξηση ελάχιστης ισχύος (θέρμανση και ζεστό νερό) του θερμαντήρα	23
4.18.4	Αγωγός καυσαερίων κατά B23p/B53p	23
4.18.5	Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C93x	25
5	Εγκατάσταση	26
5.1	Προϋποθέσεις	26
5.2	Ηλιακά προθερμασμένο νερό (μόνο GB062 ..K..)	26
5.3	Νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης	27
5.4	Έλεγχος διαστάσεων του δοχείου διαστολής	28
5.5	Προετοιμασία συναρμολόγησης συσκευής	28
5.6	Τοποθέτηση λέβητα	29
5.7	Πλήρωση και έλεγχος στεγανότητας εγκατάστασης	30
6	Ηλεκτρική σύνδεση	31
6.1	Γενικές υποδείξεις	31
6.2	Σύνδεση συσκευής	31
6.3	Συνδέσεις στη μονάδα ελέγχου	32
6.3.1	Σύνδεση θερμοστάτη	32
6.3.2	Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας	32
6.3.3	Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας	32
6.3.4	Εξωτερική επαφή μεταγωγής, ελεύθερου δυναμικού (π.χ. επιτηρητής θερμοκρασίας, για ενδοδαπέδια θέρμανση, γεφυρωμένο στην κατάσταση παράδοσης)	32
6.3.5	Συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας μπούλερ (GB062 ...)	33
7	Έναρξη λειτουργίας	34
7.1	Επισκόπηση πεδίου χειρισμού	34
7.2	Ενδείξεις οθόνης	34
7.3	Ενεργοποίηση λέβητα	34
7.4	Ρύθμιση χαμηλών εκπομπών οξειδίων αζώτου (NOx)	34
7.5	Ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής	35
7.6	Ρύθμιση παρασκευής ζεστού νερού χρήσης	35
7.6.1	Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού	35
7.6.2	Ρύθμιση λειτουργίας comfort ή λειτουργίας eco	35
7.7	Ρύθμιση συστήματος ελέγχου θέρμανσης	36
7.8	Μετά την έναρξη λειτουργίας	36
7.9	Ρύθμιση θερινής λειτουργίας	36
8	Τερματισμός λειτουργίας	37
8.1	Απενεργοποίηση/λειτουργία αναμονής	37
8.2	Ρύθμιση αντιπαγετικής προστασίας	37
8.3	Προστασία μπλοκαρίσματος	37
8.4	Συσκευές GB062 ... με θερμαντήρα ζεστού νερού: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζεστού νερού	37

9	Θερμική απολύμανση (μόνο συσκευές GB062 ...)	38	18.2	Ηλεκτρική καλωδίωση	63
10	Κυκλοφορητής θέρμανσης	38	18.3	Τεχνικά χαρακτηριστικά	64
10.1	Αλλαγή χαρακτηριστικής καμπύλης του κυκλοφορητή θέρμανσης	38	18.4	Σύνθεση συμπεκνώματος	66
11	Ρυθμίσεις στο μενού σέρβις	39	18.5	Καμπύλη θέρμανσης	66
11.1	Χειρισμός του μενού σέρβις	39	18.6	Τιμές αισθητήριων	66
11.2	Επισκόπηση των Μενού Service	40	18.7	Τιμές ρύθμισης για τη θερμική ισχύ	68
11.2.1	Μενού 1	40	18.7.1	GB062-24 H V2	68
11.2.2	Μενού 2	43	18.7.2	GB062-24 KD H V2	69
11.2.3	Μενού 3	44			
12	Έλεγχος ρύθμισης αερίου	45			
12.1	Αλλαγή τύπου αερίου	45			
12.2	Ελέγξτε την αναλογία αερίου-αέρα και, αν χρειάζεται, ρυθμίστε την	45			
12.3	Έλεγχος της πίεσης σύνδεσης αερίου	46			
13	Μέτρηση καυσαερίων	47			
13.1	Λειτουργία αυτοκαθαρισμού	47			
13.2	Έλεγχος στεγανότητας της διαδρομής καυσαερίων	47			
13.3	Μέτρηση CO2 στο καυσάεριο	47			
14	Προστασία του περιβάλλοντος και απόρριψη	48			
15	Επιθεώρηση και συντήρηση	49			
15.1	Υποδείξεις ασφαλείας για την επιθεώρηση και συντήρηση	49			
15.2	Εμφάνιση τελευταίας αποθηκευμένης βλάβης	49			
15.3	Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας	49			
15.4	Έλεγχος ηλεκτροδίων και καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας	50			
15.5	Καθαρίστε το σιφόνι συμπεκνώματος	52			
15.6	Έλεγχος μεμβράνης (ασφάλειας επιστροφής καυσαερίων) στη διάταξη ανάμειξης	52			
15.7	Έλεγχος σήτας στο σωλήνα κρύου νερού (συσκευές GB062 ..K..)	52			
15.8	Συσκευές GB062 ..K..: Έλεγχος πλακοειδούς εναλλάκτη θερμότητας	53			
15.9	Έλεγχος δοχείου διαστολής	53			
15.10	Ρύθμιση πίεσης λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης	53			
15.11	Αφαίρεση αυτόματου εξαεριστήρα	53			
15.12	Έλεγχος βάνας αερίου	53			
15.13	Αφαίρεση βάνας αερίου	54			
15.14	Αφαίρεση κυκλοφορητή θέρμανσης	54			
15.15	Αφαίρεση κινητήρα της τρίοδος βάνας	54			
15.16	Αφαίρεση εναλλάκτη θερμότητας	55			
15.17	Λίστα ελέγχου για την επιθεώρηση και τη συντήρηση	56			
16	Ενδείξεις στην οθόνη	56			
17	Βλάβες	57			
17.1	Αποκατάσταση βλαβών	57			
17.2	Βλάβες που εμφανίζονται στην οθόνη	58			
17.3	Βλάβες που δεν εμφανίζονται στην οθόνη	60			
18	Παράρτημα	61			
18.1	Πρωτόκολλο εκκίνησης για το λέβητα	61			

1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

1.1 Επεξήγηση συμβόλων

Προειδοποιητικές υποδείξεις

Στις προειδοποιητικές υποδείξεις, λέξεις κλειδιά υποδεικνύουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών που επιφέρει η μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου.

Οι παρακάτω λέξεις κλειδιά έχουν οριστεί και μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι θα προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών έως θανατηφόρων τραυματισμών.



ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών.

Σημαντικές πληροφορίες



Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το εμφανιζόμενο σύμβολο πληροφοριών.

Περαιτέρω σύμβολα

Σύμβολο	Ερμηνεία
►	Ενέργεια
→	Παραπομπή σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου
•	Παράθεση/καταχώριση στη λίστα
–	Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2ο επίπεδο)

Πίν. 1

1.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

⚠ Υποδείξεις για την ομάδα ενδιαφέροντος

Οι παρούσες οδηγίες εγκατάστασης απευθύνονται σε τεχνικό προσωπικό υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αερίου, συστημάτων θέρμανσης και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Οι οδηγίες που υπάρχουν σε όλα τα εγχειρίδια πρέπει να τηρούνται. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ατόμων.

- Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης, σέρβις και θέσης σε λειτουργία (λέβητες, θερμοστάτες, κυκλοφορητές κτλ.).
- Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποίησης.
- Τηρείτε τις εθνικές και τοπικές προδιαγραφές, τους τεχνικούς κανόνες και τις οδηγίες.
- Οι εργασίες που εκτελούνται πρέπει να καταγράφονται.

⚠ Προβλεπόμενη χρήση

Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται αποκλειστικά για τη θέρμανση νερού θέρμανσης και για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κλειστά συστήματα θέρμανσης ζεστού νερού.

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται μη προδιαγραφόμενη. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από αυτή.

⚠ Υποδείξεις σε περίπτωση οσμής αερίου

Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση διαρροής αερίου. Σε περίπτωση οσμής αερίου ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις.

- Αποφύγετε τη δημιουργία φλόγας ή σπινθήρων:
 - Μην καπνίζετε και μη χρησιμοποιείτε αναπτήρα ή σπρίτς.
 - Μην ενεργοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες, μην αποσυνδέετε βύσματα.
 - Μην τηλεφωνείτε και μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές.
- Κλείστε την παροχή αερίου από την κεντρική διάταξη διακοπής ή από το μετρητή.
- Ανοίξτε τα παράθυρα και τις πόρτες.
- Προειδοποιήστε όλους τους ενοίκους και εκκενώστε το κτίριο.
- Εμποδίστε την είσοδο τρίτων στο κτίριο.
- Εκτός του κτιρίου: Καλέστε την πυροσβεστική, την αστυνομία και την εταιρία παροχής αερίου.

⚠ Κίνδυνος θανάτου λόγω δηλητηρίασης από καυσαέρια

Κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση διαρροής καυσαερίων.

- Προσέξτε να μην έχουν φθαρεί οι αγωγοί καυσαερίων και οι φλάντζες στεγάνωσης.

⚠ Κίνδυνος θανάτου λόγω δηλητηρίασης από καυσαέρια σε περίπτωση ανεπαρκούς καύσης

Κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση διαρροής καυσαερίων. Σε περίπτωση ελαττωματικών ή μη στεγανών αγωγών καυσαερίων ή σε περίπτωση οσμής καυσαερίων ακολουθήστε τους παρακάτω κανόνες συμπεριφοράς.

- Διακόψτε την τροφοδοσία καυσίμου.
- Ανοίξτε τα παράθυρα και τις πόρτες.
- Αν χρειαστεί προειδοποιήστε όλους τους ενοίκους και εκκενώστε το κτίριο.
- Εμποδίστε την είσοδο τρίτων στο κτίριο.
- Αντιμετωπίστε άμεσα τις ζημιές στον αγωγό καυσαερίων.
- Διασφαλίστε την παροχή αέρα καύσης.
- Μην κλείνετε και μη μικραίνετε τα ανοίγματα αερισμού και εξαέρωσης σε πόρτες, παράθυρα και τοίχους.
- Διασφαλίστε την επαρκή παροχή αέρα καύσης και σε εκ των υστέρων εγκατεστημένες συσκευές π.χ. σε εξαεριστήρες, απορροφητήρες κουζίνας και κλιματιστικά με απαγωγή αέρα προς τα έξω.
- Σε περίπτωση ανεπαρκούς παροχής αέρα καύσης μην θέτετε το προϊόν σε λειτουργία.

⚠ Εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας και συντήρηση

Η εγκατάσταση, έναρξη λειτουργίας και συντήρηση πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.

- ▶ Για λειτουργία εξαρτώμενη από τον αέρα του χώρου: Βεβαιωθείτε, ότι ο χώρος τοποθέτησης πληροί τις προϋποθέσεις εξαερισμού.
- ▶ Μην επισκευάζετε, τροποποιείτε ή απενεργοποιείτε τα εξαρτήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.
- ▶ Τοποθετείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- ▶ Μετά από εκτέλεση εργασιών σε εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο, ελέγξτε τη στεγανότητα.

⚠ Ηλεκτρολογικές εργασίες

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικούς ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.

Πριν από την έναρξη των ηλεκτρολογικών εργασιών:

- ▶ Αποσυνδέστε την τάση από όλους τους πόλους και ασφαλίστε έναντι επανασύνδεσης.
- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι η τάση δικτύου έχει αποσυνδεθεί.
- ▶ Πριν αγγίξετε εξαρτήματα υπό τάση: Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά έως ότου αποφορτιστούν οι πυκνωτές.
- ▶ Λάβετε επίσης υπόψη τα ηλεκτρολογικά σχέδια των υπόλοιπων εξαρτημάτων του συστήματος.


⚠ Παράδοση στον υπεύθυνο λειτουργίας

Ενημερώστε τον υπεύθυνο λειτουργίας κατά την παράδοση σχετικά με τον χειρισμό και τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης.

- ▶ Εξηγήστε τον χειρισμό, τονίζοντας ιδιαίτερα τα σημεία που σχετίζονται με την ασφάλεια.
- ▶ Επισημάνετε ιδιαίτερως τα εξής σημεία:
 - Η μετατροπή ή επισκευή πρέπει να ανατίθεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.
 - Για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία απαιτείται τουλάχιστον ετήσια επιθεώρηση, καθώς και καθαρισμός και συντήρηση ανάλογα με τις ανάγκες.
 - Ο καυστήρας επιτρέπεται να λειτουργεί μονό με τοποθετημένη και κλειστή επένδυση.
- ▶ Επισημάνετε τις πιθανές επιπτώσεις (τραυματισμοί έως και κίνδυνος θανάτου ή υλικές ζημιές) μιας ελλιπούς ή ακατάλληλης εκτέλεσης επιθεώρησης, καθαρισμού και συντήρησης.
- ▶ Επισημάνετε τους κινδύνους που προκαλούνται από το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και προτείνετε τη χρήση αγγελτήρων CO.
- ▶ Παραδώστε τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης στον υπεύθυνο λειτουργίας και υποδείξτε του να τις φυλάξει.

2 Στοιχεία για το προϊόν

2.1 Περιεχόμενο συσκευασίας

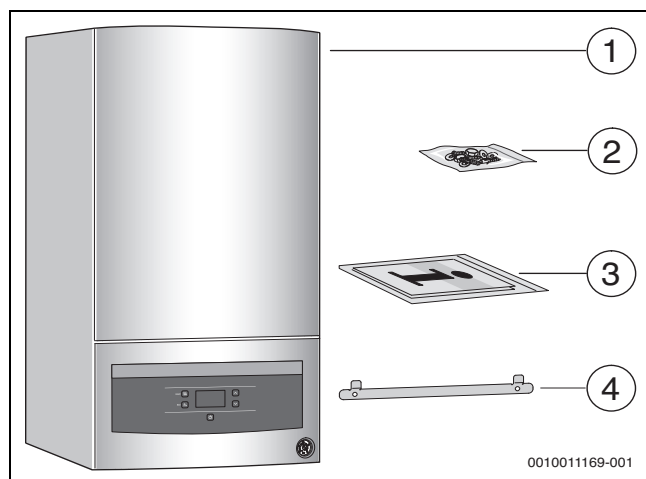

Σχ. 1 Περιεχόμενο συσκευασίας

- [1] Επίτοιχος λέβητας αερίου
- [2] Υλικό στερέωσης
- [3] Σύνολο εγγράφων για την τεκμηρίωση του προϊόντος
- [4] Βάση στήριξης

2.2 Δήλωση συμμόρφωσης

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία του με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί με τη σήμανση CE.

Η δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος είναι διαθέσιμη στο Internet (→ πίσω πλευρά).

2.3 Αναγνώριση προϊόντος

Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου περιλαμβάνει τα στοιχεία απόδοσης, τα δεδομένα έγκρισης και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος.

Η θέση της πινακίδας τύπου απεικονίζεται στην επισκόπηση προϊόντος στο παρόν κεφάλαιο.

Πρόσθετη πινακίδα τύπου

Η πρόσθετη πινακίδα τύπου περιέχει πληροφορίες για το όνομα προϊόντος και τα σημαντικότερα στοιχεία προϊόντος.

Βρίσκεται σε ένα εξωτερικά καλά προσβάσιμο σημείο του προϊόντος.

2.4 Επισκόπηση τύπων


Οι συσκευές GB062-24 H V2 είναι λέβητες συμπύκνωσης αερίου με ενσωματωμένο κυκλοφορητή θέρμανσης και τρίοδη βαλβίδα για τη σύνδεση ενός μπόιλερ.

Οι συσκευές GB062..K.. είναι λέβητες συμπύκνωσης αερίου με ενσωματωμένο κυκλοφορητή θέρμανσης, τρίοδη βαλβίδα και πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας για τη θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με συνεχή ροή.

Τύπος	Χώρα	Αριθμός παραγγελίας
GB062-24 KD H V2	GR	7 736 901 569
GB062-24 H V2	GR	7 736 900 776

Πίν. 2 Επισκόπηση τύπων

2.5 Διαστάσεις και ελάχιστες αποστάσεις

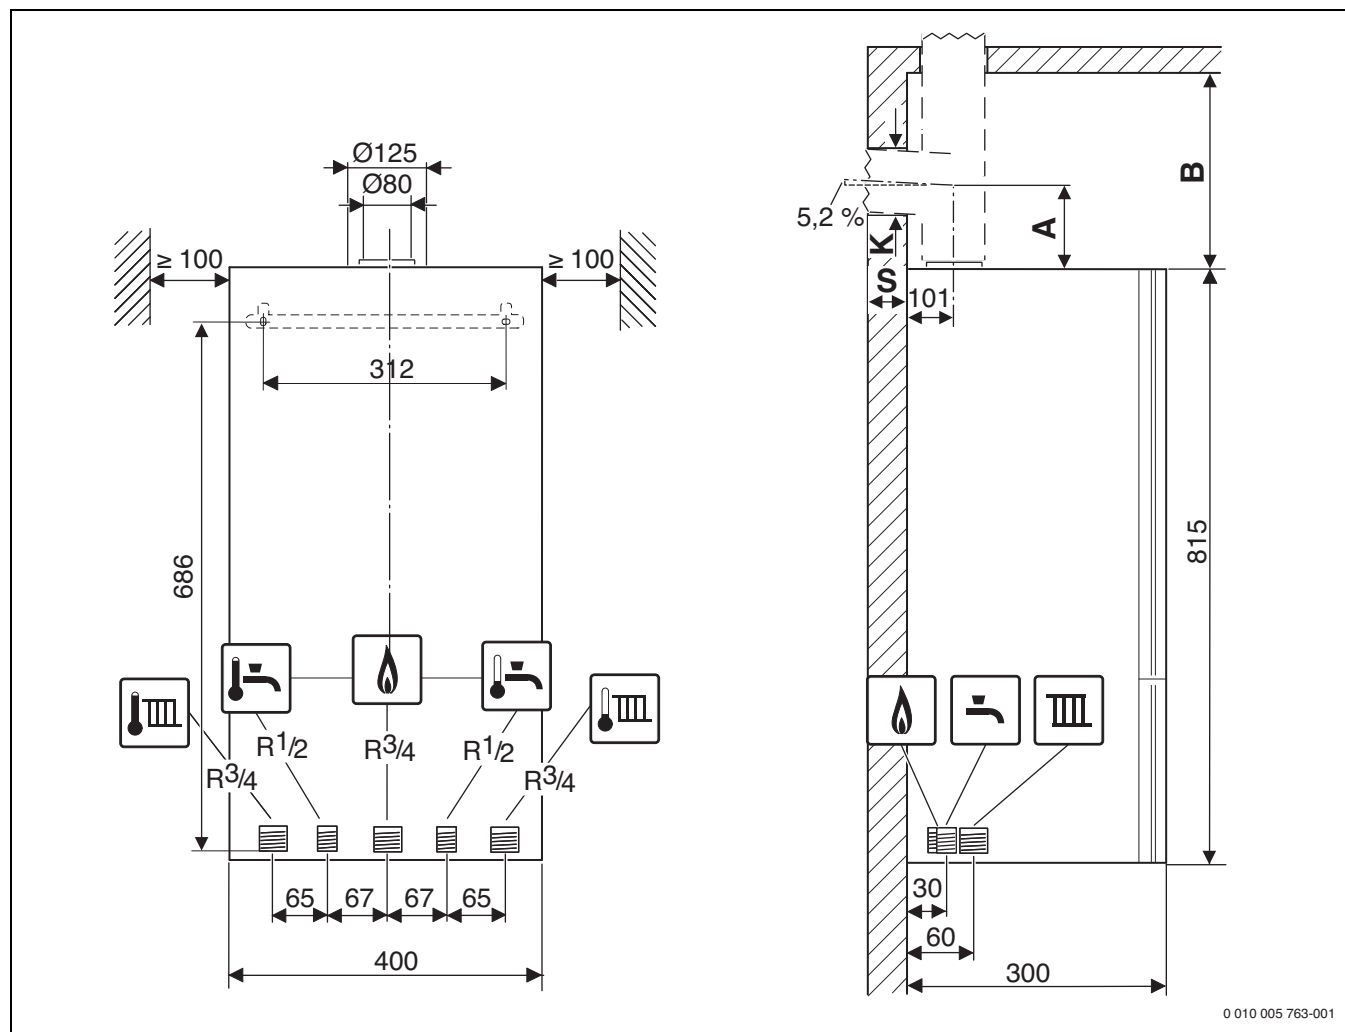

0 010 005 763-001

Σχ. 2 Διαστάσεις και ελάχιστες αποστάσεις (mm)

Πάχος τοιχώματος S	K [mm] για Ø εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων		
	Ø 60/100	Ø 80	Ø 80/125
15 - 24 cm	130	110	155
24 - 33 cm	135	115	160
33 - 42 cm	140	120	165
42 - 50 cm	145	145	170

Πίν. 3 Πάχος τοιχώματος S σε σχέση με τη διάμετρο των εξαρτημάτων συστήματος καυσαερίων

Εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων για οριζόντιο αγωγό καυσαερίων		A [mm]
	Ø 80/80 mm Σύνδεση ξεχωριστού σωλήνα Ø 80/80 mm, καμπύλη 90° Ø 80 mm	208
	Ø 80 mm Προσαρμογέας σύνδεσης Ø 80/125 mm, καμπύλη 90° Ø 80 mm	150
	Ø 80 mm Προσαρμογέας σύνδεσης Ø 80/125 mm με παροχή αέρα καύσης, καμπύλη 90° Ø 80 mm	205


Εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων για οριζόντιο αγωγό καυσαερίων		A [mm]
	Ø 60/100 mm Καμπύλη σύνδεσης Ø 60/100 mm	82
	Ø 80/125 mm Καμπύλη σύνδεσης Ø 80/125 mm	114

Πίν. 4 Απόσταση A ανάλογα με τα εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων

Εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων για κάθετο αγωγό καυσαερίων		B [mm]
	Ø 80/125 mm Προσαρμογέας σύνδεσης Ø 80/125 mm	≥ 250
	Ø 60/100 mm Προσαρμογέας σύνδεσης Ø 60/100 mm	≥ 250
	Ø 80/80 mm Σύνδεση ξεχωριστού σωλήνα Ø 80/80 mm	≥ 310
	Ø 80 mm Προσαρμογέας σύνδεσης Ø 80 mm με παροχή αέρα καύσης	≥ 310

Πίν. 5 Απόσταση B ανάλογα με τα εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων

2.6 Επισκόπηση του προϊόντος

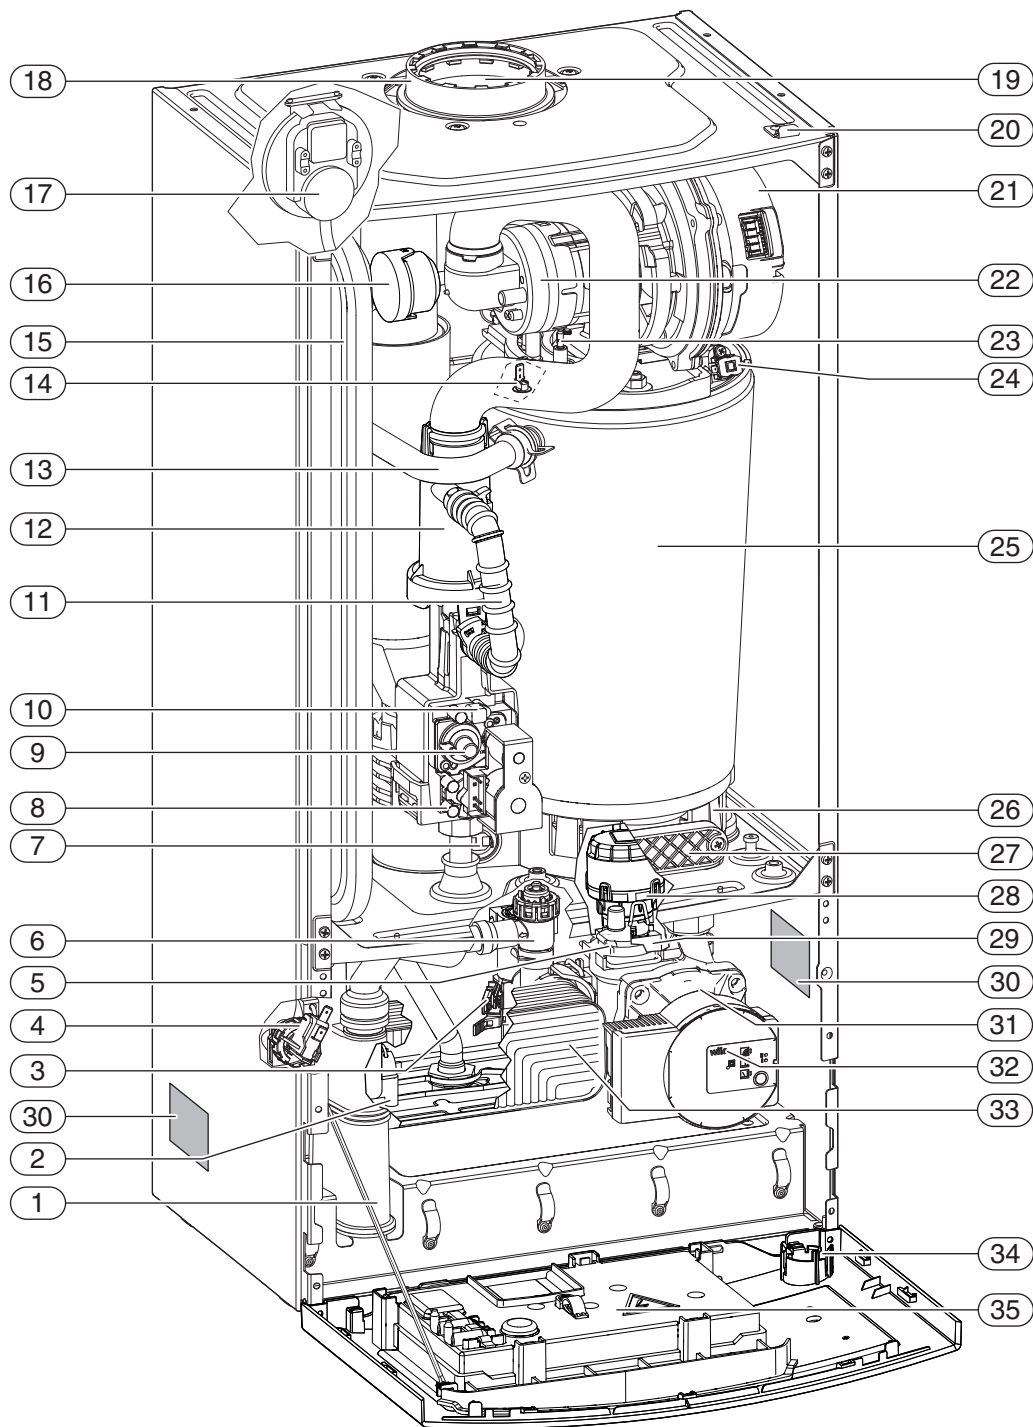

0010006952-004

Σχ. 3 Επισκόπηση του προϊόντος

Υπόμνημα για το σχ. 3:

- [1] Σιφόνι
- [2] Αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού (μόνο συσκευές GB062 ..K..)
- [3] Μετρητής ροής (τουρμπίνα) (μόνο συσκευές GB062 ..K..)
- [4] Επιτηρητής πίεσης
- [5] Αυτόματος εξαεριστήρας
- [6] Βαλβίδα ασφαλείας (θέρμανση)
- [7] Θερμικό καυσαερίων
- [8] Στόμιο μέτρησης για πίεση σύνδεσης αερίου
- [9] Βίδα ρύθμισης για ελάχιστη ποσότητα αερίου
- [10] Βίδα ρύθμισης για μέγιστη ποσότητα αερίου
- [11] Σωλήνας αερίου
- [12] Θάλαμος ανάμειξης αερίου-αέρα
- [13] Προσαγωγή θέρμανσης
- [14] Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής
- [15] Δοχείο διαστολής
- [16] Συντονιστής (μόνο συσκευές GB062-24 H V2)
- [17] Επιτηρητής διαφορικής πίεσης
- [18] Αναρρόφηση αέρα καύσης
- [19] Σωλήνας καυσαερίων
- [20] Άγκιστρο στήριξης καλύμματος
- [21] Ανεμιστήρας
- [22] Διάταξη ανάμειξης με ασφάλεια επιστροφής καυσαερίων (μεμβράνη)
- [23] Σετ ηλεκτροδίων
- [24] Θερμικό ασφαλείας εναλλάκτη θερμότητας
- [25] Εναλλάκτης θερμότητας
- [26] Δοχείο συμπυκνώματος
- [27] Κάλυμμα για άνοιγμα ελέγχου
- [28] Κινητήρας της τριόδου βάνας
- [29] Τρίοδη βάνα
- [30] Πινακίδα τύπου
- [31] Κυκλοφορητής θέρμανσης
- [32] Διακόπτης αριθμού στροφών κυκλοφορητή και LED του κυκλοφορητή
- [33] Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας (μόνο συσκευές GB062 ..K..)
- [34] Μανόμετρο
- [35] Μονάδα ελέγχου

3 Προδιαγραφές

Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϊόντος σύμφωνα με τις προδιαγραφές τηρείτε όλους τους ισχύοντες εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς, τους τεχνικούς κανόνες και τις οδηγίες.

Το έγγραφο 6720807972 περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Για προβολή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση εγγράφων στην ιστοσελίδα μας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτών των οδηγιών.

4 Απαγωγή καυσαερίων

4.1 Σήμανση τύπων αγωγών καυσαερίων

Στις παρούσες οδηγίες χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες ονομασίες για τους τύπους αγωγών καυσαερίων:

- Η ονομασία χωρίς x σημαίνει απλός αγωγός καυσαερίων (B_{53p}) ή χωριστοί αγωγοί για παροχή αέρα και απαγωγή καυσαερίων (C₁₃) στο χώρο εγκατάστασης.
- Η προσθήκη x (για παράδειγμα C_{13x}) σημαίνει ομόκεντρος αγωγός αέρα-καυσαερίων στο χώρο εγκατάστασης. Ο σωλήνας καυσαερίων βρίσκεται εντός του αγωγού για την παροχή αέρα. Ο ομόκεντρος έκδοσης αυξάνει την ασφάλεια.
- Η προσθήκη (x) χρησιμοποιείται για πληροφορίες που σχετίζονται με τους τύπους αγωγών καυσαερίων με ή χωρίς x.

4.2 Επιτρεπόμενα εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων

Τα εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων για τις εγκαταστάσεις απαγωγής καυσαερίων, που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες, αποτελούν συστατικό στοιχείο της έγκρισης CE του θερμαντήρα.

Για αυτόν τον λόγο προτείνουμε τη χρήση των αυθεντικών εξαρτημάτων Buderus.

Οι ονομασίες και οι αριθμοί παραγγελίας παρουσιάζονται στον πλήρη κατάλογο.

4.3 Υποδείξεις συναρμολόγησης



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα!

Τα εξερχόμενα καυσαέρια οδηγούν σε άκρως επικίνδυνα υψηλές τιμές μονοξειδίου του άνθρακα στον εισπνεόμενο αέρα

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί καυσαερίων και οι φλάντζες στεγάνωσης δεν παρουσιάζουν ζημιές.
- ▶ Κατά τη συναρμολόγηση της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λιπαντικά που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή της εγκατάστασης.
- ▶ Ελέγξτε τα εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων κατά την αφαίρεση της συσκευασίας για τυχόν φθορές.
- ▶ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες εγκατάστασης του πρόσθετου εξοπλισμού.
- ▶ Κοντύνετε τον πρόσθετο εξοπλισμό στο απαιτούμενο μήκος. Εκτελέστε την τομή κάθετα και λειάνετε τη διατομή.
- ▶ Εφαρμόστε το συνοδευτικό λιπαντικό στις φλάντζες στεγάνωσης.
- ▶ Ωθήστε τον πρόσθετο εξοπλισμό μέχρι τέρμα μέσα στη μούφα.
- ▶ Τοποθετήστε τα οριζόντια τμήματα με ανοδική κλίση 3° (= 5,2 % ή 5,2 cm ανά μέτρο) στην κατεύθυνση του ρεύματος καυσαερίων.
- ▶ Ασφαλίστε ολόκληρο τον αγωγό καυσαερίων με κολάρα σωλήνα:
 - Τηρείτε τη μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα δύο κολάρα σωλήνα ≤ 2 m.
 - Σε κάθε καμπύλη τοποθετήστε ένα κολάρο σωλήνα.
- ▶ Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ελέγξτε τη στεγανότητα.

Αγωγός καυσαερίων μέσω πολλών ορόφων

Αν ο αγωγός καυσαερίων γεφυρώνει πολλούς ορόφους, πρέπει να εγκατασταθεί σε φρεάτιο.

Απαιτήσεις κατά την τοποθέτηση σε υπάρχον φρεάτιο

- ▶ Αν ο αγωγός καυσαερίων εγκατασταθεί σε υπάρχον φρεάτιο, τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα σύνδεσης πρέπει να μονωθούν με κατάλληλα υλικά.


4.4 Αγωγός καυσαερίων στο φρεάτιο

4.4.1 Απαιτήσεις για το φρεάτιο

- ▶ Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.
- ▶ Εξασφαλίστε μη εύφλεκτα υλικά, που διατηρούν το σχήμα τους, με τον απαιτούμενο χρόνο αντίστασης στην πυρκαγιά.

4.4.2 Έλεγχος διαστάσεων φρεατίου

- ▶ Ελέγξτε αν το φρεάτιο έχει τις επιτρεπόμενες διαστάσεις.

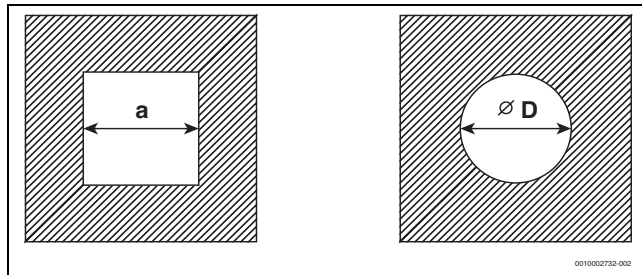

Σχ. 4 Ορθογώνια και στρογγυλή διατομή

Ορθογώνια διατομή

Ø πρόσθετου εξοπλισμού [mm]	C _{93(x)} C _{(14)3x} a _{min} [mm]	Πίσω αερισμός a _{min} [mm]	a _{max} [mm]
60 άκαμπος	100 × 100	115 × 115	220 × 220
60 εύκαμπος	100 × 100	100 × 100	220 × 220
80 άκαμπος	120 × 120	135 × 135	300 × 300
80 εύκαμπος	120 × 120	125 × 125	300 × 300
80/125	180 × 180	–	300 × 300
110 άκαμπος	140 × 140	170 × 170	300 × 300
110 εύκαμπος	140 × 140	150 × 150	300 × 300
110/160	220 × 220	–	350 × 350
125 άκαμπος	165 × 165	185 × 185	400 × 400
125 εύκαμπος	165 × 165	180 × 180	400 × 400
160	200 × 200	225 × 225	450 × 450
200	240 × 240	265 × 265	500 × 500

Πίν. 6 Επιτρεπόμενες διαστάσεις φρεατίου

Στρόγγυλη διατομή

Ø πρόσθετου εξοπλισμού [mm]	C _{93(x)} C _{(14)3x}	Πίσω αερισμός Ø D _{min} [mm]	Ø D _{max} [mm]
60 άκαμπτος	100	135	300
60 εύκαμπτος	100	120	300
80 άκαμπτος	120	155	300
80 εύκαμπτος	120	145	300
80/125	200	–	380
110 άκαμπτος	150	190	350
110 εύκαμπτος	150	170	350
110/160	220	–	350
125 άκαμπτος	165	205	450
125 εύκαμπτος	165	200	450
160	200	245	510
200	240	285	560

Πίν. 7 Επιτρεπόμενες διαστάσεις φρεατίου

4.5 Ανοίγματα ελέγχου

Οι εγκαταστάσεις απαγωγής καυσαερίων πρέπει να μπορούν να καθαριστούν εύκολα και με ασφάλεια. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα:


- Ελέγχου της διατομής και της στεγανότητας των σωληνώσεων.
 - Ελέγχου και καθαρισμού της διατομής που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καύσης μεταξύ του αγωγού καυσαερίων και του φρεατίου (πίσω αερισμός).
- Πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις και οι κανονισμοί της χώρας σας.

4.6 Κάθετος αγωγός καυσαερίων μέσω της στέγης

Σημείο τοποθέτησης και αεραγωγός/απαγωγή καυσαερίων

Προϋπόθεση: Πάνω από την οροφή του χώρου τοποθέτησης βρίσκεται μόνο η κατασκευή της στέγης.

- Αν για την οροφή απαιτείται κάποιος χρόνος αντίστασης στην πυρκαγιά, ο αγωγός αέρα-καυσαερίων ανάμεσα στο άνω άκρο της οροφής και τη στέγη πρέπει να διαθέτει επένδυση με τον ίδιο χρόνο αντίστασης στην πυρκαγιά.
 - Αν δεν απαιτείται χρόνος αντίστασης στην πυρκαγιά για την οροφή, ο αεραγωγός/η απαγωγή καυσαερίων πρέπει να τοποθετηθούν μέσα σε ένα φρεάτιο από άκαυστα και ανθεκτικά στην παραμόρφωση υλικά από το άνω άκρο της οροφής μέχρι τη στέγη ή να περιβάλλονται από έναν μεταλλικό αγωγό προστασίας (μηχανική προστασία).
- Τηρείτε τις ειδικές απαιτήσεις κάθε χώρας σε σχέση με τις ελάχιστες αποστάσεις από παράθυρα στέγης.

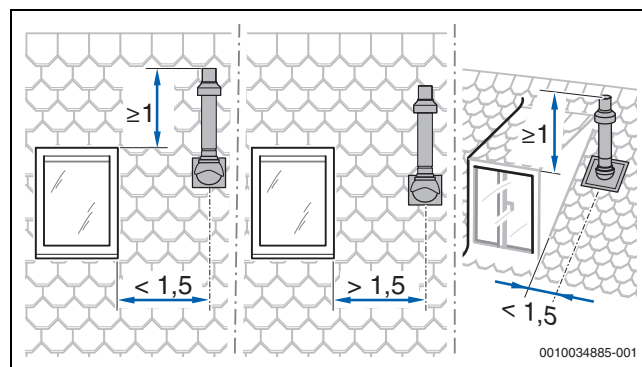

Σχ. 5

4.7 Υπολογισμός μήκους εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων

Μια επισκόπηση για τα εκάστοτε επιτρεπόμενα μέγιστα μήκη σωλήνων θα βρείτε στις πληροφορίες για τον κάθε τύπο αγωγού καυσαερίων.

Οι απαιτούμενες εκτροπές ενός αγωγού καυσαερίων έχουν ληφθεί υπόψη στα αναφερόμενα μέγιστα μήκη σωλήνων και απεικονίζονται σωστά στα αντίστοιχα σχήματα.

- Κάθε επιπλέον καμπύλη 87° μειώνει το επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα κατά 1,5 m.
- Κάθε επιπλέον καμπύλη μεταξύ 15° και 45° μειώνει το επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα κατά 0,5 m.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον υπολογισμό του μήκους μιας εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων θα βρείτε στο έγγραφο σχεδιασμού.


4.8 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{13(x)}

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου
Έκδοση	Οριζόντιο στόμιο/διάταξη αντιανεμικής προστασίας
Ανοίγματα για αέρα και καυσαέρια	Τα ανοίγματα για έξοδο καυσαερίων και είσοδο αέρα βρίσκονται στην ίδια περιοχή πίεσης και πρέπει να διατάσσονται εντός ενός τετραγώνου: ≤ 70 kW ισχύς: 50 × 50 cm ≥ 70 kW διατάσσονται: 100 × 100 cm
Πιστοποίηση	Ολόκληρη η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων έχει ελεγχθεί μαζί με τον θερμαντήρα.


Πίν. 8 C_{13(x)}

Ανοίγματα ελέγχου

- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

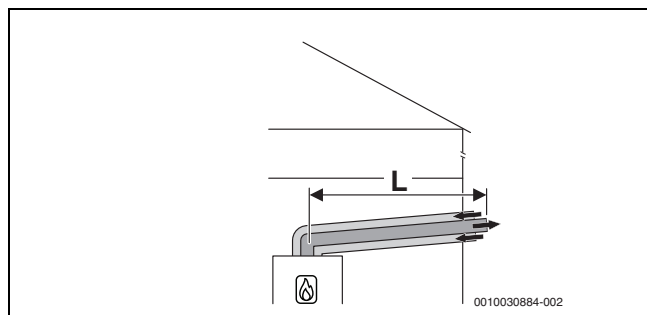

Σχ. 6 Οριζόντιος ομόκεντρος αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{13x} μέσω του εξωτερικού τοίχου

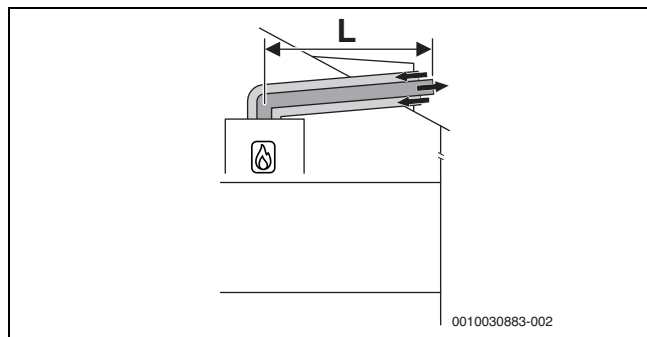

Σχ. 7 Οριζόντιος ομόκεντρος αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{13x} μέσω της στέγης

Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 60/100

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	2	L ₃
GB062-24 H V2	–	11	–	–
GB062-24 KD H V2	–	7	–	–

Πίν. 9 Αγωγός καυσαερίων κατά C_{13x}

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80/125

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	2	L ₃
GB062-24 H V2	–	20	–	–
GB062-24 KD H V2	–	27	–	–

Πίν. 10 Αγωγός καυσαερίων κατά C_{13x}

4.9 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{33(x)}

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου
Έκδοση	Κάθετο στόμιο/διάταξη αντιανεμικής προστασίας
Ανοίγματα για αέρα και καυσαέρια	Τα ανοίγματα για έξοδο καυσαερίων και είσοδο αέρα βρίσκονται στην ίδια περιοχή πίεσης και πρέπει να διατάσσονται εντός ενός τετραγώνου: ≤ 70 kW ισχύς: 50 × 50 cm > 70 kW ισχύς: 100 × 100 cm
Πιστοποίηση	Ολόκληρη η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων έχει ελεγχθεί μαζί με τον θερμαντήρα.


Πίν. 11 C_{33x}

Πληροφορίες για το σημείο τοποθέτησης και τις διαστάσεις απόστασης μέσω της στέγης για κάθετο αγωγό καυσαερίων θα βρείτε στο κεφάλαιο 4.6 στη σελίδα 11.

Ανοίγματα ελέγχου

- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

4.9.1 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{33x} στο φρεάτιο

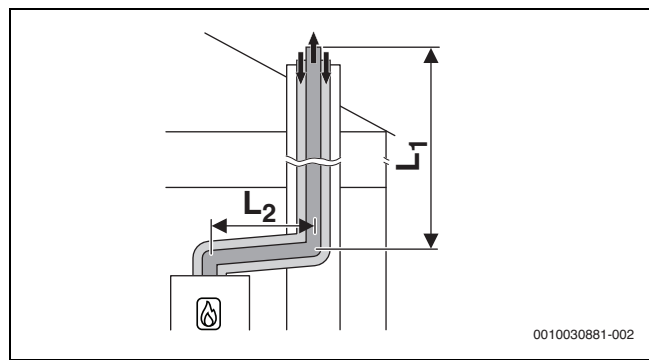

Σχ. 8 Ομόκεντρος αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{33x} στο φρεάτιο


Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80/125

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	2	L ₃
GB062-24 H V2	–	21	5	–
GB062-24 KD H V2	–	27	5	–

Πίν. 12 Αγωγός καυσαερίων κατά C_{33x} στο φρεάτιο

4.9.2 Κάθετος αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{33(x)} μέσω της στέγης

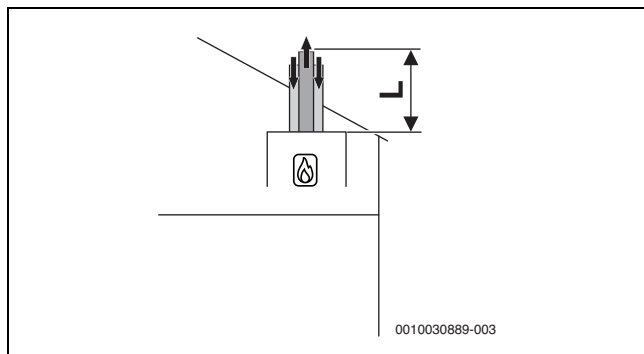

Σχ. 9 Κάθετος ομόκεντρος αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{33(x)}

Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 60/100

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	2	L ₃
GB062-24 HV2	–	16	–	–
GB062-24 KD HV2	–	13	–	–

Πίν. 13 Αγωγός καυσαερίων κατά C_{33(x)} μέσω οροφής

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80/125

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	2	L ₃
GB062-24 HV2	–	21	–	–
GB062-24 KD HV2	–	27	–	–

Πίν. 14 Αγωγός καυσαερίων κατά C_{33(x)} μέσω οροφής

4.10 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{43(x)}


Χαρακτηριστικά συστήματος	
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου
Πιστοποίηση	Η συσκευή συνδέεται σε υπάρχουσα εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων. Η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων μέχρι το φρεάτιο έχει ελεγχθεί μαζί με τη συσκευή.

Πίν. 15 C_{43(x)}

- Κατά τη σύνδεση σε εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων, που δεν έχει ελεγχθεί με τη συσκευή, τηρείτε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της χώρας σας, και ιδιαίτερα τα στοιχεία για τη διαμόρφωση των ανοιγμάτων για έξοδο καυσαερίων και παροχή αέρα καύσης.
- Τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της εγκατάστασης.
- Τηρείτε τις προδιαγραφές της γενικής έγκρισης του συστήματος.

Ανοίγματα ελέγχου

- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

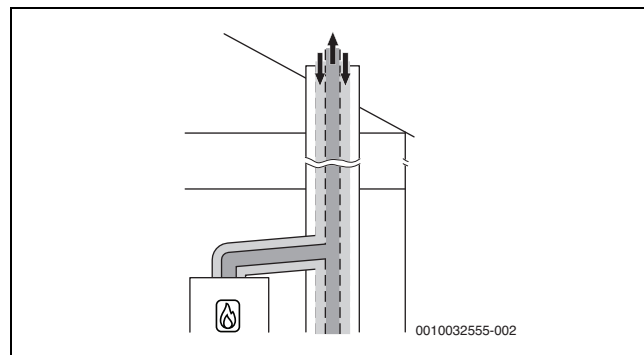

Σχ. 10 Ομόκεντρος αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{43(x)} στον χώρο τοποθέτησης

4.11 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{53(x)}

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου
Έξοδος καυσαερίων/είσοδος αέρα	Τα ανοίγματα για την έξοδο καυσαερίων και την είσοδο αέρα βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές πίεσης. Δεν πρέπει να βρίσκονται σε διαφορετικούς τοίχους του κτιρίου.
Πιστοποίηση	Ολόκληρη η εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων έχει ελεγχθεί μαζί με τον θερμαντήρα.

Πίν. 16 C_{53(x)}


Ανοίγματα ελέγχου

- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.


4.11.1 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{53(x)} στο φρεάτιο

Μέτρα για τη χρήση υπάρχοντος φρεατίου	
Ανοίγματα σε ανοικτό χώρο στον χώρο τοποθέτησης	Απαραίτητα για ισχύ συσκευής ≤ 100 kW: ένα άνοιγμα 150 cm ² > 100 kW: Συνολική επιφάνεια: 700 cm ² , χωρισμένη σε δύο ανοίγματα 350 cm ² το καθένα
Πίσω αερισμός	Ο αγωγός καυσαερίων πρέπει να αερίζεται από πίσω στο φρεάτιο σε όλο του το μήκος. ► Τηρείτε τις οδηγίες και τα πρότυπα, που ισχύουν στη χώρα σας.

Πίν. 17 C_{53(x)}

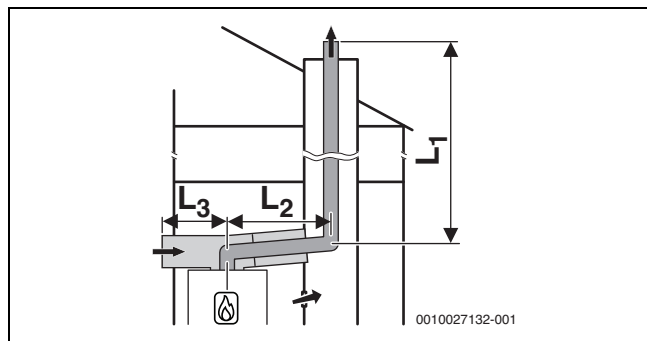

Σχ. 11 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{53(x)} στο φρεάτιο και αγωγός αέρα-καυσαερίων με ξεχωριστή παροχή αέρα και ομόκεντρη απαγωγή καυσαερίων στο χώρο εγκατάστασης

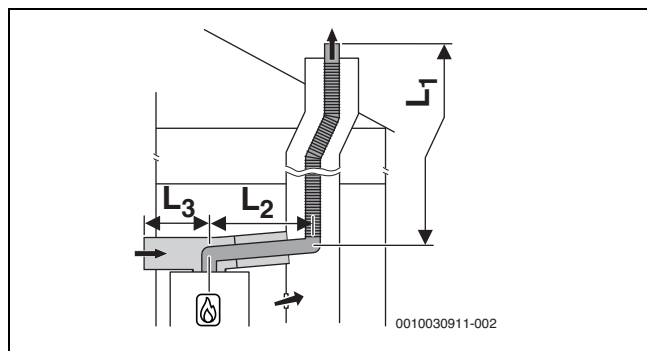


Σχ. 12 Εύκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{53(x)} στο φρεάτιο και αγωγός αέρα-καυσαερίων με ξεχωριστή παροχή αέρα και ομόκεντρη απαγωγή καυσαερίων στο χώρο εγκατάστασης

Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη


Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80/125

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	L ₂	L ₃
GB062-24 HV2	–	50	5	5
GB062-24 KD HV2	–			

Πίν. 18 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{53(x)}

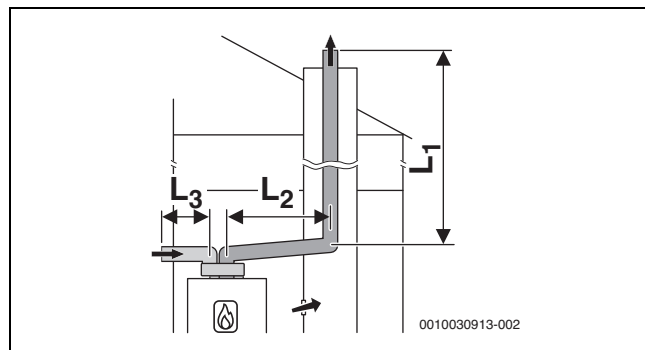

Σχ. 13 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C₅₃ στο φρεάτιο και αγωγός αέρα-καυσαερίων με ξεχωριστούς σωλήνες για παροχή αέρα και απαγωγή καυσαερίων στο χώρο εγκατάστασης

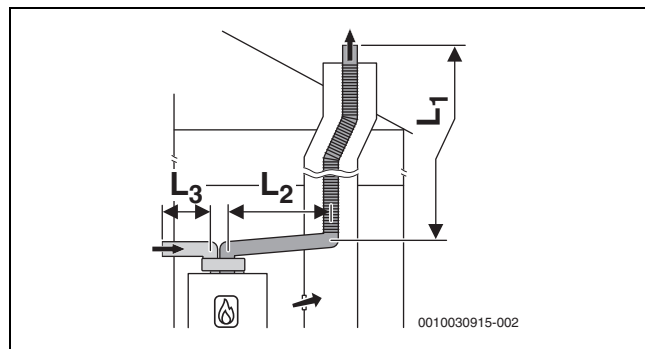

Σχ. 14 Εύκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C₅₃ στο φρεάτιο και αγωγός αέρα-καυσαερίων με ξεχωριστούς σωλήνες για παροχή αέρα και απαγωγή καυσαερίων στον χώρο εγκατάστασης

Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 60

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	L ₂	L ₃
GB062-24 HV2	–	25	5	10
GB062-24 KD HV2	–	21	5	10

Πίν. 19 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C₅₃ στο φρεάτιο

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	L ₂	L ₃
GB062-24 HV2	–	50	5	10
GB062-24 KD HV2	–			


Πίν. 20 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C₅₃ στο φρεάτιο

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		$L = L_1 + L_2$	L_2	L_3
GB062-24 H V2	–	50	5	10
GB062-24 KD H V2	–	48	5	10

Πίν. 21 Εύκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C₅₃ στο φρεάτιο

4.11.2 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{53x} στον εξωτερικό τοίχο

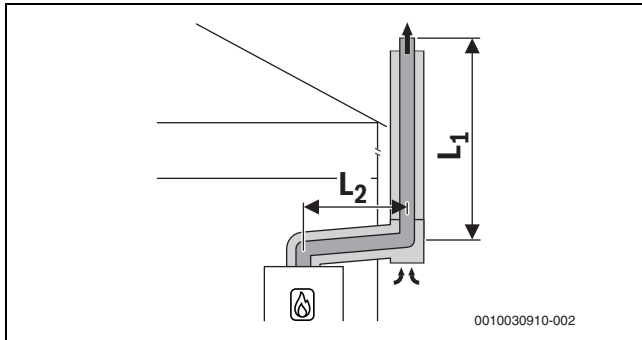

Σχ. 15 Ομόκεντρος αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{53x} στον εξωτερικό τοίχο

Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80/125

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		$L = L_1 + L_2$	L_2	L_3
GB062-24 H V2	–	40	5	–
GB062-24 KD H V2	–	50	5	–

Πίν. 22 Αγωγός καυσαερίων κατά C_{53x} στον εξωτερικό τοίχο

4.12 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{93x}

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου μέσω του φρεατίου
Έξοδος καυσαερίων/ είσοδος αέρα	Τα ανοίγματα για έξοδο καυσαερίων και είσοδο αέρα βρίσκονται στην ίδια περιοχή πίεσης και πρέπει να διατάσσονται εντός ενός τετραγώνου: ≤ 70 kW ισχύς: 50 × 50 cm ≥ 70 kW ισχύς: 100 × 100 cm
Πιστοποίηση	Ολόκληρη η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων έχει ελεγχθεί μαζί με τον θερμαντήρα.

Πίν. 23 C_{93x}

Ανοίγματα ελέγχου


- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

Μέτρα για τη χρήση υπάρχοντος φρεατίου

Μηχανικός καθαρισμός	Απαιτείται
Σφράγιση της επιφάνειας	Σε περίπτωση προηγούμενης χρήσης ως εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων για πετρέλαιο ή στερεό καύσιμο η επιφάνεια πρέπει να σφραγιστεί, προκειμένου να αποφευχθούν αναθυμιάσεις καταλοίπων της τοιχοποιίας (π.χ. θείο) στον αέρα καύσης.

Πίν. 24 C_{93x}

4.12.1 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{93x} στο φρεάτιο

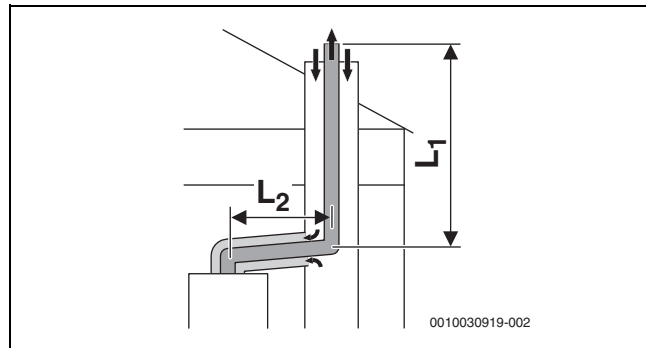

Σχ. 16 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{93x} στο φρεάτιο και ομόκεντρος αγωγός αέρα-καυσαερίων στον χώρο εγκατάστασης


Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [m] L = L ₁ + L ₂	2	3
GB062-24 HV2	□ 120 × 120 □ 130 × 130 □ 140 × 140 □ 150 × 150	21	5	–
GB062-24 KD HV2	□ 160 × 160 □ ≥ 170 × 170	27	5	–
GB062-24 HV2	○ 120	21	5	–
GB062-24 KD HV2	○ 130	22	5	–
GB062-24 HV2	○ 140	21	5	–
GB062-24 KD HV2	○ 150 ○ 160 ○ ≥ 170	27	5	–

Πίν. 25 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{93x}

4.12.2 Εύκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{93x} στο φρεάτιο

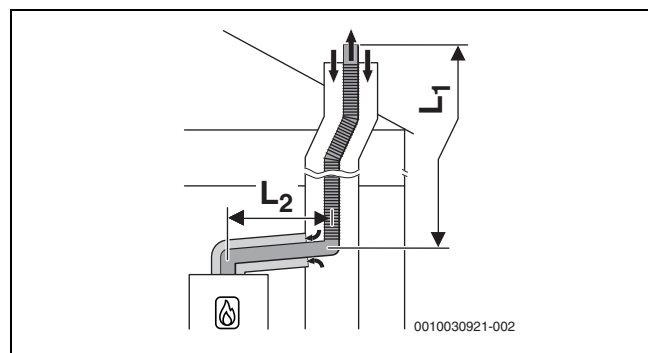

Σχ. 17 Εύκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{93x} στο φρεάτιο και ομόκεντρος αγωγός αέρα-καυσαερίων στον χώρο εγκατάστασης

Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [m] L = L ₁ + L ₂	2	3
GB062-24 HV2	□ 120 × 120	22	5	–
GB062-24 KD HV2	□ 130 × 130	26	5	–
GB062-24 HV2	□ 140 × 140	22	5	–
GB062-24 KD HV2	□ 150 × 150 □ 160 × 160 □ ≥ 170 × 170	27	5	–
GB062-24 HV2	○ 120	22	5	–
GB062-24 KD HV2	○ 130	17	5	–
GB062-24 HV2	○ 140	22	5	–
GB062-24 KD HV2	○ 150 ○ 160 ○ ≥ 170	27	5	–

Πίν. 26 Εύκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{93x}

4.13 Αγωγή αέρα-καυσαερίων κατά C₆₃

Περιγραφή συστήματος	
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου
Πιστοποίηση	Η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων δεν έχει ελεγχθεί μαζί με τον θερμαντήρα.

Πίν. 27 Απαγωγή καυσαερίων κατά C₆₃

Απαιτείται σήμανση CE (EN 14471 για πλαστικό, EN 1856 για μέταλλο).

Η απρόσκοπτη λειτουργία μιας εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων κατά C₆₃ πρέπει να διασφαλίζεται και να τεκμηριώνεται από τον υπεύθυνο εγκατάστασης. Οι εγκαταστάσεις απαγωγής καυσαερίων κατά C₆₃ δεν πρέπει να ελέγχονται από τον κατασκευαστή του θερμαντήρα.

Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Κατηγορία θερμοκρασίας: τουλάχιστον T120
- Κατηγορία πίεσης και πυκνότητας: H1
- Ανθεκτικότητα συμπεκνώματος: W
- Κατηγορία διάβρωσης για μέταλλο: V1 ή VM
- Κατηγορία διάβρωσης για πλαστικό: 1

Για τα στοιχεία αυτά ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος και στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.

Η επιτρεπόμενη ανακυκλοφορία κάτω από όλες τις συνθήκες αέρα ανέρχεται σε 10 % κατά μέγιστο.

- ▶ Τηρείτε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της χώρας σας, και ιδιαίτερα τα στοιχεία για τη διαμόρφωση των ανοιγμάτων για έξοδο καυσαερίων και παροχή αέρα καύσης.
- ▶ Τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.
- ▶ Τηρείτε τις προδιαγραφές της γενικής έγκρισης του συστήματος.

Η διάμετρος των εξαρτημάτων του συστήματος καυσαερίων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον προσαρμογέα καυσαερίων του θερμαντήρα, πρέπει να βρίσκονται εντός των παρακάτω ανοχών:

Αγωγή καυσαερίων	[Ø]	Ανοχή [mm]
Ξεχωριστοί σωλήνες	Καυσαέρια: 80	-0,6 έως +0,4
	Αέρας: 80	-0,6 έως +0,4
Ομόκεντρος σωλήνας	Καυσαέρια: 60	-0,3 έως +0,3
	Αέρας: 100	-0,3 έως +0,3
Ομόκεντρος σωλήνας	Καυσαέρια: 80	-0,6 έως +0,4
	Αέρας: 125	-0,3 έως +0,7

Πίν. 28 C₆₃: Ανοχές για τη σύνδεση μη πιστοποιημένου πρόσθετου εξοπλισμού στον προσαρμογέα καυσαερίων του θερμαντήρα

4.14 Αγωγή καυσαερίων κατά B_{23p}

Περιγραφή συστήματος	
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται με παροχή αέρα από τον χώρο εγκατάστασης
Πιστοποίηση	Η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων δεν έχει ελεγχθεί μαζί με τη συσκευή.

Πίν. 29 Αγωγή καυσαερίων κατά B_{23p}

Απαιτείται σήμανση CE (EN 14471 για πλαστικό, EN 1856 για μέταλλο).

Η απρόσκοπτη λειτουργία μιας εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων κατά B_{23p} πρέπει να διασφαλίζεται και να τεκμηριώνεται από τον υπεύθυνο εγκατάστασης. Οι εγκαταστάσεις απαγωγής καυσαερίων κατά B_{23p} δεν πρέπει να ελέγχονται από τον κατασκευαστή του θερμαντήρα.

Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα συστήματος καυσαερίων πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Κατηγορία θερμοκρασίας: τουλάχιστον T120
- Κατηγορία πίεσης και πυκνότητας: H1
- Ανθεκτικότητα συμπεκνώματος: W
- Κατηγορία διάβρωσης για μέταλλο: V1 ή VM
- Κατηγορία διάβρωσης για πλαστικό: 1

Για τα στοιχεία αυτά ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος και στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή.

Η επιτρεπόμενη ανακυκλοφορία κάτω από όλες τις συνθήκες αέρα ανέρχεται σε 10 % κατά μέγιστο.

- ▶ Τηρείτε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της χώρας σας, και ιδιαίτερα τα στοιχεία για τη διαμόρφωση των ανοιγμάτων για έξοδο καυσαερίων και παροχή αέρα καύσης.
- ▶ Τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.
- ▶ Τηρείτε τις προδιαγραφές της γενικής έγκρισης του συστήματος.

Η διάμετρος των εξαρτημάτων του συστήματος καυσαερίων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον προσαρμογέα καυσαερίων του θερμαντήρα, πρέπει να βρίσκονται εντός των παρακάτω ανοχών:

Αγωγή καυσαερίων	[Ø]	Ανοχή [mm]
Σωλήνας καυσαερίων	60	-0,3 έως +0,3
Σωλήνας καυσαερίων	80	-0,6 έως +0,4

Πίν. 30 B_{23p}: Ανοχές για τη σύνδεση μη πιστοποιημένου πρόσθετου εξοπλισμού στον προσαρμογέα καυσαερίων του θερμαντήρα

4.15 Αγωγός καυσαερίων κατά B_{23p}/B_{53p}

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται με παροχή αέρα από τον χώρο εγκατάστασης στον θερμαντήρα
Αναλογίες πίεσης	Λειτουργία υπερπίεσης
Πιστοποίηση	Ολόκληρη η εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων έχει ελεγχθεί μαζί με τον θερμαντήρα.

Πίν. 31 B_{23p}/B_{53p}

Ανοίγματα ελέγχου


- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

Μέτρα για τη χρήση υπάρχοντος φρεατίου

Άνοιγμα σε ανοικτό χώρο στον χώρο τοποθέτησης	► Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.
Πίσω αερισμός	Το φρεάτιο πρέπει να αερίζεται από πίσω σε όλο του το μήκος. ► Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

Πίν. 32 B_{23p}/B_{53p}

4.15.1 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά B_{23p}/B_{53p} στο φρεάτιο

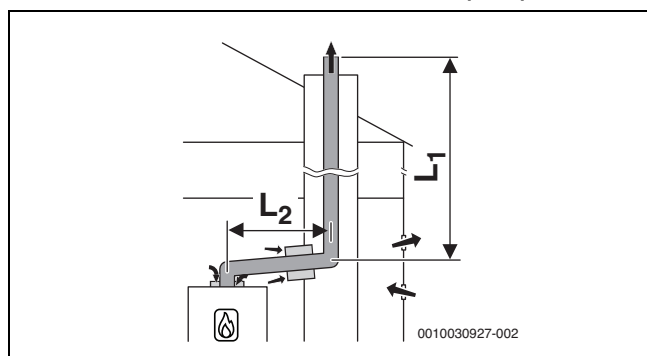

Σχ. 18 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά B_{23p}/B_{53p} με παροχή αέρα από τον χώρο εγκατάστασης στη συσκευή και ομόκεντρο στοιχείο σύνδεσης ανάμεσα στον χώρο εγκατάστασης και το φρεάτιο

Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 60

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	2	L ₃
GB062-24 H V2	–	22	5	–
GB062-24 KD H V2	–	16	5	–


Πίν. 33 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά B_{53p}

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	2	L ₃
GB062-24 H V2	–	50	5	–
GB062-24 KD H V2	–			

Πίν. 34 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά B_{53p}

4.15.2 Εύκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά B_{23p}/B_{53p} στο φρεάτιο

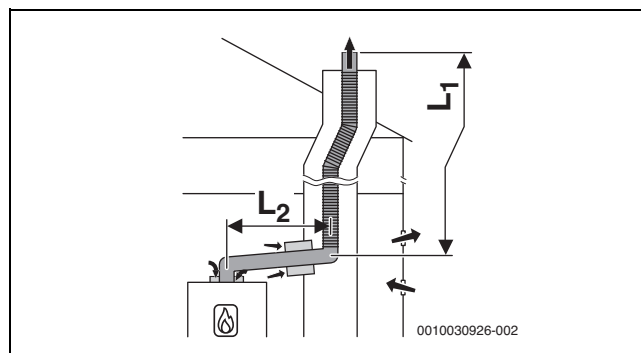

Σχ. 19 Εύκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά B_{23p}/B_{53p} με παροχή αέρα από τον χώρο εγκατάστασης στη συσκευή και ομόκεντρο στοιχείο σύνδεσης ανάμεσα στον χώρο εγκατάστασης και το φρεάτιο

Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 60

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		L = L ₁ + L ₂	2	L ₃
GB062-24 H V2	–	8	5	–
GB062-24 KD H V2	–	–	–	–

Πίν. 35 Εύκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά B_{53p}

4.16 Αγωγός καυσαερίων κατά B₃₃ (μόνο για συσκευές έως 35 kW)

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Συνδεδεμένος θερμαντήρας	Ισχύς ≤ 35 kW
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται με παροχή αέρα από τον χώρο εγκατάστασης μέσω του ομόκεντρου σωλήνα στον χώρο τοποθέτησης
Αναλογίες πίεσης	Λειτουργία υπερπίεσης
Πιστοποίηση	Ολόκληρη η εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων έχει ελεγχθεί μαζί με τον θερμαντήρα.

Πίν. 36 B₃₃


Ανοίγματα ελέγχου

- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

Μέτρα για τη χρήση υπάρχοντος φρεατίου	
Πίσω αερισμός	Ο αγωγός καυσαερίων πρέπει να αερίζεται από πίσω στο φρεάτιο σε όλο του το μήκος. ► Τηρείτε τις οδηγίες και τα πρότυπα, που ισχύουν στη χώρα σας.

Πίν. 37 B₃₃

4.16.1 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά B₃₃ στο φρεάτιο

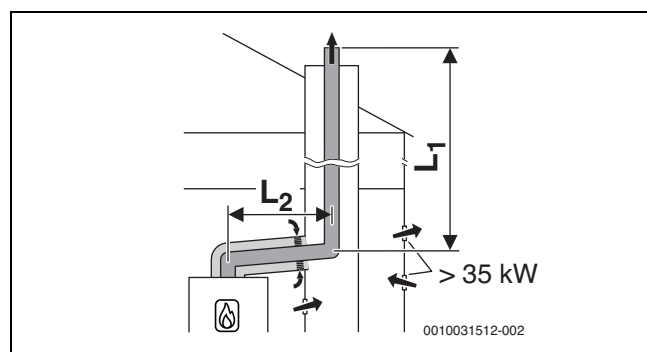

Σχ. 20 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων στο φρεάτιο κατά B₃₃ με παροχή αέρα από τον χώρο εγκατάστασης μέσω του ομόκεντρου αγωγού αέρα-καυσαερίων στον χώρο εγκατάστασης

Μέγιστα επιτρεπόμενα μήκη

Οριζοντίως: εξάρτημα Ø 80/125

Τύπος συσκευής	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστα μήκη σωλήνων [mm]		
		$L = L_1 + L_2$	L ₂	L ₃
GB062-24 H V2	–	50	5	–
GB062-24 KD H V2	–	–	–	–

Πίν. 38 Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά B₃₃

4.17 Πολλαπλή σύνδεση (μόνο για συσκευές έως 30 kW)

4.17.1 Ταξινόμηση ομάδας συσκευών για πολλαπλή σύνδεση

Το GB062-24 H V2 ανήκει στην ομάδα συσκευών 3.

Το GB062-24 KD H V2 ανήκει στην ομάδα συσκευών 4.



Μπορούν να συνδυαστούν μόνο συσκευές, που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Τα αναφερόμενα μέγιστα μήκη αγωγών καυσαερίων είναι παραδείγματα. Αν τα χαρακτηριστικά συστήματος αποκλίνουν, απαιτείται ξεχωριστός υπολογισμός κατά EN13384.

4.17.2 Αύξηση ελάχιστης ισχύος (θέρμανση και ζεστό νερό) του θερμαντήρα

Για πολλαπλή σύνδεση και συστοιχίες μονάδων (λειτουργία υπερπίεσης) πρέπει να ρυθμιστεί το ελάχιστο μερικό φορτίο του θερμαντήρα στο μενού σέρβις με τη βοήθεια της λειτουργίας σέρβις 5-A3:

Τύπος θερμαντήρα	Ελάχ. μερικό φορτίο [%] χωρίς λειτουργία υπερπίεσης	Ελάχ. μερικό φορτίο [%] λειτουργία υπερπίεσης
GB062-24 H V2	3,1	5,0
GB062-24 KD H V2	3,8	6,2

Πίν. 39 Τιμές ρύθμισης για πολλαπλή σύνδεση και λειτουργία συστοιχιών μονάδων

4.17.3 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{(10)3x}


Χαρακτηριστικά συστήματος	
Σύστημα	Πολλαπλή σύνδεση
Συνδεδεμένες συσκευές	Ισχύς συσκευής ≤ 30 kW Οι συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Κάθε συσκευή διαθέτει ασφάλεια ρεύματος επιστροφής καυσαερίων.
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου
Αναλογίες πίεσης	Λειτουργία υπερπίεσης
Πιστοποίηση	Η συσκευή συνδέεται σε υπάρχουσα εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων. Η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων μέχρι το φρεάτιο έχει ελεγχθεί μαζί με τη συσκευή.

Πίν. 40 C_{(10)3x}

- Κατά τη σύνδεση σε εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων, που δεν έχει ελεγχθεί με τη συσκευή, τηρείτε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της χώρας σας, και ιδιαίτερα τα στοιχεία για τη διαμόρφωση των ανοιγμάτων για έξοδο καυσαερίων και παροχή αέρα καύσης.
- Τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της εγκατάστασης.
- Τηρείτε τις προδιαγραφές της γενικής έγκρισης του συστήματος.

Ανοίγματα ελέγχου

- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

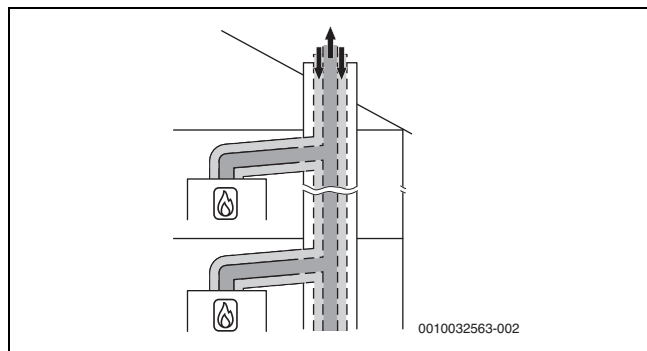

Σχ. 21 Πολλαπλή σύνδεση κατά $C_{(10)3x}$ με ομόκεντρο αγωγό αέρα-καυσαερίων στον χώρο τοποθέτησης

4.17.4 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά $C_{(12)3x}$


Χαρακτηριστικά συστήματος	
Σύστημα	Πολλαπλή σύνδεση
Συνδεδεμένες συσκευές	Ισχύς συσκευής ≤ 30 kW Οι συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Κάθε συσκευή διαθέτει ασφάλεια ρεύματος επιστροφής καυσαερίων.
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου
Αναλογίες πίεσης	Λειτουργία υπερπίεσης
Ανοίγματα για έξοδο καυσαερίων/είσοδο αέρα	Τα ανοίγματα για την έξοδο καυσαερίων και την είσοδο αέρα βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές πίεσης.
Πιστοποίηση	Η συσκευή συνδέεται σε υπάρχουσα εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων. Η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων στον χώρο τοποθέτησης έχει ελεγχθεί μαζί με τη συσκευή.

Πίν. 41 $C_{(12)3x}$

- Κατά τη σύνδεση σε εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων, που δεν έχει ελεγχθεί με τη συσκευή, τηρείτε τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της χώρας σας, και ιδιαίτερα τα στοιχεία για τη διαμόρφωση των ανοιγμάτων για έξοδο καυσαερίων και παροχή αέρα καύσης.
- Τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της εγκατάστασης.
- Τηρείτε τις προδιαγραφές της γενικής έγκρισης του συστήματος.

Ανοίγματα ελέγχου

- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

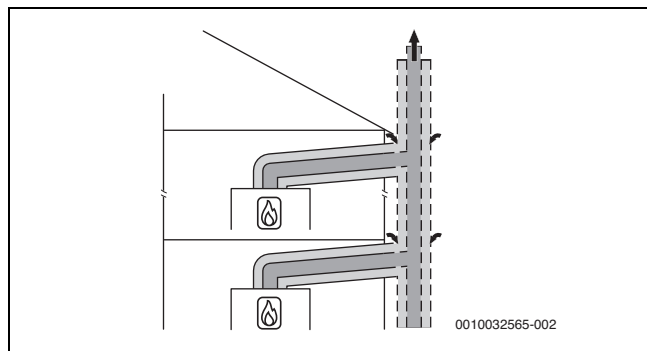

Σχ. 22 Πολλαπλή σύνδεση κατά $C_{(12)3x}$ με ομόκεντρο αγωγό αέρα-καυσαερίων στον χώρο εγκατάστασης


4.17.5 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά $C_{(13)3x}$

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Σύστημα	Πολλαπλή σύνδεση
Συνδεδεμένες συσκευές	Ισχύς συσκευής ≤ 30 kW Οι συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Κάθε συσκευή διαθέτει ασφάλεια ρεύματος επιστροφής καυσαερίων.
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου
Αναλογίες πίεσης	Λειτουργία υπερπίεσης
Έξοδος καυσαερίων/είσοδος αέρα	Τα ανοίγματα για την έξοδο καυσαερίων και την είσοδο αέρα βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές πίεσης.
Πιστοποίηση	Ολόκληρη η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων έχει ελεγχθεί μαζί με τη συσκευή.

Πίν. 42 $C_{(13)3x}$

Ανοίγματα ελέγχου

- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

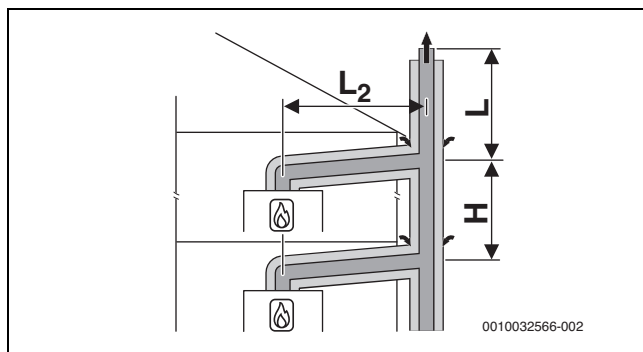

Σχ. 23 Πολλαπλή σύνδεση κατά $C_{(13)3x}$ με ομόκεντρο αγωγό αέρα-καυσαερίων στον εξωτερικό τοίχο και στον χώρο εγκατάστασης

$$[L_2] \leq 1,4 \text{ m}$$

$$[H] \leq 3,5 \text{ m}$$

Πέντε συσκευές

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός αέρα-καυσαερίων $\varnothing 80/125$ mm

Στον εξωτερικό τοίχο: αγωγός αέρα-καυσαερίων $\varnothing 110/160$ mm

Λέβητες	Μήκος L [m] για ομάδα 1 έως 5				
	1	2	3	4	5
2	10	10	10	10	–
3	10	10	10	10	–
4	10	10	10	2	–
5	10	7	1	–	–

Πίν. 43 Μέγιστο μήκος L πάνω από την υψηλότερη συσκευή

4.17.6 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{(14)3x}


Χαρακτηριστικά συστήματος	
Σύστημα	Πολλαπλή σύνδεση
Συνδεδεμένες συσκευές	Ισχύς συσκευής ≤ 30 kW Οι συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να ανήκουν στην ίδια ομάδα. Κάθε συσκευή διαθέτει ασφάλεια ρεύματος επιστροφής καυσαερίων.
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου μέσω του φρεατίου
Αναλογίες πίεσης	Λειτουργία υπερπίεσης
Έξοδος καυσαερίων/είσοδος αέρα	Τα ανοίγματα για έξοδο καυσαερίων και είσοδο αέρα βρίσκονται στην ίδια περιοχή πίεσης και πρέπει να διατάσσονται εντός ενός τετραγώνου: ≤ 70 kW ισχύς συσκευής: 50 × 50 cm ≥ 70 kW ισχύς συσκευής: 100 × 100 cm
Πιστοποίηση	Ολόκληρη η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων έχει ελεγχθεί μαζί με τη συσκευή.

Πίν. 44 C_{(14)3(x)}

Ανοίγματα ελέγχου

- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

Μέτρα για τη χρήση υπάρχοντος φρεατίου	
Μηχανικός καθαρισμός	Απαιτείται
Σφράγιση της επιφάνειας	Σε περίπτωση προηγούμενης χρήσης ως εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων για πετρέλαιο ή στερεό καύσιμο η επιφάνεια πρέπει να σφραγιστεί, προκειμένου να αποφευχθούν αναθυμιάσεις καταλοίπων της τοιχοποιίας (π.χ. θείο) στον αέρα καύσης.

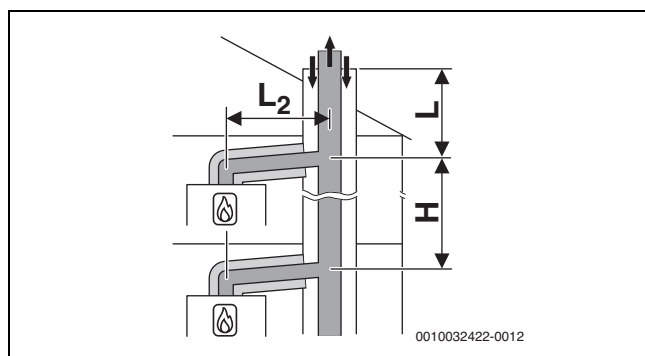Πίν. 45 C_{(14)3x}Σχ. 24 Πολλαπλή σύνδεση κατά C_{(14)3x} με συλλογικό άκαμπτο αγωγό καυσαερίων και ομόκεντρο αγωγό αέρα-καυσαερίων στον χώρο εγκατάστασης

[L₂] ≤ 1,4 m
[H] 0–3,5 m

Τρεις συσκευές

Στον χώρο τοποθέτησης: πρόσθετος εξοπλισμός Ø 80/125 mm
Στο φρεάτιο: άκαμπος αγωγός καυσαερίων Ø 80 mm

Λέβητες	Φρεάτιο [mm]	L [m] για ομάδα 1 έως 5				
		1	2	3	4	5
2	□ 120 × 120 ○ 140	10	6	10	6	–
3	□ 120 × 120 ○ 140	8	–	–	–	–

Πίν. 46 Μέγιστο μήκος L πάνω από την υψηλότερη συσκευή

Πέντε συσκευές

Στον χώρο τοποθέτησης: πρόσθετος εξοπλισμός Ø 80/125 mm
Στο φρεάτιο: άκαμπος αγωγός καυσαερίων Ø 110 mm

Λέβητες	Φρεάτιο [mm]	Μήκος L [m] για ομάδα 1 έως 5				
		1	2	3	4	5
2	□ 140 × 200 ○ 185	10	10	10	10	–
3	□ 140 × 200 ○ 185	10	10	10	10	–
4	□ 140 × 200 ○ 185	10	6	10	2	–
5	□ 140 × 200 ○ 185	10	–	–	–	–
2	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
3	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
4	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	2	–
5	□ 200 × 200 ○ 225	10	3	–	–	–

Πίν. 47 Μέγιστο μήκος L πάνω από την υψηλότερη συσκευή

Οκτώ συσκευές

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός αέρα-καυσαερίων Ø 80/125 mm
Στο φρεάτιο: άκαμπος αγωγός καυσαερίων Ø 125 mm

Λέβητ ες	Φρεάτιο [mm]	L [m] για ομάδα 1 έως 5				
		1	2	3	4	5
3	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
4	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
5	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10		–
6	□ 200 × 200 ○ 225	10	4	–	–	–
7	□ 200 × 200 ○ 225	10	–	–	–	–
8	□ 200 × 200 ○ 225	6	–	–	–	–
3	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
4	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
5	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	7	–
6	□ 225 × 225 ○ 250	10	7	3	–	–
7	□ 225 × 225 ○ 250	10	–	–	–	–
8	□ 225 × 225 ○ 250	7	–	–	–	–

Πίν. 48 Μέγιστο μήκος L πάνω από την υψηλότερη συσκευή

Δέκα συσκευές

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός αέρα-καυσαερίων Ø 80/125 mm
Στο φρεάτιο: άκαμπος αγωγός καυσαερίων Ø 160 mm

Λέβητ ες	Φρεάτιο [mm]	L [m] για ομάδα 1 έως 5				
		1	2	3	4	5
3	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
4	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
5	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
6	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	10	10	–
7	□ 225 × 225 ○ 250	10	10	9	5	–
8	□ 225 × 225 ○ 250	10	6	3	–	–
9	□ 225 × 225 ○ 250	10	–	–	–	–
10	□ 225 × 225 ○ 250	10	–	–	–	–
3	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
4	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
5	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–

Λέβητ ες	Φρεάτιο [mm]	L [m] για ομάδα 1 έως 5				
		1	2	3	4	5
6	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
7	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
8	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	6	–
9	□ 250 × 250 ○ 285	10	9	6	2	–
10	□ 250 × 250 ○ 285	10	3	–	–	–


Πίν. 49 Μέγιστο μήκος L πάνω από την υψηλότερη συσκευή

Δέκα συσκευές

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός αέρα-καυσαερίων Ø 80/125 mm
Στο φρεάτιο: άκαμπος αγωγός καυσαερίων Ø 200 mm

Λέβητ ες	Φρεάτιο [mm]	L [m] για ομάδα 1 έως 5				
		1	2	3	4	5
3	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
4	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
5	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
6	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
7	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	10	–
8	□ 250 × 250 ○ 285	10	10	10	6	–
9	□ 250 × 250 ○ 285	10	7	2	–	–
10	□ 250 × 250 ○ 285	10	2	–	–	–
3	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
4	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
5	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
6	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
7	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
8	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
9	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–
10	□ 300 × 300 ○ 350	10	10	10	10	–

Πίν. 50 Μέγιστο μήκος L πάνω από την υψηλότερη συσκευή

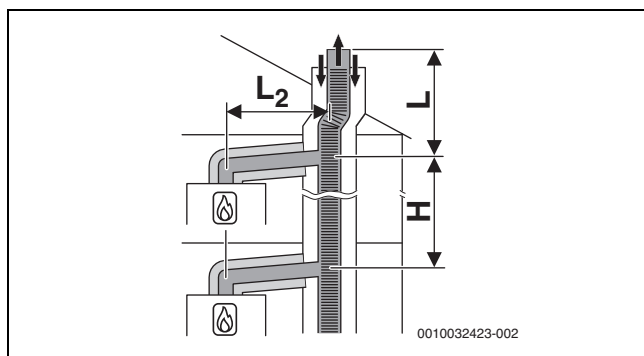

Σχ. 25 Πολλαπλή σύνδεση κατά C_{(14)3x} με συλλογικό εύκαμπτο αγωγό απαγωγής καυσαερίων και ομόκεντρο αγωγό αέρα-καυσαερίων στον χώρο εγκατάστασης

[L₂] ≤ 1,4 m

[H] 0–3,5 m

Πέντε συσκευές

Στον χώρο τοποθέτησης: πρόσθετος εξοπλισμός Ø 80/125 mm

Στο φρεάτιο: εύκαμπτος αγωγός καυσαερίων Ø 110 mm

Λέβητες	Φρεάτιο [mm]	Μήκος L [m] για ομάδα 1 έως 5				
		1	2	3	4	5
2	□ 140 × 200 ○ 185	10	10	10	10	–
3	□ 140 × 200 ○ 185	10	10	10	6	–
4	□ 140 × 200 ○ 185	10	3	4	–	–
5	□ 140 × 200 ○ 185	8	–	–	–	–
2	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	10	–
3	□ 200 × 200 ○ 225	10	10	10	6	–
4	□ 200 × 200 ○ 225	10	6	4	–	–
5	□ 200 × 200 ○ 225	10	–	–	–	–

Πίν. 51 Μέγιστο μήκος L πάνω από την υψηλότερη συσκευή

4.18 συστοιχίες

4.18.1 Ανιχνευτής CO για απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης της συστοιχίας μονάδων

Για συστοιχίες μονάδων απαιτείται ανιχνευτής CO με ξηρή επαφή, ο οποίος προειδοποιεί σε περίπτωση διαρροής CO και απενεργοποιεί την εγκατάσταση θέρμανσης.

- ▶ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες εγκατάστασης του επιλεγμένου ανιχνευτή CO.
- ▶ Συνδέστε τον ανιχνευτή CO στη συστοιχία μονάδων (→ οδηγίες εγκατάστασης της συστοιχίας μονάδων).
- ▶ Κατά τη χρήση προϊόντων άλλων κατασκευαστών για τη ρύθμιση της συστοιχίας μονάδων: Λάβετε υπόψη τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σύνδεση ενός ανιχνευτή CO.

4.18.2 Ταξινόμηση ομάδας συσκευών για συστοιχία μονάδων

Το GB062-24 H V2 ανήκει στην ομάδα συσκευών 3.

Το GB062-24 KD H V2 ανήκει στην ομάδα συσκευών 4.



Μπορούν να συνδυαστούν μόνο συσκευές, που ανήκουν στην ίδια ομάδα. Τα αναφερόμενα μέγιστα μήκη αγωγών καυσαερίων είναι παραδείγματα. Αν τα χαρακτηριστικά συστήματος αποκλίνουν, απαιτείται ξεχωριστός υπολογισμός κατά EN13384.

4.18.3 Αύξηση ελάχιστης ισχύος (θέρμανση και ζεστό νερό) του θερμαντήρα

Για πολλαπλή σύνδεση και συστοιχίες μονάδων (λειτουργία υπερπίεσης) πρέπει να ρυθμιστεί το ελάχιστο μερικό φορτίο του θερμαντήρα στο μενού σέρβις με τη βοήθεια της λειτουργίας σέρβις 5-A3:

Τύπος θερμαντήρα	Ελάχ. μερικό φορτίο [%] χωρίς λειτουργία υπερπίεσης	Ελάχ. μερικό φορτίο [%] λειτουργία υπερπίεσης
GB062-24 H V2	3,1	5,0
GB062-24 KD H V2	3,8	6,2

Πίν. 52 Τιμές ρύθμισης για πολλαπλή σύνδεση και λειτουργία συστοιχιών μονάδων

4.18.4 Αγωγός καυσαερίων κατά B_{23p}/B_{53p}

Χαρακτηριστικά συστήματος	
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται με παροχή αέρα από τον χώρο εγκατάστασης στον θερμαντήρα
Αναλογίες πίεσης	Λειτουργία υπερπίεσης
Πιστοποίηση	Ολόκληρη η εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων έχει ελεγχθεί μαζί με τον θερμαντήρα.

Πίν. 53 B_{23p}/B_{53p}


Ανοίγματα ελέγχου

► Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

Μέτρα σε περίπτωση χρήσης του υπάρχοντος φρεατίου

Άνοιγμα σε ανοικτό χώρο στον χώρο τοποθέτησης	Απαιτείται για συνολική ισχύ συσκευής ≤ 50 kW: άνοιγμα 150 cm ² > 50 kW: άνοιγμα 450 cm ²
Πίσω αερισμός	Για το φρεάτιο πρέπει να προβλέπεται σε ολόκληρο το ύψος διάταξη με αερισμό πίσω. Το άνοιγμα εισόδου για τον αερισμό πίσω πρέπει να βρίσκεται στον χώρο τοποθέτησης κοντά στον αγωγό καυσαερίων. Το άνοιγμα εισόδου πρέπει να είναι επαρκώς μεγάλο και να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην απαιτούμενη επιφάνεια για τον αερισμό πίσω, και πρέπει να καλύπτεται με πλέγμα αερισμού.

Πίν. 54 B_{23p}/B_{53p} Συστοιχία μονάδων

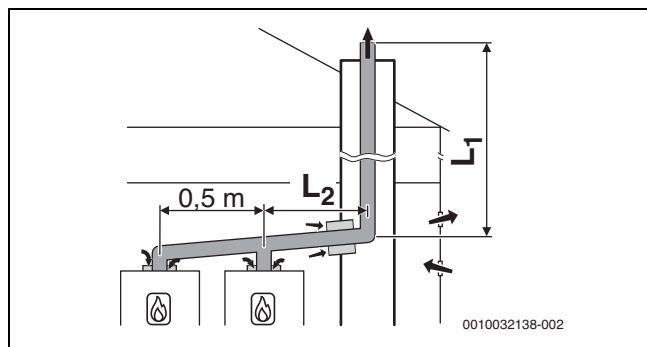Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά B_{23p}/B_{53p} στο φρεάτιο

Σχ. 26 Συστοιχία μονάδων με 2 συσκευές:
Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων στο φρεάτιο κατά B_{23p}/B_{53p} με παροχή αέρα από τον χώρο εγκατάστασης στη συσκευή

$$[L_2] \leq 3,0 \text{ m}$$

Τρεις συσκευές

Διακλαδώσεις για τις συσκευές Ø 80 mm

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός καυσαερίων Ø 110 mm

Στο φρεάτιο: άκαμπτος αγωγός καυσαερίων Ø 80 mm

Λέβητες	Μέγιστο συνολικό μήκος L ₁ [m] για ομάδα 1 έως 7						
	1	2	3	4	5	6	7
2	45	21	23	9	7	6	–
3	15	4	–	–	–	–	–

Πίν. 55 Αγωγός καυσαερίων B_{53p}/B_{23p}

Πέντε συσκευές

Διακλαδώσεις για τις συσκευές Ø 80 mm

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός καυσαερίων Ø 110 mm

Στο φρεάτιο: άκαμπτος αγωγός καυσαερίων Ø 110 mm

Λέβητες	Μέγιστο συνολικό μήκος L ₁ [m] για ομάδα 1 έως 7						
	1	2	3	4	5	6	7
2	45	45	45	45	45	45	32
3	45	41	29	13	5	–	–
4	33	12	–	–	–	–	–
5	10	–	–	–	–	–	–

Πίν. 56 Αγωγός καυσαερίων B_{53p}/B_{23p}

Επτά συσκευές

Διακλαδώσεις για τις συσκευές Ø 80 mm

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός καυσαερίων Ø 125 mm

Στο φρεάτιο: άκαμπτος αγωγός καυσαερίων Ø 125 mm

Λέβητες	Μέγιστο συνολικό μήκος L ₁ [m] για ομάδα 1 έως 7						
	1	2	3	4	5	6	7
2	–	–	–	–	–	–	45
3	–	45	45	43	31	23	4
4	45	41	24	11	6	–	–
5	43	15	–	–	–	–	–
6	18	–	–	–	–	–	–
7	2	–	–	–	–	–	–

Πίν. 57 Αγωγός καυσαερίων B_{53p}/B_{23p}

Οκτώ συσκευές

Διακλαδώσεις για τις συσκευές Ø 80 mm

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός καυσαερίων Ø 160 mm

Στο φρεάτιο: άκαμπτος αγωγός καυσαερίων Ø 160 mm

Λέβητες	Μέγιστο συνολικό μήκος L ₁ [m] για ομάδα 1 έως 7						
	1	2	3	4	5	6	7
3	–	–	–	45	45	45	45
4	–	45	45	45	45	45	22
5	45	45	45	42	25	13	–
6	45	45	45	11	–	–	–
7	45	36	–	–	–	–	–
8	45	16	–	–	–	–	–

Πίν. 58 Αγωγός καυσαερίων B_{53p}/B_{23p}

Οκτώ συσκευές

Διακλαδώσεις για τις συσκευές Ø 80 mm

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός καυσαερίων Ø 200 mm

Στο φρεάτιο: άκαμπτος αγωγός καυσαερίων Ø 200 mm

Λέβητες	Μέγιστο συνολικό μήκος L ₁ [m] για ομάδα 1 έως 7						
	1	2	3	4	5	6	7
4	–	–	–	–	–	–	45
5	–	–	–	45	45	45	45
6	–	–	–	45	45	45	45
7	–	45	45	45	45	41	31
8	–	45	45	45	25	–	–

Πίν. 59 Αγωγός καυσαερίων B_{53p}/B_{23p}

4.18.5 Αγωγός αέρα-καυσαερίων κατά C_{93x}


Χαρακτηριστικά συστήματος	
Παροχή αέρα καύσης	Πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τον αέρα του χώρου μέσω του φρεατίου
Έξοδος καυσαερίων/ είσοδος αέρα	Τα ανοίγματα για έξοδο καυσαερίων και είσοδο αέρα βρίσκονται στην ίδια περιοχή πίεσης και πρέπει να διατάσσονται εντός ενός τετραγώνου: ≤ 70 kW ισχύς: 50 × 50 cm ≥ 70 kW ισχύς: 100 × 100 cm
Πιστοποίηση	Ολόκληρη η εγκατάσταση αέρα-καυσαερίων έχει ελεγχθεί μαζί με τον θερμαντήρα.

Πίν. 60 C_{93x}

Ανοίγματα ελέγχου

- Τηρείτε τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της χώρας σας.

Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{93x} στο φρεάτιο

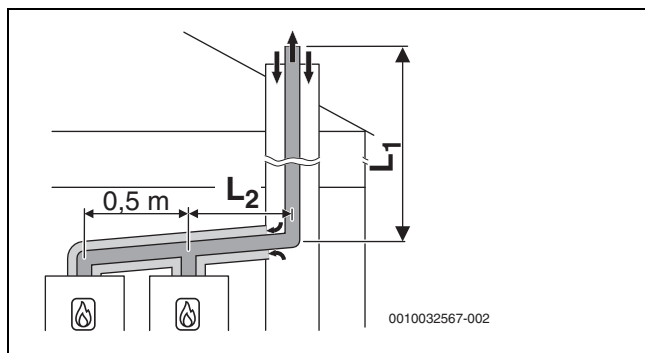

Σχ. 27 Συστοιχία μονάδων με 2 συσκευές:
Άκαμπτος αγωγός καυσαερίων κατά C_{93x} στο φρεάτιο και ομόκεντρος αγωγός αέρα-καυσαερίων στον χώρο εγκατάστασης

$$[L_2] \leq 3,0 \text{ m}$$

Τέσσερις συσκευές

Διακλαδώσεις για τις συσκευές Ø 80/125 mm

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός αέρα-καυσαερίων Ø 110/160 mm

Στο φρεάτιο: άκαμπτος αγωγός καυσαερίων Ø 110 mm

Λέβητες	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστο συνολικό μήκος L ₁ [m] για ομάδα 1 έως 7						
		1	2	3	4	5	6	7
2	□ 160 × 160	45	27	45	35	12	17	3
3	○ 180	31	8	14	5	–	–	–
4		15	–	–	–	–	–	–

Πίν. 61 Αγωγός καυσαερίων C_{93x}

Τέσσερις συσκευές

Διακλαδώσεις για τις συσκευές Ø 80/125 mm

Στον χώρο τοποθέτησης: αγωγός αέρα-καυσαερίων Ø 110/160 mm

Στο φρεάτιο: άκαμπτος αγωγός καυσαερίων Ø 125 mm

Λέβητες	Φρεάτιο [mm]	Μέγιστο συνολικό μήκος L ₁ [m] για ομάδα 1 έως 7						
		1	2	3	4	5	6	7
2	□ 180 × 180	–	41	–	45	24	35	12
3	○ 200	45	17	30	21	–	–	–
4		27	–	10	–	–	–	–

Πίν. 62 Αγωγός καυσαερίων C_{93x}

5 Εγκατάσταση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από έκρηξη!

Το αέριο που διαρρέει μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις.

- Οι εργασίες σε εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από έναν ειδικό.
- Πριν από τις εργασίες σε εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο: κλείστε τη βάνα αερίου.
- Αντικαταστήστε τις χρησιμοποιημένες φλάντζες στεγάνωσης με καινούργιες.
- Μετά τις εργασίες σε εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο: Εκτελέστε έλεγχο στεγανότητας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από δηλητηρίαση!

Τα καυσαέρια που διαρρέουν μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση.

- Μετά τις εργασίες σε εξαρτήματα που μεταφέρουν καυσαέρια: εκτελέστε έλεγχο στεγανότητας.

5.1 Προϋποθέσεις

- Τηρείτε όλες τις ισχύουσες εθνικές και τοπικές προδιαγραφές, τους τεχνικούς κανόνες και τις οδηγίες.
- Διασφαλίστε όλες τις απαραίτητες άδειες (εταιρεία παροχής αερίου κ.λπ.).
- Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις της πολεοδομικής αρχής, π.χ. για τη χρήση διάταξης εξουδετέρωσης (πρόσθετος εξοπλισμός).
- Μετασκευάστε τις ανοιχτές εγκαταστάσεις θέρμανσης σε κλειστά συστήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε γαλβανισμένα θερμαντικά σώματα και σωληνώσεις.

Συστήματα θέρμανσης με βαρύτητα

- Συνδέστε το λέβητα στο υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων μέσω μιας υδραυλικής γέφυρας με διαχωριστή λάσπης.

Ενδοδαπέδιες θερμάνσεις

- Τηρείτε τις επιτρεπόμενες θερμοκρασίες προσαγωγής για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.
- Κατά τη χρήση πλαστικών σωλήνων χρησιμοποιείτε στεγανές στη διάχυση σωληνώσεις ή απομονώστε το σύστημα με τη βοήθεια ενός εναλλάκτη θερμότητας.

Θερμοκρασία επιφανείας

Η θερμοκρασία επιφάνειας του λέβητα είναι χαμηλότερη από 85 °C. Ως εκ τούτου δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας για εύφλεκτα υλικά ή εντοιχισμένα έπιπλα. Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς.

5.2 Ηλιακά προθερμασμένο νερό (μόνο GB062 ..K..)



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτού νερού!

Στη λειτουργία ηλιακού μπορεί να παρουσιαστούν θερμοκρασίες ζεστού νερού πάνω από 60 °C με συνέπεια να προκληθούν εγκαύματα.

- Χρησιμοποιήστε θερμοστατικές τρίοδες βάνες ζεστού νερού από το σετ ηλιακού (πρόσθετος εξοπλισμός), για να περιορίσετε τη θερμοκρασία στους 60 °C!



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω υπερβολικά υψηλών θερμοκρασιών!

Οι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες λόγω ηλιακά προθερμασμένου νερού μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο λέβητα.

- Χρησιμοποιήστε θερμοστατικές τρίοδες βάνες ζεστού νερού από το σετ ηλιακού (πρόσθετος εξοπλισμός), για να περιορίσετε τη θερμοκρασία στους 60 °C!
- Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί προθερμασμένο νερό, ενεργοποιήστε την καθυστέρηση ενεργοποίησης του καυστήρα (→ λειτουργία σέρβις b.F, κεφάλαιο 11.2).

5.3 Νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης

Ποιότητα του νερού θέρμανσης

Η ποιότητα του νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της οικονομίας, της ασφάλειας λειτουργίας, της διάρκειας ζωής και της ετοιμότητας λειτουργίας μιας εγκατάστασης θέρμανσης.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βλάβη του εναλλάκτη θερμότητας και σφάλμα στον λέβητα ή στην παροχή ζεστού νερού από ακατάλληλο νερό, αντιψυκτικό ή ακατάλληλα πρόσθετα νερού θέρμανσης!


Κατάλληλο ή ρυπασμένο νερό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία λάσπης, σε διάβρωση ή σε συσσώρευση αλάτων. Ακατάλληλα αντιψυκτικά ή πρόσθετα νερού θέρμανσης (αναστολείς ή μέσα αντιδιαβρωτικής προστασίας) μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στον λέβητα και στην εγκατάσταση θέρμανσης.

- ▶ Πριν από την πλήρωση ξεπλύνετε την εγκατάσταση θέρμανσης.
- ▶ Γεμίζετε την εγκατάσταση θέρμανσης αποκλειστικά με πόσιμο νερό.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ύδατα πηγών και υπόγεια ύδατα.
- ▶ Επεξεργαστείτε το νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην παρακάτω ενότητα.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο αντιψυκτικά που έχουν εγκριθεί από εμάς.
- ▶ Χρησιμοποιείτε πρόσθετα νερού θέρμανσης, π.χ. μέσα αντιδιαβρωτικής προστασίας, μόνο όταν ο κατασκευαστής του πρόσθετου νερού θέρμανσης έχει πιστοποιήσει την καταλληλότητα για τον λέβητα από αλουμίνιο και για άλλα υλικά στην εγκατάσταση θέρμανσης.
- ▶ Χρησιμοποιείτε το αντιψυκτικό και το πρόσθετο νερού θέρμανσης μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή, π.χ. αναφορικά με την ελάχιστη συγκέντρωση.
- ▶ Τηρείτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του αντιψυκτικού και του πρόσθετου νερού θέρμανσης αναφορικά με τους τακτικούς ελέγχους και τα διορθωτικά μέτρα.

Επεξεργασία νερού

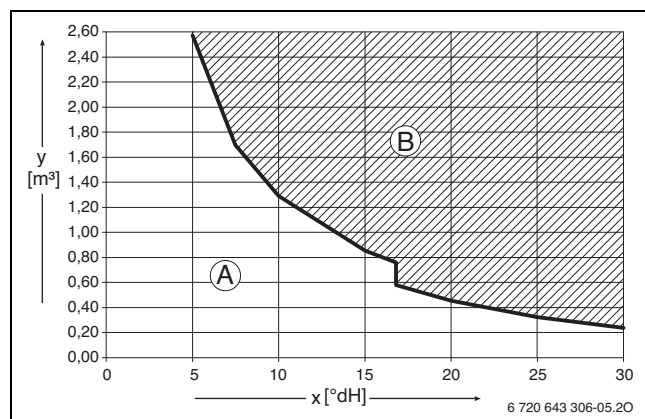

Σχ. 28 Απαιτήσεις για το νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης σε °dH για συσκευές < 50 kW

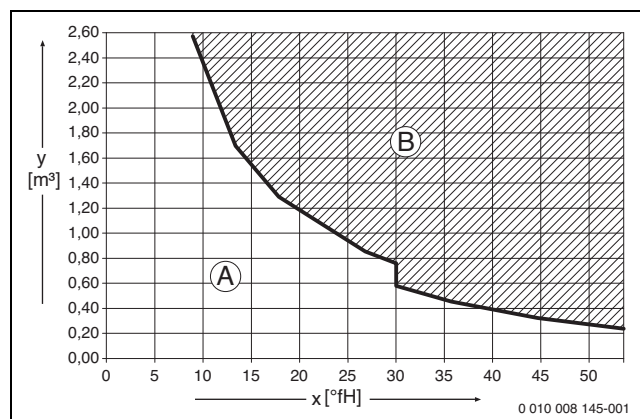

Σχ. 29 Απαιτήσεις για το νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης σε °fH για συσκευές < 50 kW

- x Ολική σκληρότητα
y Μέγιστος εφικτός όγκος νερού κατά τη διάρκεια ζωής του λέβητα σε m³
- A Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη επεξεργασμένο νερό δικτύου ύδρευσης.
B Χρησιμοποιείτε πλήρως αφαλατωμένο νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης με αγωγιμότητα ≤ 10 μS/cm.

Συνιστώμενο και εγκεκριμένο μέτρο για την επεξεργασία του νερού είναι η πλήρης αφαλάτωση του νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης με αγωγιμότητα ≤ 10 Microsiemens/cm (≤ 10 μS/cm). Αντί για ένα μέτρο επεξεργασίας νερού μπορεί να προβλεφθεί και μια διάταξη απομόνωσης συστήματος απευθείας μετά τον λέβητα με τη βοήθεια ενός εναλλάκτη θερμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία νερού απευθυνθείτε στον κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην πίσω σελίδα αυτών των οδηγιών.

Αντιψυκτικά



Το έγγραφο 6 720 841 872 περιέχει μια λίστα με τα εγκεκριμένα αντιψυκτικά. Για προβολή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση εγγράφων στην ιστοσελίδα μας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτών των οδηγιών.

Πρόσθετα νερού θέρμανσης

Πρόσθετα νερού θέρμανσης, π.χ. μέσα αντιδιαβρωτικής προστασίας, απαιτούνται μόνο σε περίπτωση συνεχούς εισόδου οξυγόνου, η οποία δεν μπορεί να αποτραπεί με τη λήψη άλλων μέτρων.




Τα στεγανωτικά στο νερό θέρμανσης μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία αποθέσεων στον εναλλάκτη θερμότητας. Για αυτόν τον λόγο δεν συνιστούμε τη χρήση τους.

5.4 Έλεγχος διαστάσεων του δοχείου διαστολής

Με το ακόλουθο διάγραμμα μπορείτε να υπολογίσετε κατά προσέγγιση, αν το εγκατεστημένο δοχείο διαστολής επαρκεί ή αν απαιτείται πρόσθετο δοχείο διαστολής (όχι για την ενδοδαπέδια θέρμανση).

Για τις εμφανιζόμενες χαρακτηριστικές καμπύλες λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω βασικά δεδομένα:

- 1 % απόθεμα νερού στο δοχείο διαστολής 20 % του ονομαστικού όγκου στο δοχείο διαστολής
- Διαφορά πίεσης λειτουργίας της βαλβίδας ασφαλείας 0,5 bar, κατά DIN 3320
- Η αρχική πίεση του δοχείου διαστολής είναι ανάλογη του στατικού ύψους της εγκατάστασης πάνω από τον λέβητα.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 3 bar

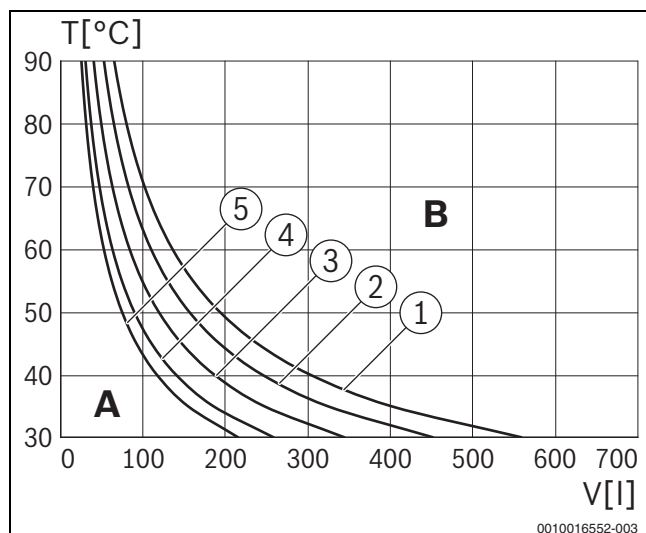

Σχ. 30 Χαρακτηριστικές καμπύλες του δοχείου διαστολής

- | | |
|---|---|
| 1 | Αρχική πίεση 0,5 bar |
| 2 | Αρχική πίεση 0,75 bar (βασική ρύθμιση) |
| 3 | Αρχική πίεση 1,0 bar |
| 4 | Αρχική πίεση 1,2 bar |
| 5 | Αρχική πίεση 1,5 bar |
| A | Εύρος λειτουργίας του δοχείου διαστολής |
| B | Απαιτείται πρόσθετο δοχείο διαστολής |
| T | Θερμ. προσαγωγής |
| V | Περιεχόμενο εγκατάστασης σε λίτρα |

- Στο πεδίο των οριακών τιμών: Υπολογίστε το ακριβές μέγεθος δοχείου κατά DIN EN 12828.
- Εάν το σημείο τομής βρίσκεται δεξιά δίπλα από την καμπύλη: Εγκαταστήστε πρόσθετο δοχείο διαστολής.

5.5 Προετοιμασία συναρμολόγησης συσκευής



Για την ευκολότερη συναρμολόγηση των σωληνώσεων συνιστούμε τη χρήση μιας πλάκας σύνδεσης συναρμολόγησης. Περισσότερα στοιχεία για αυτόν τον πρόσθετο εξοπλισμό παρουσιάζονται στον πλήρη κατάλογο.

- Αφαιρέστε τη συσκευασία, προσέχοντας τις υποδείξεις που αναγράφονται στη συσκευασία.
- Στερεώστε τον οδηγό συναρμολόγησης (περιεχόμενο συσκευασίας) στον τοίχο.
- Διανοίξτε τις οπές.
- Αφαιρέστε το σχεδιάγραμμα συναρμολόγησης.
- Στερεώστε τη ράγα ανάρτησης με 2 βίδες και ούπα (περιεχόμενο συσκευασίας) στον τοίχο.

5.6 Τοποθέτηση λέβητα



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ζημιές στη συσκευή λόγω κακής ποιότητας νερού θέρμανσης!

Τα υπολείμματα που υπάρχουν στο δίκτυο σωληνώσεων μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο λέβητα.

- Πριν από τη συναρμολόγηση της συσκευής ξεπλύνετε το δίκτυο σωληνώσεων.


Αναδίπλωση μονάδας ελέγχου προς τα κάτω



Το κάλυμμα ασφαρίζεται με δύο βίδες από αντικανονική αφαίρεση (ηλεκτρική ασφάλεια).


- Ασφαλίστε πάντα το κάλυμμα με αυτές τις βίδες.

1. Ξεβιδώστε τις βίδες.
2. Τραβήξτε τη μονάδα ελέγχου προς τα κάτω.
3. Αναδιπλώστε τη μονάδα ελέγχου προς τα κάτω.

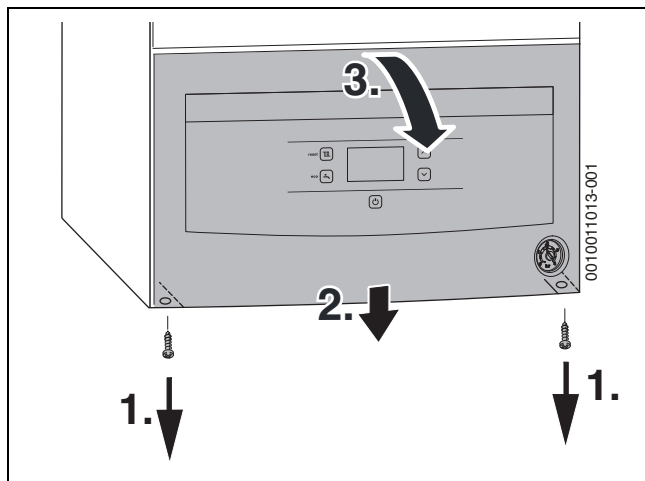

Σχ. 31 Αναδίπλωση μονάδας ελέγχου προς τα κάτω

- Αναρτήστε τη μονάδα ελέγχου στα δύο άγκιστρα.

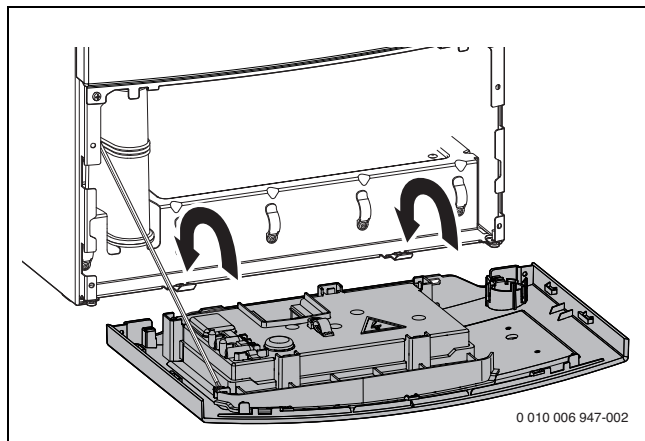

Σχ. 32 Μετακίνηση μονάδας ελέγχου σε θέση Service

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ζημιές στη μονάδα ελέγχου.

Ανασηκώνοντας την πρόσοψη της μονάδας ελέγχου από τη θέση σέρβις μπορεί να σπάσουν η κρίκοι.

- Απαγκιστρώστε την πρόσοψη της μονάδας ελέγχου από τα άγκιστρα και ύστερα διπλώστε την προς τα επάνω.


Αφαίρεση μπροστινού καλύμματος



Το μπροστινό κάλυμμα ασφαρίζεται με δύο βίδες από αντικανονική αφαίρεση.

- Ασφαλίστε πάντα το κάλυμμα με αυτές τις βίδες.

1. Ξεβιδώστε τις βίδες.
2. Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα πάνω.

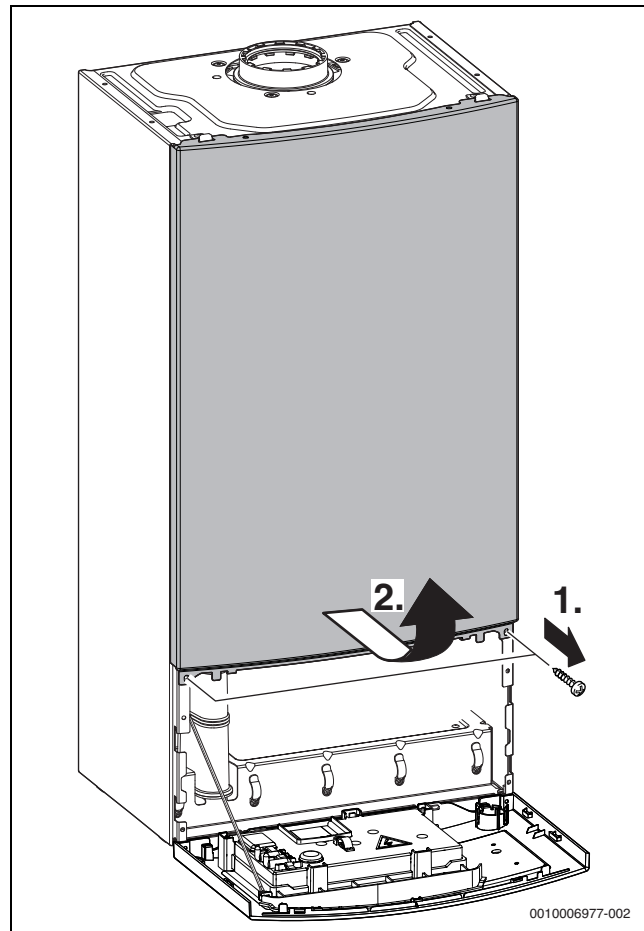

Σχ. 33 Αφαίρεση μπροστινού καλύμματος

Τοποθέτηση λέβητα

- Ελέγξτε τη σήμανση της χώρας προορισμού και τη συμμόρφωση με τον προβλεπόμενο τύπο αερίου (→ 6).
- Αφαιρέστε τις ασφάλειες μεταφοράς.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή.

Εγκατάσταση σωληνώσεων

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ****Ζημιές στη συσκευή λόγω κακής ποιότητας νερού θέρμανσης!**

Τα υπολείμματα που υπάρχουν στο δίκτυο σωληνώσεων μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο λέβητα.

- ▶ Πριν από τη συναρμολόγηση της συσκευής ξεπλύνετε το δίκτυο σωληνώσεων.

- ▶ Καθορίστε την κατάλληλη διατομή για την τροφοδοσία αερίου.
- ▶ Όλες οι συνδέσεις σωλήνων του συστήματος θέρμανσης πρέπει να είναι κατάλληλες για πίεση 3 bar και στο κύκλωμα ζεστού νερού για 10 bar.
- ▶ Συναρμολογήστε τις βάνες συντήρησης¹⁾ και τοποθετήστε τη βάνα αερίου¹⁾.
- ▶ Για την πλήρωση και εκκένωση της εγκατάστασης πρέπει να τοποθετηθεί από τον πελάτη στο χαμηλότερο σημείο της μία βάνα πλήρωσης και εκκένωσης.
- ▶ Δημιουργήστε την απαγωγή για τη βαλβίδα ασφαλείας από αντισταθμιστικά υλικά.
- ▶ Τοποθετήστε τους εύκαμπους σωλήνες μόνο με καθοδική κλίση.

Σύνδεση εξαρτήματος καυσαερίων

Για περισσότερες πληροφορίες προσέξτε τις οδηγίες εγκατάστασης των εξαρτημάτων συστήματος καυσαερίων.

- ▶ Έλεγχος της δίοδου καυσαερίων για στεγανότητα.

5.7 Πλήρωση και έλεγχος στεγανότητας εγκατάστασης**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ****Η έναρξη λειτουργίας χωρίς νερό καταστρέφει τη συσκευή!**

- ▶ Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν έχει γεμίσει με νερό.



Για τον κατάλληλο πρόσθετο εξοπλισμό που απαιτείται για την πλήρωση του συστήματος ανατρέξτε στον αντίστοιχο κατάλογο εξαρτημάτων.

1) Πρόσθετος εξοπλισμός

6 Ηλεκτρική σύνδεση

6.1 Γενικές υποδείξεις



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!

Η επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Πριν από τις εργασίες στα ηλεκτρικά εξαρτήματα: Διακόψτε την τροφοδοσία τάσης (ασφάλεια, αυτόματος διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώματος) και ασφαλίστε την έναντι ακούσιας επανενεργοποίησης.
- ▶ Τηρείτε τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και τους κανονισμούς.
- ▶ Σε χώρους με μπανιέρα ή ντουζιέρα: συνδέστε το λέβητα σε έναν διακόπτη προστασίας έναντι ρεύματος διαρροής.
- ▶ Μην συνδέσετε άλλον καταναλωτή στη σύνδεση παροχής ρεύματος του λέβητα.

Ασφάλειες

Ο λέβητας διαθέτει δύο ασφάλειες. Βρίσκονται στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.



Οι εφεδρικές ασφάλειες βρίσκονται στο καπάκι της μονάδας ελέγχου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!


Η εγκατάσταση επιτρέπεται να εκτελεστεί μόνο σε σημεία όπου υπάρχει αγωγός γείωσης.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Πριν από την έναρξη των ηλεκτρολογικών εργασιών:

- ▶ Απενεργοποιήστε την τάση δικτύου σε όλους τους πόλους και ασφαλίστε έναντι επανενεργοποίησης.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.
- ▶ Τηρείτε επίσης τα διαγράμματα σύνδεσης των υπόλοιπων εξαρτημάτων της εγκατάστασης.

6.2 Σύνδεση συσκευής

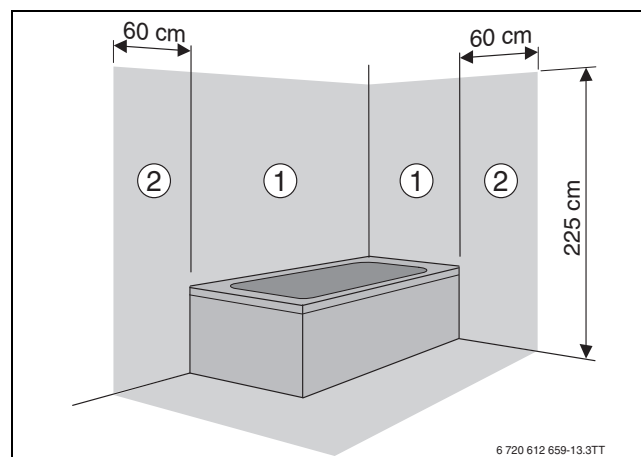

Σχ. 34 Περιοχές προστασίας

- [1] Περιοχή προστασίας 1, ακριβώς πάνω από την μπανιέρα
- [2] Περιοχή προστασίας 2, περιοχή 60 cm γύρω από την μπανιέρα/ ντουζιέρα

Σύνδεση εκτός των περιοχών προστασίας 1 και 2:

- ▶ Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τοποθετημένο, συνδέστε το σε γειωμένη πρίζα.

-ή-

- ▶ Αν το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο, συνδέστε το σε κατάλληλο διακόπτη ισχύος (ασφάλεια).

Σύνδεση εκτός των περιοχών προστασίας 1 και 2:

- ▶ Πραγματοποιήστε την ηλεκτρική σύνδεση μέσω της διάταξης αποσύνδεσης από όλους τους πόλους με ελάχ. απόσταση επαφών 3 mm (π.χ. ασφάλειες, αυτόματος διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώματος).
- ▶ Στην περιοχή προστασίας 1: Διευθετήστε το καλώδιο κάθετα προς τα επάνω.

6.3 Συνδέσεις στη μονάδα ελέγχου


6.3.1 Σύνδεση θερμοστάτη

Ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με ένα θερμοστάτη Buderus.

Μπορούν να συνδεθούν πίνακες ελέγχου διαύλου EMS και θερμοστάτες On/Off 24 V. Η σύνδεση για τους δύο τύπους θερμοστατών είναι ίδια.

Για την εγκατάσταση και την ηλεκτρική σύνδεση ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες εγκατάστασης.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Αφαιρέστε τον βραχυκυκλωτήρα στους ακροδέκτες σύνδεσης.
3. Συνδέστε τον θερμοστάτη στους ακροδέκτες σύνδεσης.

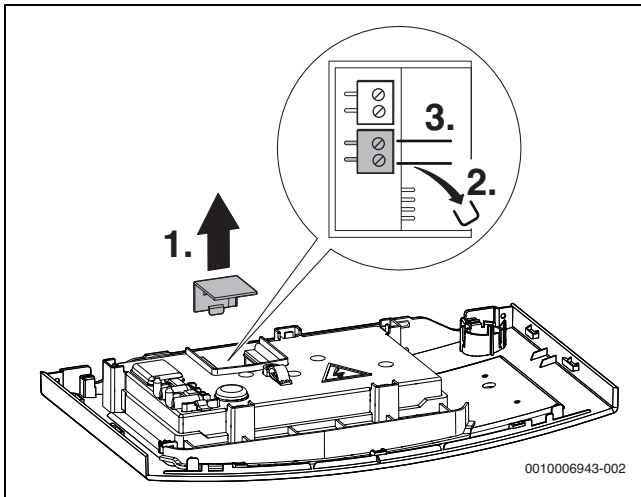


Σχ. 35 Σύνδεση θερμοστάτη

6.3.2 Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας

Ο αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας για τον θερμοστάτη συνδέεται στο λέβητα.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Συνδέστε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας σωστά στους ακροδέκτες σύνδεσης.

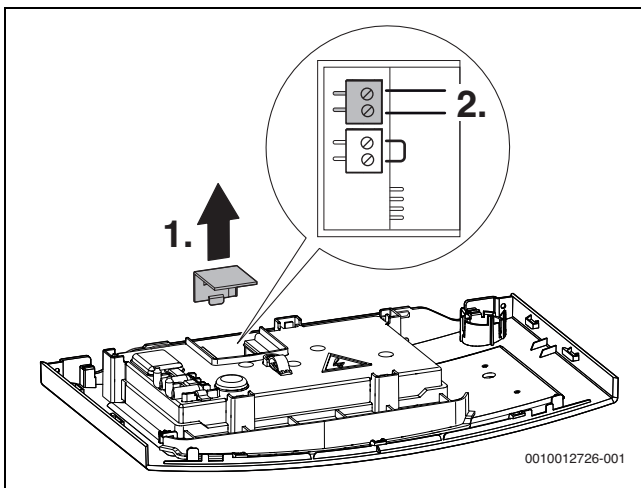

Σχ. 36 Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας

6.3.3 Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια καλώδια.

Για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να ανοιχτεί η μονάδα ελέγχου.


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ζημιές στη μονάδα ελέγχου.

Από την πίεση πάνω στη μονάδα ελέγχου στη θέση σέρβις μπορεί να σπάσουν οι κρίκοι.

- για το άνοιγμα της μονάδας ελέγχου δεν πρέπει να αναρτηθεί στη θέση σέρβις.

1. Αποσυνδέστε τα καλώδια των ηλεκτροδίων ανάφλεξης.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα.

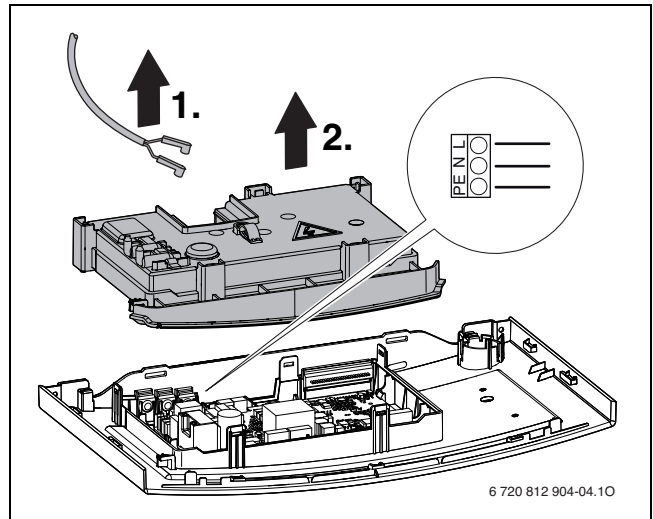


Σχ. 37 Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας

- Αφαιρέστε το παλιό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Συνδέστε το βύσμα του καινούργιου καλωδίου στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.
- Εισάγετε τον σφιγκτήρα καλωδίου στο περίβλημα.
- Συναρμολογήστε το κάλυμμα.
- Συναρμολογήστε τον αγωγό ανάφλεξης.

6.3.4 Εξωτερική επαφή μεταγωγής, ελεύθερου δυναμικού (π.χ. επιτηρητής θερμοκρασίας, για ενδοδαπέδια θέρμανση, γεφυρωμένο στην κατάσταση παράδοσης)

- Συνδέστε την επαφή μεταγωγής απευθείας στους ακροδέκτες σύνδεσης.


Σε περίπτωση βλάβης η επαφή μεταγωγής είναι ανοιχτή.

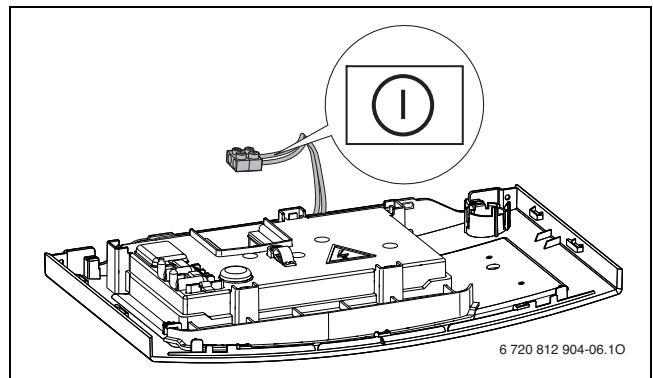

Σχ. 38 Εξωτερική επαφή μεταγωγής, ελεύθερου δυναμικού

6.3.5 Συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας μπόιλερ (GB062 ...)

- Buderus Συνδέστε τον θερμαντήρα νερού με αισθητήρα θερμοκρασίας μπόιλερ απευθείας στους ακροδέκτες σύνδεσης.

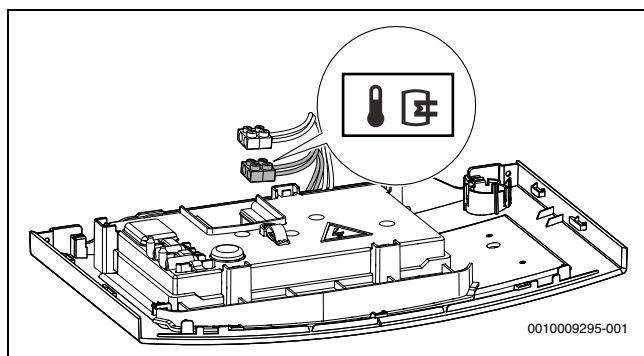

Σχ. 39 Σύνδεση αισθητήρα θερμοκρασίας μπόιλερ

7 Έναρξη λειτουργίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η έναρξη λειτουργίας χωρίς νερό καταστρέφει τη συσκευή!

- ▶ Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν έχει γεμίσει με νερό.

Πριν από την έναρξη λειτουργίας

- ▶ Ελέγξτε την πίεση πλήρωσης της εγκατάστασης.
- ▶ Βεβαιωθείτε, ότι όλες οι βάνες συντήρησης είναι ανοιχτές.
- ▶ Ελέγξτε αν ο τύπος αερίου που παραδόθηκε συμφωνεί με τον αναγραφόμενο στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Ανοίξτε τη βάνα αερίου.


7.1 Επισκόπηση πεδίου χειρισμού

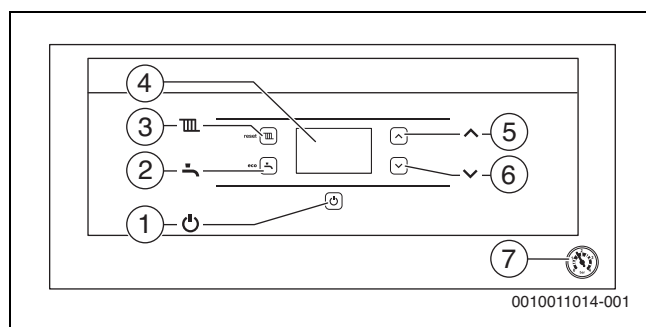

Σχ. 40

- [1] Πλήκτρο Μείωσης
- [2] Πλήκτρο (eco)
- [3] Πλήκτρο (reset)
- [4] Οθόνη
- [5] Πλήκτρο μείωσης
- [6] Πλήκτρο μείωσης
- [7] Μανόμετρο

7.2 Ενδείξεις οθόνης

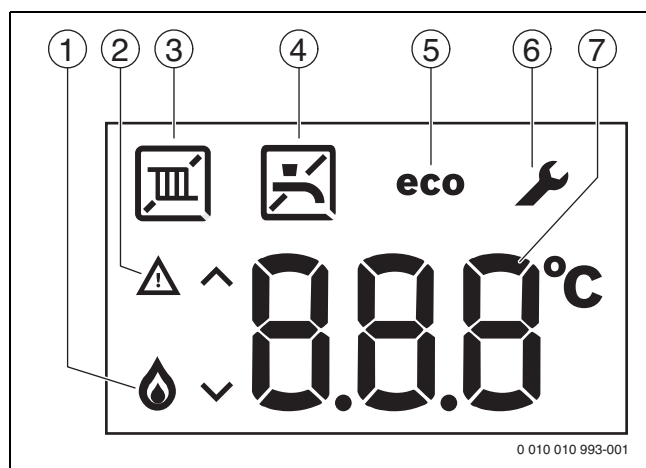

Σχ. 41 Ενδείξεις οθόνης

- [1] Λειτουργία καυστήρα
- [2] Ένδειξη βλάβης
- [3] Λειτουργία θέρμανσης
- [4] Παραγωγή ζεστού νερού
- [5] Λειτουργία Eco ενεργή
- [6] Τρόπος λειτουργίας Service
- [7] Ένδειξη θερμοκρασίας (σε °C)

7.3 Ενεργοποίηση λέβητα

- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή από το πλήκτρο .
- Η συσκευή μεταβαίνει στη θερινή λειτουργία και στην οθόνη εμφανίζεται , μέχρι να απενεργοποιηθεί η θερινή λειτουργία (→ κεφάλαιο 7.9).



Κατά την πρώτη ενεργοποίηση ο λέβητας εξαερώνεται μία φορά. Η εξαέρωση επιτελείται με εναλλάξ ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κυκλοφορητή θέρμανσης σε τακτά χρονικά διαστήματα (για περίπου 4 λεπτά).

Στην οθόνη εμφανίζεται εναλλάξ με τη βασική ένδειξη.

- ▶ Ανοίξτε τον αυτόματο εξαεριστήρα και μετά την εξαέρωση κλείστε τον ξανά.



Όταν στην οθόνη προβάλλεται εναλλάξ με τη βασική ένδειξη λειτουργεί το πρόγραμμα πλήρωσης του σιφονιού (→ σελίδα 40).

7.4 Ρύθμιση χαμηλών εκπομπών οξειδίων αζώτου (NOx)

Για να ρυθμίσετε χαμηλές εκπομπές NOx, πρέπει στη λειτουργία σέρβις 1.A να ρυθμιστεί η μέγιστη εγκεκριμένη θερμική ισχύς ως εξής:

- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα βέλους και , μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **L.1**.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο μενού 1 (L.1).
- ▶ Με ή μεταβείτε στη λειτουργία σέρβις 1.A.
- ▶ Ρυθμίστε τη θερμική ισχύ σε ποσοστό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Οθόνη (%)	Μέγ. θερμική ισχύς (kW)	Μετρημένες εκπομπές NOx (mg/kWh)
40	8	10

Πίν. 63

7.5 Ρύθμιση θερμοκρασίας προσαγωγής

Η μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 30 °C και περ. 82 °C. Η τρέχουσα θερμοκρασία προσαγωγής εμφανίζεται στην οθόνη.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  .
Εμφανίζεται η ρυθμισμένη μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής.
- ▶ Με το πλήκτρο βέλους  ή  ρυθμίστε την επιθυμητή μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής.
Η ρύθμιση αποθηκεύεται μετά από 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία προσαγωγής.

Οι τυπικές μέγιστες θερμοκρασίες προσαγωγής αναφέρονται στον Πίνακα 64.



Στη θερινή λειτουργία η λειτουργία θέρμανσης είναι κλειδωμένη (στην οθόνη εμφανίζεται ).

Όταν ο καυστήρας είναι ενεργός στη λειτουργία θέρμανσης, εμφανίζονται τα σύμβολα  και  στην οθόνη.

Θερμοκρασία προσαγωγής	Παράδειγμα εφαρμογής
  (Το σύμβολο  εμφανίζεται)	Θερινή λειτουργία
περίπου 75 °C	Θέρμανση με θερμαντικά σώματα
περίπου 82 °C	Θέρμανση με θερμοπομπούς

Πίν. 64 Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής

7.6 Ρύθμιση παρασκευής ζεστού νερού χρήσης

7.6.1 Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού

Η θερμοκρασία ζεστού νερού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 40 °C και περ. 60 °C.

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο  Πατήστε το  .
Η ρυθμισμένη θερμοκρασία ζεστού νερού εμφανίζεται.
- ▶ Με το πλήκτρο βέλους  ή  ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού.
Η ρύθμιση αποθηκεύεται μετά από 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία προσαγωγής.

Όταν ο καυστήρας είναι ενεργός στη λειτουργία ζεστού νερού, εμφανίζονται τα σύμβολα  και  στην οθόνη.



Για να διασφαλιστούν η βέλτιστη κατανάλωση αερίου και λειτουργία του ζεστού νερού χρήσης, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια λειτουργία αυτοεκμάθησης. Για να λειτουργήσει θα πρέπει να αφήσετε το νερό να τρέξει για 3 λεπτά χωρίς αλλαγή του ρυθμού ροής. Η λειτουργία αυτή ρυθμίζεται κατά την έναρξη λειτουργίας. Σε περίπτωση πτώσης τάσης ή απενεργοποίησης της συσκευής, η ρύθμιση αναιρείται. Μετά την επανεκκίνηση θα χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω.

Συσκευές GB062 ..K...: Μέτρα σε νερό που εμπεριέχει άλατα

Για την πρόληψη συσσώρευσης αλάτων και συνεπαγόμενων εργασιών σέρβις:



Σε νερό που εμπεριέχει άλατα υψηλής σκληρότητας ($\geq 15^\circ\text{dH} / 27^\circ\text{fH} / 2,7 \text{ mmol/l}$)

- ▶ Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ζεστού νερού κάτω από 55 °C.

7.6.2 Ρύθμιση λειτουργίας comfort ή λειτουργίας eco

Στη λειτουργία comfort, η συσκευή διατηρείται συνεχώς στη ρυθμισμένη θερμοκρασία ($\rightarrow$ λειτουργία σέρβις 4. b). Έτσι προκύπτει από τη μία ένας σύντομος χρόνος αναμονής κατά τη λήψη ζεστού νερού και από την άλλη η συσκευή ενεργοποιείται ακόμα και όταν δεν γίνεται λήψη ζεστού νερού.

Στη λειτουργία eco η θέρμανση πραγματοποιείται στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, μόλις γίνει λήψη ζεστού νερού.



Για μέγιστη εξοικονόμηση αερίου και ζεστού νερού:

- ▶ Ανοίξτε για λίγο τη βάνα ζεστού νερού και κλείστε την ξανά.
Το νερό θερμαίνεται μία φορά στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- ▶ Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία eco: πατήστε το πλήκτρο  , μέχρι να σβήσει η ένδειξη **eco** στην οθόνη.
- ▶ Για να επιστρέψετε στη λειτουργία comfort: πατήστε το πλήκτρο  , μέχρι να σβήσει η ένδειξη **eco** στην οθόνη.

7.7 Ρύθμιση συστήματος ελέγχου θέρμανσης



Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του χρησιμοποιούμενου θερμοστάτη. Σε αυτές σας υποδεικνύεται,

- Πως μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χώρου,
- Πως μπορείτε να πετύχετε οικονομική θέρμανση εξοικονομώντας ενέργεια.

7.8 Μετά την έναρξη λειτουργίας

- Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου (→ σελίδα 45).
- Συμπληρώστε το πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας (→ σελίδα 61).

7.9 Ρύθμιση θερινής λειτουργίας

Ο κυκλοφορητής θέρμανσης και έτσι η θέρμανση είναι απενεργοποιημένα. Η παροχή ζεστού νερού χρήσης και η τροφοδοσία τάσης για το σύστημα ελέγχου θέρμανσης και το χρονοδιακόπτη διατηρούνται.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος να παγώσει η εγκατάσταση θέρμανσης.

Στη θερινή λειτουργία η συσκευή προστατεύεται μόνο από τον παγετό.

- Εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού προσέξτε την αντιπαγετική προστασία (→ κεφάλαιο 8.2).

Για τη ρύθμιση της θερινής λειτουργίας:

- Πατήστε το πλήκτρο .
- Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▼ όσες φορές χρειάζεται, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί .
Η ρύθμιση αποθηκεύεται μετά από 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζονται συνεχώς .

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του θερμοστάτη.

8 Τερματισμός λειτουργίας

8.1 Απενεργοποίηση/Λειτουργία αναμονής



Η συσκευή διαθέτει προστασία μπλοκαρίσματος, η οποία εμποδίζει το μπλοκάρισμα του κυκλοφορητή θέρμανσης και της τριόδου βαλβίδας μετά από παρατεταμένη παύση λειτουργίας.

Στη λειτουργία αναμονής (Stand-by) η προστασία μπλοκαρίσματος παραμένει ενεργή.

- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή από το πλήκτρο .
- ▶ Στην οθόνη εμφανίζονται μόνο τα σύμβολα και αν.
- ▶ Εάν η συσκευή παραμείνει για μεγάλο διάστημα εκτός λειτουργίας: Λάβετε μέτρα αντιπαγετικής προστασίας (→ κεφάλαιο 8.2).

8.2 Ρύθμιση αντιπαγετικής προστασίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ζημιές στην εγκατάσταση λόγω παγετού!

Η εγκατάσταση θέρμανσης ενδέχεται μετά από παρατεταμένο χρονικό διάστημα να παγώσει (π.χ. σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, απενεργοποίησης της τάσης τροφοδοσίας, ελαττωματικής τροφοδοσίας καυσίμου, βλάβης λέβητα κτλ.).

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση θέρμανσης βρίσκεται διαρκώς σε λειτουργία (ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού).

Αντιπαγετική προστασία για την εγκατάσταση θέρμανσης:

Η αντιπαγετική προστασία για την εγκατάσταση θέρμανσης εξασφαλίζεται μόνο, όταν ο κυκλοφορητής θέρμανσης βρίσκεται σε λειτουργία κι έτσι επιτυγχάνεται η κυκλοφορία σε ολόκληρη την εγκατάσταση θέρμανσης.

- ▶ Αφήστε τη θέρμανση ανοιχτή.
- ▶ Ρυθμίστε τη μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής σε τουλάχιστον 30 °C (→ κεφάλαιο 64).

-ή- Αν θέλετε η συσκευή να παραμείνει απενεργοποιημένη:

- ▶ Με τη συσκευή απενεργοποιημένη αναμείξτε αντιπαγετικό υγρό στο νερό θέρμανσης (→ Σελίδα 27) και εκκενώστε το κύκλωμα ζεστού νερού.



Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του θερμοστάτη.

Αντιπαγετική προστασία λέβητα:

Η αντιπαγετική λειτουργία λέβητα ενεργοποιεί τον καυστήρα και τον κυκλοφορητή θέρμανσης, όταν η θερμοκρασία στο χώρο τοποθέτησης (στον αισθητήρα θερμοκρασίας για την προσαγωγή θέρμανσης) πέσει κάτω από τους 5 °C. Με τον τρόπο αυτόν αποτρέπεται το ενδεχόμενο να παγώσει ο λέβητας.

- ▶ Ενεργοποιήστε τη θερινή λειτουργία (→ κεφάλαιο 7.9) ή ρυθμίστε τη συσκευή στη λειτουργία αναμονής (Stand-by) (→ κεφάλαιο 8.1).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υπάρχει κίνδυνος να παγώσει η εγκατάσταση θέρμανσης.

Στη θερινή λειτουργία/λειτουργία αναμονής ο λέβητας προστατεύεται μόνο από τον παγετό.

8.3 Προστασία μπλοκαρίσματος



Η λειτουργία αυτή αποτρέπει ένα ενδεχόμενο φρακάρισμα του κυκλοφορητή θέρμανσης και της τριόδου βαλβίδας μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα παύσης της λειτουργίας.

Στη λειτουργία αναμονής η προστασία από μπλοκάρισμα παραμένει ενεργή.

Μετά από κάθε απενεργοποίηση του κυκλοφορητή ακολουθεί μια μέτρηση χρόνου, ώστε μετά από 24 ώρες να ενεργοποιηθεί για λίγο ο κυκλοφορητής θέρμανσης.

8.4 Συσκευές GB062 ... με θερμαντήρα ζεστού νερού: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζεστού νερού

Η παρασκευή ζεστού νερού μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνιμα. Η αντιπαγετική προστασία μπόιλερ παραμένει ενεργή. Για την απενεργοποίηση της παρασκευής ζεστού νερού:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο .
- ▶ Η ρυθμισμένη θερμοκρασία ζεστού νερού εμφανίζεται.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▼ όσες φορές χρειάζεται, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί εμφανίζεται.
- ▶ Η ρύθμιση αποθηκεύεται μετά από 3 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζονται συνεχώς αν.

Για να ενεργοποιήσετε την παρασκευή ζεστού νερού, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού (→ σελίδα 35).

9 Θερμική απολύμανση (μόνο συσκευές GB062 ...)

Για την πρόληψη βακτηριδιακής ρύπανσης π.χ. από λεγιονέλλες του ζεστού νερού σε συσκευές με θερμαντήρα ζεστού νερού, συνιστούμε τη διεξαγωγή μιας θερμικής απολύμανσης μετά από παρατεταμένη παύση λειτουργίας.

Η προβλεπόμενη θερμική απολύμανση καλύπτει το σύστημα ζεστού νερού συμπεριλαμβανομένων των σημείων λήψης.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από ζεμάτισμα!

Η λήψη μη αναμεμιγμένου ζεστού νερού κατά τη θερμική απολύμανση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία ζεστού νερού μόνο για τη θερμική απολύμανση.
- ▶ Ενημερώστε τους ενοίκους σχετικά με τον κίνδυνο εγκαυμάτων.
- ▶ Εκτελείτε τη θερμική απολύμανση μόνο εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας.
- ▶ Μην ανοίγετε το ζεστό νερό χωρίς ανάμιξη με κρύο.

- ▶ Κλείστε τα σημεία λήψης ζεστού νερού.
- ▶ Εάν υπάρχει κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας, θέστε τον σε συνεχή λειτουργία.



Η θερμική απολύμανση ελέγχεται από το λέβητα ή εναλλακτικά από μια μονάδα χειρισμού με πρόγραμμα ζεστού νερού χρήσης.


- ▶ Ξεκινήστε τον έλεγχο της θερμικής απολύμανσης (→ λειτουργία σέρβις 2.d, σελίδα 40 ή → τεχνικό εγχειρίδιο του θερμοστάτη).
- ▶ Περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί η μέγιστη θερμοκρασία.
- ▶ Διαδοχικά, από το πλησιέστερο έως το κοντινότερο σημείο λήψης ζεστού νερού "τραβήξτε" ζεστό νερό ώπου για 3 λεπτά να εξέρχεται ζεστό νερό 70 °C.
- ▶ Αποκαταστήστε τις αρχικές ρυθμίσεις.

10 Κυκλοφορητής θέρμανσης


10.1 Αλλαγή χαρακτηριστικής καμπύλης του κυκλοφορητή θέρμανσης

Η ταχύτητα του κυκλοφορητή θέρμανσης μπορεί να τροποποιηθεί από το κιβώτιο ακροδεκτών του κυκλοφορητή.

- ▶ Για να εξοικονομήσετε όσο γίνεται περισσότερη ενέργεια και να διατηρήσετε τυχόν θορύβους ροής στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, ρυθμίστε τη χαρακτηριστική καμπύλη κυκλοφορητή θέρμανσης.

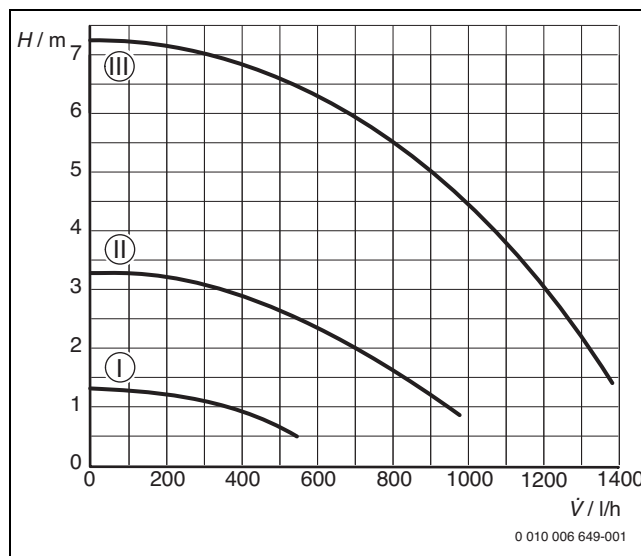

Σχ. 42 Χαρακτηριστική καμπύλη του κυκλοφορητή θέρμανσης (σταθερή ταχύτητα)

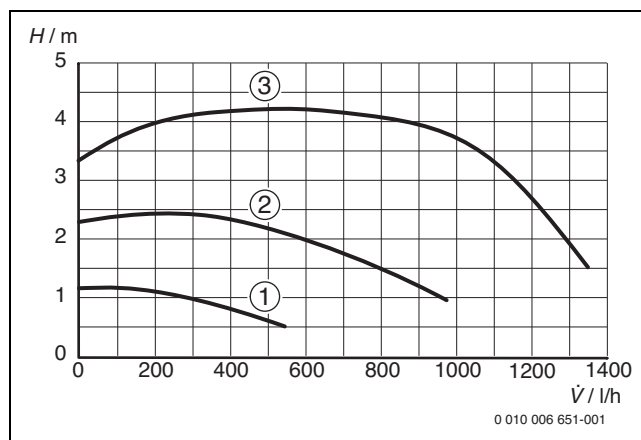

Σχ. 43 Χαρακτηριστική καμπύλη του κυκλοφορητή θέρμανσης (προσαρμοσμένη ταχύτητα)

Υπόμνημα για το Σχ. 42 και 43:

- [1] Χαρακτηριστική καμπύλη για τη θέση διακόπτη 1
- [2] Χαρακτηριστική καμπύλη για τη θέση διακόπτη 2
- [3] Χαρακτηριστική καμπύλη για τη θέση διακόπτη 3
- I Χαρακτηριστική καμπύλη για τη θέση διακόπτη I
- II Χαρακτηριστική καμπύλη για τη θέση διακόπτη II
- III Χαρακτηριστική καμπύλη για τη θέση διακόπτη II (εργοστασιακή ρύθμιση)
- H Διαφορά μανομετρικού ύψους
- V-dot Ογκομετρική παροχή

11 Ρυθμίσεις στο μενού σέρβις

Το μενού σέρβις επιτρέπει τη ρύθμιση και τον έλεγχο πολλών λειτουργιών του λέβητα. Περιλαμβάνει:

- Μενού 1
- Μενού 2
- Μενού 3

11.1 Χειρισμός του μενού σέρβις

Εμφάνιση μενού

Η περιγραφή βρίσκεται πριν από τους πίνακες επισκόπησης των επιμέρους μενού.

Επιλογή και ρύθμιση του Service Μενού



Αν για 15 λεπτά δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, το επιλεγμένο Service Μενού τερματίζεται αυτόματα.

- ▶ Για την επιλογή μιας λειτουργίας σέρβις: Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲ ή ▼.
Στην οθόνη εμφανίζεται η λειτουργία σέρβις.
- ▶ Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: πατήστε το πλήκτρο .
Η τρέχουσα ρύθμιση αναβοσβήνει.
- ▶ Για να αλλάξετε τη ρύθμιση: Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲ ή ▼.
- ▶ Για να αποθηκεύσετε: πατήστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [].

-ή-

- ▶ Για να μην αποθηκεύσετε: πατήστε το πλήκτρο .
Το υπερκείμενο επίπεδο μενού εμφανίζεται.
- ▶ Πατήστε ξανά το πλήκτρο .
Η συσκευή μεταβαίνει στην κανονική λειτουργία.

Καταγραφή ρυθμίσεων

- ▶ Καταχωρήστε τις τροποποιημένες ρυθμίσεις στο πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας (→ κεφάλαιο 18.1).

11.2 Επισκόπηση των Μενού Service

11.2.1 Μενού 1

- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα βέλους ▲ και ▼, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **L.1**.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **III**, για να κάνετε ρυθμίσεις στο μενού 1 (L.1).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲ ή ▼, για να πλοηγηθείτε στα Μενού Service αυτής της περιοχής μενού.



Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις **επισημαίνονται** στον παρακάτω πίνακα.

Μενού Service	Ρυθμίσεις/Εύρος ρύθμισης	Σημείωση/Περιορισμός
1.A Μέγιστη εγκεκριμένη θερμική ισχύς	• «Ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύς»... «μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς»	Σε συσκευές φυσικού αερίου: ▶ Ρυθμίστε τη θερμική ισχύ σε ποσοστό. ▶ Μετρήστε την παροχή αερίου. ▶ Συγκρίνετε το αποτέλεσμα μέτρησης με τους πίνακες ρύθμισης (→ Σελίδα 68). Διορθώστε την απόκλιση ρύθμισης.
1.b Μέγιστη εγκεκριμένη ισχύς ζεστού νερού	• «ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύς»... «μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς ζεστού νερού»	Σε συσκευές φυσικού αερίου: ▶ Ρυθμίστε τη θερμική ισχύ σε ποσοστό. ▶ Μετρήστε την παροχή αερίου. ▶ Συγκρίνετε το αποτέλεσμα μέτρησης με τους πίνακες ρύθμισης (→ Σελίδα 68). ▶ Διορθώστε τις αποκλίσεις.
1.E Χαρακτηριστικό διάγραμμα κυκλοφορητή	• 0: Όπως λειτουργία κυκλοφορητή 2, κατά την αναγνώριση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας όπως λειτουργία κυκλοφορητή 4. • 1: Ρύθμιση του κυκλοφορητή θέρμανσης μέσω της θερμοκρασίας προσαγωγής. Αν υπάρχει απαίτηση θερμότητας, ο κυκλοφορητής θέρμανσης ξεκινάει να λειτουργεί μαζί με τον καυστήρα. • 2: Ρύθμιση του κυκλοφορητή θέρμανσης μέσω της θερμοκρασίας χώρου. • 3: Ρύθμιση του κυκλοφορητή θέρμανσης μέσω της εξωτερικής θερμοκρασίας. • 4: Έξυπνη απενεργοποίηση κυκλοφορητή θέρμανσης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης που διαθέτουν θερμοστάτη με βάση την εξωτερική θερμοκρασία. Ο κυκλοφορητής θέρμανσης ενεργοποιείται μόνο εφόσον χρειάζεται.	
2.b Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής	• 30 ... 82 °C	
2.C Λειτουργία εξαέρωσης	• 0: Εκτός λειτουργίας • 1: Ενεργοποιήθηκε μία φορά • 2: Συνεχώς σε λειτουργία	Μετά τις εργασίες συντήρησης μπορεί να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξαέρωσης. Κατά τη διάρκεια της εξαέρωσης αναβοσβήνει το σύμβολο .
2.d Συσκευές GBO62 ...: Θερμική απολύμανση	• 0: Εκτός λειτουργίας • 1: Σε λειτουργία	Σε περίπτωση πολύ μεγάλης ποσότητας λήψης νερού ενδεχ. να μην επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία. ▶ Η λήψη νερού πρέπει να σταματά, όταν επιτυγχάνεται θερμοκρασία 70 °C. ▶ Διενεργήστε θερμική απολύμανση.
2.F Τρόπος λειτουργίας	• 0: κανονική λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του θερμοστάτη. • 1: Η συσκευή λειτουργεί για 15 λεπτά με ελάχιστη ισχύ. • 2: Η συσκευή λειτουργεί για 15 λεπτά με μέγιστη ισχύ.	Για την προσωρινή αλλαγή του τρόπου λειτουργίας. Μετά από 15 λεπτά η συσκευή μεταβαίνει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.

Μενού Service	Ρυθμίσεις/Εύρος ρύθμισης	Σημείωση/Περιορισμός
2.J Συσκευές GB062 ...: Προτεραιότητα ζεστού νερού	• 0: Εκτός λειτουργίας • 1: Σε λειτουργία	Όταν υπάρχει προτεραιότητα ζεστού νερού ο θερμαντήρας ζεστού νερού θερμαίνεται αρχικά έως τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Μετά, η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία θέρμανσης. Χωρίς προτεραιότητα ζεστού νερού η συσκευή κατά την απαίτηση θερμότητας εναλλάσσεται μέσω του θερμαντήρα ζεστού νερού κάθε 10 λεπτά μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και λειτουργίας θερμαντήρα.
3.A Αυτόματο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην απενεργοποίηση και επανεργοποίηση του καυστήρα	• 0: Εκτός λειτουργίας • 1: Σε λειτουργία	Για εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμοστάτη με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας. Στη ρύθμιση 0 πρέπει να ρυθμιστεί το χρονικό διάστημα με το Μενού Service 3.b.
3.b Χρονικό διάστημα ανάμεσα στην απενεργοποίηση και επανεργοποίηση του καυστήρα	• 0 ... 3 ... 15 λεπτά	Το χρονικό διάστημα καθορίζει τον ελάχιστο χρόνο αναμονής μεταξύ ενεργοποίησης και επανεργοποίησης του καυστήρα. Όταν συνδέεται ένας θερμοστάτης με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας, ο θερμοστάτης βελτιστοποιεί αυτήν τη ρύθμιση. Διατίθεται μόνο όταν το Μενού Service 3.A είναι απενεργοποιημένο.
3.C Διαφορά θερμοκρασίας για απενεργοποίηση και επανεργοποίηση του καυστήρα	• 0 ... 5 ... 30 Kelvin	Διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία προσαγωγής και στην ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής μέχρι την ενεργοποίηση του καυστήρα. Όταν συνδέεται ένας θερμοστάτης με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας, ο θερμοστάτης βελτιστοποιεί αυτήν τη ρύθμιση.
3.d Ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύς (θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης)	• «Ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύς»... «μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς»	Σε συσκευές φυσικού αερίου: ► Ρυθμίστε τη θερμική ισχύ σε ποσοστό. ► Μετρήστε την παροχή αερίου. ► Συγκρίνετε το αποτέλεσμα μέτρησης με τους πίνακες ρύθμισης (→ Σελίδα 68). Σε περίπτωση αποκλίσεων διορθώστε τη ρύθμιση.
3.E Συσκευές GB062 ..K...: Χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ενεργοποίηση και επανεργοποίηση του καυστήρα για την παραγωγή ζεστού νερού (μόνο στη λειτουργία comfort και στη θερινή λειτουργία)	• 20 ... 60 λεπτά	Το χρονικό διάστημα καθορίζει τον ελάχιστο χρόνο αναμονής μεταξύ ενεργοποίησης και επανεργοποίησης του καυστήρα για την παραγωγή ζεστού νερού.
3.F Συσκευές GB062 ..K...: Διάρκεια διατήρησης θερμότητας	• 0 ... 1 ... 30 λεπτά	Η λειτουργία θέρμανσης παραμένει κλειδωμένη για αυτήν τη διάρκεια μετά από μια παραγωγή ζεστού νερού.
4.b Συσκευές GB062 ..K...: Μέγιστη θερμοκρασία διατήρησης θερμότητας	• 40 ... 62 ... 65 °C	Μέγιστη θερμοκρασία διατήρησης θερμότητας του εναλλάκτη θερμότητας.
4.E Τύπος συσκευής	–	Ο αυτόματα αναγνωρισμένος τύπος λέβητα εμφανίζεται. Πιθανές ενδείξεις: • 0: Λέβητας για θέρμανση • 1: Λέβητας για ζεστό νερό και θέρμανση • 2: Λέβητας με θερμαντήρα ζεστού νερού
4.F Πρόγραμμα πλήρωσης σιφονιού	• 0: Εκτός λειτουργίας (επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια συντηρήσεων). • 1: Σε λειτουργία	Το πρόγραμμα πλήρωσης σιφονιού ενεργοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: • Η συσκευή ενεργοποιείται. • Ο καυστήρας είχε παραμείνει εκτός λειτουργίας για 28 μέρες. • Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει από θερινή σε χειμερινή λειτουργία. Στην επόμενη απαίτηση θερμότητας για τη λειτουργία θέρμανσης ή τη λειτουργία του θερμαντήρα νερού, η συσκευή παραμένει για 15 λεπτά σε μικρή θερμική ισχύ. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσης σιφονιού αναβοσβήνει το σύμβολο .

Μενού Service	Ρυθμίσεις/Εύρος ρύθμισης	Σημείωση/Περιορισμός
5.A Επαναφορά διαστήματος συντήρησης	• 0	Με αυτήν τη λειτουργία Service μπορείτε μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης/συντήρησης να μηδενίσετε την ένδειξη  στην οθόνη.
5.b Χρόνος συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα	• 01 ... 03 ... 18 (10 - 180 δευτερόλεπτα)	Από αυτό το Μενού Service μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα.
5.F Διάστημα επιθεώρησης	• 0 : Εκτός λειτουργίας • 1 ... 72 μήνες	Μετά το τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος η οθόνη εμφανίζει την απαιτούμενη επιθεώρηση μέσω της ένδειξης στην οθόνη.
6.A Εμφάνιση τελευταίας αποθηκευμένης βλάβης	• 00 : Έγινε επαναφορά των ρυθμίσεων στο Μενού Service.	Από αυτό το Μενού Service μπορείτε να εμφανίσετε την τελευταία αποθηκευμένη βλάβη.
6.C Ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής από τον θερμοστάτη (EMS-BUS)	–	Η ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής (απαίτηση από τον θερμοστάτη) εμφανίζεται.
6.d Συσκευές GB062 ...K...: Τρέχουσα ροή τουρμπίνας	–	Σε λίτρα ανά λεπτό.
7.C Συσκευές GB062 ...K...: Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού	• 2,5 ... 5 λίτρα ανά λεπτό	Σε ποσότητες λήψης πάνω από την τιμή αυτή ενεργοποιείται η παραγωγή ζεστού νερού.
7.E Λειτουργία αφύγρανσης κατασκευών	• 0 : Εκτός λειτουργίας • 1: Σε λειτουργία	Η λειτουργία αφύγρανσης κατασκευών της συσκευής δεν αντιστοιχεί στη λειτουργία στεγνώματος ελαφρομεττών (dry function) του θερμοστάτη με βάση την εξωτερική θερμοκρασία. 'Όταν η λειτουργία αφύγρανσης κατασκευών είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η λειτουργία ζεστού νερού και η λειτουργία καθαρισμού (π.χ. για τη ρύθμιση αερίου). 'Όσο η λειτουργία αφύγρανσης κατασκευών είναι ενεργή, αναβοσβήνει το σύμβολο  .
P.0 Όριο εξωτερικής θερμοκρασίας για αυτόματη θερινή απενεργοποίηση (ρύθμιση με βάση την εξωτερική θερμοκρασία)	• 0 : Ρύθμιση με βάση την εξωτερική θερμοκρασία μη ενεργή • 1 ... 30: Όριο θερμοκρασίας (1 έως 30 °C), ελεγκτής με βάση την εξωτερική θερμοκρασία ενεργός	Αυτό το Μενού Service είναι διαθέσιμο μόνο, όταν στο σύστημα έχει αναγνωριστεί ένας αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας. 'Όταν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει το ρυθμισμένο όριο θερμοκρασίας, η θέρμανση απενεργοποιείται. 'Όταν η εξωτερική θερμοκρασία μειωθεί κατά τουλάχιστον 1 K (°C) κάτω από τη ρύθμιση, η θέρμανση ενεργοποιείται ξανά.
P.1 Σημείο B της καμπύλης θέρμανσης για ρύθμιση με βάση την εξωτερική θερμοκρασία	• 20 ... 50: Ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής (20 έως 50 °C)	Ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής σε εξωτερική θερμοκρασία + 20 °C (→ καμπύλη θέρμανσης, σελίδα 66).
P.2 Σημείο A της καμπύλης θέρμανσης για ρύθμιση με βάση την εξωτερική θερμοκρασία	• 40 ... 88 ... 90: Ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής (40 έως 90 °C)	Ονομαστική θερμοκρασία προσαγωγής σε εξωτερική θερμοκρασία – 10 °C (→ καμπύλη θέρμανσης, σελίδα 66).
P.6 Συνεχής φωτισμός οθόνης LC	• 0 : Εκτός λειτουργίας • 1: Σε λειτουργία	
P.7 Λειτουργία ζεστού νερού	• 0 : Λειτουργία eco, θέρμανση στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, μόνο μετά τη λήψη ζεστού νερού. • 1: Λειτουργία comfort, η συσκευή διατηρείται συνεχώς στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	Στη λειτουργία comfort σύντομος χρόνος αναμονής κατά τη λήψη ζεστού νερού. Για το λόγο αυτό η συσκευή ενεργοποιείται, ακόμη και όταν δεν γίνεται λήψη ζεστού νερού χρήσης.

Πίν. 65 Μενού 1

11.2.2 Μενού 2

- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα βέλους ▲ και ▼, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **L.1**.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲ όσες φορές χρειάζεται, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί **L.2**.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **III** για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο μενού 2 (L.2).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲ ή ▼, για να πλοηγηθείτε στις λειτουργίες σέρβις αυτής της περιοχής μενού.



Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις **επισημαίνονται** στον παρακάτω πίνακα.

Service Μενού	Ρυθμίσεις/Εύρος ρύθμισης	Σημείωση/Περιορισμός
8.A Έκδοση λογισμικού	–	Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση λογισμικού.
8.b Κωδικοποίηση συσκευής	–	
8.C Κατάσταση GFA	–	Εσωτερική παράμετρος
8.d Εμφάνιση εσωτερικού σφάλματος λειτουργίας	–	Εσωτερική παράμετρος
8.E Επαναφορά λέβητα στην εργοστασιακή ρύθμιση	• 00	Με αυτήν τη λειτουργία σέρβις μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή στη βασική ρύθμιση.
8.F Διαρκής ανάφλεξη	• 0 : Εκτός λειτουργίας • 1 : Εντός λειτουργίας	Έλεγχος της ανάφλεξης μέσω μόνιμης ανάφλεξης χωρίς παροχή αερίου. ▶ Για να αποφύγετε ζημιές στον μετασχηματιστή ανάφλεξης: Αφήστε τη λειτουργία ενεργοποιημένη για έως 2 λεπτά.
9.A Μόνιμος τρόπος λειτουργίας	• 0 : Κανονική λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα από το σύστημα ελέγχου. • 1 : Η συσκευή λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ. • 2 : Η συσκευή λειτουργεί με μέγιστη ισχύ.	Η λειτουργία αυτή ορίζει έναν τρόπο λειτουργίας για συνεχή εφαρμογή.
9.b Τρέχων αριθμός στροφών ανεμιστήρα	–	Τρέχων αριθμός στροφών ανεμιστήρα σε 1/s
9.C Τρέχουσα θερμική ισχύς	–	Τρέχουσα θερμική ισχύς σε % της μέγιστης ονομαστικής θερμικής ισχύος στη λειτουργία θέρμανσης
9.E Συσκευές GB062 ...K...: Καθυστέρηση σήματος τουρμπίνας	• 2 ... 4 ... 8 × 0,25 δευτερόλεπτα	Η καθυστέρηση εμποδίζει την προσωρινή λειτουργία του λέβητα λόγω ξαφνικής αλλαγής πίεσης στην παροχή νερού, παρόλο που δεν γίνεται λήψη νερού.
9.F Χρόνος παράτασης λειτουργίας του κυκλοφορητή θέρμανσης	• 1 ... 3 ... 10 λεπτά	Ο χρόνος παράτασης λειτουργίας κυκλοφορητή ξεκινά στο τέλος της απαίτησης θερμότητας μέσω του θερμοστάτη.
A.A Θερμοκρασία στον αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής	–	Με αυτήν τη λειτουργία σέρβις μπορείτε να εμφανίσετε τη θερμοκρασία στον αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής.
A.C Συσκευές GB062: Θερμοκρασία μπόιλερ	–	Με αυτήν τη λειτουργία σέρβις μπορείτε να εμφανίσετε τη θερμοκρασία μπόιλερ ¹⁾
A.b Συσκευές GB062 ...K...: Θερμοκρασία ζεστού νερού	–	Με αυτήν τη λειτουργία σέρβις μπορείτε να εμφανίσετε τη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης.
b.F Συσκευές GB062 ...K...: Καθυστέρηση της λειτουργίας θέρμανσης για την παρασκευή ζεστού νερού (ηλιακή λειτουργία)	• 00 (εκτός λειτουργίας) ... 50 s	Η λειτουργία θέρμανσης αναβάλλεται, μέχρι να διαπιστώσει ο αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης, αν το ηλιακό προθερμασμένο νερό έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού. Ρυθμίστε την καθυστέρηση της λειτουργίας θέρμανσης σύμφωνα με τις συνθήκες εγκατάστασης.
F.2 Ρεύμα ιονισμού	–	Με ενεργοποιημένο καυστήρα: ≥ 20 = εντάξει, < 20 = σφάλμα
F.3 Λειτουργία αυτοκαθαρισμού	• 0 : κανονική λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα από το σύστημα ελέγχου. • 1 : η συσκευή λειτουργεί για 15 λεπτά με τη ρυθμισμένη μέγιστη ισχύ.	Για την προσωρινή αλλαγή του τρόπου λειτουργίας για τη μέτρηση καυσαερίων. Μετά από 15 λεπτά η συσκευή μεταβαίνει στον κανονικό τρόπο λειτουργίας.

1) Εμφανίζεται μόνο, όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ είναι συνδεδεμένος στο λέβητα.

11.2.3 Μενού 3

- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα βέλους ▲ και ▼, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **L.1**.
- Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲ όσες φορές χρειάζεται, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί **L.3**.
- Πατήστε το πλήκτρο **III** για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο μενού 3 (L.3).
- Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲ ή ▼, για να πλοηγηθείτε στις λειτουργίες σέρβις αυτής της περιοχής μενού.



Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις **επισημαίνονται** στον παρακάτω πίνακα.

Service Μενού	Ρυθμίσεις/Εύρος ρύθμισης	Σημείωση/Περιορισμός
E.1 Τύπος συσκευής, ισχύς, παρασκευή ζεστού νερού	–	Με αυτήν τη λειτουργία σέρβις η μονάδα ελέγχου προσαρμόζεται στην ισχύ συσκευής και στο είδος της παρασκευής ζεστού νερού. Αυτό απαιτείται κατά την αντικατάσταση της μονάδας ελέγχου.
F.1 Τύπος αερίου	• 0: Φυσικό αέριο • 1: Υγραέριο	Με αυτήν τη λειτουργία σέρβις ρυθμίζεται ο τύπος αερίου. ► Για να αλλάξετε τον ρυθμισμένο τύπο αερίου: Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα βέλους ▲ και ▼, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη .

Πίν. 67 Μενού 3

12 Έλεγχος ρύθμισης αερίου

Οι συσκευές για **φυσικό αέριο 2H** είναι από το εργοστάσιο ρυθμισμένες και σφραγισμένες σε δείκτη Wobbe 15 kWh/m³ και πίεση σύνδεσης 20 mbar.

- Αν η συσκευή λειτουργεί με τον ίδιο τύπο αερίου όπως αυτός που ρυθμίστηκε από το εργοστάσιο, δεν απαιτείται ρύθμιση στο ονομαστικό θερμικό φορτίο και το ελάχιστο θερμικό φορτίο.
- Αν ένας λέβητας ρυθμιστεί για άλλο τύπο αερίου, απαιτείται ρύθμιση CO₂ ή O₂.
- Όταν ένας λέβητας που λειτουργούσε με **φυσικό αέριο** γυρίσει σε λειτουργία με **υγραέριο** (ή αντίστροφα), απαιτείται μετασκευή με ένα σετ αλλαγής σε άλλο τύπο αερίου καθώς επίσης και ρύθμιση CO₂ ή O₂.
- ▶ Μετά την προσαρμογή σε άλλο τύπο αερίου τοποθετήστε την πινακίδα υπόδειξης τύπου αερίου (στο περιεχόμενο συσκευασίας του λέβητα ή του σετ αλλαγής σε άλλο τύπο αερίου) κοντά στην πινακίδα τύπου.



Ρύθμιση της αναλογίας αερίου-αέρα επιτρέπεται μόνο μέσω μέτρησης CO₂ ή O₂ σε μέγιστη και ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύ, με μια ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης.

12.1 Αλλαγή τύπου αερίου

Λέβητας	Αλλαγή σε	Αριθμός παραγγελίας
GB062-24 H V2	Υγραέριο	7 736 900 925
	Φυσικό αέριο	7 736 900 926
GB062-24 KD H V2	Υγραέριο	7 736 900 532
	Φυσικό αέριο	7 736 900 533

Πίν. 68 Διαθέσιμα σετ αλλαγής σε άλλο τύπο αερίου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κίνδυνος θανάτου από έκρηξη!

Το αέριο που διαρρέει μπορεί να οδηγήσει σε εκρήξεις.

- ▶ Οι εργασίες σε εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από έναν ειδικό.
- ▶ Πριν από τις εργασίες σε εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο: κλείστε τη βάνα αερίου.
- ▶ Αντικαταστήστε τις χρησιμοποιημένες φλάντζες στεγάνωσης με καινούργιες.
- ▶ Μετά τις εργασίες σε εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο: Εκτελέστε έλεγχο στεγανότητας.
- ▶ Τοποθετήστε το σετ μετατροπής σε άλλο τύπο αερίου σύμφωνα με τις συνοδευτικές οδηγίες εγκατάστασης.
- ▶ Μετά από κάθε μετατροπή: Ρυθμίστε την αναλογία αερίου/αέρα.


12.2 Ελέγξτε την αναλογία αερίου-αέρα και, αν χρειάζεται, ρυθμίστε την

- ▶ Απενεργοποιήστε τον λέβητα.
- ▶ Σπρώξτε την πλακέτα ελέγχου προς τα κάτω (→ σελίδα 29).
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα (→ σελίδα 29).
- ▶ Αναρτήστε την πλακέτα ελέγχου στο κάτω μέρος της συσκευής.

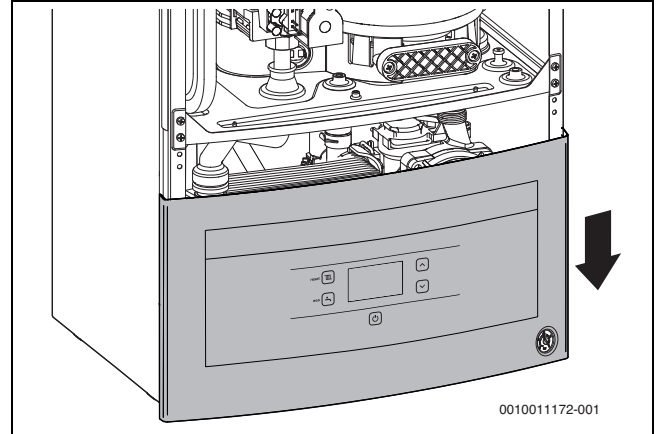

Σχ. 44 Πλακέτα ελέγχου, αναρτημένη στο πλαίσιο, για τον ταυτόχρονο χειρισμό της βάνας αερίου και της μονάδας ελέγχου


- ▶ Ενεργοποιήστε το λέβητα.
- ▶ Αφαιρέστε το πώμα από το στόμιο μέτρησης καυσαερίων.
- ▶ Ωθήστε τον αισθητήρα του αναλυτή καυσαερίων κατά περίπου 85 mm μέσα στο στόμιο μέτρησης καυσαερίων.
- ▶ Μονώστε το σημείο μέτρησης.

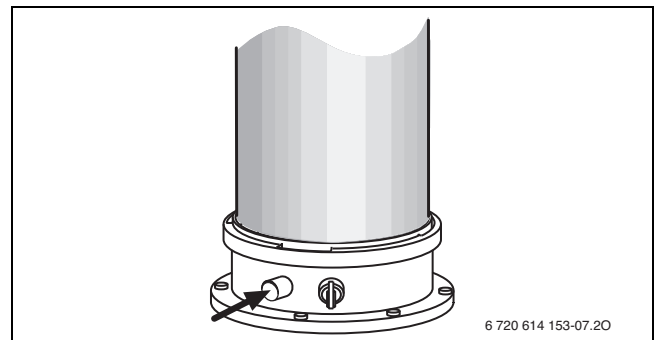

Σχ. 45 Στόμιο μέτρησης καυσαερίων

- ▶ Για να διασφαλιστεί η σταθερή μεταφορά θερμότητας: Ανοίξτε τις βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων.
- ▶ Επιλέξτε το μενού σέρβις 2.F και ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας **2** (= **μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς**) (→ σελίδα 40).
- ▶ Μετρήστε την περιεκτικότητα CO₂ ή O₂.

- Διαπεράστε τη σφράγιση της στραγγαλιστικής βαλβίδας αερίου στο σημείο της εγκοπής και ανασηκώστε την.

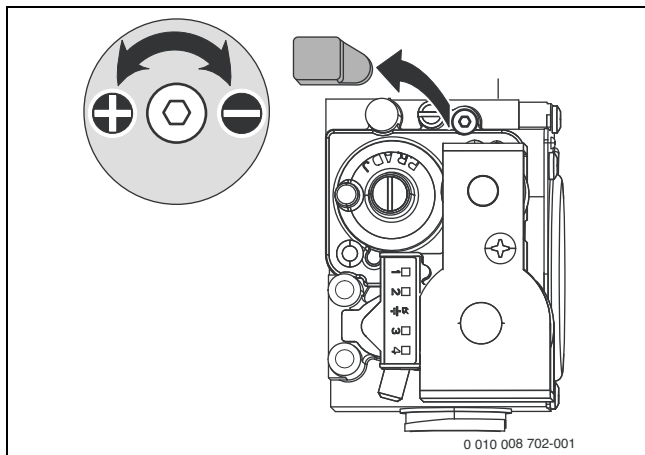

Σχ. 46 Αφαιρέστε τη σφράγιση


- Ρυθμίστε την περιεκτικότητα σε CO₂ ή O₂ για τη μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ σύμφωνα με τον πίνακα.

Τύπος αερίου	μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς		ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύς	
	CO ₂	O ₂	CO ₂	O ₂
Φυσικό αέριο	9,4 %	4,0 %	8,6 %	5,5 %
Υγραέριο (προπάνιο) ¹⁾	10,8 %	4,6 %	10,5 %	5,0 %

1) Βασική τιμή για υγραέριο σε σταθερές δεξαμενές έως 15.000 λίτρων

Πίν. 69 Περιεκτικότητα σε CO₂ και O₂

- Επιλέξτε τη λειτουργία σέρβις 2.F και ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας 1 (= ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύς) (→ σελίδα 40).
- Μετρήστε την περιεκτικότητα σε CO₂ ή O₂.
- Αφαιρέστε τη σφράγιση από τη βίδα ρύθμισης της βάνας αερίου.

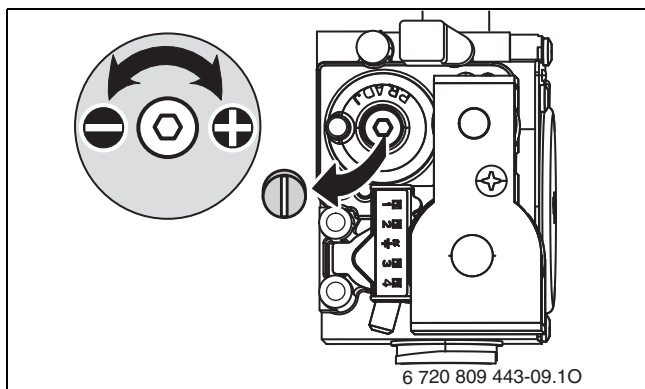

Σχ. 47 Αφαιρέστε τη σφράγιση από τη βίδα αερίου


- Ρυθμίστε την περιεκτικότητα σε CO₂ ή O₂ για την ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύ σύμφωνα με τον πίνακα.
- Ελέγξτε εκ νέου τη ρύθμιση με μέγιστη και ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύ και, αν χρειάζεται, επαναρυθμίστε.
- Επιλέξτε τη λειτουργία σέρβις 2.F και ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας 0 (= κανονική λειτουργία) (→ σελίδα 40) ή πατήστε το πλήκτρο .

Ο λέβητας μεταβαίνει ξανά στην κανονική λειτουργία.

- Μετρήστε την περιεκτικότητα σε CO₂ ή O₂ και καταχωρήστε τις τιμές στο πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας.
- Αφαιρέστε τον αισθητήρα καυσαερίων από το στόμιο μέτρησης καυσαερίων και τοποθετήστε το πώμα.
- Σφραγίστε το διακόπτη αερίου και τη στραγγαλιστική βαλβίδα αερίου.

12.3 Έλεγχος της πίεσης σύνδεσης αερίου

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κλείστε τη βάνα αερίου.
- Ξεβιδώστε τη βίδα στο στόμιο μέτρησης για την πίεση σύνδεσης αερίου και συνδέστε τη συσκευή μέτρησης πίεσης.

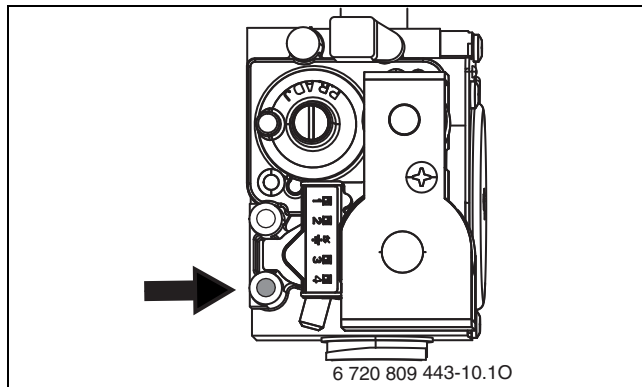

Σχ. 48 Στόμιο μέτρησης για πίεση σύνδεσης αερίου

- Ανοίξτε τη βάνα αερίου και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εξασφαλίστε την απόδοση θερμότητας με ανοιχτές βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων.
- Επιλέξτε τη λειτουργία σέρβις 2.F και ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας 2 (= μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς) (→ κεφάλαιο 11.2 από σελίδα 40).
- Ελέγξτε την απαιτούμενη πίεση σύνδεσης αερίου σύμφωνα με τον πίνακα.

Τύπος αερίου	Ονομαστική ή πίεση [mbar]	Επιτρεπόμενο εύρος πίεσης σε μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ [mbar]
Φυσικό αέριο	20	17 - 25
Υγραέριο (προπάνιο) ¹⁾	37	25 - 45

1) Βασική τιμή για υγραέριο σε σταθερές δεξαμενές έως 15.000 λίτρων

Πίν. 70 Επιτρεπόμενη πίεση σύνδεσης αερίου



Η έναρξη λειτουργίας δεν επιτρέπεται εκτός του επιτρεπόμενου εύρους πίεσης.

- Εξακριβώστε την αιτία και αποκαταστήστε τη βλάβη.
- Εάν αυτό δεν είναι εφικτό: Φράξτε το λέβητα στην πλευρά του αερίου και ειδοποιήστε την εταιρεία παροχής αερίου.

- Επιλέξτε τη λειτουργία σέρβις 2.F και ρυθμίστε τον τρόπο λειτουργίας 0 (= κανονική λειτουργία) (→ κεφάλαιο 11.2 από σελίδα 40) ή πατήστε το πλήκτρο  Πατήστε το . Ο λέβητας μεταβαίνει ξανά στην κανονική λειτουργία.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, κλείστε τη βάνα αερίου, αφαιρέστε το μανόμετρο και βιδώστε σφιχτά τη βίδα.
- Συναρμολογήστε πάλι το περίβλημα.

13 Μέτρηση καυσαερίων

13.1 Λειτουργία αυτοκαθαρισμού

Στη λειτουργία καθαρισμού η συσκευή λειτουργεί με μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ.



Έχετε στη διάθεσή σας 15 λεπτά για να μετρήσετε τις τιμές ή να προβείτε σε ρυθμίσεις. Στη συνέχεια ο λέβητας μεταβαίνει και πάλι στην κανονική λειτουργία.

- ▶ Εξασφαλίστε την απόδοση θερμότητας με ανοιχτές βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων.
- ▶ Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα βέλους ▲ και ▼, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **L.1**.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲ όσες φορές χρειάζεται, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί **L.2**.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **III** για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο μενού 2 (L.2).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲ ή ▼ όσες φορές χρειάζεται, μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί **F.3**.
- ▶ Με το πλήκτρο **III** μεταβείτε στη λειτουργία σέρβις. Στην ένδειξη αναβοσβήνει **0**.
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο βέλους ▲, για να ρυθμίσετε την τιμή **1** (= **μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς**).
- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **III** μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί **I**.

Για τον τερματισμό της λειτουργίας καθαρισμού:

- ▶ Πατήστε το πλήκτρο **II**.

13.2 Έλεγχος στεγανότητας της διαδρομής καυσαερίων


Μέτρηση O_2 ή CO_2 στον αέρα καύσης.

Για τη μέτρηση χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα δακτυλιοειδούς σχισμής.



Με μέτρηση O_2 ή CO_2 του αέρα καύσης μπορεί σε μία απαγωγή καυσαερίων να ελεγχθεί βάσει των τιμών C_{13} , C_{33} , C_{43} και C_{93} η στεγανότητα της διαδρομής καυσαερίων. Η περιεκτικότητα O_2 δεν πρέπει να πέφτει κάτω από το 20,6%. Η περιεκτικότητα CO_2 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2%.

- ▶ Αφαιρέστε το πώμα του στομίου μέτρησης αέρα καύσης [2].
- ▶ Ωθήστε τον αισθητήρα καυσαερίων στο στόμιο και στεγανοποιήστε το σημείο μέτρησης.
- ▶ Ρυθμίστε τη λειτουργία καθαρισμού (→ κεφάλαιο 13.1).

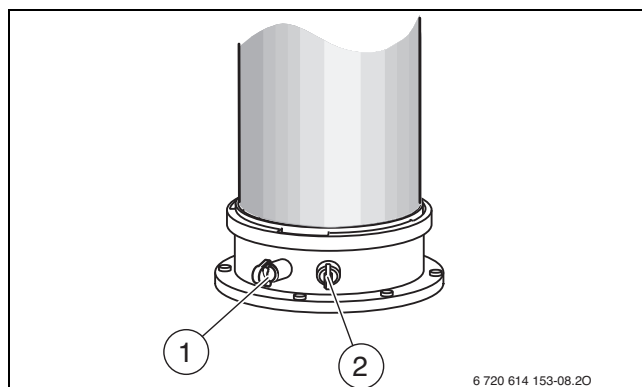

Σχ. 49 Στόμιο μέτρησης καυσαερίων και στόμιο μέτρησης αέρα καύσης

- [1] Στόμιο μέτρησης καυσαερίων
- [2] Στόμιο μέτρησης αέρα καύσης

- ▶ Μετρήστε την περιεκτικότητα O_2 και CO_2 .
- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο **II**. Πατήστε το .
Ο λέβητας μεταβαίνει ξανά στην κανονική λειτουργία.
- ▶ Αφαιρέστε το αισθητήριο καυσαερίων.
- ▶ Τοποθετήστε ξανά το πώμα.

13.3 Μέτρηση CO_2 στο καυσάεριο

Για τη μέτρηση χρησιμοποιήστε έναν αισθητήρα καυσαερίων πολλών οπών.

- ▶ Αφαιρέστε το πώμα από το στόμιο μέτρησης καυσαερίων [1] (→ σχ. 49).
- ▶ Ωθήστε τον αισθητήρα καυσαερίων στο στόμιο μέχρι τέρμα και στεγανοποιήστε το σημείο μέτρησης.
- ▶ Ρυθμίστε τη λειτουργία καθαρισμού (→ κεφάλαιο 13.1).
- ▶ Μετρήστε την περιεκτικότητα CO_2 .
- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο **II**. Πατήστε το .
Ο λέβητας μεταβαίνει ξανά στην κανονική λειτουργία.
- ▶ Αφαιρέστε το αισθητήριο καυσαερίων.
- ▶ Τοποθετήστε ξανά το πώμα.

14 Προστασία του περιβάλλοντος και απόρριψη

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ομίλου Bosch.

Η ποιότητα των προϊόντων, η αποδοτικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για εμάς στόχους ίδιας βαρύτητας. Οι νόμοι και κανονισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος τηρούνται αυστηρά. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρησιμοποιούμε τη βέλτιστη τεχνολογία και τα καλύτερα υλικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τους παράγοντες για την καλύτερη αποδοτικότητα.

Συσκευασία

Για τη συσκευασία συμμετέχουμε στα εγχώρια συστήματα ανακύκλωσης που αποτελούν εγγύηση για βέλτιστη ανακύκλωση.

Όλα τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα.

Παλαιά συσκευή

Οι χρησιμοποιημένες συσκευές περιέχουν αξιοποιήσιμα υλικά, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

Οι διατάξεις της συσκευής μπορούν εύκολα να διαχωριστούν και τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Τα πλαστικά μέρη φέρουν σήμανση. Έτσι μπορούν να ταξινομηθούν σε κατηγορίες τα διάφορα τμήματα και να διατεθούν για ανακύκλωση ή απόρριψη.

15 Επιθεώρηση και συντήρηση

15.1 Υποδείξεις ασφαλείας για την επιθεώρηση και συντήρηση

⚠ Υποδείξεις για την ομάδα ενδιαφέροντος

Η επιθεώρηση και συντήρηση πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρεία. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες ή ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ατόμων.

- ▶ Επιστημόνους στον ιδιοκτήτη τις συνέπειες μιας ελλιπούς ή εσφαλμένης επιθεώρησης και συντήρησης.
- ▶ Φροντίστε για την επιθεώρηση της εγκατάστασης θέρμανσης και την ενδεχόμενη εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και καθαρισμού τουλάχιστον σε ετήσια βάση.
- ▶ Αποκαταστήστε αμέσως τις πιθανές ελλείψεις.
- ▶ Απαιτείται έλεγχος, και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. Συνιστούμε τον ετήσιο καθαρισμό.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά (βλέπε κατάλογο ανταλλακτικών).
- ▶ Αντικαθιστάτε τις απεγκατεστημένες φλάντζες στεγάνωσης και τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους με νέα εξαρτήματα.

⚠ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!

Η επαφή με εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Πριν από τις εργασίες στο ηλεκτρικό εξάρτημα διακόψτε την τροφοδοσία τάσης (230 V AC) (ασφάλεια, διακόπτης προστασίας γραμμής) και ασφαλίστε την έναντι ακούσιας επανενεργοποίησης.

⚠ Κίνδυνος θανάτου από εξερχόμενα καυσαέρια!

Τα καυσαέρια που διαρρέουν μπορεί να οδηγήσουν σε δηλητηρίαση.

- ▶ Μετά από τη διεξαγωγή εργασιών σε εξαρτήματα που μεταφέρουν καυσαέρια, εκτελέστε έλεγχο στεγανότητας.

⚠ Κίνδυνος έκρηξης λόγω διαρροής αερίου!

Το αέριο που διαρρέει μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

- ▶ Πριν από τη διεξαγωγή εργασιών σε εξαρτήματα που μεταφέρουν αέριο, κλείστε τη βάνα αερίου.
- ▶ Διεξάγετε έλεγχο στεγανότητας.

⚠ Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτού νερού!

Το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

- ▶ Υποδείξτε στους κατοίκους πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού καπνοδόχου ή μιας θερμικής απολύμανσης τον κίνδυνο εγκαυμάτων.
- ▶ Εκτελείτε τη θερμική απολύμανση μόνο εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας.
- ▶ Μην τροποποιείτε τη ρυθμισμένη μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού.

⚠ Ζημιές στη συσκευή από διαρροή νερού!

Το νερό που εκρέει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα ελέγχου.

- ▶ Καλύψτε τη μονάδα ελέγχου πριν από την εκτέλεση εργασιών σε εξαρτήματα παροχής νερού.

⚠ Βοηθητικά μέσα για την επιθεώρηση και συντήρηση

- Οι ακόλουθες συσκευές μέτρησης απαιτούνται:
 - Ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης καυσαερίων για CO₂, O₂, CO και θερμοκρασία καυσαερίων
 - συσκευή μέτρησης πίεσης 0 - 30 mbar (ανάλυση τουλάχιστον 0,1 mbar)
- ▶ Χρησιμοποιήστε θερμοαγώγιμη πάστα 8 719 918 658 0.
- ▶ Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα γράσα.

⚠ Μετά την επιθεώρηση/συντήρηση

- ▶ Σφίξτε όλες βιδωτές συνδέσεις είναι χαλαρές.
- ▶ Θέστε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία (→ Κεφάλαιο 7, σελίδα 34).
- ▶ Ελέγξτε τη στεγανότητα των σημείων διαχωρισμού.
- ▶ Ελέγξτε την αναλογία αερίου/αέρα.

15.2 Εμφάνιση τελευταίας αποθηκευμένης βλάβης




Μια επισκόπηση των βλαβών υπάρχει από τη σελίδα 57.

- ▶ Επιλέξτε το μενού Service 6.A (→ κεφάλαιο 11.2 από σελίδα 40).

15.3 Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας

- ▶ Αφαιρέστε την επένδυση.
- ▶ Αφαιρέστε το κάλυμμα από το στόμιο μέτρησης και συνδέστε το μανόμετρο.

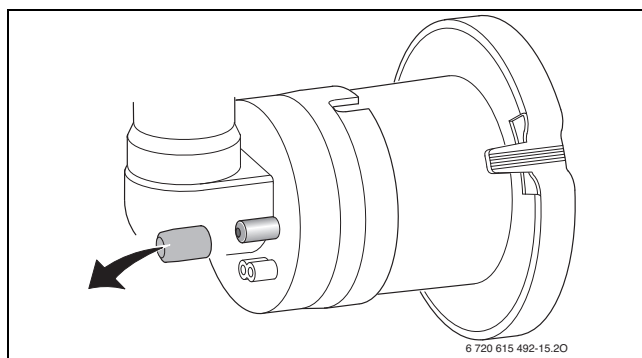

Σχ. 50 Στόμιο μέτρησης στη διάταξη ανάμειξης

- ▶ Ελέγξτε την πίεση ελέγχου στη διάταξη ανάμειξης, όταν η ονομαστική θερμική ισχύς έχει τη μέγιστη τιμή.
- ▶ Στο παρακάτω αποτέλεσμα μέτρησης απαιτείται καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας:
 - GB062-24 H V2 < 11,5 mbar
 - GB062-24 KD H V2 < 10,5 mbar

15.4 Έλεγχος ηλεκτροδίων και καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας



ΠΡΟΣΟΧΗ


Κίνδυνος εγκαυμάτων από θερμές επιφάνειες!

Επιμέρους εξαρτήματα του λέβητα μπορεί να είναι εξαιρετικά θερμά ακόμα και αρκετό χρόνο μετά τη θέση εκτός λειτουργίας!

- Πριν από τις εργασίες στον λέβητα: Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως.
- Αν χρειαστεί χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια.


Για τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιήστε το εξάρτημα αρ. 1156, αρ. παραγγελίας 7 719 003 006, το οποίο αποτελείται από βούρτσα και έναν μοχλό.

1. Τραβήξτε έξω τον σωλήνα αναρρόφησης.
2. Στη διάταξη ανάμειξης πιέστε την ασφάλιση, περιστρέψτε την προς τα κάτω και αφαιρέστε τη διάταξη ανάμειξης προς τα αριστερά.

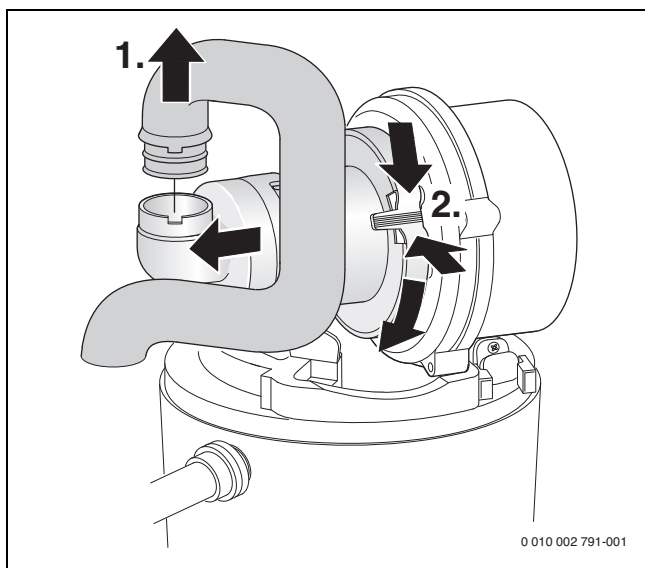


Σχ. 51 Αφαίρεση σωλήνα αναρρόφησης και διάταξης ανάμειξης

1. Αφαιρέστε το καλώδιο του ηλεκτροδίου ανάφλεξης και επιτήρησης.
2. Πιέστε την ασφάλεια καλωδίου και αφαιρέστε το βύσμα.
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης.
4. Ξεβιδώστε το παξιμάδι και αφαιρέστε τον ανεμιστήρα.

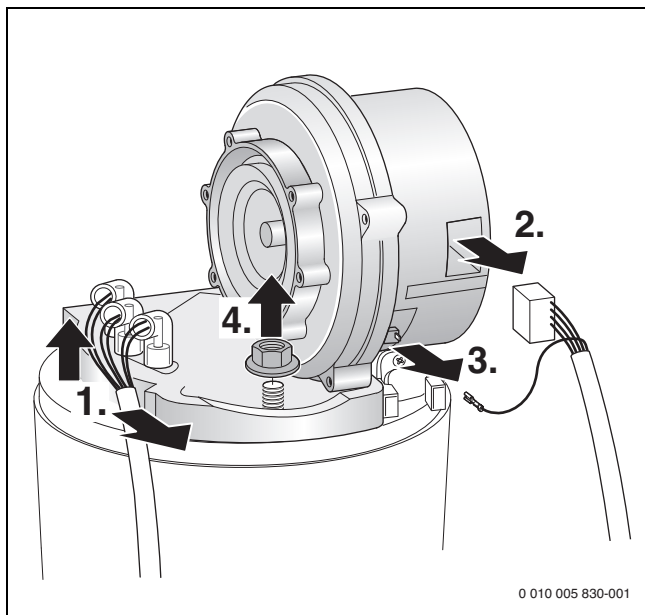


Σχ. 52 Αφαίρεση ανεμιστήρα

- Αφαιρέστε το σετ ηλεκτροδίων με τη φλάντζα στεγάνωσης και ελέγξτε τα ηλεκτρόδια για ρύπους, αν χρειαστεί καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα.
- Αφαιρέστε τον καυστήρα.

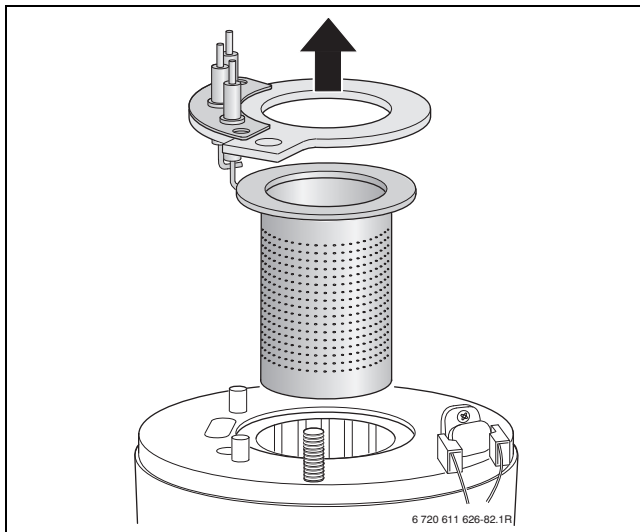


Σχ. 53 Αφαίρεση καυστήρα

- Αφαιρέστε το επάνω μετατοπιζόμενο σώμα με τον μοχλό (πρόσθετος εξοπλισμός συντήρησης).

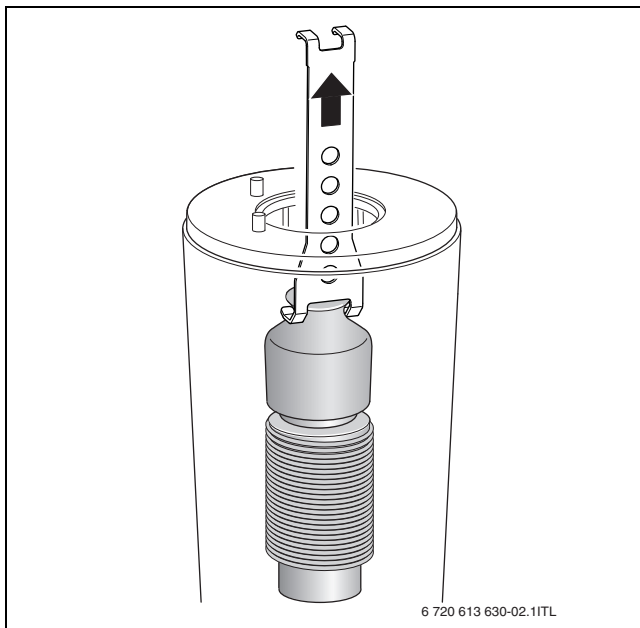


Σχ. 54 Αφαίρεση επάνω μετατοπιζόμενου σώματος

- Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο ως μοχλό για να βγάλετε και το κάτω μετατοπιζόμενο σώμα.

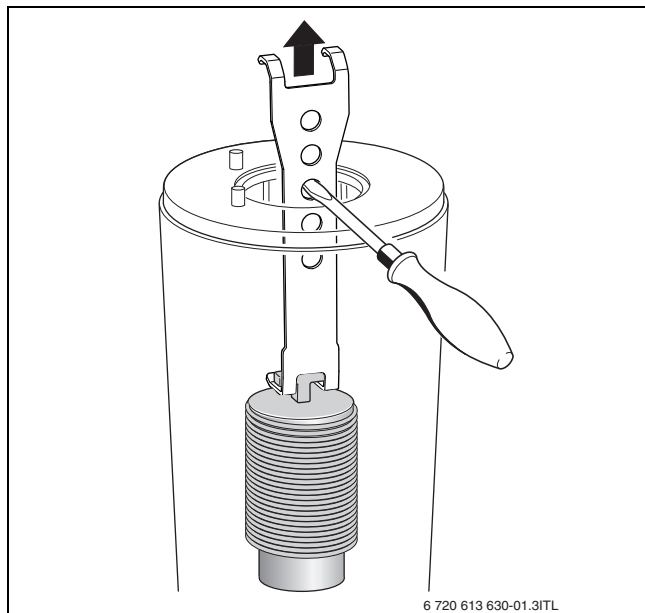

Σχ. 55 Αφαίρεση κάτω μετατοπιζόμενου σώματος


- Καθαρίστε τα δύο μετατοπιζόμενα σώματα.
- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας με βούρτσα:
 - περιστρέφοντάς την αριστερά - δεξιά
 - με κίνηση πάνω-κάτω μέχρι τέρμα
- Αφαιρέστε τις βίδες από το καπάκι του ανοίγματος ελέγχου και στη συνέχεια και το καπάκι.

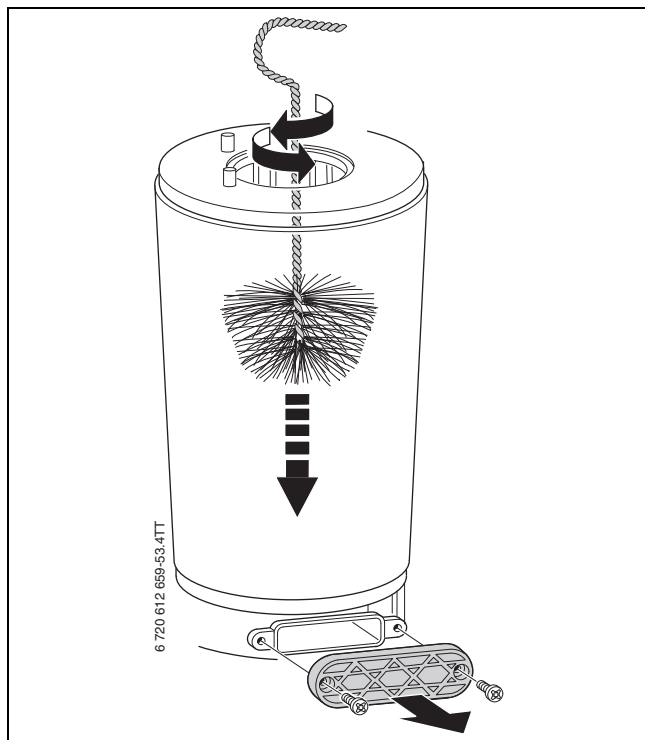

Σχ. 56 Καθαρισμός εναλλάκτη


- Αναρροφήστε τα υπολείμματα και κλείστε ξανά το άνοιγμα ελέγχου.

- Χρησιμοποιήστε έναν φακό και έναν καθρέφτη για να ελέγξετε τον εναλλάκτη θερμότητας για κατάλοιπα.

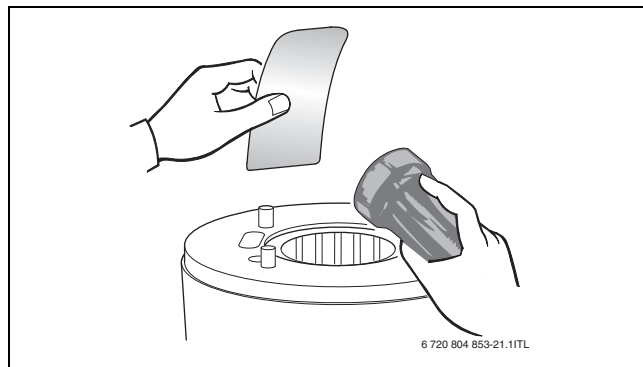

Σχ. 57 Έλεγχος εναλλάκτη θερμότητας για κατάλοιπα

- Τοποθετήστε πάλι τα μετατοπιζόμενα σώματα στη θέση τους.
- Απεγκαταστήτε το σιφόνι συμπυκνώματος και τοποθετήστε από κάτω κατάλληλο δοχείο.
- Ξεπλύνετε τον εναλλάκτη θερμότητας από πάνω με νερό.

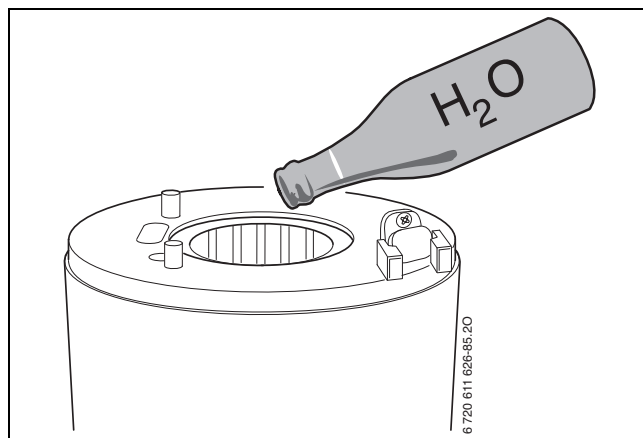

Σχ. 58 Έκπλυση εναλλάκτη θερμότητας με νερό

- Ανοίξτε πάλι το άνοιγμα ελέγχου και καθαρίστε το δοχείο συμπυκνώματος και τη σύνδεση εκροής συμπυκνώματος.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υλικές ζημιές από θερμά καυσάερια!

Σε περίπτωση ελαττωματικών φλαντζών στεγάνωσης μπορεί να διαρρεύσουν θερμά καυσάερια, να προκληθούν ζημιές στις συσκευές και να τεθεί σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία.

- Μετά από κάθε συντήρηση ή επιθεώρηση αντικαταστήστε όλες τις φλάντζες στεγάνωσης που σχετίζονται με το μέτρο.
- Προσέξτε τη σωστή εφαρμογή των φλαντζών στεγάνωσης.
- Ρυθμίστε την αναλογία αερίου/αέρα (→ σελίδα 45).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υλικές ζημιές από χημικά!

Η χρήση χημικών κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, του καθαρισμού της εκροής ή κατά τη συντήρηση είναι πιθανό να προκαλέσει φθορές στα ελαστικά υλικά EPDM. Κατά συνέπεια μπορεί να προκληθεί διαρροή καυσαερίων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά για την έκπλυση του εναλλάκτη θερμότητας.

15.5 Καθαρίστε το σιφόνι συμπυκνώματος




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος θανάτου από δηλητηρίαση!

Σε περίπτωση που το σιφόνι συμπυκνώματος δεν είναι γεμάτο με νερό μπορεί να διαρρεύσουν τοξικά καυσαέρια.

- ▶ Πριν από την έναρξη λειτουργίας: Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι είναι γεμάτο με νερό.
- ▶ Εφόσον υπάρχει: Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα πλήρωσης σιφονιού μόνο κατά τη συντήρηση και μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης ενεργοποιήστε το ξανά.
- ▶ Εφόσον υπάρχει: Χρησιμοποιήστε το σιφόνι που είναι ενσωματωμένο στον λέβητα.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το συμπύκνωμα απομακρύνεται σωστά.

1. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο σιφόνι συμπυκνώματος.
2. Αποσυνδέστε την παροχή προς το σιφόνι συμπυκνώματος.
3. Ξεβιδώστε τη βίδα και αφαιρέστε το σιφόνι συμπυκνώματος.

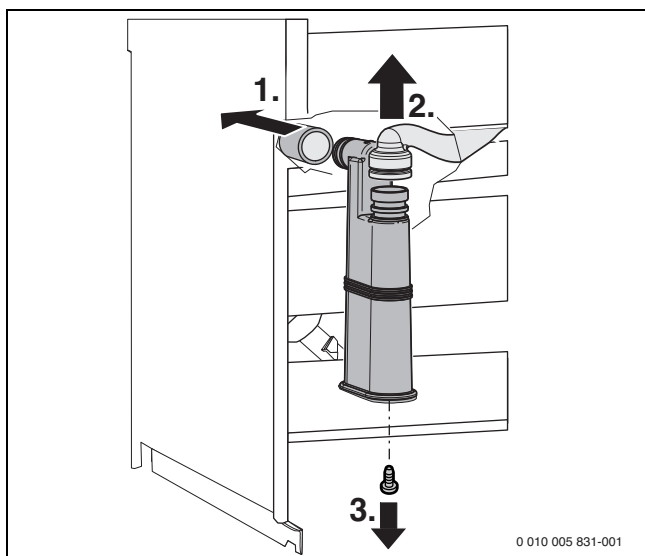


Σχ. 59 Αφαίρεση σιφονιού συμπυκνώματος

- ▶ Καθαρίστε το σιφόνι συμπυκνώματος και ελέγξτε το άνοιγμα προς τον εναλλάκτη θερμότητας.
- ▶ Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα συμπυκνώματος και, αν χρειάζεται, καθαρίστε τον.
- ▶ Γεμίστε το σιφόνι συμπυκνώματος με περ. ¼ νερό και συναρμολογήστε το ξανά.

15.6 Έλεγχος μεμβράνης (ασφάλειας επιστροφής καυσαερίων) στη διάταξη ανάμειξης


- ▶ Αφαιρέστε τη διάταξη ανάμειξης (→ Σχ. 51).
- ▶ Ελέγξτε αν η μεμβράνη είναι καθαρή ή εμφανίζει σχισίματα.

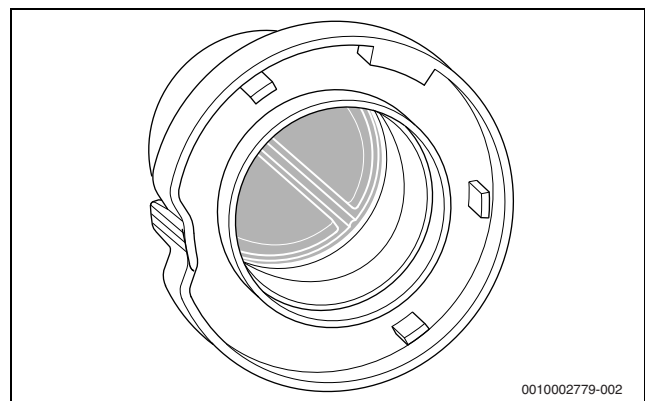

Σχ. 60 Μεμβράνη στη διάταξη ανάμειξης


15.7 Έλεγχος σήτας στο σωλήνα κρύου νερού (συσκευές GB062 ..K..)

1. Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα.
2. Τραβήξτε έξω τη βαλβίδα ασφαλείας.

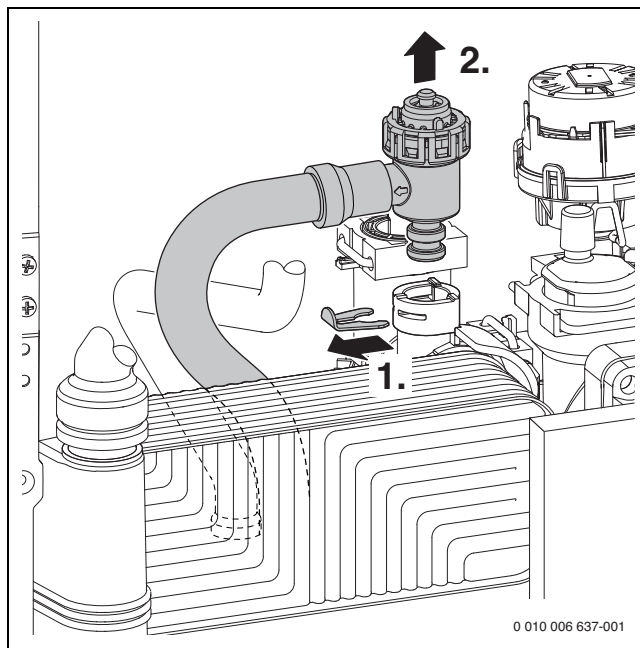

Σχ. 61 Αφαίρεση βαλβίδας ασφαλείας (κύκλωμα θέρμανσης)

1. Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα.
2. Τραβήξτε έξω την επένδυση.
3. Ελέγξτε μήπως η σίτα δεν είναι καθαρή.

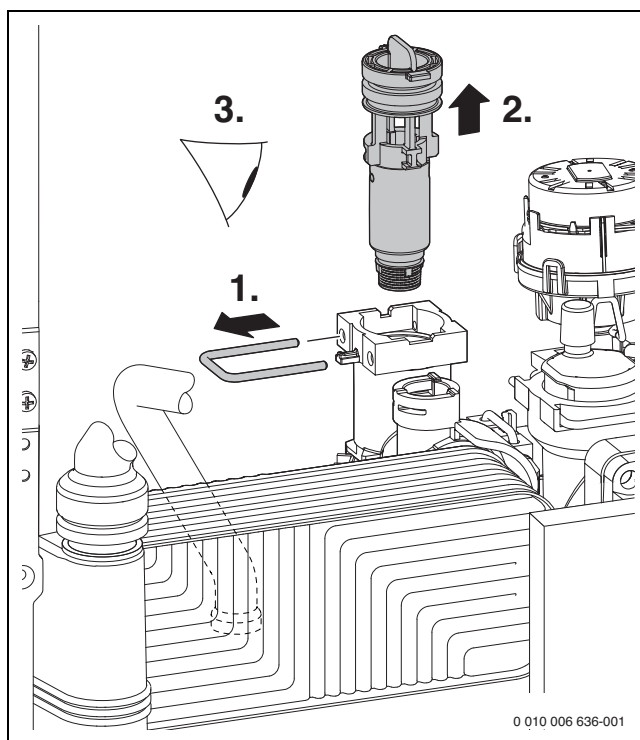

Σχ. 62 Έλεγχος σήτας στον σωλήνα κρύου νερού

15.8 Συσκευές GB062 ..K...: Έλεγχος πλακοειδούς εναλλάκτη θερμότητας


Όταν η ισχύς ζεστού νερού χρήσης είναι ανεπαρκής:

- Ελέγξτε τη σήτα στον σωλήνα κρύου νερού για ρύπους (→ κεφάλαιο 15.7).
- Απομακρύνετε τα άλατα από τον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας με ένα εγκεκριμένο για ανοξείδωτο χάλυβα (1.4401) καθαριστικό αλάτων.

-ή-

- Αφαιρέστε και τοποθετήστε τον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας.

1. Αφαιρέστε τη βίδα.
2. Αφαιρέστε τον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας.

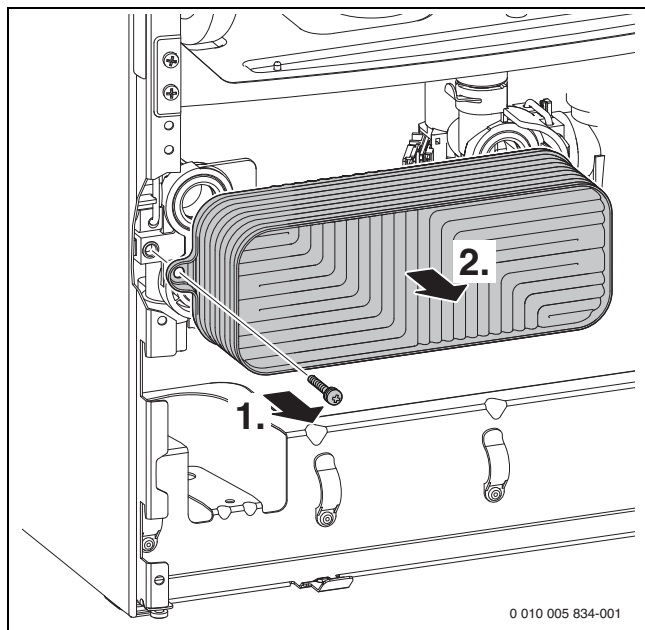

Σχ. 63 Αφαίρεση πλακοειδούς εναλλάκτη θερμότητας

15.9 Έλεγχος δοχείου διαστολής

Το δοχείο διαστολής πρέπει να ελέγχεται ετησίως.

- Ο λέβητας δεν θα πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση.
- Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την αρχική πίεση του δοχείου διαστολής στο στατικό ύψος της εγκατάστασης θέρμανσης (→ κεφάλαιο 5.4, σελίδα 28).

15.10 Ρύθμιση πίεσης λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης

Ένδειξη στο μανόμετρο	
1 bar	Ελάχιστη πίεση πλήρωσης (με κρύα εγκατάσταση)
1 - 2 bar	Ιδανική πίεση πλήρωσης
3 bar	Δεν επιτρέπεται υπέρβαση της μέγιστης πίεσης πλήρωσης, όταν ο λέβητας έχει φτάσει στην υψηλότερη θερμοκρασία του (ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας).

Πίν. 71

Όταν ο δείκτης βρίσκεται κάτω από 1 bar (με κρύα εγκατάσταση):


- Συμπληρώστε νερό, μέχρι να βρεθεί ο δείκτης ξανά μεταξύ 1 bar και 2 bar.

Όταν η πίεση δεν διατηρείται:

- Ελέγξτε τη στεγανότητα του δοχείου διαστολής και της εγκατάστασης θέρμανσης.

15.11 Αφαίρεση αυτόματου εξαεριστήρα


1. Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα.
2. Τραβήξτε έξω το αυτόματο εξαεριστικό.

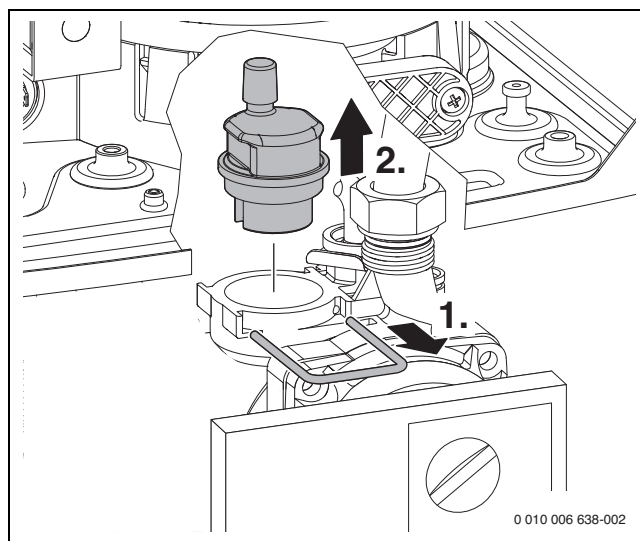

Σχ. 64 Αφαίρεση αυτόματου εξαεριστήρα

15.12 Έλεγχος βάνας αερίου

- Αποσυνδέστε το βύσμα (24 V) στη βάνα αερίου.
- Μετρήστε την αντίσταση της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας [1] και [2].

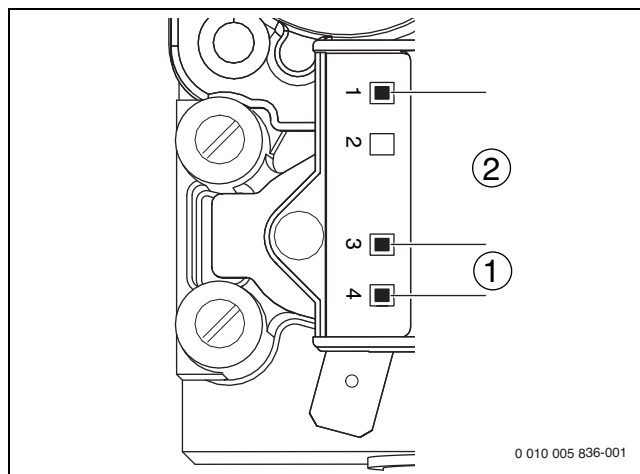

Σχ. 65 Σημεία μέτρησης στη βάνα αερίου


- [1] Σημεία μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 1 (3-4)
 [2] Σημεία μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας 2 (1-3)

- Όταν η αντίσταση είναι 0 ή ∞, αντικαταστήστε τη βάνα αερίου.

15.13 Αφαίρεση βάνας αερίου


► Κλείσιμο βάνας αερίου

1. Ανοίξτε τις ασφάλειες στον σωλήνα αερίου.
2. Αφαιρέστε τον σωλήνα αερίου.
3. Αποσυνδέστε το βύσμα (24 V) από τη βάνα αερίου.
4. Λύστε το παξιμάδι.

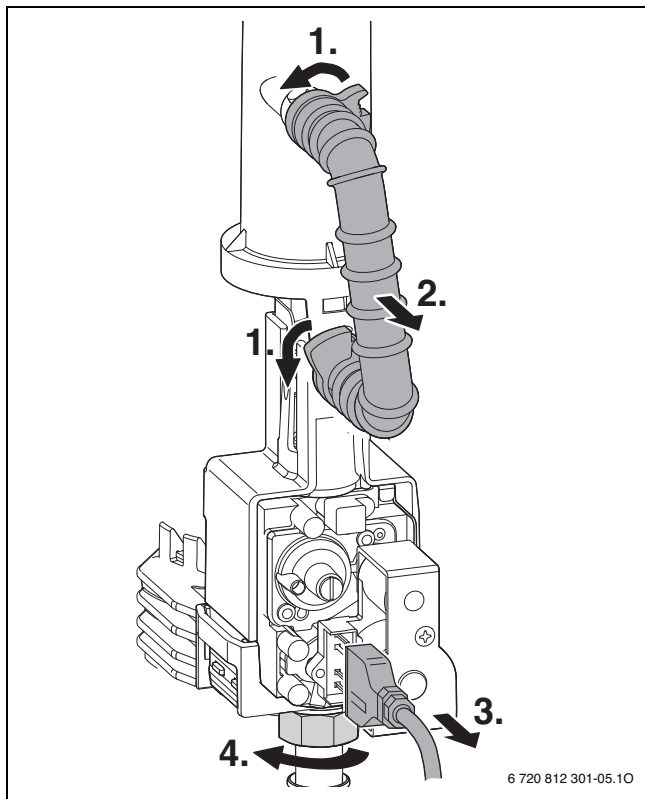

Σχ. 66 Αφαίρεση βάνας αερίου

- Λύστε την ασφάλιση στις δύο πλευρές με ένα κατσαβίδι.
► Αφαιρέστε τη βάνα αερίου και το πλαστικό περίβλημα.

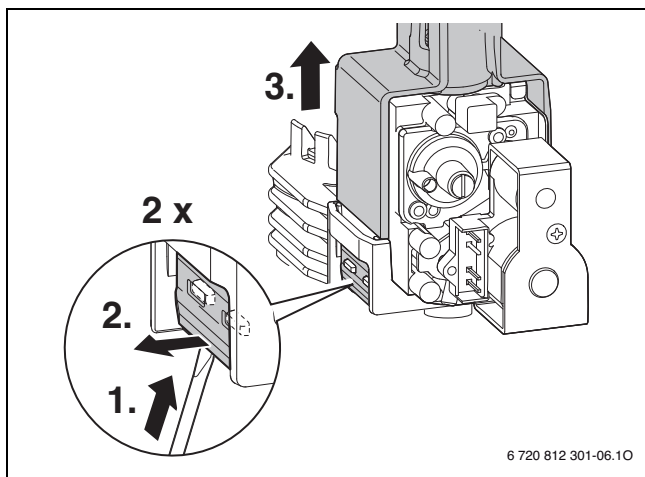


Σχ. 67 Αφαίρεση βάνας αερίου

- Συναρμολογήστε τη βάνα αερίου με την αντίστροφη σειρά και ρυθμίστε την αναλογία αερίου/αέρα (→ κεφάλαιο 12 σελίδα 45).

15.14 Αφαίρεση κυκλοφορητή θέρμανσης

1. Αφαιρέστε το βύσμα.
2. Αφαιρέστε τις βίδες.
3. Αφαιρέστε την κεφαλή κυκλοφορητή προς τα εμπρός.

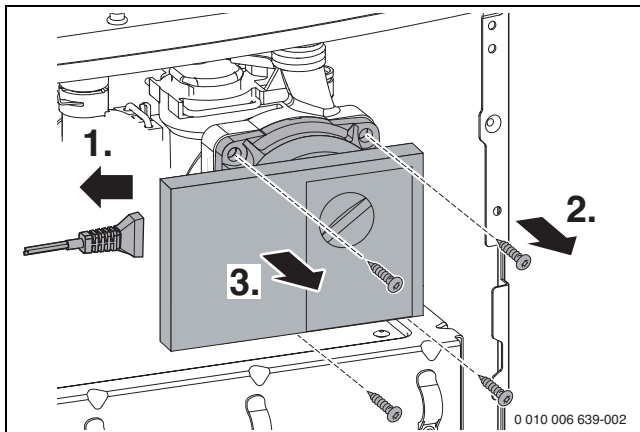


Σχ. 68 Αφαίρεση κυκλοφορητή θέρμανσης

15.15 Αφαίρεση κινητήρα της τριόδου βάνας

- Αφαίρεση αυτόματου εξαεριστήρα (→ σελίδα 53).
► Αφαίρεση κινητήρα της τριόδου βάνας:

1. Λύστε το συνδετήρα.
2. Αφαιρέστε τον κινητήρα της τριόδου βαλβίδας.

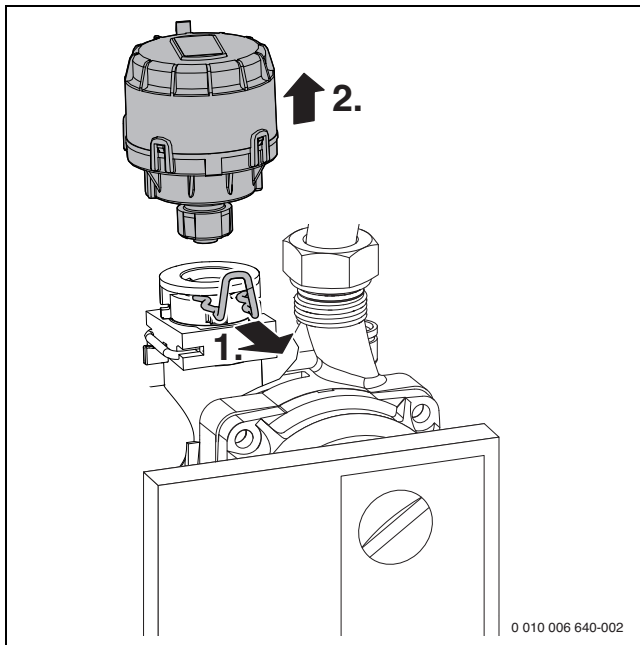


Σχ. 69 Αφαίρεση κινητήρα της τριόδου βάνας

- Πιέστε την ασφάλεια καλωδίου και αφαιρέστε το βύσμα.


15.16 Αφαίρεση εναλλάκτη θερμότητας

- ▶ Αφαιρέστε τον σωλήνα αναρρόφησης και τη διάταξη ανάμειξης (→ σχ. 51, σελίδα 50).
 - ▶ Αφαιρέστε τον ανεμιστήρα (→ σχ. 52, σελίδα 50).
1. Αφαιρέστε τον σφιγκτήρα.
 2. Λύστε τον σωλήνα προσαγωγής.
 3. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το θερμικό καυσασερίων.
 4. Αφαιρέστε το παξιμάδι.

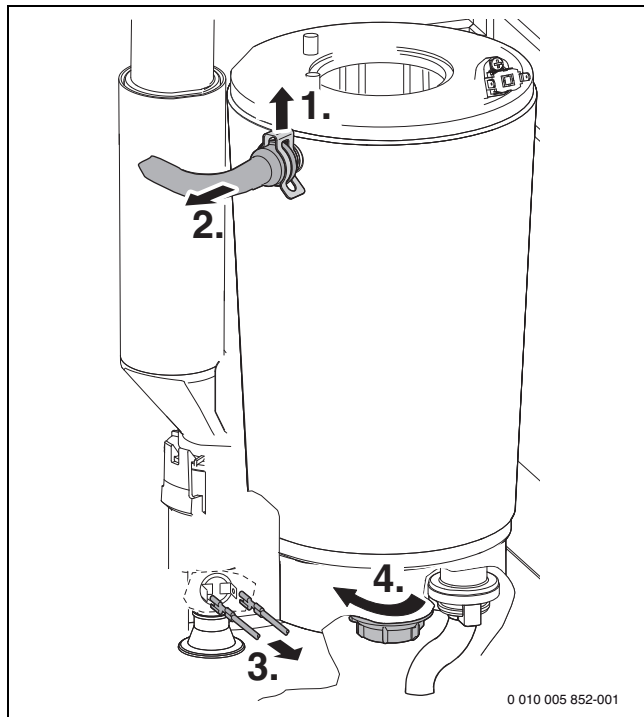

Σχ. 70 Λύσιμο σωλήνα προσαγωγής και αποσύνδεση καλωδίου

1. Ξεκουμπώστε τον αγωγό καυσασερίων και ωθήστε τον προς τα επάνω.
2. Περιστρέψτε τον αγωγό καυσασερίων προς τα δεξιά.
3. Αφαιρέστε τον εναλλάκτη θερμότητας.

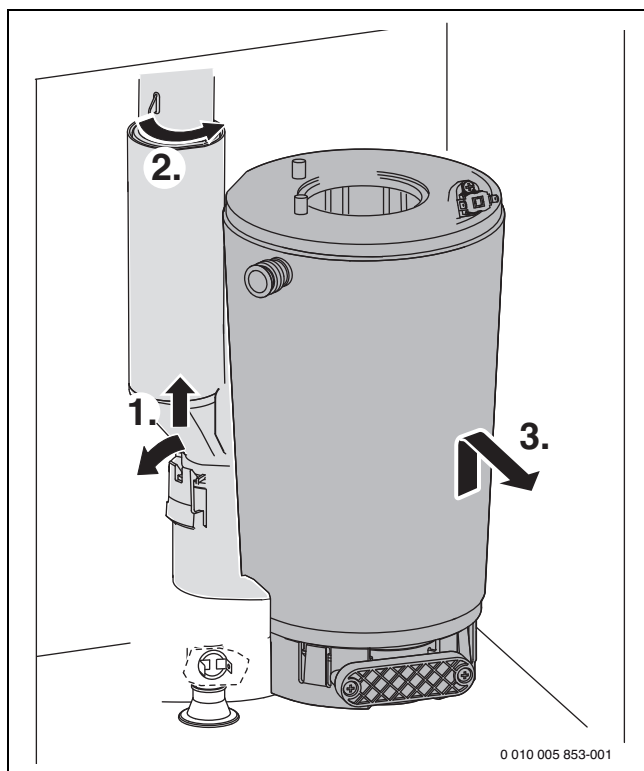

Σχ. 71 Αφαίρεση εναλλάκτη θερμότητας

15.17 Λίστα ελέγχου για την επιθεώρηση και τη συντήρηση

Ημ/νία						
1	Εμφανίστε την τελευταία αποθηκευμένη βλάβη τη μονάδα ελέγχου, λειτουργία σέρβις 6.A (→ κεφάλαιο 11.2 από σελίδα 40).					
2	Ελέγξτε οπτικά τον αγωγός αέρα/την απαγωγή καυσαερίων.					
3	Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου (→ σελίδα 45).	mbar				
4	Ελέγξτε την αναλογία αερίου/αέρα για την ελάχ./μέγ. ονομαστική θερμική ισχύ (→ σελίδα 45).	ελάχ. % μέγ. %				
5	Ελέγξτε τη στεγανότητα αερίου και νερού (→ σελίδα 26).					
6	Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας (→ κεφάλαιο 49).					
7	Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια (→ σελίδα 50).					
8	Ελέγξτε το ρεύμα ιονισμού, λειτουργία σέρβις F.2 (→ κεφάλαιο 11.2 από σελίδα 40).					
9	Ελέγξτε τη μεμβράνη στη διάταξη ανάμειξης (→ σελίδα 52).					
10	Καθαρίστε το σιφόνι συμπυκνώματος (→ σελίδα 52).					
11	Έλεγχος σήτας στο σωλήνα κύου νερού (συσκευές GB062 ..K..).					
12	Ελέγξτε την αρχική πίεση του δοχείου διαστολής για το στατικό ύψος της εγκατάστασης θέρμανσης.	bar				
13	Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης (→ σελίδα 53).	bar				
14	Ελέγξτε την ηλεκτρική καλωδίωση για ζημιές.					
15	Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη.					
16	Ελέγξτε τα ρυθμισμένα Service Menu σύμφωνα με το αυτοκόλλητο «Ρυθμίσεις στο Service Menu.»					

Πίν. 72 Πρωτόκολλο επιθεώρησης και συντήρησης

16 Ενδείξεις στην οθόνη

Η οθόνη εμφανίζει τις ακόλουθες ενδείξεις (Πίνακας 73 και 74):

Εμφανιζόμενη τιμή	Περιγραφή
Ψηφίο, τελεία, ψηφίο ή γράμμα, τελεία ακολουθούμενη από γράμμα	Μενού Service
Γράμμα ακολουθούμενο από ψηφίο ή γράμμα	Ο κωδικός βλάβης αναβοσβήνει
δύο ψηφία ή ένα ψηφίο, τελεία ακολουθούμενη από ψηφίο ή τρία ψηφία	Τιμή δεκαδικού π.χ. θερμοκρασία προσαγωγής

Πίν. 73 Ενδείξεις οθόνης



Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα Service, εάν εμφανιστούν στην οθόνη παρόμοιοι κωδικοί βλάβης.

Service Support-Center για συστήματα θέρμανσης:

444 2 474

www.bosch-thermotechnology.com

Ειδική ένδειξη	Περιγραφή
	Πρόγραμμα πλήρωσης σιφονιού ενεργό (λειτουργία σέρβις).
	Λειτουργία εξαέρωσης ενεργή (περ. 2 λεπτά) (λειτουργία σέρβις).
	Θερμική λειτουργία (-αντιπαγετική προστασία)
π.χ. EA	Κωδικός βλάβης
μόνο και	Αναμονή

Πίν. 74 Ειδικές ενδείξεις οθόνης

17 Βλάβες

17.1 Αποκατάσταση βλαβών



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Έκρηξη!

- ▶ Πριν από οποιαδήποτε εργασία σε μέρη από τα οποία περνάει το αέριο κλείστε το διακόπτη αερίου.
- ▶ Μετά από κάθε εργασία σε μέρη από τα οποία περνά το αέριο ελέγξτε τη στεγανότητα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Λόγω δηλητηρίασης!

- ▶ Μετά από τη διεξαγωγή εργασιών σε εξαρτήματα που μεταφέρουν καυσάερια, εκτελέστε έλεγχο στεγανότητας.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Από ηλεκτροπληξία!

- ▶ Πριν από τις εργασίες στο ηλεκτρικό εξάρτημα διακόψτε την τροφοδοσία τάσης (230 V AC) (ασφάλεια, διακόπτης προστασίας γραμμής) και ασφαλίστε την έναντι ακούσιας επανενεργοποίησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαύματος!

Το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

- ▶ Πριν από τη διεξαγωγή εργασιών σε εξαρτήματα που μεταφέρουν νερό, κλείστε όλες τις βάνες και ενδεχ. εκκενώστε τη συσκευή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το νερό που εξέρχεται μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα ηλεκτρονικά.

- ▶ Καλύψτε τα ηλεκτρονικά πριν από οποιαδήποτε εργασία σε εξαρτήματα παροχής νερού.

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιτηρεί τα εξαρτήματα ασφαλείας, ρύθμισης και ελέγχου.

Αν κατά τη λειτουργία παρουσιαστεί μια βλάβη, αναβοσβήνει το σύμβολο και ενδεχομένως το σύμβολο στην οθόνη και εμφανίζεται ένας κωδικός βλάβης (π.χ. 6A).

Όταν εμφανίζεται και :

- ▶ Κρατήστε το πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο, μέχρι να σβήσουν τα σύμβολα και .
Η συσκευή τίθεται ξανά σε λειτουργία και η θερμοκρασία προσαγωγής εμφανίζεται.

Μόνο όταν εμφανίζεται :

- ▶ Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι τη συσκευή από το πλήκτρο .
Η συσκευή τίθεται ξανά σε λειτουργία και η θερμοκρασία προσαγωγής εμφανίζεται.

Όταν μια βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί:

- ▶ Επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρεία ή το σέρβις και αναφέρετε τον κωδικό βλάβης καθώς και τα στοιχεία του λέβητα.



Μια επισκόπηση των βλαβών και ενδείξεων στην οθόνη θα βρείτε στις ακόλουθες σελίδες.

Όταν μια βλάβη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί:

- ▶ Ελέγξτε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, αν χρειάζεται αντικαταστήστε την και ρυθμίστε πάλι τα Μενού Service.

17.2 Βλάβες που εμφανίζονται στην οθόνη

Οθόνη	Περιγραφή	Αντιμετώπιση
2E	Πίεση πλήρωσης της εγκατάστασης θέρμανσης πολύ χαμηλή.	► Συμπληρώστε νερό.
3C	Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί.	► Ελέγξτε τον ανεμιστήρα καθώς και το καλώδιό του με το βύσμα και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.
3Y	Ο επιτηρητής διαφορικής πίεσης δεν ανοίγει με απενεργοποιημένο ανεμιστήρα.	► Ελέγξτε τον επιτηρητή διαφορικής πίεσης και την καλωδίωση, ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης. ► Ελέγξτε το σύστημα απαγωγής καυσαερίων και αν χρειάζεται καθαρίστε το ή επισκευάστε το.
4Y	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής.	► Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το καλώδιο σύνδεσης για διακοπή ή βραχυκύκλωμα, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα.
4C	Ενεργοποιήθηκε το θερμικό εναλλάκτη θερμότητας ή καυσαερίων.	► Ελέγξτε τον θερμικό εναλλάκτη θερμότητας και το καλώδιο σύνδεσης για διακοπή, αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα. ► Ελέγξτε το θερμικό καυσαερίων και το καλώδιο σύνδεσης για διακοπή, αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα. ► Ελέγξτε την πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης. ► Ελέγξτε το θερμικό, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε το. ► Ελέγξτε την εκκίνηση του κυκλοφορητή, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τον. ► Ελέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε την ασφάλεια (→ σελίδα 31). ► Εξαερώστε τη συσκευή. ► Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας από την πλευρά της υδραυλικής εγκατάστασης, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τον. ► Σε συσκευές με μετατοπιζόμενα σώματα στον εναλλάκτη θερμότητας: ελέγξτε αν υπάρχουν ενσωματωμένα μετατοπιζόμενα σώματα.
	Ο επιτηρητής διαφορικής πίεσης δεν ανοίγει με απενεργοποιημένο ανεμιστήρα.	► Ελέγξτε τον επιτηρητή διαφορικής πίεσης και την καλωδίωση, ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης.
5L	Επικοινωνία διακοπήκε.	► Ελέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε το καλώδιο σύνδεσης του συνδεδεμένου στο BUS. ► Ελέγξτε τον θερμοστάτη, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τον.
6A	Δεν εντοπίζεται φλόγα.	► Ελέγξτε αν ο προστατευτικός αγωγός είναι σωστά συνδεδεμένος. ► Ελέγξτε αν η βάνα αερίου είναι ανοικτή. ► Ελέγξτε και ενδεχ. διορθώστε την πίεση σύνδεσης αερίου. ► Ελέγξτε τη σύνδεση παροχής ρεύματος. ► Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια με καλώδια, και κατά περίπτωση αντικαταστήστε τα. ► Ελέγξτε το σύστημα απαγωγής καυσαερίων και αν χρειάζεται καθαρίστε το ή επισκευάστε το. ► Ελέγξτε την αναλογία αερίου/αέρα και αν χρειάζεται διορθώστε την. ► Για φυσικό αέριο: Ελέγξτε τον εξωτερικό επιτηρητή ροής αερίου, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τον. ► Όταν ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται από τον αέρα του χώρου, ελέγξτε τον σύνδεσμο αέρα χώρου ή τα ανοίγματα αερισμού. ► Καθαρίστε την εκροή του σιφονιού συμπυκνώματος (→ σελίδα 52). ► Αφαιρέστε τη μεμβράνη στη διάταξη ανάμειξης του ανεμιστήρα και ελέγξτε για ρωγμές ή ρύπους (→ σελίδα 52). ► Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας (→ σελίδα 50). ► Ελέγξτε τη βάνα αερίου και αν χρειάζεται αντικαταστήστε την. ► Διφασικό δίκτυο (IT): 2 M Ω - Τοποθετήστε μια αντίσταση ανάμεσα στο PE και το N στη σύνδεση παροχής ρεύματος της πλακέτας κυκλώματος.

Οθόνη	Περιγραφή	Αντιμετώπιση
6C	Παρόλο που ο καυστήρας είναι απενεργοποιημένος, αναγνωρίζεται φλόγα.	▶ Ελέγξτε αν τα ηλεκτρόδια είναι καθαρά και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα. ▶ Ελέγξτε το σύστημα απαγωγής καυσαερίων και αν χρειάζεται καθαρίστε το ή επισκευάστε το. ▶ Ελέγξτε την πλακέτα για τυχόν υγρασία και αν χρειάζεται στεγνώστε την.
	Μετά την απενεργοποίηση της παροχής αερίου: Εντοπίζεται φλόγα.	▶ Ελέγξτε τη βάνα αερίου και αν χρειάζεται αντικαταστήστε την. ▶ Καθαρίστε το σιφόνι συμπυκνώματος. ▶ Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια και τα καλώδια σύνδεσης και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα. ▶ Ελέγξτε το σύστημα απαγωγής καυσαερίων και αν χρειάζεται καθαρίστε το ή επισκευάστε το.
8Y	Η εξωτερική επαφή μεταγωγής ενεργοποιήθηκε.	▶ Ελέγξτε την εξωτερική επαφή μεταγωγής και το καλώδιο σύνδεσης για διακοπή ή βραχυκύκλωμα και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα.
	Λείπει η γέφυρα στους  (→ σχ. 38, σελίδα 32).	▶ Τοποθετήστε τη γέφυρα.
CL	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας θερμαντήρα νερού.	▶ Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας και το καλώδιο σύνδεσης για διακοπή ή βραχυκύκλωμα, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα.
CP	Δεν εντοπίστηκε αισθητήρας θερμοκρασίας θερμαντήρα νερού. (Μόνο συσκευές GB062 ... με εξωτερικό θερμαντήρα νερού.)	▶ Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας θερμαντήρα νερού και το καλώδιο σύνδεσης, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα.
EC	Εσωτερικό σφάλμα δεδομένων.	▶ Επαναφέρετε το ηλεκτρονικό σύστημα στην εργοστασιακή ρύθμιση (Μενού Service 8.E).
	Δεν εντοπίστηκε αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας.	▶ Ελέγξτε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και το καλώδιο σύνδεσης, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τα. ▶ Συνδέστε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας σωστά στους ακροδέκτες σύνδεσης A και F.
	Εσωτερική βλάβη.	▶ Πατήστε το πλήκτρο  για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα (= reset) και αφήστε το. Μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου, η συσκευή επανεκκινεί. ▶ Ελέγξτε τις εμβυσματούμενες ηλεκτρικές επαφές και τους αγωγούς ανάφλεξης και ενδεχ. αντικαταστήστε την πλακέτα κυκλώματος. ▶ Ελέγξτε την αναλογία αερίου/αέρα και αν χρειάζεται διορθώστε την.
EP	Κατά λάθος πατήθηκε το πλήκτρο για μεγάλο διάστημα (πάνω από 30 δευτ.).	▶ Πατήστε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα. ▶ Ελέγξτε την καλωδίωση προς το θερμικό ασφαλείας και τη βάνα αερίου για τυχόν σφάλμα γης.
P	Δεν ορίστηκε η συσκευή.	▶ Ρυθμίστε τον τύπο συσκευής (Μενού Service E.1).

Πίν. 75 Βλάβες με ένδειξη στην οθόνη (συνέχεια)

17.3 Βλάβες που δεν εμφανίζονται στην οθόνη

Βλάβες λέβητα	Αντιμετώπιση
Δυνατοί θόρυβοι καύσης; Κραδασμοί	▶ Ελέγξτε το είδος αερίου. ▶ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου. ▶ Ελέγξτε το σύστημα καυσαερίων και αν χρειάζεται καθαρίστε το ή επισκευάστε το. ▶ Ελέγξτε την αναλογία αερίου/αέρα και αν χρειάζεται διορθώστε την. ▶ Ελέγξτε τη βάνα αερίου και αν χρειάζεται αντικαταστήστε την.
Θόρυβοι ροής	▶ Ρυθμίστε σωστά την ισχύ του κυκλοφορητή ή το χαρακτηριστικό διάγραμμα του κυκλοφορητή και προσαρμόστε στη μέγιστη ισχύ.
Η θέρμανση διαρκεί πολύ.	▶ Ρυθμίστε σωστά την ισχύ του κυκλοφορητή ή το χαρακτηριστικό διάγραμμα του κυκλοφορητή και προσαρμόστε στη μέγιστη ισχύ.
Οι τιμές καυσαερίων δεν είναι εντάξει; Περιεκτικότητα CO πολύ υψηλή.	▶ Ελέγξτε το είδος αερίου. ▶ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου. ▶ Ελέγξτε το σύστημα καυσαερίων και αν χρειάζεται καθαρίστε το ή επισκευάστε το. ▶ Ελέγξτε την αναλογία αερίου/αέρα και αν χρειάζεται διορθώστε την. ▶ Ελέγξτε τη βάνα αερίου και αν χρειάζεται αντικαταστήστε την.
Απότομη, κακή ανάφλεξη.	▶ Ελέγξτε το είδος αερίου. ▶ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου. ▶ Ελέγξτε τη σύνδεση παροχής ρεύματος. ▶ Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια με καλώδια, και κατά περίπτωση αντικαταστήστε τα. ▶ Ελέγξτε το σύστημα καυσαερίων και αν χρειάζεται καθαρίστε το ή επισκευάστε το. ▶ Ελέγξτε την αναλογία αερίου/αέρα και αν χρειάζεται διορθώστε την. ▶ Για φυσικό αέριο: Ελέγξτε τον εξωτερικό επιτηρητή ροής αερίου, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τον. ▶ Ελέγξτε τον καυστήρα, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε τον. ▶ Ελέγξτε τη βάνα αερίου και αν χρειάζεται αντικαταστήστε την.
Συμπύκνωμα στον αεροθάλαμο	▶ Ελέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε τη μεμβράνη στη διάταξη ανάμειξης.
Η θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού δεν επιτυγχάνεται.	▶ Ελέγξτε την τουρμπίνα, και αν χρειάζεται αντικαταστήστε την. ▶ Ελέγξτε την αναλογία αερίου/αέρα και αν χρειάζεται διορθώστε την.
Η ποσότητα ζεστού νερού δεν επιτυγχάνεται.	▶ Ελέγξτε τον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας. ▶ Ελέγξτε τη σήτα στον σωλήνα κρύου νερού.
Χωρίς λειτουργία, η οθόνη παραμένει σβηστή.	▶ Ελέγξτε την ηλεκτρική καλωδίωση για ζημιά. ▶ Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά καλώδια. ▶ Ελέγξτε την ασφάλεια και αν χρειάζεται αντικαταστήστε την.

Πίν. 76 Βλάβες χωρίς ένδειξη στην οθόνη

18 Παράρτημα

18.1 Πρωτόκολλο εκκίνησης για το λέβητα

Πελάτης/Ιδιοκτήτης της εγκατάστασης:			
Επώνυμο, Όνομα		Οδός, Αρ.	
Τηλέφωνο/Φαξ		Τ.Κ., Πόλη	
Τεχνικός εγκατάστασης:			
Αριθμός παραγγελίας:			
Τύπος λέβητα:		(Συμπληρώστε ένα κατάλληλο πρωτόκολλο για κάθε λέβητα!)	
Αριθμός σειράς:			
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας:			
☐ Ανεξάρτητη συσκευή ☐ Συστοιχία, αριθμός των συσκευών:			
Χώρος τοποθέτησης: ☐ Υπόγειο ☐ Σοφίτα ☐ Άλλος:			
Ανοίγματα αερισμού: Αριθμός:, Μέγεθος: περ.		cm ²	
Απαγωγή καυσαερίων: ☐ Σύστημα διπλού αγωγού ☐ LAS ☐ Φρεάτιο ☐ Ξεχωριστοί αγωγοί			
☐ Πλαστικό ☐ Αλουμίνιο ☐ Ανοξειδωτος χάλυβας			
Συνολικό μήκος: περ. m Καμπύλη 87°: Τεμάχιο Καμπύλη 15 - 45°: Τεμάχιο			
Έλεγχος της στεγανότητας του αγωγού καυσαερίων σε αντιρροή: ☐ ναι ☐ όχι			
Περιεκτικότητα CO ₂ στον αέρα καύσης σε μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ:		%	
Περιεκτικότητα CO ₂ στον αέρα καύσης σε μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ:		%	
Παρατηρήσεις για τη λειτουργία υποπίεσης ή υπερπίεσης			
Ρύθμιση αερίου και μέτρηση καυσαερίων:			
Ρυθμιζόμενος τύπος αερίου:			
Πίεση σύνδεσης αερίου:		mbar	
Ρυθμιζόμενη μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς:		kW	
Ογκομετρική παροχή αερίου σε μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ:		l/min	
Θερμογόνος δύναμη H _{IB} :		kWh/m ³	
CO ₂ σε μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ:		%	
O ₂ σε συνθήκες μέγιστης ονομαστικής θερμικής ισχύος:		%	
CO σε συνθήκες μέγιστης ονομαστικής θερμικής ισχύος:		ppm mg/kWh	
Θερμοκρασία καυσαερίων σε συνθήκες μέγιστης ονομαστικής θερμικής ισχύος:		°C	
Μετρημένη μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής:		°C	
Πίεση σύνδεσης αερίου:		mbar	
Ρυθμιζόμενη ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύς:		kW	
Ογκομετρική παροχή αερίου σε ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύ:		l/min	
CO ₂ σε συνθήκες ελάχιστης ονομαστικής θερμικής ισχύος:		%	
O ₂ σε συνθήκες ελάχιστης ονομαστικής θερμικής ισχύος:		%	
CO σε συνθήκες ελάχιστης ονομαστικής θερμικής ισχύος:		ppm mg/kWh	
Θερμοκρασία καυσαερίων σε συνθήκες ελάχιστης ονομαστικής θερμικής ισχύος:		°C	
Μετρημένη ελάχιστη θερμοκρασία προσαγωγής:		°C	
Υδραυλικό σύστημα εγκατάστασης:			
☐ Υδραυλική γέφυρα, τύπος:		☐ πρόσθετο δοχείο διαστολής	
☐ Κυκλοφορητής θέρμανσης:		Μέγεθος/Αρχική πίεση:	
		Αυτόματος εξαεριστήρας διαθέσιμος: ☐ ναι ☐ όχι	
☐ Θερμαντήρας ζεστού νερού/Τύπος/Αριθμός/Ισχύς θερμαντικών επιφανειών:			
☐ Υδραυλικό σύστημα εγκατάστασης ελεγμένο, παρατηρήσεις:			

Τροποποιημένα Service Μενού:

Διαβάστε εδώ τα προσαρμοσμένα Μενού Service και καταχωρίστε τις τιμές.

☐ Το αυτοκόλλητο «Ρυθμίσεις στο μενού σέρβις» συμπληρώθηκε και τοποθετήθηκε.

Σύστημα ελέγχου θέρμανσης:

☐ Ρύθμιση με βάση την εξωτερική θερμοκρασία

☐ Ρύθμιση με βάση τη θερμοκρασία του χώρου

☐ Τηλεχειριστήριο × Τεμάχια, κωδικοποίηση κυκλωμάτων θέρμανσης:

☐ Ρύθμιση με βάση τη θερμοκρασία του χώρου × Τεμάχια, κωδικοποίηση κυκλωμάτων θέρμανσης:

☐ Πλακέτα × Τεμάχια, κωδικοποίηση κυκλωμάτων θέρμανσης:

Λοιπά:

☐ Σύστημα ελέγχου θέρμανσης ρυθμιζόμενο, παρατηρήσεις:

☐ Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις του συστήματος ελέγχου θέρμανσης τεκμηριωμένες στις οδηγίες χειρισμού/εγκατάστασης του θερμοστάτη

Εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

☐ Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων, παρατηρήσεις:

☐ Πλήρωση σιφονιού συμπυκνώματος

☐ Διεξαγωγή μέτρησης αέρα καύσης/καυσαερίων

☐ Διεξαγωγή ελέγχου λειτουργίας

☐ Διεξαγωγή ελέγχου στεγανότητας αερίου και νερού

Η έναρξη λειτουργίας περιλαμβάνει τον έλεγχο των τιμών ρύθμισης, τον οπτικό έλεγχο στεγανότητας στη συσκευή και τον έλεγχο λειτουργίας του λέβητα και του συστήματος ρύθμισης. Ο έλεγχος της εγκατάστασης θέρμανσης εκτελείται από τον τεχνικό εγκατάστασης.

Η ανωτέρω εγκατάσταση ελέγχθηκε εντός των προαναφερθέντων πλαισίων.

Τα έγγραφα παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη. Ενημερώθηκε για τις υποδείξεις ασφαλείας και το χειρισμό του ανωτέρω λέβητα και των πρόσθετων εξαρτημάτων του. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα μιας τακτικής συντήρησης της ανωτέρω εγκατάστασης θέρμανσης.

Όνομα του τεχνικού του σέρβις


Ημερομηνία, υπογραφή του ιδιοκτήτη

Κολλήστε εδώ το πρωτόκολλο μέτρησης.

Ημερομηνία, υπογραφή του τεχνικού εγκατάστασης

Πίν. 77 Πρωτόκολλο έναρξης λειτουργίας

18.2 Ηλεκτρική καλωδίωση

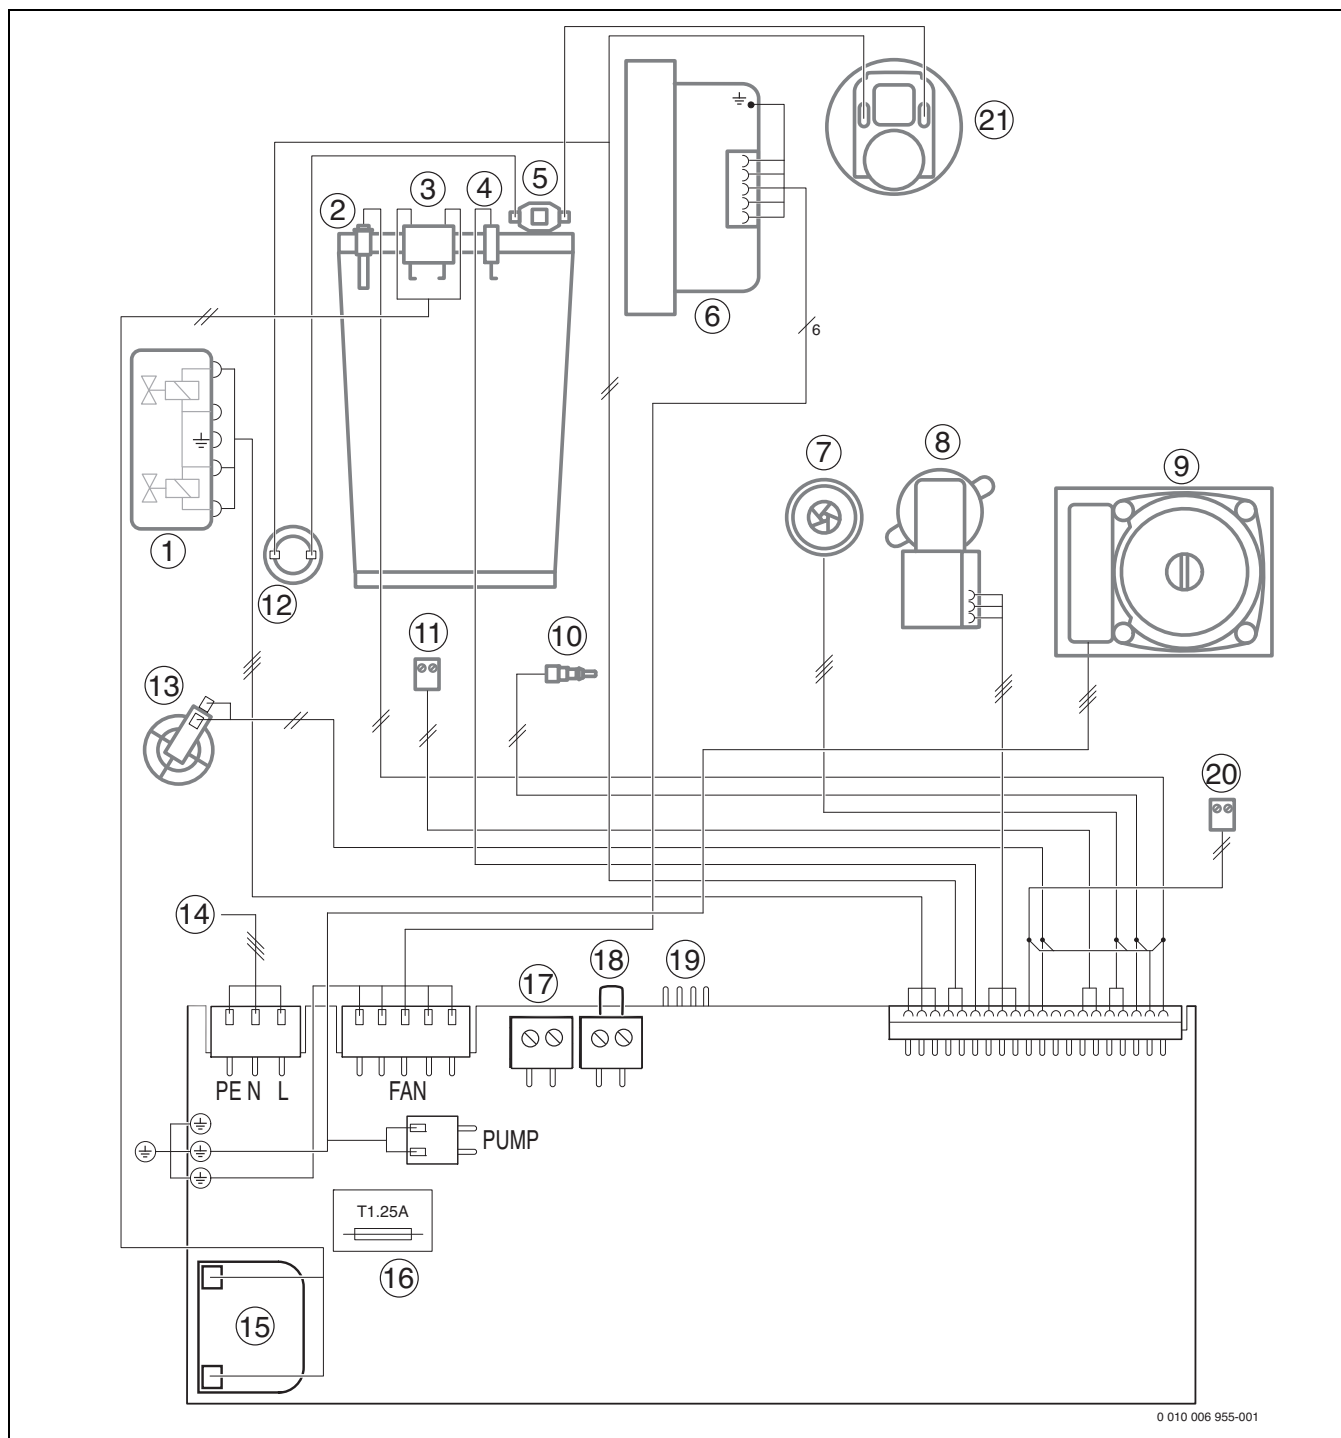

0 010 006 955-001

Σχ. 72 Ηλεκτρική καλωδίωση

- | | |
|--|--|
| [1] Βάνα αερίου | [13] Επιτηρητής πίεσης |
| [2] Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής | [14] Καλώδιο Παροχής Ρεύματος 230 V |
| [3] Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης | [15] Μετασχηματιστής ανάφλεξης |
| [4] Ηλεκτρόδιο επιτήρησης | [16] Ασφάλεια |
| [5] Οριακός Θερμοστάτης εναλλάκτη θερμότητας | [17] Σύνδεση αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας |
| [6] Ανεμιστήρας | [18] Σύνδεση EMS ή θερμοστάτης On/Off ¹⁾ |
| [7] Τουρμπίνα (μόνο συσκευές GB062 ..K..) | [19] Interface για διάγνωση |
| [8] Τρίοδη βαλβίδα | [20] Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ (μόνο συσκευές GB062 ...) |
| [9] Κυκλοφορητής θέρμανσης | [21] Επιτηρητής διαφορικής πίεσης |
| [10] Αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού (μόνο συσκευές GB062 ..K..) | |
| [11] Σύνδεση εξωτερικής επαφής μεταγωγής (π.χ. επιτηρητής θερμοκρασίας, για ενδοδαπέδια θέρμανση, γεφυρωμένο στην κατάσταση παράδοσης) (24 V DC) | |
| [12] Επιτηρητής καυσαερίων | |

1) πριν από τη σύνδεση αφαιρέστε τη γέφυρα

18.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά

	Μον. μέτρ.	GB062-24 H V2		GB062-24 KD H V2	
		Φυσικό αέριο	Προπάνιο ¹⁾	Φυσικό αέριο	Προπάνιο ¹⁾
Θερμική ισχύς/θερμικό φορτίο					
Μέγ. ονομαστική θερμική ισχύς (P _{max}) 40/30 °C	kW	25,4	25,4	25,4	25,4
Μέγ. ονομαστική θερμική ισχύς (P _{max}) 50/30 °C	kW	25,2	25,2	25,2	25,2
Μέγ. ονομαστική θερμική ισχύς (P _{max}) 80/60 °C	kW	24,1	24,1	24,1	24,1
Μέγ. ονομαστικό θερμικό φορτίο (Q _{max})	kW	24,7	24,7	24,7	24,7
Ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύς (P _{min}) 40/30 °C	kW	3,8	3,8	4,1	4,3
Ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύς (P _{min}) 50/30 °C	kW	3,3	3,3	4,0	4,2
Ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύς (P _{min}) 80/60 °C	kW	3,0	3,0	3,7	3,9
Ελάχ. ονομαστικό θερμικό φορτίο (Q _{min})	kW	3,1	3,1	3,8	4,0
Μέγ. ονομαστική θερμική ισχύς ζεστού νερού (P _{nW})	kW	24,1	24,1	28,2	28,2
Μέγ. ονομαστικό θερμικό φορτίο (Q _{nW})	kW	24,7	24,7	28,9	28,9
Βαθμός απόδοσης μέγ. ισχύς καμπύλη θέρμανσης 40/30 °C	%	103	103	103	103
Βαθμός απόδοσης μέγ. ισχύς καμπύλη θέρμανσης 50/30 °C	%	102	102	102	102
Βαθμός απόδοσης μέγ. ισχύς καμπύλη θέρμανσης 80/60 °C	%	97,5	97,5	97,5	97,5
Βαθμός απόδοσης ελάχ. ισχύς καμπύλη θέρμανσης 36/30 °C	%	110	110	110	110
Βαθμός απόδοσης ελάχ. ισχύς καμπύλη θέρμανσης 40/30 °C	%	109	109	108	108
Βαθμός απόδοσης ελάχ. ισχύς καμπύλη θέρμανσης 50/30 °C	%	105	105	105	105
Βαθμός απόδοσης ελάχ. ισχύς καμπύλη θέρμανσης 80/60 °C	%	97,5	97,5	97,5	97,5
Τιμή σύνδεσης αερίου					
Φυσικό αέριο H (H _{i(15 °C)} = 9,5 kWh/m ³)	m ³ /h	2,52	–	2,94	–
Υγραέριο (H _i = 12,9 kWh/kg)	kg/h	–	1,55	–	1,81
Επιτρεπόμενη πίεση σύνδεσης αερίου					
Φυσικό αέριο H	mbar	17-25	–	17-25	–
Υγραέριο	mbar	–	25-45	–	25-45
Δοχείο διαστολής					
Αρχική πίεση	bar	0,75	0,75	0,75	0,75
Συνολική χωρητικότητα	l	6	6	6	6
Ζεστό νερό					
Μέγ. ποσότητα νερού	l/min	–	–	14	14
Θερμοκρασία νερού	°C	–	–	40-60	40-60
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου κρύου νερού	°C	–	–	60	60
Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση νερού	bar	–	–	10	10
Ελάχ. πίεση ροής	bar	–	–	0,2	0,2
Ειδική ποσότητα ροής κατά EN 13203-1 (ΔT = 30 K)	l/min	–	–	13,3	13,3
Τιμές υπολογισμού για τον υπολογισμό διατομής κατά EN 13384					
Ροή μάζας καυσαερίων σε μέγ./ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύ	g/s	11,2/1,5	10,8/1,4	12,6/1,8	12,7/1,8
Θερμοκρασία καυσαερίων 80/60 °C σε μέγ./ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύ	°C	87/55	87/55	87/55	87/55
Θερμοκρασία καυσαερίων 40/30 °C σε μέγ./ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύ	°C	59/48	59/48	59/44	59/44
Υπολειπόμενος ελκυσμός	Pa	130	130	130	130
CO ₂ σε μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ	%	9,4	10,8	9,4	10,8
CO ₂ σε ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύ	%	8,6	10,5	8,6	10,5
Ομάδα τιμών καυσαερίων κατά G 636/G 635	–	G61/G62	G61/G62	G61/G62	G61/G62
Κατηγορία NO _x	–	5	5	5	5
Συμπύκνωμα					
Μέγ. ποσότητα συμπυκνώματος (T _R = 30 °C)	l/h	1,7	1,7	1,7	1,7
Τιμή pH κατά προσέγγιση	–	4,8	4,8	4,8	4,8
Απώλειες					
Απώλειες με απενεργοποιημένο καυστήρα σε ΔT = 30 K	%	0,36	0,36	0,36	0,36

	Μον. μέτρ.	GB062-24 H V2		GB062-24 KD H V2	
		Φυσικό αέριο	Προπάνιο ¹⁾	Φυσικό αέριο	Προπάνιο ¹⁾
Στοιχεία έγκρισης					
Αρ. ταυτ. προϊόντος	–	CE-0085CP0025			
Κατηγορία λέβητα	–	II ₂ H 3 P			
Τύπος εγκατάστασης	–	C _{13(x)} , C _{33(x)} , C _{43(x)} , C _{53(x)} , C _{63(x)} , C _{83(x)} , C _{93(x)} , B _{23P} , B _{53P} , B ₃₃ , C _{(10)3x} , C _{(12)3x} , C _{(13)3x} , C _{(14)3x}			
Γενικά					
Ηλεκτρική τάση	AC ... V	230	230	230	230
Συχνότητα	Hz	50	50	50	50
Μέγ. κατανάλωση ισχύος (αναμονή)	W	4,5	4,5	4,5	4,5
Μέγ. κατανάλωση ισχύος (λειτουργίας θέρμανσης)	W	102	80	94	92
Μέγ. κατανάλωση ισχύος (ζεστό νερό)	W	102	80	113	112
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI) κυκλοφορητή θέρμανσης	–	≤ 23	≤ 23	≤ 23	≤ 23
Κατηγορία οριακών τιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας	–	B	B	B	B
Στάθμη ηχητικής ισχύος	db(A)	50	50	49	49
Είδος προστασίας	IP	X4D	X4D	X4D	X4D
Μέγ. θερμοκρασία προσαγωγής	°C	82	82	82	82
Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας (PMS) θέρμανση	bar	3	3	3	3
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος	°C	0-50	0-50	0-50	0-50
Ποσότητα νερού θέρμανσης	l	7	7	7	7
Βάρος (χωρίς συσκευασία)	kg	36	36	36	36
Διαστάσεις Π × Υ × Β	mm	400 × 815 × 300	400 × 815 × 300	400 × 815 × 300	400 × 815 × 300

1) Βασική τιμή για υγραέριο σε δεξαμενές με σταθερή θέση χωρητικότητας έως 15 000 λίτρων

Πίν. 78

Θερμοκρασία [$^{\circ}\text{C} \pm 10\%$]	Αντίσταση [Ω]
20	14 772
25	11 981
30	9 786
35	8 047
40	6 653
45	5 523
50	4 608
55	3 856
60	3 243
65	2 744
70	2 332
75	1 990
80	1 704
85	1 464
90	1 262
95	1 093
100	950

Πίν. 81 Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής

Θερμοκρασία [$^{\circ}\text{C} \pm 10\%$]	Αντίσταση [Ω]
10	19 860
11	18 936
12	18 060
13	17 229
14	16 441
15	15 693
16	14 984
17	14 310
18	13 671
19	13 063
20	12 486
21	11 938
22	11 416
23	10 920
24	10 449
25	10 000
26	9 573
27	9 167
28	8 780
29	8 411
30	8 060
31	7 725
32	7 406
33	7 102
34	6 812
35	6 536
36	6 272
37	6 020
38	5 779
39	5 550
40	5 331
41	5 121
42	4 921
43	4 730
44	4 547

Θερμοκρασία [$^{\circ}\text{C} \pm 10\%$]	Αντίσταση [Ω]
45	4 372
46	4 205
47	4 045
48	3 892
49	3 746
50	3 605
51	3 471
52	3 343
53	3 220
54	3 102
55	2 989
56	2 880
57	2 776
58	2 677
59	2 581
60	2 490
61	2 402
62	2 317
63	2 236
64	2 159
65	2 084
66	2 072
67	1 943
68	1 877
69	1 814
70	1 753

Πίν. 82 Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόνιερ (πρόσθετος εξοπλισμός) / Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής (πρόσθετος εξοπλισμός)

Θερμοκρασία [$^{\circ}\text{C} \pm 10\%$]	Αντίσταση [Ω]
0	33242
10	19947
20	12394
30	7947
40	5242
50	3548
60	2459
70	1740
80	1256
90	923

Πίν. 83 Αισθητήρας NTC θερμοκρασίας ζεστού νερού (στο ψηλότερο σημείο του δοχείου)

18.7 Τιμές ρύθμισης για τη θερμική ισχύ

18.7.1 GB062-24 H V2

Οθόνη	Συμπύκνωσης Θερμογόνος δύναμη Ισχύς [kW]	$H_{S(0\text{ }^{\circ}\text{C})}$ [kWh/m ³] $H_{i(15\text{ }^{\circ}\text{C})}$ [kWh/m ³]	11,2 9,5
		Φορτίο [kW]	Ποσότητα αερίου [l/min όταν $t_V/t_R = 80/60\text{ }^{\circ}\text{C}$]
24	3,0	3,1	5
25	4,2	4,3	7
30	5,5	5,6	9
35	6,7	6,9	11
40	7,9	8,1	13
45	9,2	9,4	15
50	10,4	10,7	17
55	11,6	11,9	19
60	12,9	13,2	22
65	14,1	14,5	24
70	15,4	15,7	26
75	16,6	17,0	28
80	17,8	18,3	30
85	19,1	19,5	32
90	20,3	20,8	34
95	21,5	22,1	36
100	22,8	23,3	38

Πίν. 84 Τιμές ρύθμισης για φυσικό αέριο

Οθόνη	Προπάνιο Ισχύς [kW]	Φορτίο [kW]
25	3,1	3,2
30	4,4	4,5
35	5,7	5,9
40	7,0	7,2
45	8,3	8,6
50	9,6	9,9
55	10,9	11,2
60	12,2	12,6
65	13,6	13,9
70	14,9	15,2
75	16,2	16,6
80	17,5	17,9
85	18,8	19,3
90	20,1	20,6
95	21,4	21,9
100	22,7	23,3

Πίν. 85 Τιμές ρύθμισης για υγραέριο

18.7.2 GB062-24 KD H V2

Οθόνη	Συμπύκνωσης Θερμογόνος δύναμη Ισχύς [kW]	H _{S(0 °C)} [kWh/m ³] H _{i(15 °C)} [kWh/m ³] Φορτίο [kW]	11,2 9,5 Ποσότητα αερίου [l/min όταν t _V /t _R = 80/60 °C]
24	3,7	3,8	6
25	5,1	5,3	8
30	6,6	6,7	11
35	8,0	8,2	13
40	9,4	9,7	16
45	10,8	11,1	18
50	12,3	12,6	20
55	13,7	14,1	23
60	15,1	15,5	25
65	16,6	17,0	28
70	18,0	18,5	30
75	19,4	19,9	33
80	20,9	21,4	35
85	22,3	22,9	37
90	23,7	24,3	40
95	25,1	25,8	42
100	26,6	27,3	45

Πίν. 86 Τιμές ρύθμισης για φυσικό αέριο

Οθόνη	Προπάνιο Ισχύς [kW]	Φορτίο [kW]
25	4,2	4,3
30	5,7	5,8
35	7,2	7,4
40	8,7	8,9
45	10,1	10,4
50	11,6	11,9
55	13,1	13,5
60	14,6	15,0
65	16,1	16,5
70	17,6	18,0
75	19,1	19,6
80	20,5	21,1
85	22,0	22,6
90	23,5	24,1
95	25,0	25,7
100	26,5	27,2

Πίν. 87 Τιμές ρύθμισης για υγραέριο





Buderus

Robert Bosch A.E.
ΕΡΧΕΙΑΣ 37
Τ.Κ. 19400 ΚΟΡΩΠΙ

Τηλ. 801 11 26000

www.buderus.gr
info@buderus.gr