
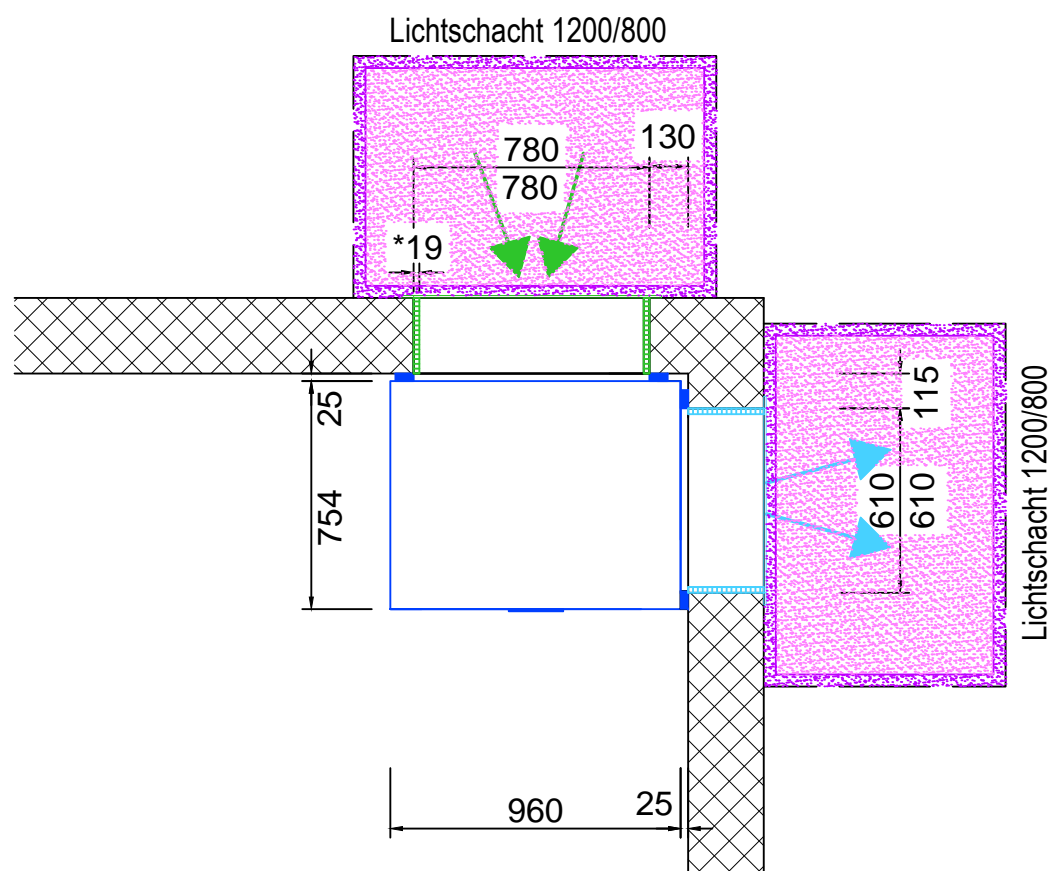
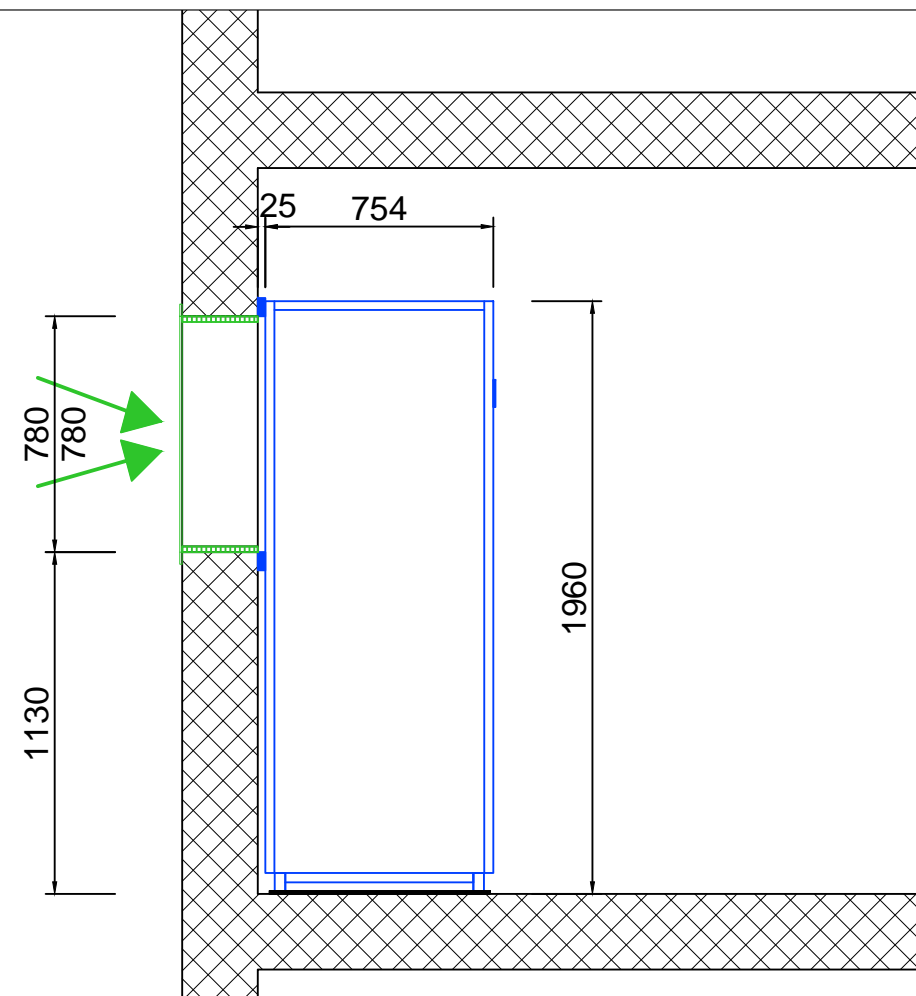
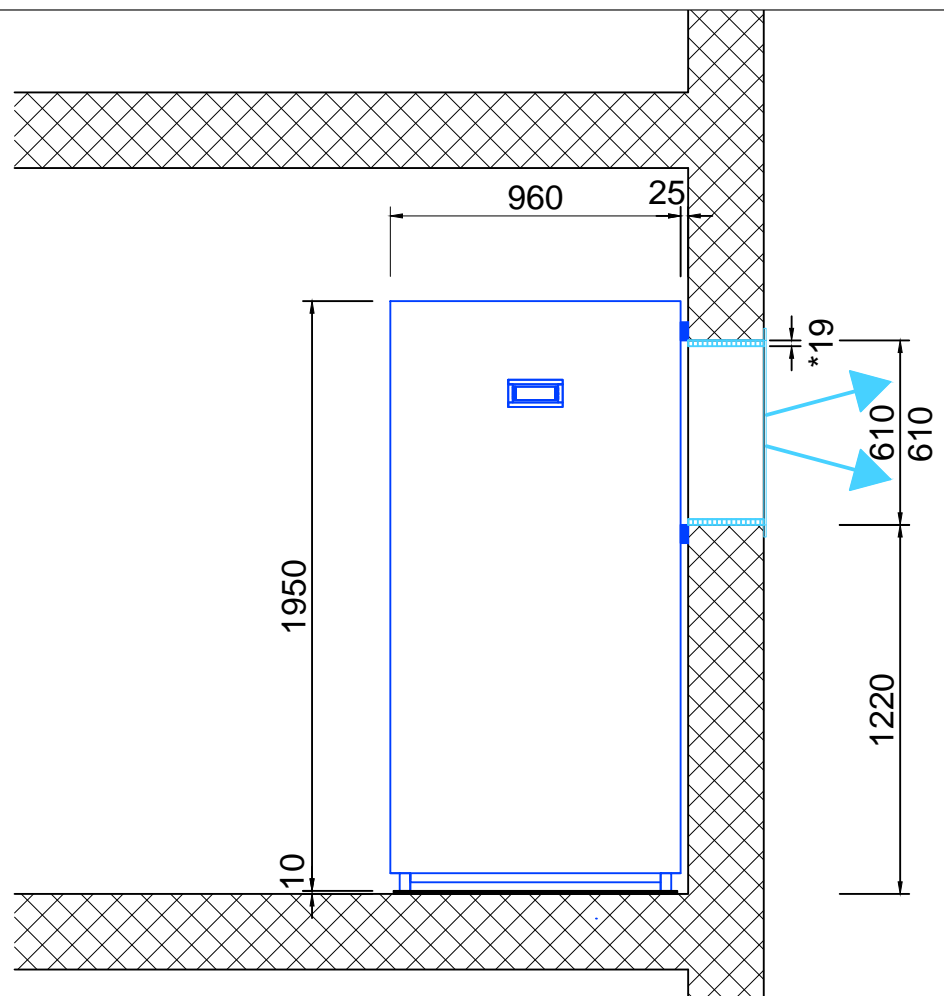


Schalloptimierung Stufe 1 - Kanalsystem: Ansaug 3-4 / Ausblas 6-8 dB(A)
 Schalloptimierung Stufe 2 - Lichtschacht-Auskleidung: 3-4 dB(A) pro Schacht
 Schalloptimierung Stufe 3 - Lichtschacht-Kulissen: 8-10 dB(A) pro Schacht


Objekt	Standardaufstellung WP			 Lichtzug Lüftung Lüftung
Bauherrschaft	Buderus Heiztechnik AG 4133 Pratteln			
LIK 12TU_oPSP_E_R	Erstellt	RH		
Pl.Nr. BUD 04-001	Mst. 1:25	Rev. 01	16.5.2017	
Referenzplan	XXXXX			
Dateipfad	O:\Pläne\03_Wärmepumpen\03_Standardpläne\01_Buderus Heiztechnik AG\BUD 04.dwg			
				Industriezone Hofmatt 19 CH-3360 Herzogenbuchsee Tel +41 62 956 60 30 Fax +41 62 956 60 35 Web www.tech-ag.ch






Schalloptimierung Stufe 1 - Kanalsystem: Keine Schalloptimierung möglich
 Schalloptimierung Stufe 2 - Lichtsacht-Auskleidung: 3-4 dB(A) pro Schacht
 Schalloptimierung Stufe 3 - Lichtsacht-Kulissen: 8-10 dB(A) pro Schacht

* Bauseitige Arbeiten


- Auskleiden der Wanddurchführung (z.B. mit Armaflex 19)
- Montage eines Maschengitters (mit Schacht) oder eines Wetterschutzgitters mit Maschengitter (ohne Schacht)




Objekt	Standardaufstellung WP			 <small>Lichttech Lüftung Lüftung</small>
Bauherrschaft	Buderus Heiztechnik AG 4133 Pratteln			
LIK 12TU_oPSP_E_R_QB	Erstellt			Industriezone Hofmatt 19 CH-3360 Herzogenbuchsee Tel +41 62 956 60 30 Fax +41 62 956 60 35 Web www.tech-ag.ch
Pl.Nr. BUD 04-002	Mst. 1:25	Rev. 01	16.5.2017	
Referenzplan	XXXXX			
Dateipfad	O:\Pläne\03_Wärmepumpen\03_Standardpläne\01_Buderus Heiztechnik AG\BUD 04.dwg			

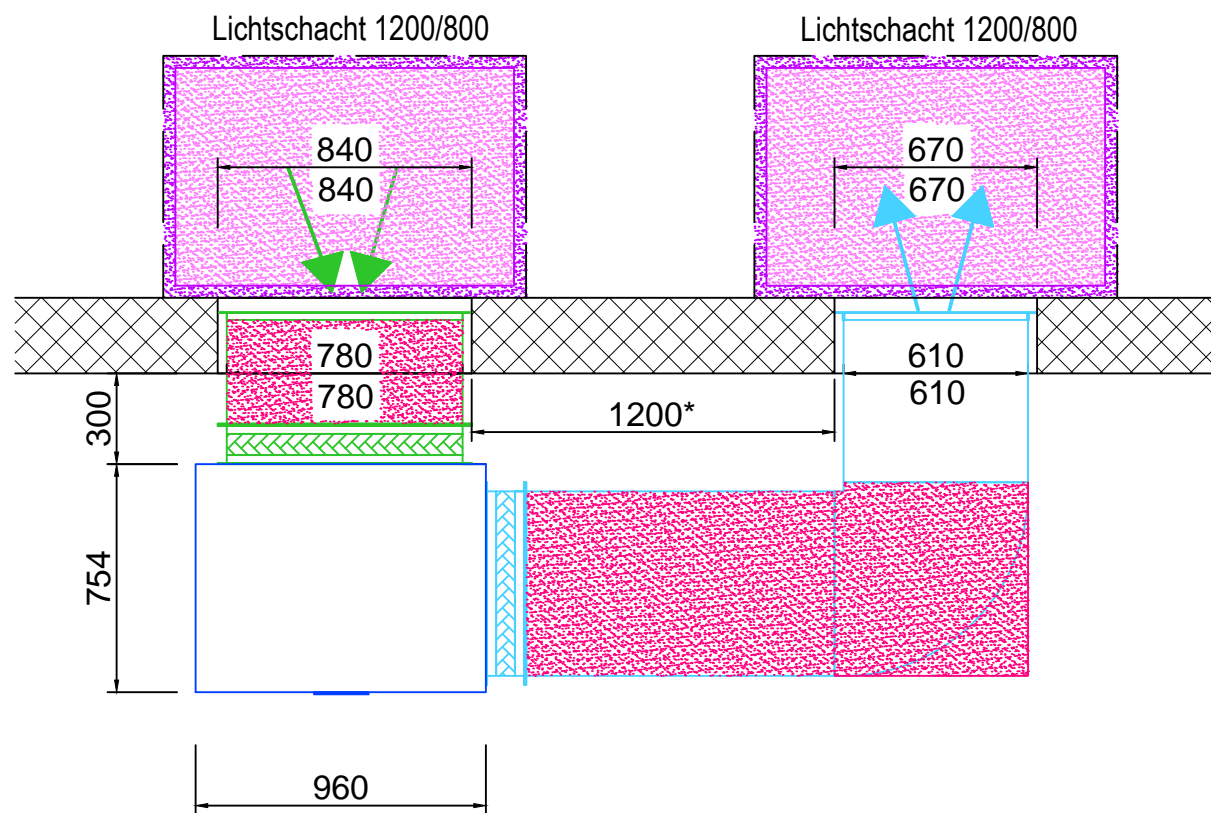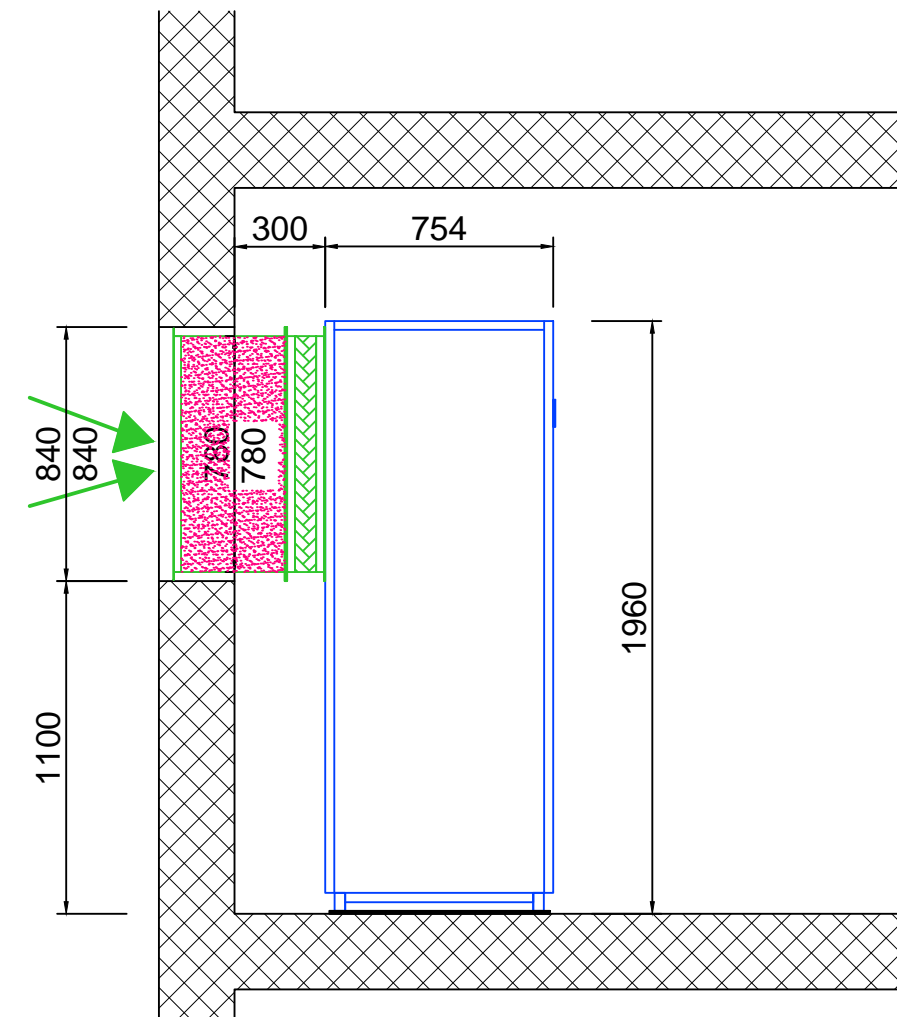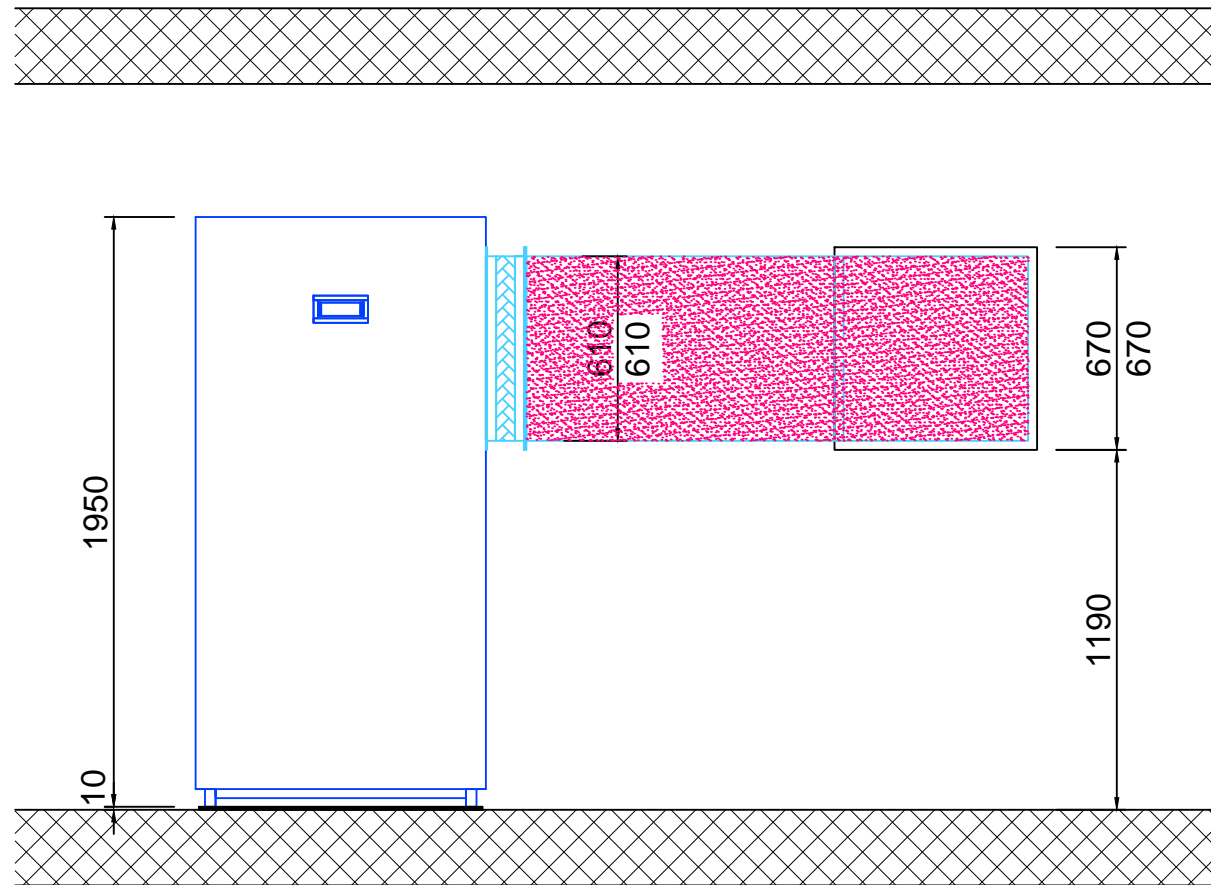

* HINWEIS: Ohne Lichtschächte beträgt der Mindestabstand zwischen den Aussparungen 1.5m (Risiko luftseitiger Kurzschluss)


Schalloptimierung Stufe 1 - Kanalsystem: Ansaug 3-4 / Ausblas 13-16 dB(A)
 Schalloptimierung Stufe 2 - Lichtschacht-Auskleidung: 3-4 dB(A) pro Schacht
 Schalloptimierung Stufe 3 - Lichtschacht-Kulissen: 8-10 dB(A) pro Schacht

Objekt	Standardaufstellung WP		 Industriezone Hofmatt 19 CH-3360 Herzogenbuchsee Tel +41 62 956 60 30 Fax +41 62 956 60 35 Web www.tech-ag.ch
Bauherrschaft	Buderus Heiztechnik AG 4133 Pratteln		
LIK 12TU_oPSP_W_R	Erstellt	RH	
Pl.Nr. BUD 04-004	Mst. 1:25	Rev. 01	16.5.2017
Referenzplan	XXXXX		
Dateipfad	O:\Pläne\03_Wärmepumpen\03_Standardpläne\01_Buderus Heiztechnik AG\BUD 04.dwg		

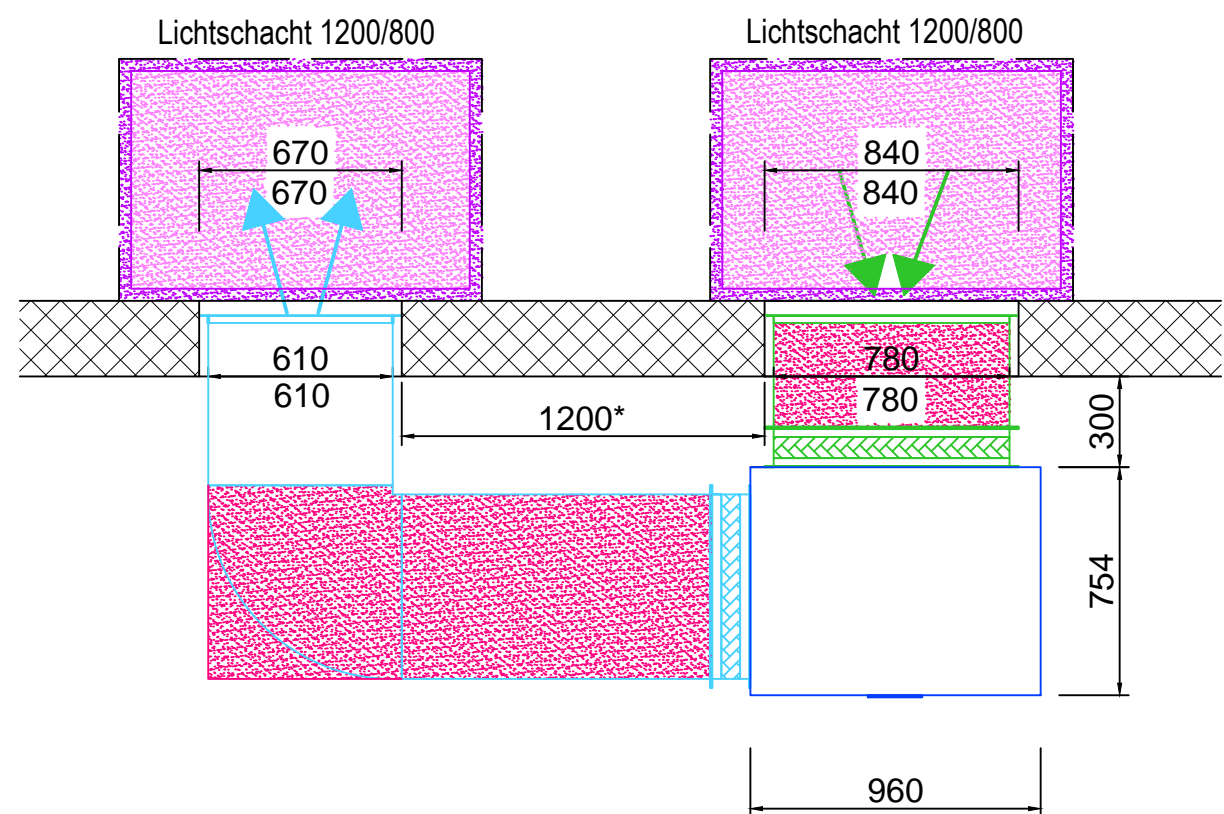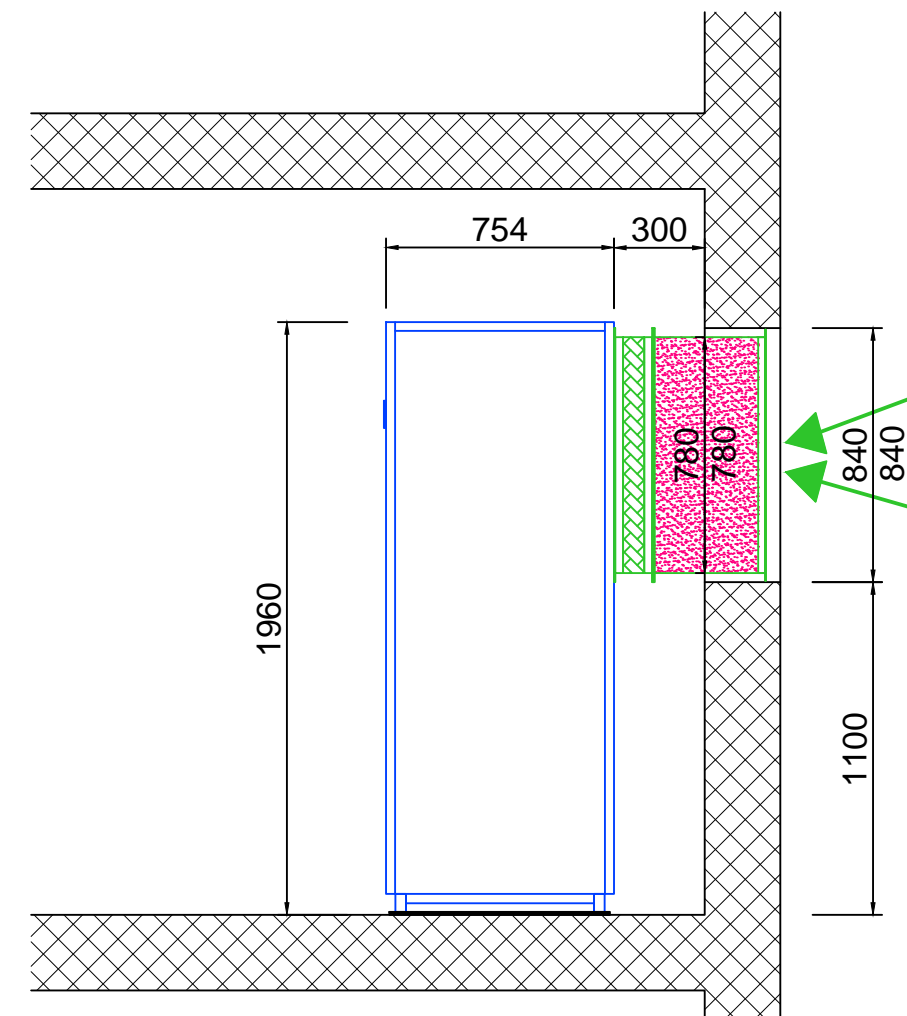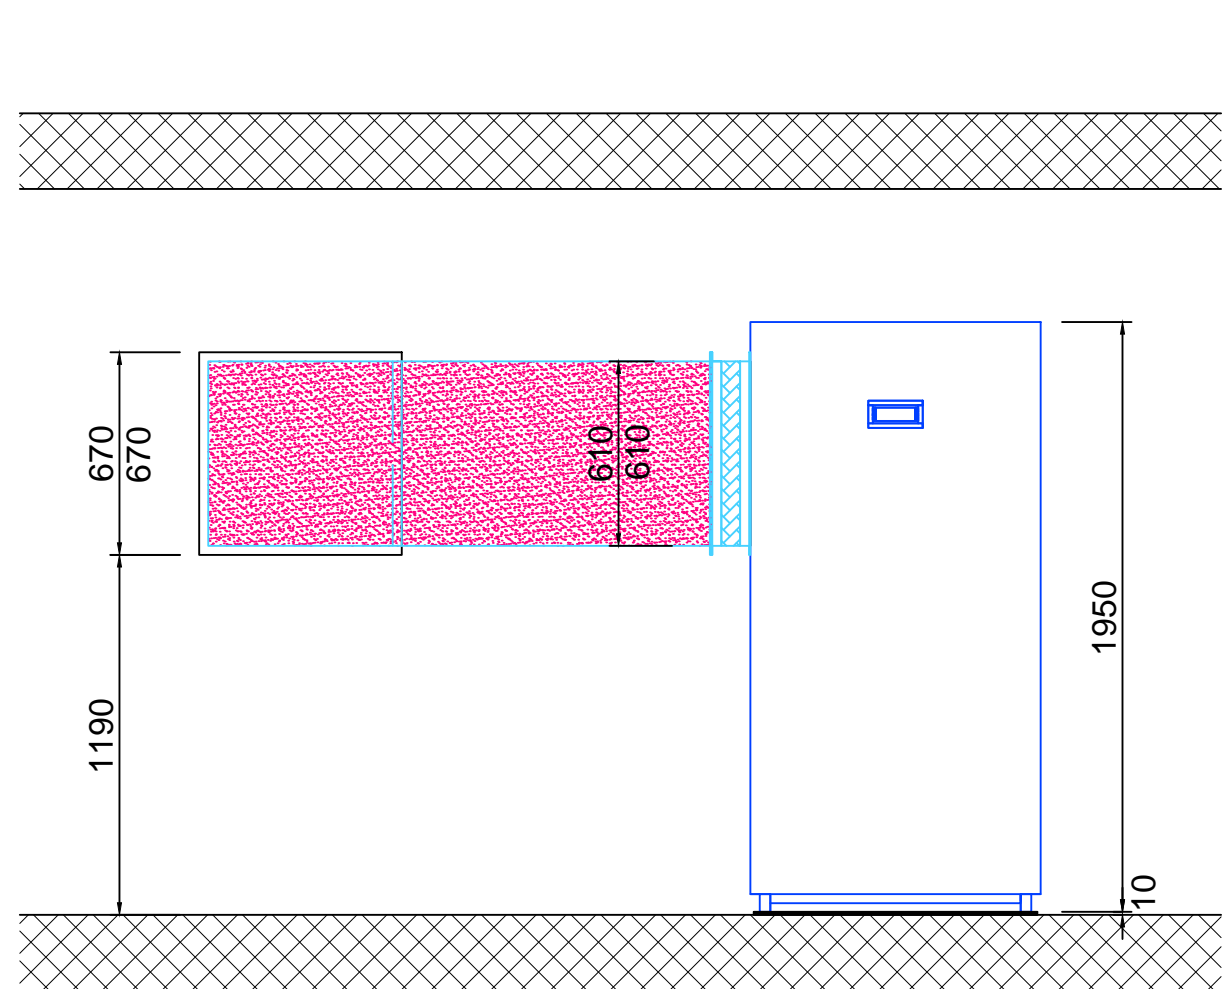

* HINWEIS: Ohne Lichtschächte beträgt der Mindestabstand zwischen den Aussparungen 1.5m (Risiko luftseitiger Kurzschluss)

Schalloptimierung Stufe 1 - Kanalsystem: Ansaug 3-4 / Ausblas 13-16 dB(A)
 Schalloptimierung Stufe 2 - Lichtschacht-Auskleidung: 3-4 dB(A) pro Schacht
 Schalloptimierung Stufe 3 - Lichtschacht-Kulissen: 8-10 dB(A) pro Schacht

Objekt	Standardaufstellung WP		 Industriezone Hofmatt 19 CH-3360 Herzogenbuchsee Tel +41 62 956 60 30 Fax +41 62 956 60 35 Web www.tech-ag.ch
Bauherrschaft	Buderus Heiztechnik AG 4133 Pratteln		
LIK 12TU_oPSP_W_L	Erstellt	RH	
Pl.Nr. BUD 04-007	Mst. 1:25	Rev. 01	16.5.2017
Referenzplan	XXXXX		
Dateipfad	O:\Pläne\03_Wärmepumpen\03_Standardpläne\01_Buderus Heiztechnik AG\BUD 04.dwg		