
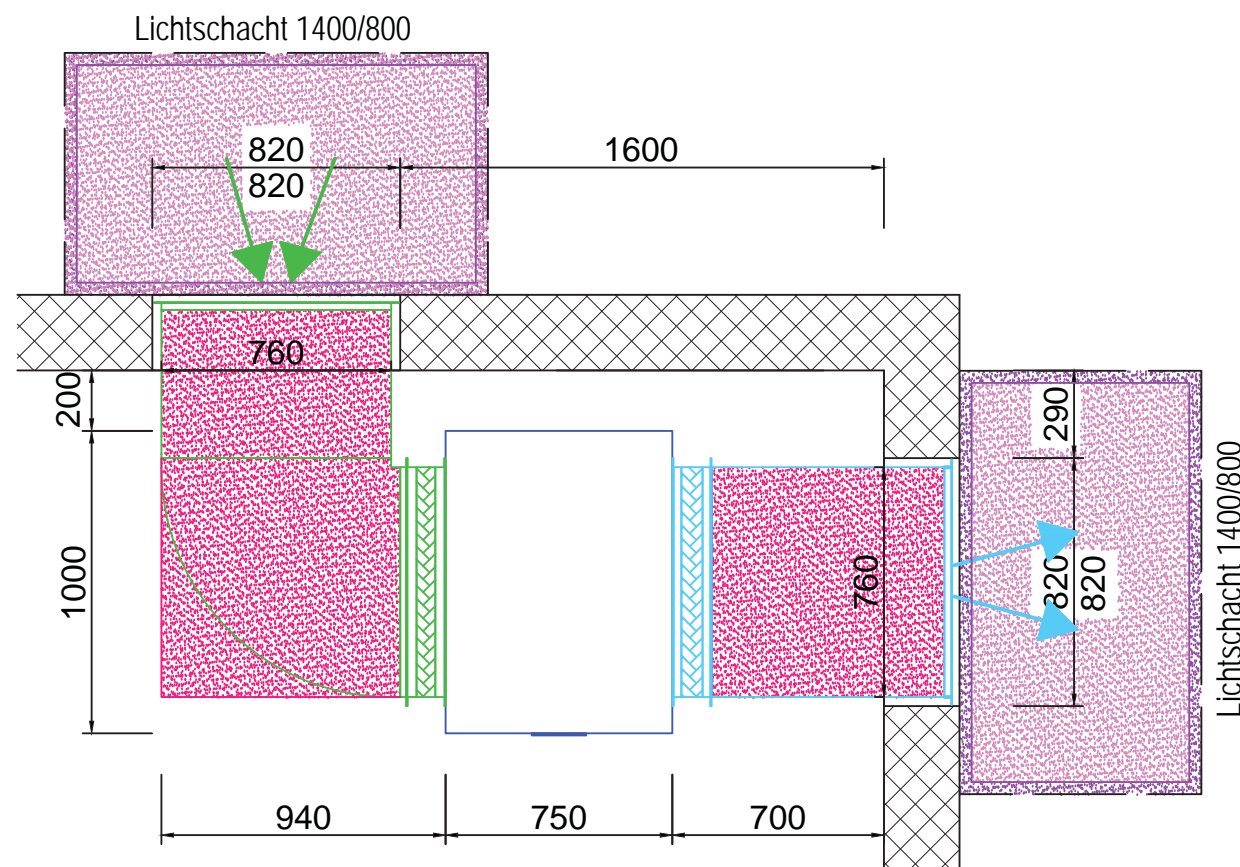
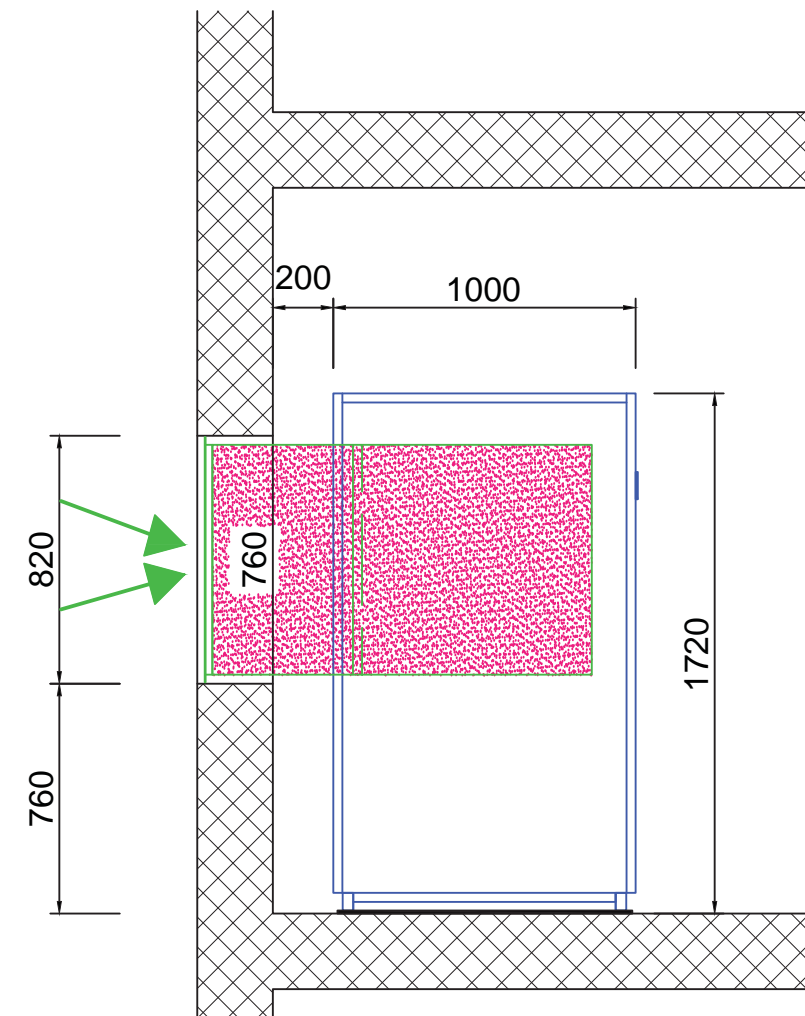
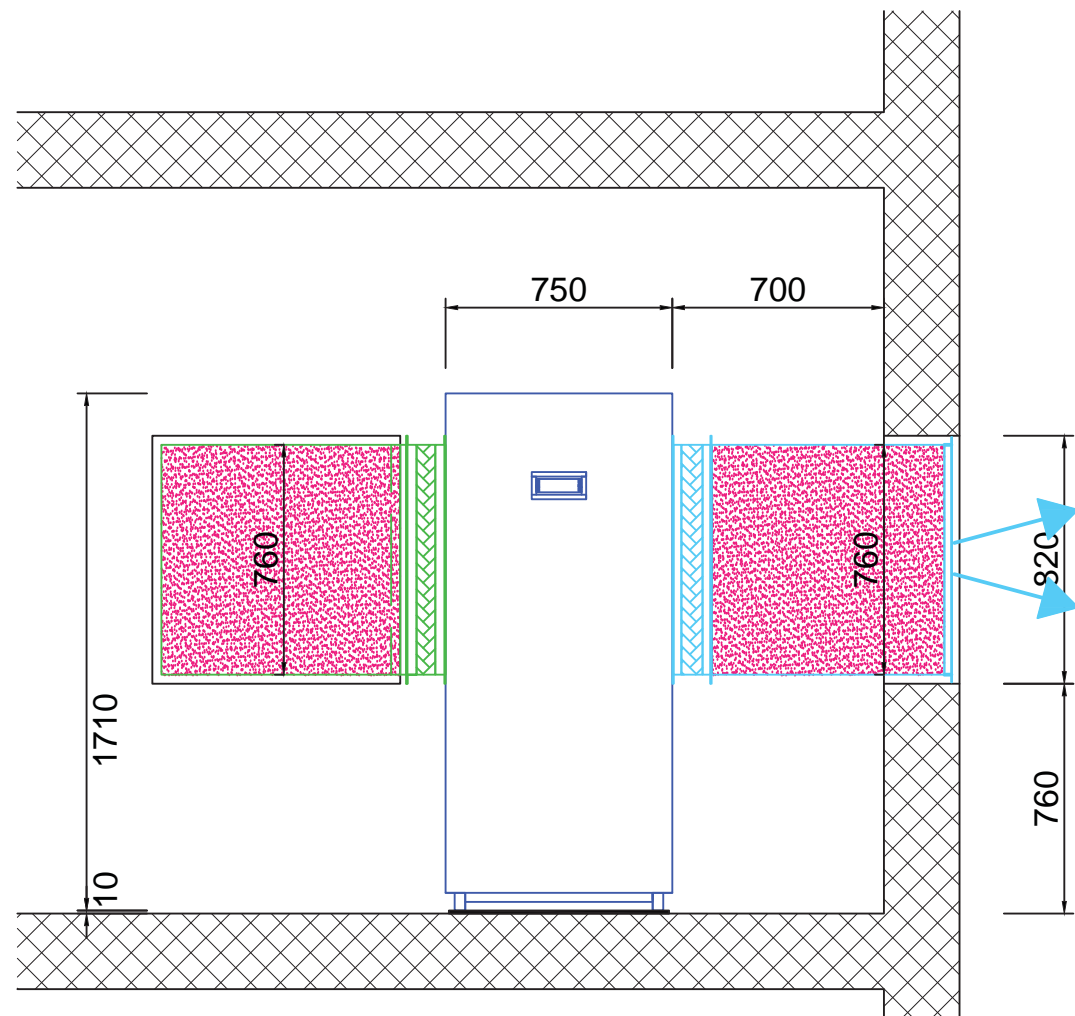



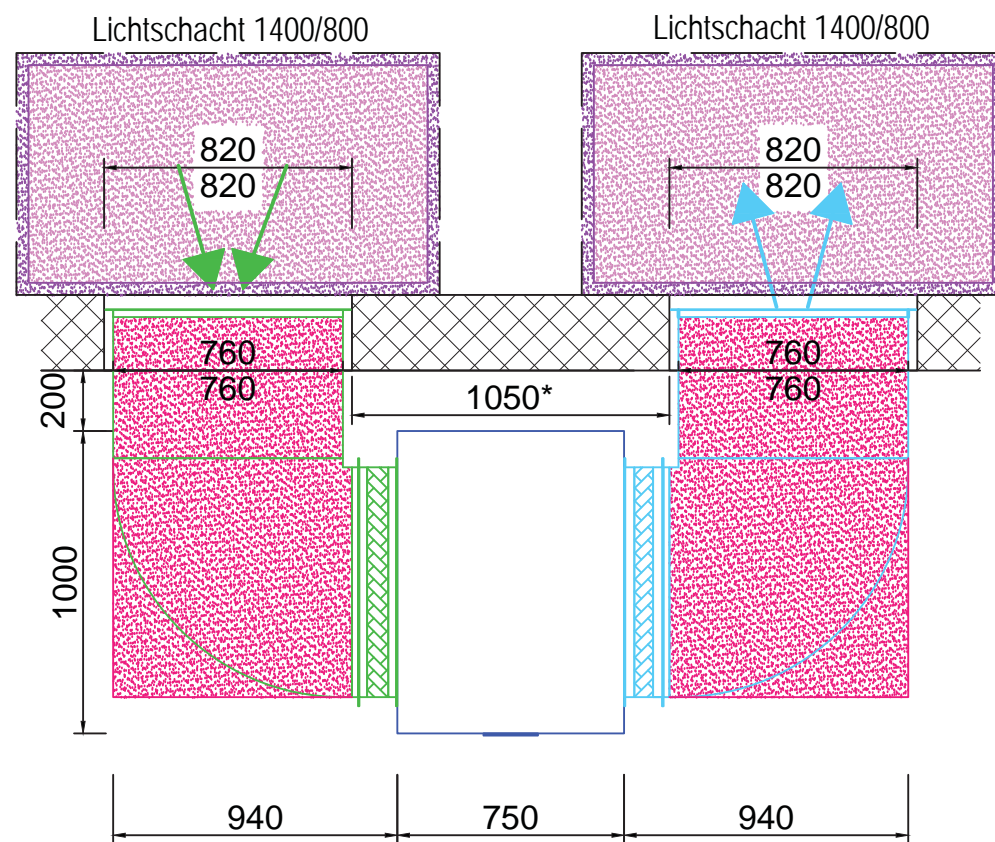
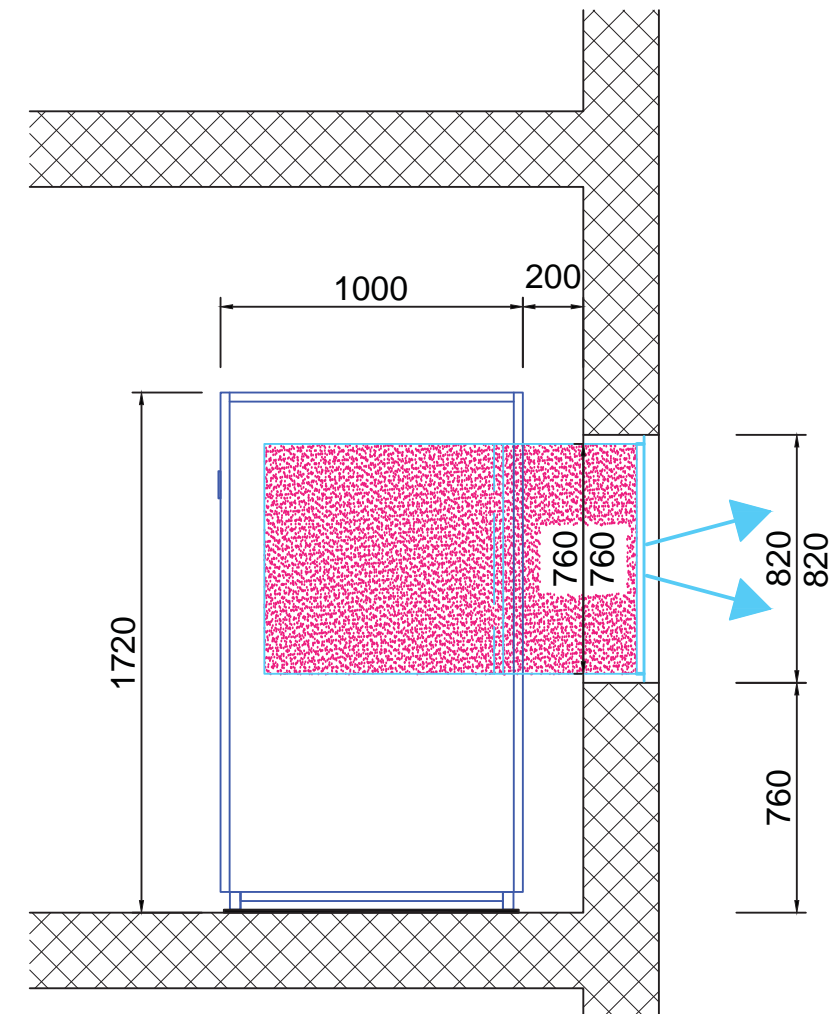
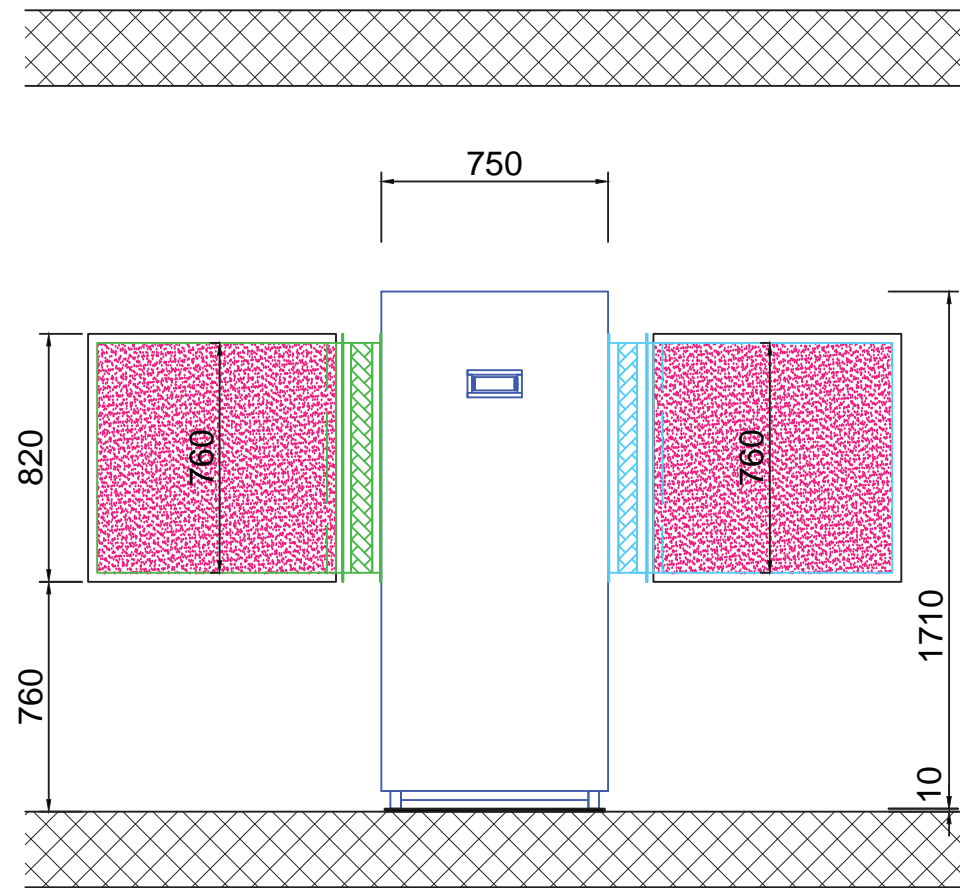
Schalloptimierung Stufe 1 - Kanalsystem: Ansaug 3-4 / Ausblas 9-12 dB(A)
 Schalloptimierung Stufe 2 - Lichtschacht-Auskleidung: 3-4 dB(A) pro Schacht
 Schalloptimierung Stufe 3 - Lichtschacht-Kulissen: 8-10 dB(A) pro Schacht

Objekt	Standardaufstellung WP		 <small>Lichtschacht, Lüftung, Klimatechnik</small>
Bauherrschaft	Buderus Heiztechnik AG 4133 Pratteln		
LI 24TES + LI 28TES_oPSP_E_R_REL	Erstellt	RH	
Pl.Nr. BUD 08-001	Mst. 1:25	Rev. 01	1.6.2017
Referenzplan	XXXXX		
Dateipfad	O:\Plane\03_Waermpumpen\03_Standardplane\01_Buderus Heiztechnik AG\BUD 08.dwg		
			Industriezone Hofmatt 19 CH-3360 Herzogenbuchsee Tel +41 62 956 60 30 Fax +41 62 956 60 35 Web www.tech-ag.ch




Schalloptimierung Stufe 1 - Kanalsystem: Ansaug 9-12 / Ausblas 6-8 dB(A)
 Schalloptimierung Stufe 2 - Lichtschacht-Auskleidung: 3-4 dB(A) pro Schacht
 Schalloptimierung Stufe 3 - Lichtschacht-Kulissen: 8-10 dB(A) pro Schacht




Objekt	Standardaufstellung WP		
Bauherrschaft	Buderus Heiztechnik AG 4133 Pratteln		
LI 24TES + LI 28TES_oPSP_E_R_RER	Erstellt	Industriezone Hofmatt 19 CH-3360 Herzogenbuchsee Tel +41 62 956 60 30 Fax +41 62 956 60 35 Web www.tech-ag.ch	
Pl.Nr. BUD 08-002	Mst. 1:25	Rev. 01	RH 1.6.2017
Referenzplan	XXXXX		
Dateipfad	O:\Plane\03_Waermpumpen\03_Standardplane\01_Buderus Heiztechnik AG\BUD 08.dwg		



* HINWEIS: Ohne Lichtschächte beträgt der Mindestabstand zwischen den Aussparungen 1.5m (Risiko luftseitiger Kurzschluss)


Schalloptimierung Stufe 1 - Kanalsystem: Ansaug 9-12 / Ausblas 9-12 dB(A)
 Schalloptimierung Stufe 2 - Lichtschacht-Auskleidung: 3-4 dB(A) pro Schacht
 Schalloptimierung Stufe 3 - Lichtschacht-Kulissen: 8-10 dB(A) pro Schacht

Objekt	Standardaufstellung WP		 <small>Lichtschacht, Lüftung, Lüftung</small>
Bauherrschaft	Buderus Heiztechnik AG 4133 Pratteln		
LI 24TES + LI 28TES_oPSP_W_R	Erstellt	RH	
Pl.Nr. BUD 08-003	Mst. 1:25	Rev. 01	1.6.2017
Referenzplan	XXXXX		
Dateipfad	O:\Plane\03_Waermpumpen\03_Standardplane\01_Buderus Heiztechnik AG\BUD 08.dwg		
Industriezone Hofmatt 19 CH-3360 Herzogenbuchsee			Tel +41 62 956 60 30
			Fax +41 62 956 60 35
			Web www.tech-ag.ch

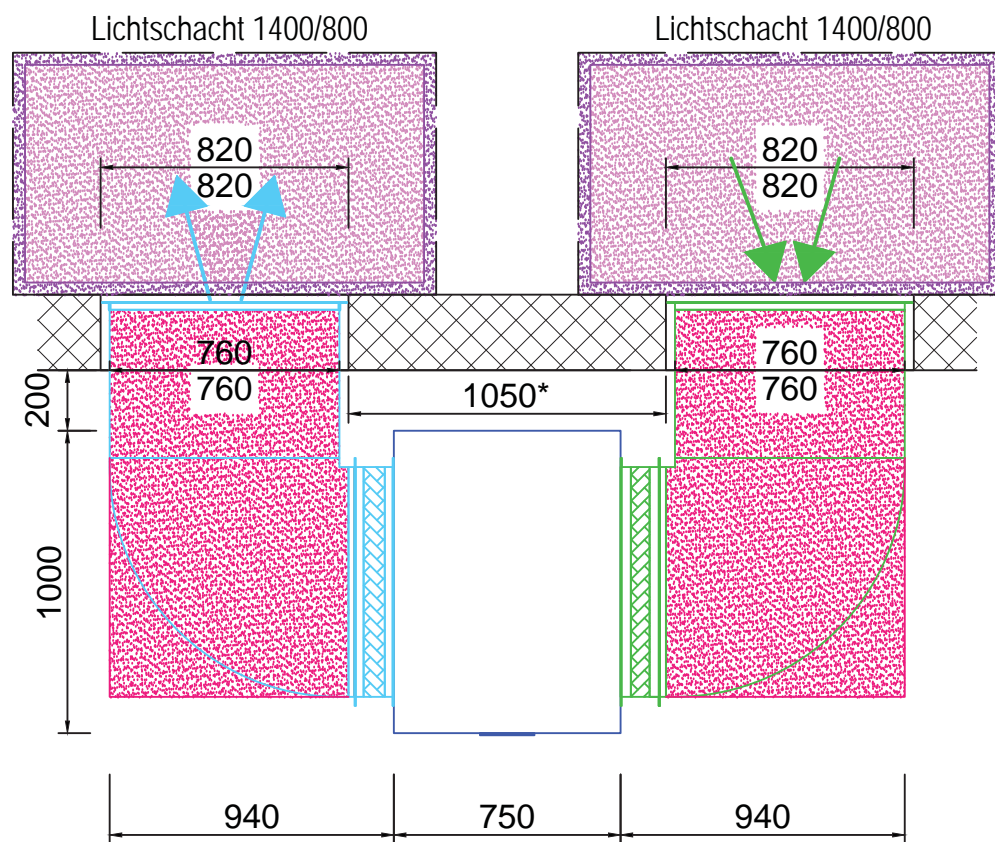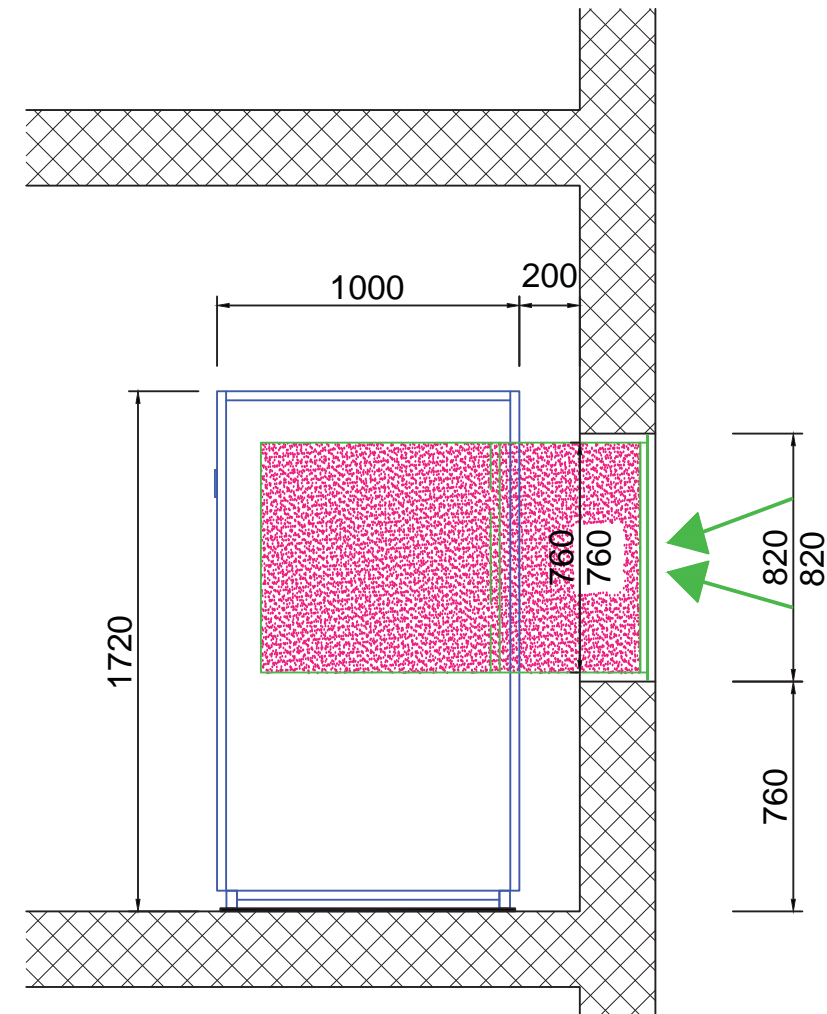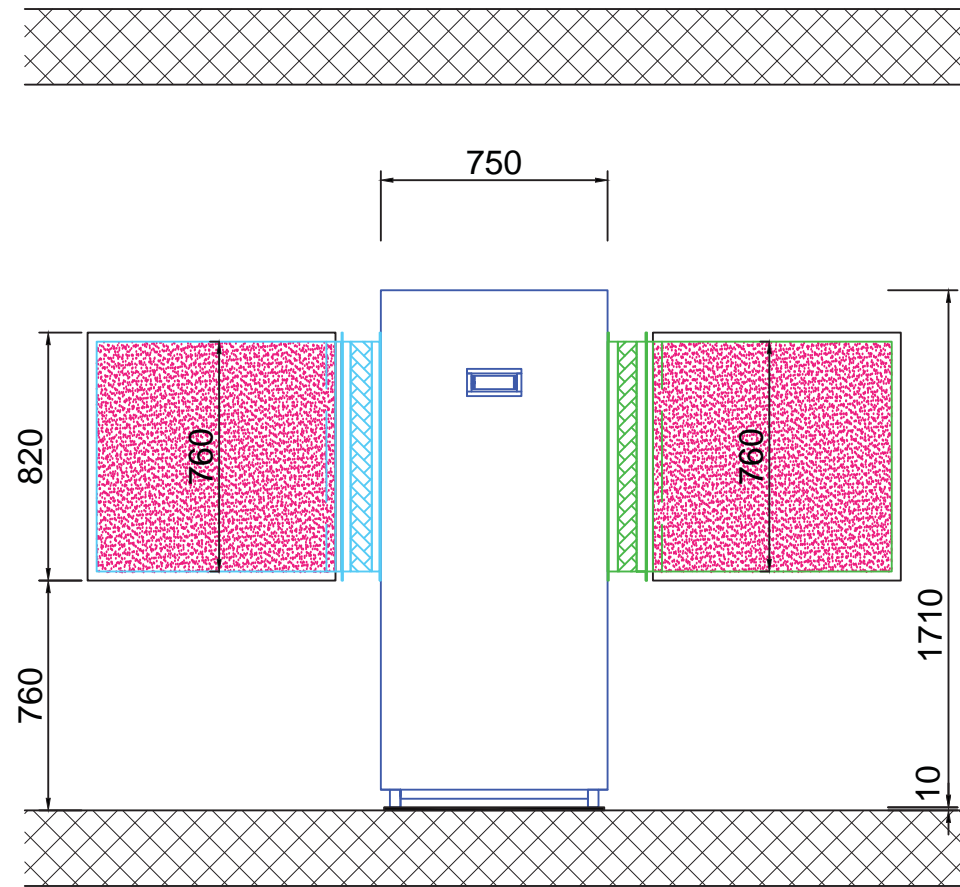

* HINWEIS: Ohne Lichtschächte beträgt der Mindestabstand zwischen den Aussparungen 1.5m (Risiko luftseitiger Kurzschluss)

Schalloptimierung Stufe 1 - Kanalsystem: Ansaug 9-12 / Ausblas 9-12 dB(A)
 Schalloptimierung Stufe 2 - Lichtschacht-Auskleidung: 3-4 dB(A) pro Schacht
 Schalloptimierung Stufe 3 - Lichtschacht-Kulissen: 8-10 dB(A) pro Schacht

Objekt	Standardaufstellung WP			
Bauherrschaft	Buderus Heiztechnik AG 4133 Pratteln			
LI 24TES + LI 28TES_oPSP_W_L	Erstellt			Industriezone Hofmatt 19 CH-3360 Herzogenbuchsee Tel +41 62 956 60 30 Fax +41 62 956 60 35 Web www.tech-ag.ch
Pl.Nr. BUD 08-004	Mst. 1:25	Rev. 01	RH	
Referenzplan	XXXXX	1.6.2017		
Dateipfad	O:\Plane\03_Waerpumpen\03_Standardplane\01_Buderus Heiztechnik AG\BUD 08.dwg			