


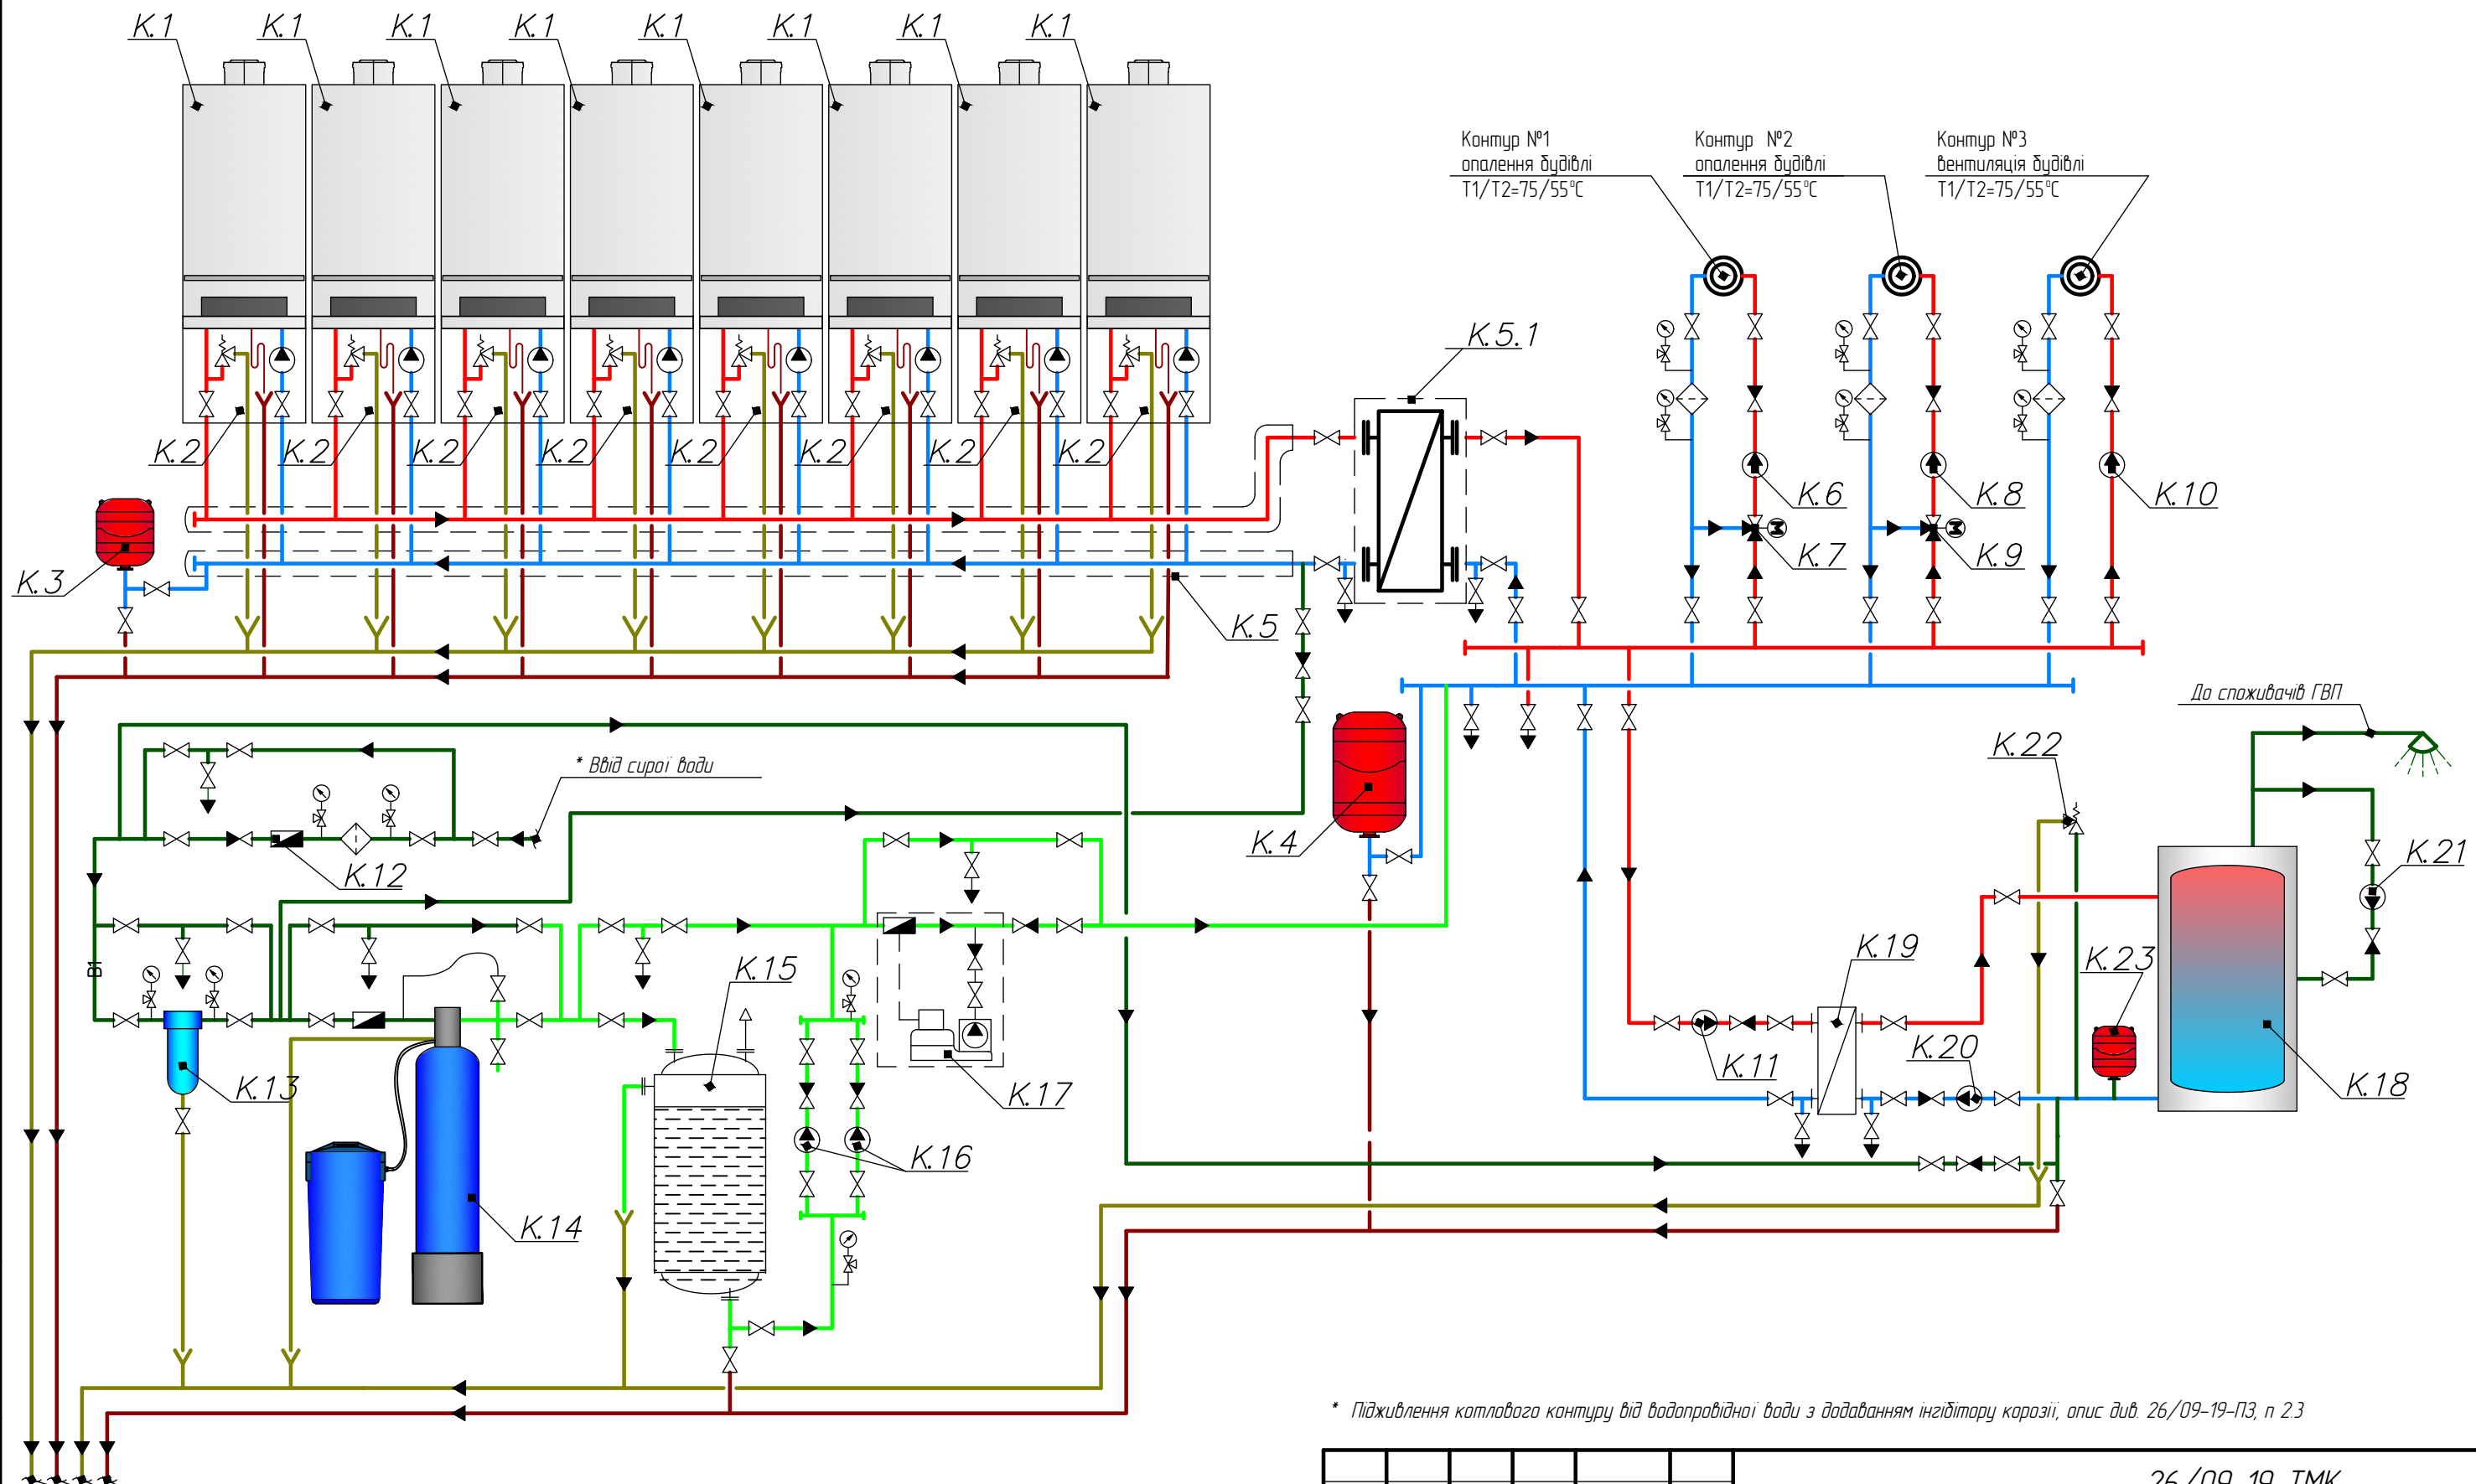

* Підживлення котлового контуру від водопровідної води з додаванням інгібітору корозії, опис див. 26/09-19-ПЗ, п. 2.3

- Умовні позначення
- В1 – водопровід господарчо – питний
 - В6 – водопровід знесоленої води
 - Т1 – тр-д гарячої води подаючий
 - Т2 – тр-д гарячої води зворотній
 - К3.1 – каналізація напірна
 - К3.2 – каналізація безнапірна
 - Клапан регулюючий трьохходовий
 - Запірна арматура
 - Запобіжний клапан
 - Зворотній клапан
 - Витратомір
 - Фільтр
 - Споживач тепла

						26/09-19-ТМК		
						Buderus Будерус Україна		
						Типовий проєкт №29		
						Схема теплова		
						Стадія	Аркуш	Аркушів
						П	1	4
						Формат А3		

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од., кг	Примітки
K.1	Logamax plus GB162–100 V2 виробництва фірми Buderus	Конденсаційний настінний водогрійний котел Q=99,5 кВт	8		
K.2		Група підключення насоса для GB162, в комплекті: – насос Stratos Para 25/1–8 – газовий кран Ду25 – запірні крани Ду40 – зворотний клапан Ду40	8		
K.3		Розширювальний бак котлового контуру	1		
K.4		Розширювальний бак мережевих контурів	1		
K.5		Каскадний блок для 8–и котлів	1		
K.5.1		Пластинчатий теплообмінник для розділення котлового та мережевого контуру.	1		
K.6		Мережевий насос контуру опалення № 1	1		

						26/09-19-ТМК		
						Buderus Будерус Україна		
Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата			
						Стадія	Аркуш	Аркушів
Типовий проєкт № 29						П	2	4
Специфікація до схеми.								

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од, кг	Примітки
K.7		Клапан триходовий змішувальний контуру №1	1		
K.8		Мережевий насос контуру опалення №2	1		
K.9		Клапан триходовий змішувальний контуру №2	1		
K.10		Мережевий насос контуру вентиляції	1		
K.11		Насос контуру приготування води для ГВП (первинний контур)	1		
K.12		Лічильник сирої води	1		
K.13		Фільтр грубої очистки з сіткою фільтрації не більше 100мкм	1		
K.14	Ecosoft FU1252CE	Установка пом'якшення води	1		

						26/09-19-ТМК		
						Buderus Будерус Україна		
Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив						П	3	4
Н.контр.						Типовий проєкт № 29 Специфікація до схеми.		
Перевірив								
ГП								

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од, кг	Примітки
K.15		Бак запасу хімічно очищеної води	1		
K.16		Носос підживлення мережевих контурів	2		
K.17		Установка дозування хімічного реагенту в комплекті з імпульсним лічильником	1		
K.18	Logalux SF	Бак накопичувач ГВП	1		
K.19		Теплообмінник пластинчастий	1		
K.20		Насос завантаження бака ГВП (вторинний контур)	1		
K.21		Насос контуру рециркуляції нагрітої води для ГВП	1		
K.22		Запобіжний клапан бака накопичувача ГВП	1		
K.23		Розширювальний бак для бака ГВП	1		

						26/09-19-ТМК		
						Buderus Будерус Україна		
Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив						П	4	4
Н.контр.						Типовий проєкт № 29 Специфікація до схеми.		
Перевірив								
ГП								